


Rõhulang ja eelseadearvud

PURMO M30

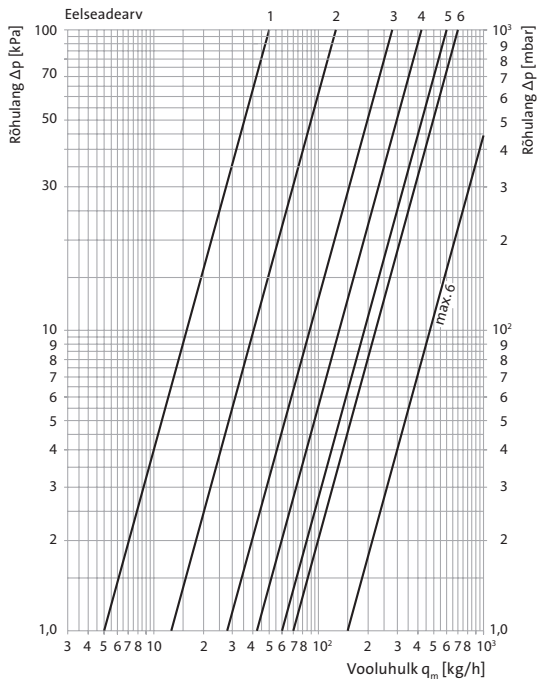


Hälve	2K						max.
Eelseadearv	1	2	3	4	5	6	6
kv-arv	0,05	0,13	0,27	0,42	0,60	0,70	1,50

1-torusüsteemis seadistatakse insatsile maksimaalne ava.

Insatsventiil seatakse ühetorusüsteemis suurimale eelseadearvule. Tellimisel tuleb märkida insatsventiili tüüp.

PURMO RD

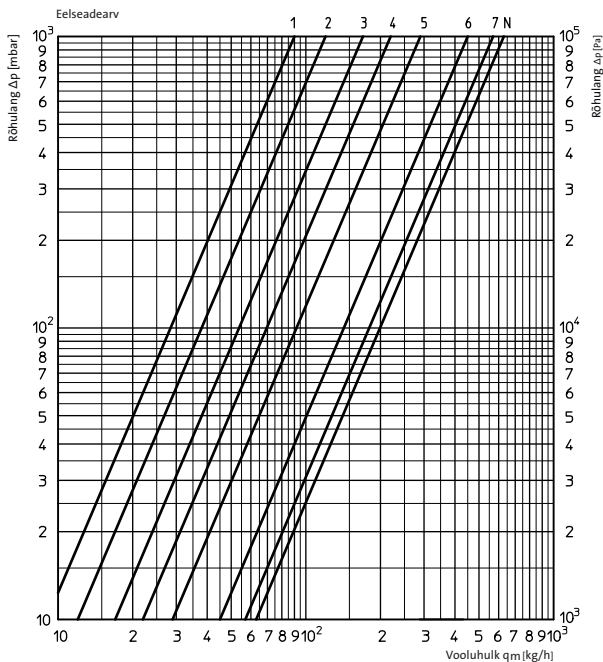

Eelseadearv	1	2	3	4	5	6	7	N
	0,09	0,12	0,17	0,22	0,29	0,45	0,57	0,63

Insats-ventiilid



Sobib termostaatidele, kus on M30 x 1,5 keermega kinnitus: MMA, TA



RD sobib termostaatidele Danfoss RA 2000. Roheline seadistusnupp.




RDF sobib termostaatidele Danfoss RA 2000. Kollane seadistusnupp.

Konvektorite voolutakistus kv - arvuna

$$[kv] = \frac{m^3/h}{\sqrt{\text{bar}}}$$

Kõrgused	kv
142	2.5
214	3.2
286	4.5

PURMO RDF

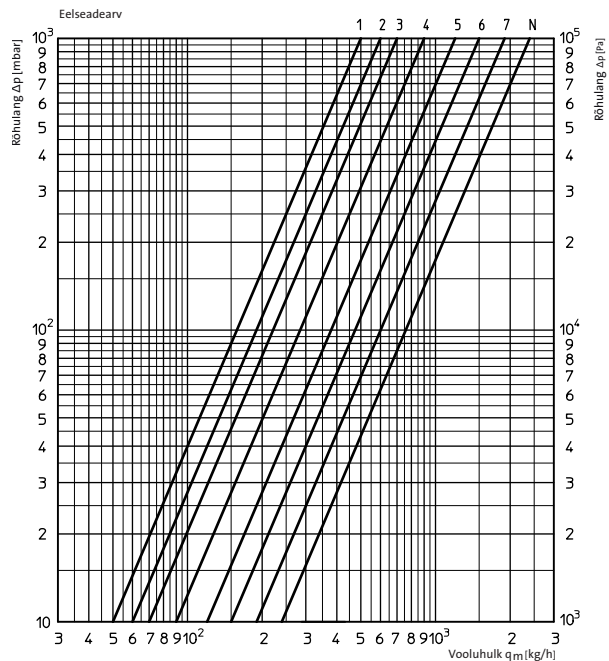

Eelseadearv	1	2	3	4	5	6	7	N
	0,05	0,06	0,07	0,09	0,12	0,15	0,19	0,24