

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426203	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli	beagle 3406P25+PR-Y	Nimellistaoajuus	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	Ph / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistaoajuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	25 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PR-Y		
I _{nA}	25 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. JK
Tark. TV
Hyv. PK

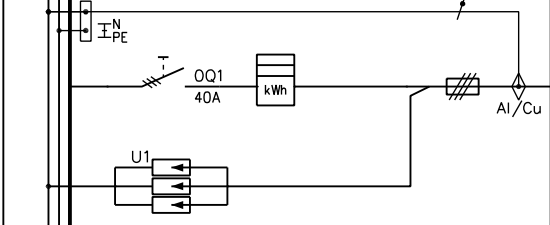
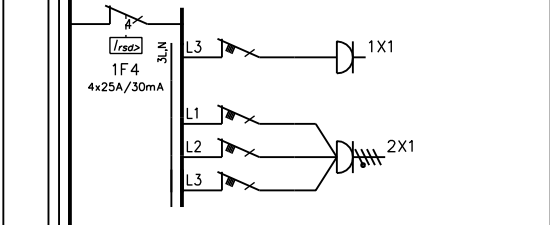
Pvm. 23.12.2014
Muutos RS/30.3.2023
Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426203

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²) Yhdistelmälijännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)	/25		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					