

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

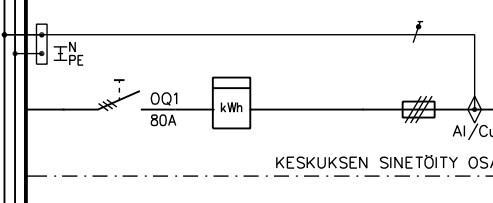










EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426219	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli	beagle 3806 P63+PR 50A	Nimellisteho	50 Hz
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite	U_n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U_i	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA	Paino
			- kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3806 P63+PR 50A		
I_{nA}	50 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	18.2.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/30.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426219

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
 <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
<p>TILAVARAUS 7 MOD</p>					

Suunn. RP	Pvm. 18.2.2021	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RS/30.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	3426219
Hyv. PK	Suhde			