

Busch-Wächter®
Präsenztech BasicLINE
6818 U Corridor

0073-1-7547
09.09.2010

NOR Montasje og driftsveiledning

Må leses nøyde og oppbevares

SWE Monterings- och bruksanvisning

Läs noggrant och spara

FIN Asennus- ja käyttöohje

Lue huolellisesti ja säälytä

CHI 安装和操作说明

请仔细阅读并妥善保管

Sikkehsanvisninger

 Arbeider på 230V-nettet må bare utføres av fagpersonell innen elektro! Før montering og demontering må nettspenningen kobles ut!

Hvis installasjons- og betjenings-henvisningene ikke overholdes, kan det oppstå brann eller andre faremomenter!

 Apparatet er vedlikeholdsfrift og skal ikke åpnes.

Bruk

Busch-Wächter® Präsenztech BasicLINE Corridor 6818 U er en tilstedevarseles-/bevegelsesmelder som overvårer om det beveger seg personer på større arealer. 6818 U er beregnet for bruk innendørs. Ved å bruke utenpåliggende boks 6888 kan enheten monteres i garasjekjellere. Unngå montering på steder med direkte solinnstråling!

Tekniske data


	Teknisk informasjon	Tekniset tiedot	技术数据
Driftsspenning:	Driftspåslag:	Käytöjännite:	运行电压:
Tapseffekt:	Effektforlust:	Hukkateho:	功耗:
Last	Belastning	Kuorma	负载
• Glødelampe:	• Glødlampa:	• Hehkulamppu:	• 白炽灯:
• 230 V halogenlamper:	• 230 V halogenlampor:	• 230 V:n halogenilamput:	• 230 V 卤化灯:
• Lavspennings halogenlamper:	• NV-halogenlampor:	• NV-halogenilamput:	• NV-卤化灯:
• Lysstoffrør:	• Lysrör:	• Loistepuket:	• 荧光灯:
• Energisparelamper:	• Lägenergilampor:	• Energiansästölamput:	• 节能灯:
Monteringshøyde:	Monteringshøyd:	Asennuskorkeus:	安装高度:
Åpningsvinkel:	Åppningsvinkel:	Avautumiskulma:	开口角度:
Deteksjonsområde: (Monteringshøyde 2,5 m)	Detekteringsområde: (Monteringshøyde 2,5 m)	Arvoointialue: (Asennuskorkeus 2,5 m)	测量区域: (安装高度 2.5 m)
Regulerbar grenseverdi for lysstyrke:	Justerbart inställning för ljusstyrka:	Säädetettävä kirkkauksen raja-arvo:	可调整的亮度极限值:
Efterløpstid:	Efterløptid:	Jälkikäyntiaika:	空转时间: 空转时间:
Ledningslengde på ekstraapparat:	Ledningslengd till sidoaanslutningen:	Johdon pituus sivulaiteessa:	分机上的电线长度:
Beskyttelsesklasse: med utanpåliggende boks 6888:	Kapslingsklass: med utanpåliggende hus 6888:	Kotelointiluokka: käytettäessä pinta-asennettavaa rasiaa 6888:	保护等级: 带 AP 外壳 6888:
Temperaturområde:	Temperaturområde:	Lämpötila-alue:	温度范围:

Funksjon

	Funksjon	Toiminta	功能
Apparatet er beregnet på innfelling i tak hhv. med separat utenpåliggende boks 6888 under tak.	Apparaten är konstruerad för montering i taket resp. vid taket i kombination med separat páputskåpa 6888. Närvarovakten har mycket känsliga sensorer/linsystem.	Laite on suunniteltu asennettavaksi kattoon ja/tai erillisen katossa sijaitsevan pinta-asennettavan rasiain 6888 kanssa. Läsnäoloilmaisimessa on erittäin herkkä antureita/linssijärjestelmä. Kuormaa ohjataan kirkkaudesta/liikkeestä riippuvaisen ulostulon kautta. Laitte toiminta riippuu muun muassa oikeasta asennuspaikeesta.	该设备设计用于直接安装在天花板内，或者使用单独的装配盒 6888 安装在天花板上。现场检测器具有高敏感度的传感器/透镜系统。通过一个受亮度/运动影响的输出端来控制负载。此外，设备的功能性取决于安装地点是否正确。
Tilstedevarselesdetektoren består av høyfølsomme sensorer / linsesystemer. Via en lysryke-bevegelsesavhengig utgang styres lasten. funksjonalitet til apparatet avhenger av riktig montasjested.	Belastningen regleras via en ljus-/rörelsekänslig utgång. Apparatens funksjonalitet är bl.a. beroende av att den monteras på en lämplig plats Närvarovakten kan fjärrstyras via IR-fjärrbeträning 6843.	Laite toiminta riippuu muun muassa oikeasta asennuspaikeesta. Läsnäoloilmaisimella 6843.	现场检测器通过 IR 遥控器 6843 远程控制。
Tilstedevarselesdetektoren kan fjernstyres fra IR-fjernstyringen 6843.	Vær oppmerksom på at apparatet ikke egner seg som innbruds- og overfallsalarm, ettersom føreskrevet sabotasje-sikkerhet i følge VdS mangler.	Observera att enheten inte är lämplig som inbrotts- och överfallssensor, eftersom den inte har det sabotageskyddet som krävs enligt VdS.	请注意设备不适合用作入侵或突袭报警器，因为缺少防止破坏的相关安全规定 It. VdS.

Montasje

Bilde 1; Fig. 1; Kuva 1; 图 1

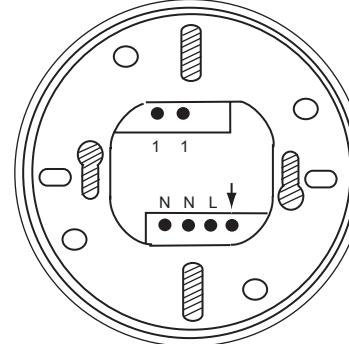

Sett bakfra

Kuva takaa päin

Standardinstallasjon
Vakiosennus


Standardinstallation
Standard installation

Installasjonsvarianter
med flere lukkertrinn
Asennusvaihtoehto,
jossa on lisásulkijapainike

Installationsalternativ
med extra skyddsgaller.
附带常开接点解析图
仪的安装类型

Montering

Bilde 2; Fig. 2; Kuva 2; 图 2

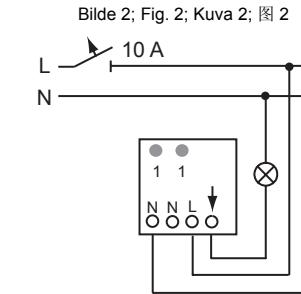


Standardinstallasjon
Standard installation

Installasjonsvarianter
med flere lukkertrinn
Asennusvaihtoehto,
jossa on lisásulkijapainike


Installationsalternativ
med extra skyddsgaller.
附带常开接点解析图
仪的安装类型

Asennus

Bilde 3; Fig. 3; Kuva 3; 图 3



Bilde 4; Fig. 4; Kuva 4; 图 4

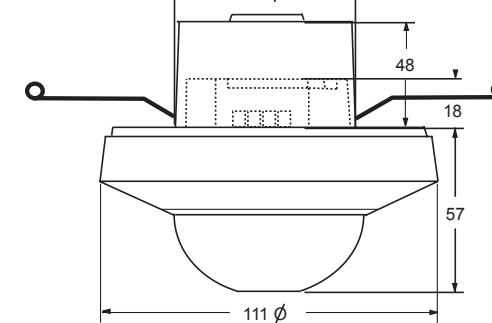

Borra hål (65 mm Ø) i taket vid montering i ihäliga tak.

Ontoihin kattoihin tehtävässä asennuksessa tarvitaan kattoon tehty sopiva reikä (65 mm Ø).

对于在木板材料天花板中的安装，必须在天花板内具有相应的孔眼 (65 mm Ø)。

När arbetet har slutförts enligt fig. 2 eller 3 skruvs täckkåpan fast med fjädrarna (fig. 4). Kombinationen hakas sedan fast i dosan i taket.

Alternativt kan den monteras med fyra skruvar (3 mm) och páputskåpan 6886 (beställs separat). Därefter

monteras sensorn.


Alternativt kan den monteras med fyra skruvar (3 mm) och páputskåpan 6886 (beställs separat). Därefter

monteras sensorn.

Kun liitintähti on tehty kuvan 2 tai 3 mukaisesti, jousilla varustettu peitekansi (kuva 4) kiinnitetään ruuveilla paikoilleen. Yhdistelmä kiinnitetään sen jälkeen katossa olevaan asennuspaikeaan.

Asennus voidaan tehdä välttötoiseksi neljällä ruuvia (3 mm) ja erikseen toimitettavaa pinta-asennettavaa rasiaa 6886 käytämällä. Anturi asennetaan sen jälkeen.

Bilde 5; Fig. 5; Kuva 5; 图 5

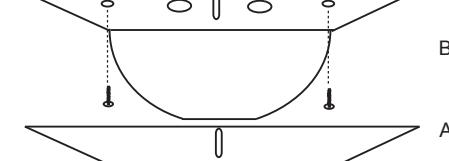


Den utvändige dekkringen til sensoren (A) kan tas av ved å skru ut den fra klemmen. Tilkoblingshuset (C) kan tas av ved å skru ut det fra markerede stedene. Tilkoblingshuset (C) kan tas av ved å skru ut det fra klemmen.

Sensorns (A) yttre skyddsring är lätt att ta av genom att den lyfts på den markerade platsen. Anslutningshuset (C) kan tas av genom att de fyra skruvarna i sensorn (B) lossas.

Anturin ulomman peiterenkaan (A) voi nostaa helposti iti merkitystä kohdasta. Lüttääntärasian (C) voi irrottaa poistamalla anturissa (B) olevat neljä ruuvia.


Bilde 6; Fig. 6; Kuva 6; 图 6

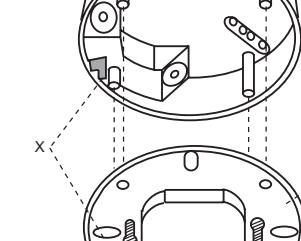

När man monterer 6888 med sokkel må man passe på at knasten (X) plasseres i sporet på tilkoblingshuset (C). Skru fast sokkelen med de fire skruvene.

Huolehdi rasiin 6888 sokkeiliin tapahtuvassa asennuksessa siitä, että kiinnitysnokka (X) kiinnitytään liittääntärasian (C) sille tarkoitettuun loiveen. Kiinnitä sokkeli toimitukseen sisältyväällä neljällä ruuvilla.

Bilde 7; Fig. 7; Kuva 7; 图 7

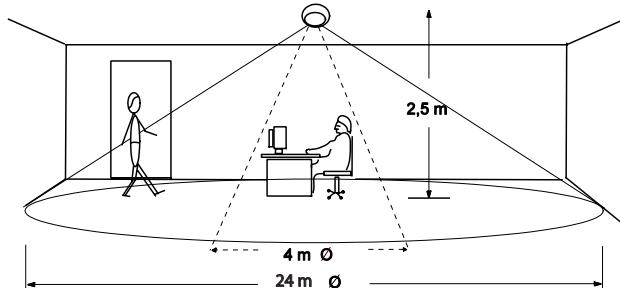

Maksimalt registreringsområde avhenger av montasjestedet og omgivelsesbetingelsene.

Det maximalet detekteringsområdet varierar med monteringsplatsen och omgivningsförhållanden.

Suurin havaintoalue riippuu asennuspaikasta ja ympäristöolosuhteista.

最大的覆盖区域取决于安装地点和环境条件。

Klarstilling

Ca. 60 sek. etter tilkobling til strømtilførsel. Lysdioden og lampen tinner i løpet av denne perioden.


Ca. 60 sek. etter inkoppling i nätet. Lysdioden och belysningen är påslagen under denna perioden.

Käyttövalmias

N. 60 sek. verkkokytken jälkeen. LED:ta valo ovat päällä kyseisenä aikana.

网络连接后约 60 秒。在此时间内 LED 指示灯和照明装置保持打开状态。

Funksjonskontroll (Test)

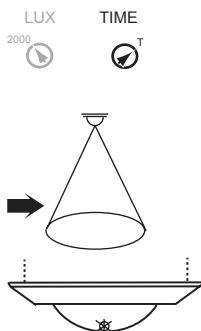

Still apparatet i testdrift. Etter at dekslet er fjernet (Fig. 5, A) stiller du inn apparatet som vist i bildet.

Gå gjennom deteksjonsområdet.

Innenfor linsen sitter det en rød lysdiode, som lyser i ca. 2 sekunder ved deteksjon. Belysningen er på i løpet av denne tiden.

Sätt apparaten på testdriftläge. Ställ in apparaten enligt figuren (Fig. 5, A) när kåpan har demonterats.

Gå igenom det önskade detekteringsområdet.

Inuti linsen sitter en röd lysdiod som lyser i ca 2 sek. vid detektion. Dessutom släs belysningen på..

Aseta laite testkäytötilaan. Kun suojuus (kuva 5, A) on poistettu, laitteen asetukset tehdään ohjeen mukaisesti.

Kävele halutun havaintoalueen läpi.

Linssin sisällä on punainen LED, joka palaa havainnon aikana noin 2 sek. ajan. Myös valo syttyy palamaan kyseisenä aikana.

Käyttövalmias

将设备设置到检测运行状态：移去盖板（图 5, A）后按照图示设置设备。

功能检查 (检测)

通过所需的覆盖区域。

Parameterinnstilling på sensoren



(10 Lux) nattmodus
(100 – 2000 Lux) skumring
til omrent dagdrift
Oppgitte lux-verdier er omrentlige.

Til slutt klippes den ytre dekkringen på plass (Bilde. 5 = A) på linsen.

LUX TIME
2000 10 30m. 10s.
300 100 15m. 5m.

(10 Lux) Nattdrift
(100–2000 Lux) Skymning
till dagdrift
De angivna Lux-värdena är ungefärliga.

Slutligen sätts den yttre skyddsringen (fig. 5 = A) fast på linsen.

(1s) kort impuls
(10 sek.) kortaste
etterløpstid
(30 min.) lengste
etterløpstid

(10 luksia) yökäyttö
(100–2000 luksia) hämärä
valaisusti lähes päiväkäytöön saakka
Ilmoitetut luksiarvot ovat noin-arvoja.

Lopuksi kiinnitetään ulompi peiterengas (kuva 5 = A) linssin päälle.

(1 s) lyhyimpulssi
(10 s.) lyhin
jälkikäyntiaika
(30 m.) pisin
jälkikäyntiaika

(10 Lux) 夜间运行
(100–2000 Lux) 黄昏至白天运行
标记的 Lux 值是大概值。

最后将外部盖环 (Abb. 5 = A) 嵌到透镜上。

(1 秒) 短脉冲
(10 秒) 最短的空转时间
(30 分) 最长的空转时

Automatisk bevegelsesdeteksjon

Hvis etterløpstiden er stilt >= 3 min. er automatisk bevegelsesdeteksjon aktivert. Korte bevegelser gir redusert lysinnkopplingstid (2,5 min.).

Automatisk passageavkänning

Den automatiska avkänningarna för passage är aktiverade efter en inställd etterløptid >= 3 min. Kortvariga rörelser leder till att ljuset begränsas till kopplingstid (2,5 min.).

Automaattinen läpikulkutunnistin on aktiverad efter en inställd efterløptid >= 3 min. Lyshastigheten är längst ner (3 låhtider). Lyftesetetetillståndet är längst upp (2,5 min.).

Automaattinen läpikulkutunnistin

如果设置的空转时间 >= 3 分钟，则自动的通道识别被激活。短暂的运动会导致灯光的接通时间缩短 (2.5 分)。

Biapparatbetjening

Endring av aktuell koblingstillstand kan når som helst utføres med tasten på biapparatet.
– Tilbakestilling av automatisk driftsmåte skjer først når deteksjonsområdet forlates og innstilt etterløpstid er utløpt.

Manövrering via sidoanslutning

Det aktuella kopplingsläget kan när som helst ändras via en knapp på sidoanslutningen.
– Enheten återgår inte till automatiskt driftläge förrän detekteringsområdet lämnas och den inställda efterløptiden har förflutit.

Sivulaitteen käyttö

Senhetens kytkeyttiläät voi vaihtaa koska vain sivulaitteen painikkeella.
– Automaattikäytötilaan palataan vasta kun havaintoalueelta poistutaan tai esiasettetut jälikäyntiaika kuluu loppuun.

分机操作


可以通过分机按键随时更改当前的开关状态。
– 离开覆盖区域以及设置的空转时间结束后才返回至自动运行模式。

Tilpasning av deteksjonsområdet med deksel

Anpassa detekteringsområdet med skyddslocket

Havaintoalueen sopeuttaminen suojakantta käytämällä

借助罩盖调整覆盖区域



I

Leveransen av 6818 U omfatter 3 forprægede deksler som kan sættes på linsen for å utelukke bestemte områder under deteksjonen.

- Skjær til dekslene i samsvar med rommets faktiske forhold.

- Før dekkringen smettes på, må dekslene legges inn. Det er fremdeles mulig å finjustere det tildekede området.

I 6818 U:n toimitussisältöön kuuluu kolme esipainettua suojakantta, jotka voi asettaa linssin päälle, mikäli tietyt alueet halutaan rajata pois havaintoalueelta.

- Leikkaa suojakset tilan edellyttämällä tavalla.
- Aseta suojakset peiterenkaiseen ennen sen kiinnimenoa. Peitettyä aluetta voi hienosäätää vielä jälikäteen.

在 6818 U 的供货范围内有 3 个预定的罩盖，可以将其放置在透镜上，以将某些特定的区域排除在覆盖范围外。

- 根据现场条件裁剪罩盖。
- 打开盖环前将罩盖放入其中。之后仍可以对揭开的区域进行精确校准。


Fjernstyring

Fjärrbetjäning

Kauko-ohjaus

遥控器

Bilde 14; Fig. 14; Kuva 14; 图 14

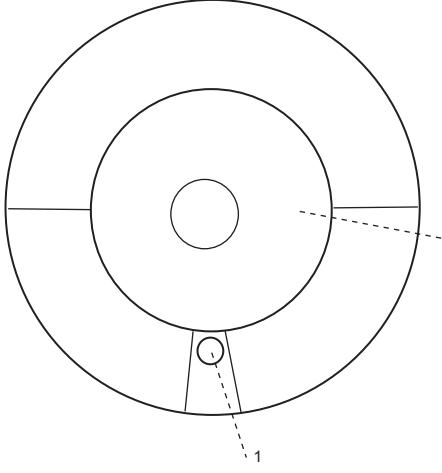

Kauko-ohjaus

1 Lyssyrtkeføler
2 IR-mottaker

1 Givare för ljusstyrka
2 IR-mottagare

1 Kirkkaustunnistin
2 IR-vastaanotin

1 亮度传感器
2 IR 接收器

遥控器

1 亮度传感器

2 IR 接收器

6818 U kan fjärrstyras via infraröd mottaker (6843), som levereras separat. För detta är det monterat en IR-mottaker (2) bak linsen. Bakom linsen i sensorn sitter en motsvarande IR-mottagare (2). Olika funktioner och parametrar kan öppnas via fjärrbetjäningen.

6818 U:ta voi kauko-ohjata erikseen toimitettavalla infrapunavastaanottimella (6843).

Anturissa on sitä varten linssin takana tarvittava IR-vastaanotin (2). Kaukosäätimellä voi avata sen avulla erilaisia toimintoja ja parametreja.

6818 U 可以通过可单独供应的红外线接收器 (6843) 进行远程控制。为此，在传感器中，即透镜后面，有一个相应的 IR 接收器 (2)。从而可以通过遥控器调用不同的功能和参数。

Stell av apparatet

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, www.BUSCH-JAEGER.de

设备保养

清洗设备时（特别是透镜系统）请勿使用尖角物体及“腐蚀性”清洁剂。