PROTECTA® FR ACRYLIC

PAIGALDUSJUHEND

TÖÖJOONISTE SISUKORD

Lahendused vahelagedes	lk 2-15
Lahendused karkass- ja vahelagedes	lk 15-22
Lahendused puitvahelagedes	lk 22-24
Lahendused kandvates seintes	lk 24-31
Lahendused kipsplaat- ja kandvates seintes	lk 31-46
Lahendused paneelseintes	lk 46-54
Lahendused puitseintes	lk 54-57
Tööjooniste sisukord	lk 58-60

Juhised ventilatsioonikanalite tuletõkketihendite kohta leiate Protecta® FR Damperi tehnilisest andmelehest.

ÜLDINE JUHEND

Minimaalsed vahekaugused ja piirangud: Kommunikatsioonid peavad avas olema vähemalt 10 mm kaugusel tihendi servast, et tugimaterjal ja nõutav tihendi sügavus saaksid õigesti paigaldatud. Väiksem laius säilitab tulepüsivuse, kui tuletõkketihend on õigesti paigaldatud. Kõrvutiste avade vahel ei ole minimaalset vahekaugust nõutud, välja arvatud tulepüsivusklassi EI 180 või kõrgema korral, mil minimaalne vahekaugus peab olema 30 mm.

Protecta® FR Acrylicu tihendeid, kus kommunikatsioonid läbivad mittekandvat seina või karkassvahelage mõlemalt poolt, võib kasutada ka juhul, kui kommunikatsioon läbib seina või vahelae ainult ühelt poolt ning teisel poolel samas kohas läbiviiku ei ole (st kommunikatsioon jätkub konstruktsiooni sees).

Tugikonstruktsioonid: Mittekandvate seinte paksus peab olema vähemalt 75 mm ja need peavad koosnema teras- või puitkarkassist, mis on mõlemalt poolt kaetud vähemalt ühe 12,5 mm paksuse plaadikihiga. Mittekandvate seinte lahendusi võib kasutada ka kandvates seintes minimaalse tihedusega 350 kg/m³. Paneelseinte paksus peab olema vähemalt 100 mm ja need peavad koosnema vähemalt 0,5 mm paksustest teraslehtedest mineraalvillast südamiku mõlemal küljel; südamiku minimaalne tiheduse on 115 kg/m³. Puitseinte paksus peab olema vähemalt 100 mm ning need peavad koosnema täis- või ristkihtpuidust. Kandvate seinte paksus peab olema vähemalt 75 mm ja need peavad koosnema betoonist, kergbetoonist või müüritisest minimaalse tihedusega 650 kg/m³. Vahelagede paksus peab olema vähemalt 150 mm (v.a komposiitlaed) ja need peavad koosnema kergbetoonist või betoonist minimaalse tihedusega 650 kg/m³. Karkassvahelagede paksus peab olema vähemalt 228 mm ja need peavad koosnema puittaladest, mis on pealt kaetud vähemalt ühe 18,0 mm paksuse plaadikihiga ning alt 12,5 mm paksuse plaadikihiga. Karkassvahelae lahendusi võib kasutada ka vahelagedes minimaalse tihedusega 350 kg/m³. Puitvahelagede paksus peab olema vähemalt 150 mm ja need peavad koosnema täis- või ristkihtpuidust. Lahendustes kirjeldatud ühepoolselt ülalt paigaldatavaid tihendeid võib kasutada ka komposiitlagedes (nt betooniga täidetud terasprofiilplaatidest vahelagedes).

Tugikonstruktsioon peab nõutava tulepüsivuse tagamiseks olema klassifitseeritud standardi EN 13501-2 kohaselt. Kommunikatsioonid tuleb toestada seina mõlemast pinnast kuni 350 mm ja vahelae ülemisest pinnast kuni 550 mm kaugusel. Kui kaablirennid katkestatakse läbiviigutihendi mõlemal poolel, ei tohi kaugus rennideni ületada 150 mm. Kaablirennide kinnitustele minimaalset kaugust ei nõuta, kuid kinnitused ja rennid peavad tagama toe kogu nõutava tulepüsivusaja jooksul.

Kommunikatsioonid: Protecta® FR Acrylicu süsteemi läbivaid metalltorusid võib paigaldada mis tahes suunas 45^0 kuni 90^0 nurga all. Terastorude all mõeldakse ka raudtorusid. PP-torud hõlmavad PP-MV-, PP-H-, PP-R- ja samaväärseid torusid. PE-torud hõlmavad PE-LD-, PE-MD-, PE-HD-, PE-X- ja samaväärseid torusid.



PAIGALDAMINE

1. Kui Protecta® FR Acrylic paigaldatakse pinnale, mis tootega otsest kontakti ei talu, tuleb pind eelnevalt vastavalt ette valmistada (suuniste saamiseks võtta ühendust Polyseamiga). Hermeetiku suhtes tundlike värvide puhul on soovitatav kruntida PVA kruntvärviga.
2. Protecta® FR Acrylic on veepõhine. Kui korrosioonikaitse on probleem, võib mõni metall enne paigaldamist vajada hermeetiku ja metallpinna vahele kaitsekihti.
3. Protecta® FR Acrylicu paigaldamisel õõnespaneelidesse tuleb ülemised tihendid teha mõlemalt poolt, vähendamata kummalgi poolel tihendi sügavust. Õõnsuse all ja kohal peab olema tuletõkketihendi sügavuse jaoks piisav betoonikiht. Vastasel juhul tuleb torukujulised õõnsused enne ava tihendamist kivivillast tugimaterjaliga sulgeda.
4. Läbiviiguava koos kommunikatsioonidega või ilma võib sisaldada kandvasse konstruktsiooni valatud või sellesse hõõrdumisega kinnitatud teras- või plasthülssi. Plasthülsi seinapaksus võib olla kuni 14,6 mm.
5. Enne Protecta® FR Acrylicu paigaldamist veenduge, et kommunikatsioonide läbiviikude ja ümbritseva konstruktsiooni pinnal ei oleks lahtist saastet, tolmu ega rasva.
6. Kipsplaatide ja muude lahtistest osakestest plaatide katmata servi tuleb veega niisutada või kruntida veega lahjendatud Protecta® FR Acrylicuga, et parandada naket ja vältida vuugi liigset kokkutõmbumist.
7. Vajalik hermeetiku sügavus ja tugimaterjal leida lk 2-57 tööjoonistelt. Kui paigaldus ei pea vastama kindlale tulepüsivusnõudele, on soovitatav hermeetiku laiuse ja sügavuse suhe 2:1 ning minimaalne sügavus 12 mm.
8. Kasutage nõutud tugimaterjali, lõigake see avast veidi suurem ja suruge tihedalt avasse. Kui tugimaterjali ei nõuta, sobib mineraalvill või vahtmaterjalist tugipael. Kogu tihendis tuleb kasutada ühtlast hermeetiku sügavust.
9. Täitke ava või vuuk Protecta® FR Acrylicuga nõutud sügavuseni. Kandke hermeetikut rohkelt, et vältida õhumulle. Viimistlege kiht niiske pahtlilabida, noa või pintsliga.
10. Protecta® FR Acrylicu võib üle värvida enamiku emulsioon- või alküüdvärvidega (läikevärvidega).

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com


Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036

1 (60) 2026 5 14

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 180 (E 180)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

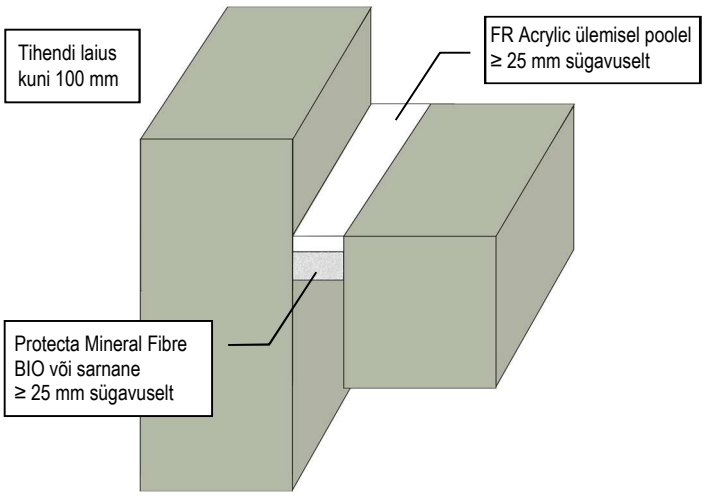

23/0257-A.4.1-2

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 240 (E 240)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

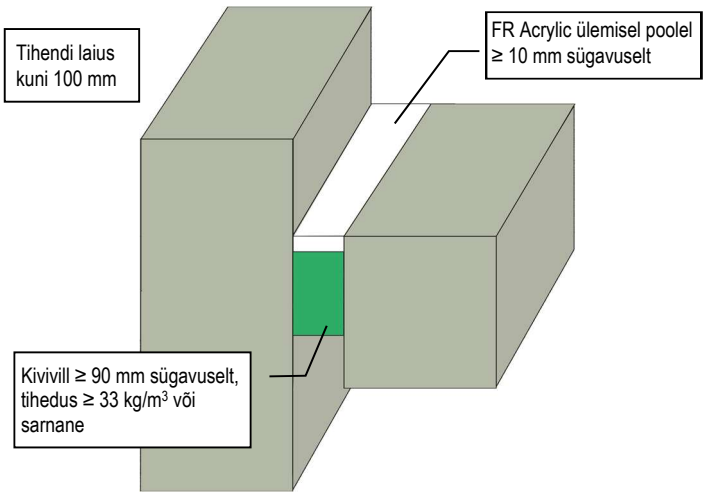

23/0257-A.4.1-6

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

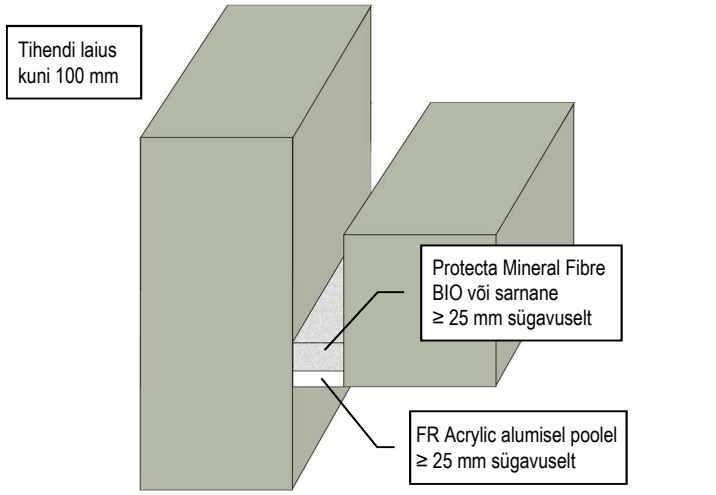

23/0257-A.4.1-1

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

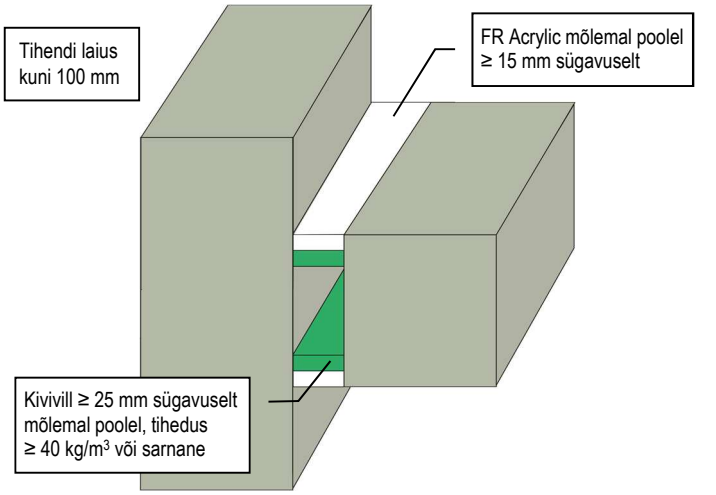

23/0257-A.4.1-3

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 180 (E 180)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

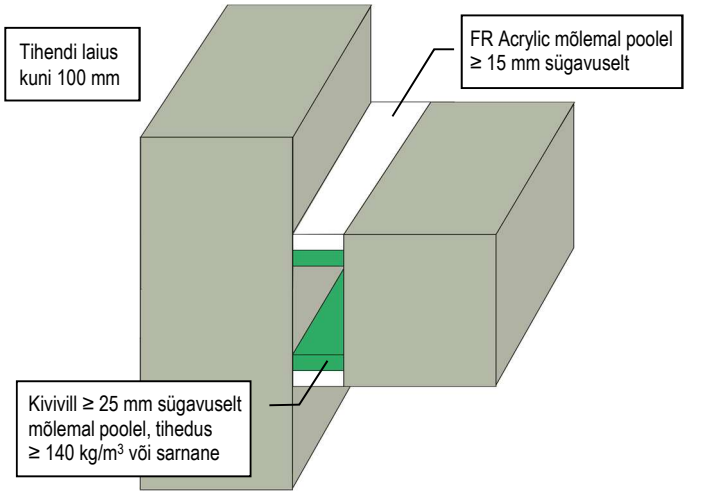

23/0257-A.4.1-4

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 240 (E 240)

≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

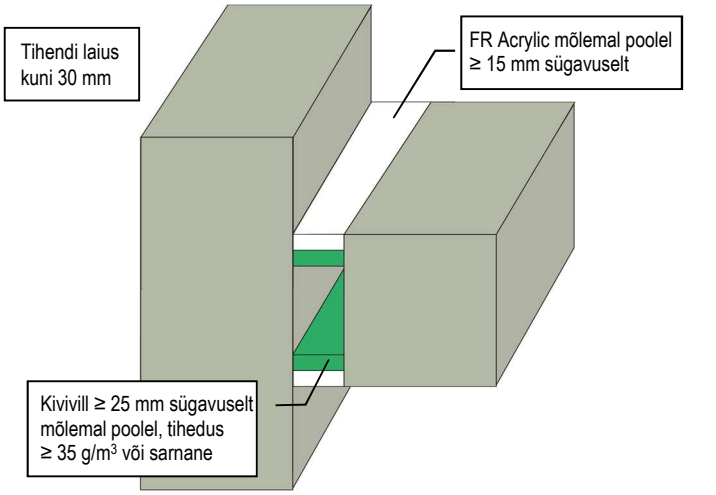

23/0257-A.4.1-5

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 240)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

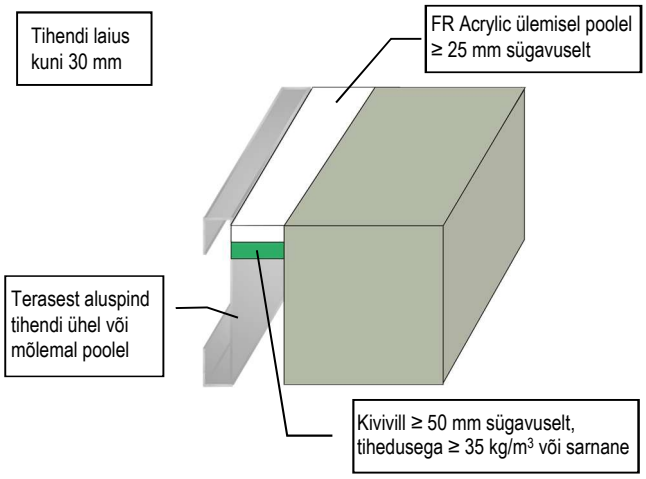

23/0257-A.4.2-1

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 240)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

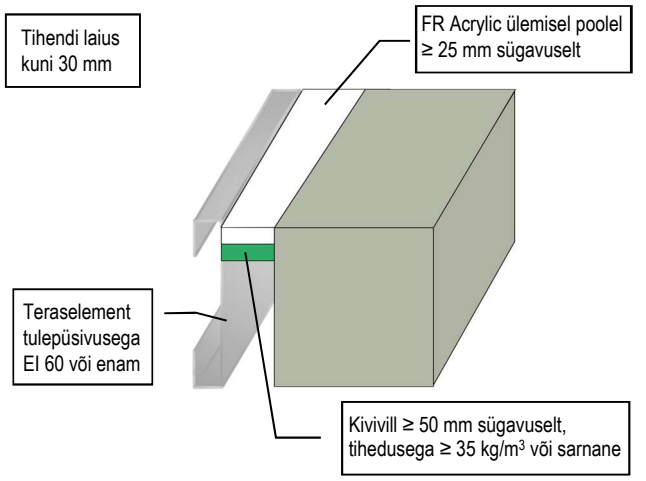

23/0257-A.4.2-4

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 45 (E 240)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

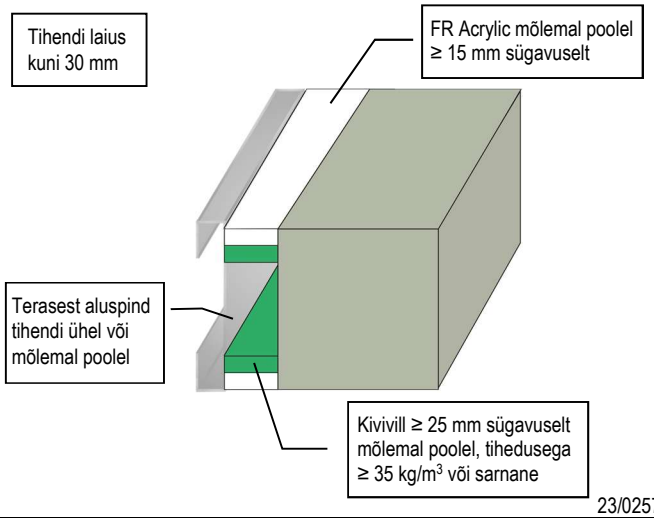

23/0257-A.4.2-2

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 240)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

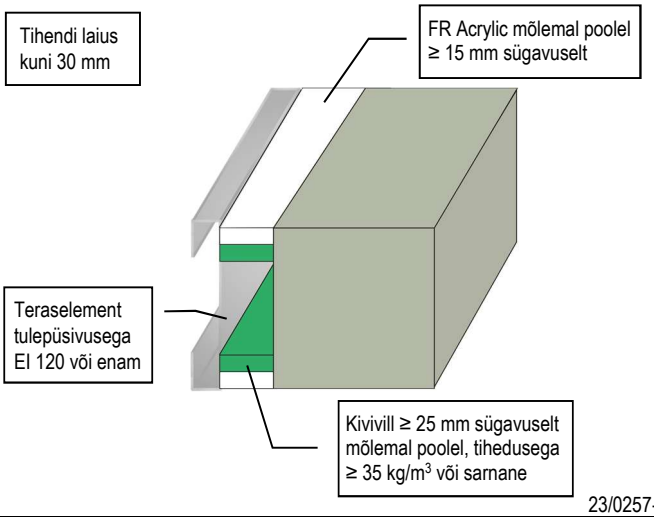

23/0257-A.4.2-5

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 20 (E 180)


≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

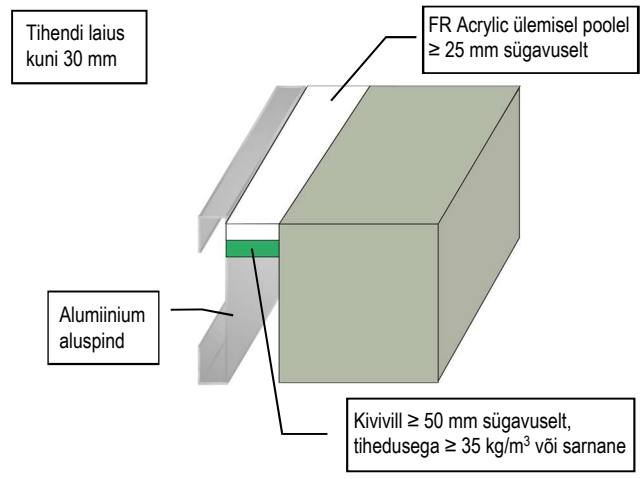

23/0257-A.4.2-3

LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 180)

≥ 150 MM VAHELAGEDES VÕI VAHELAGEDE JA SEINTE VAHEL

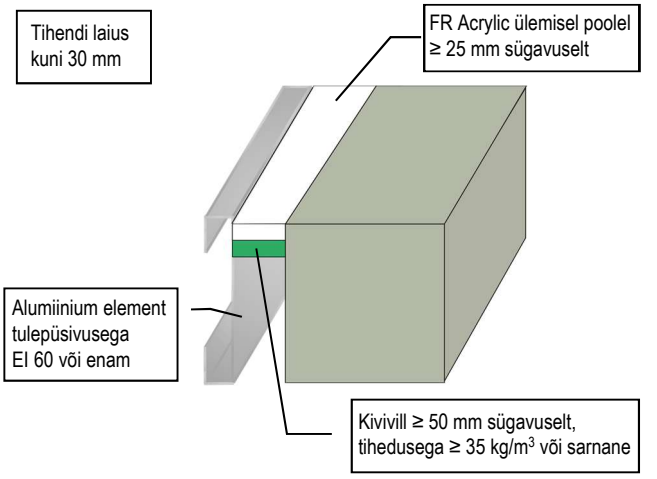

23/0257-A.4.2-6

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UKCA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

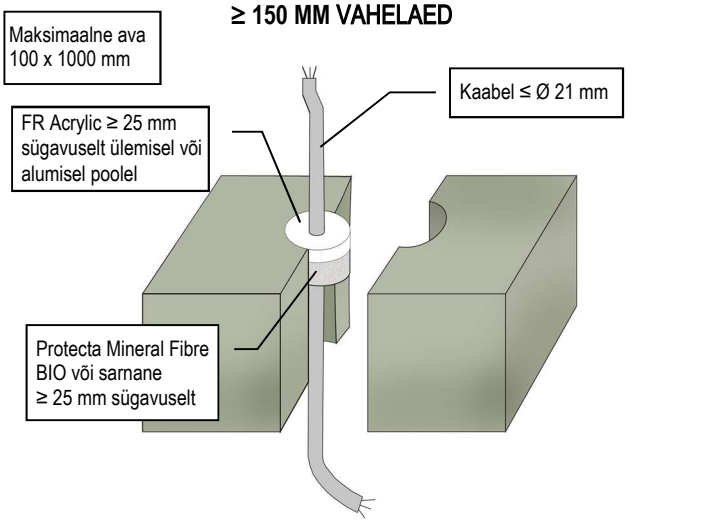

22/0735-A.6.1-1

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

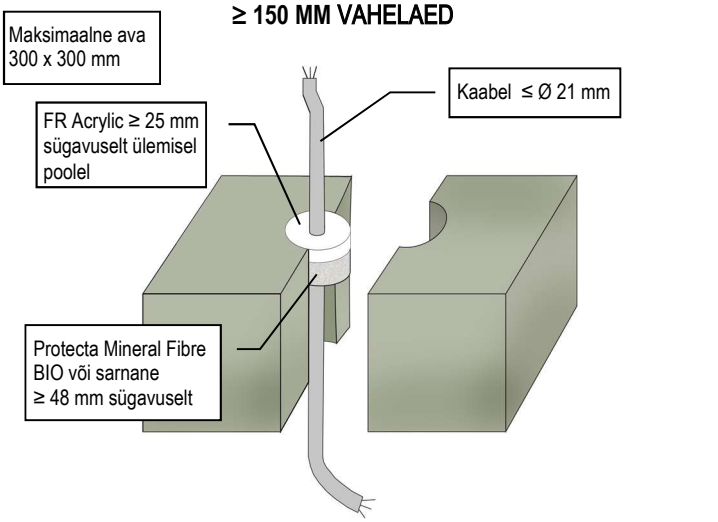

22/0735-A.6.2-4

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 240 (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

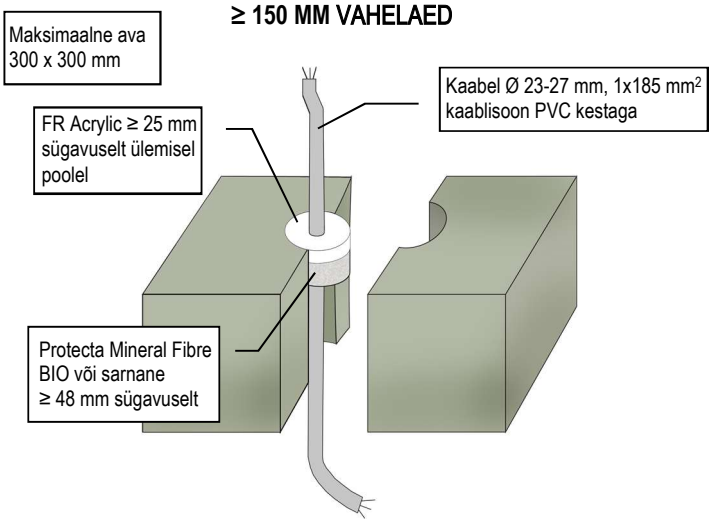

22/0735-A.6.2-5

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

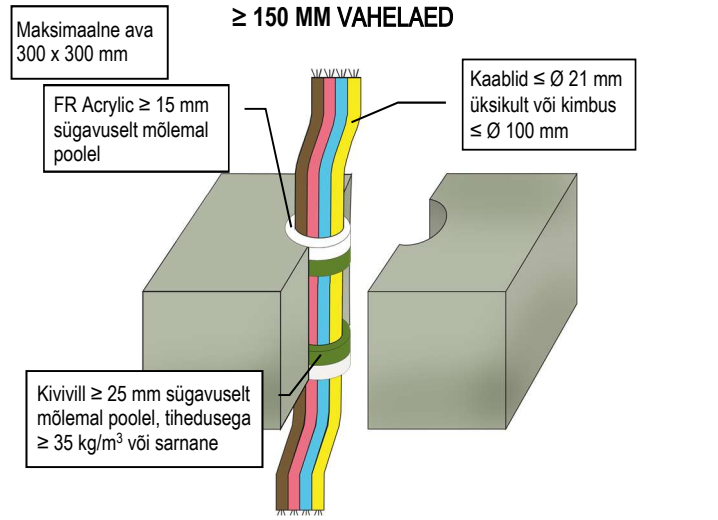

22/0735-A.6.5-1

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

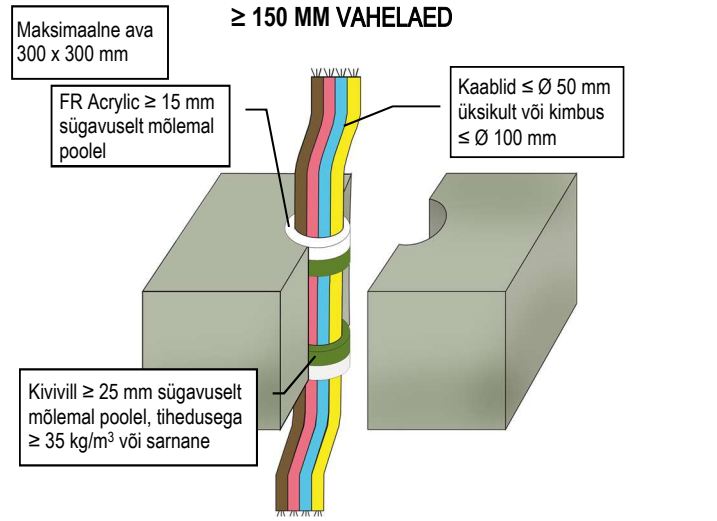

22/0735-A.6.5-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)

≥ 150 MM VAHELAED

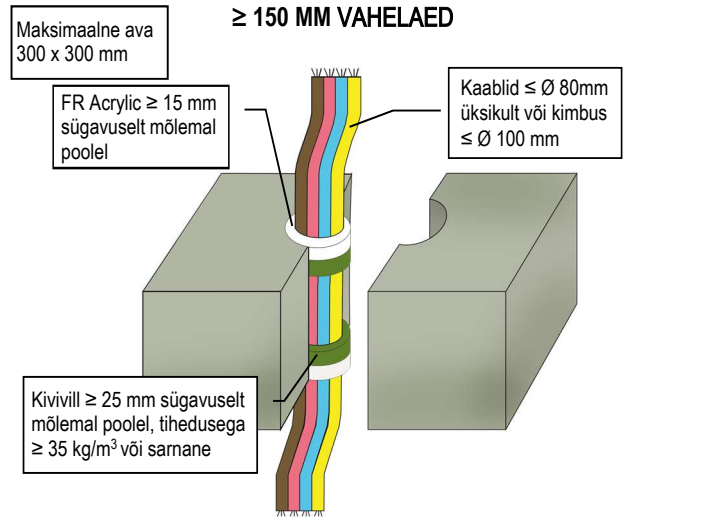

22/0735-A.6.5-3

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735,
UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
4 (60) 2026 5 14

UNISTRUT TUGIPROFIIL TULEPÜSIVUSEGA EI 180 (E 180)


≥ 150 MM VAHELAED

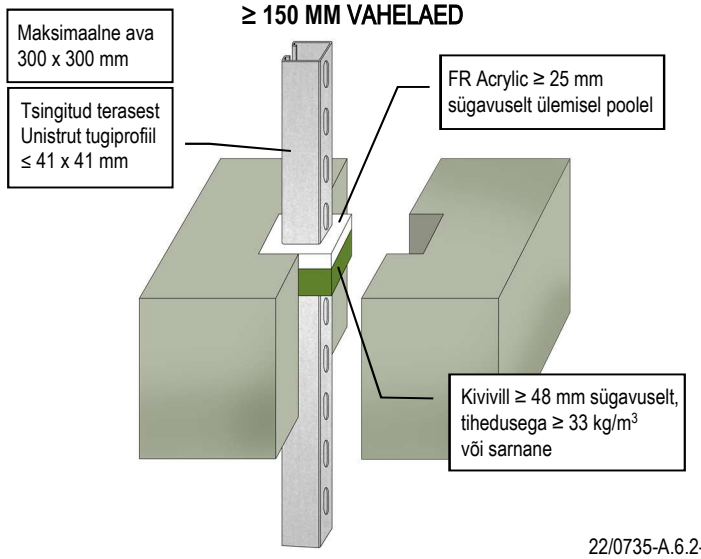

22/0735-A.6.2-6

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

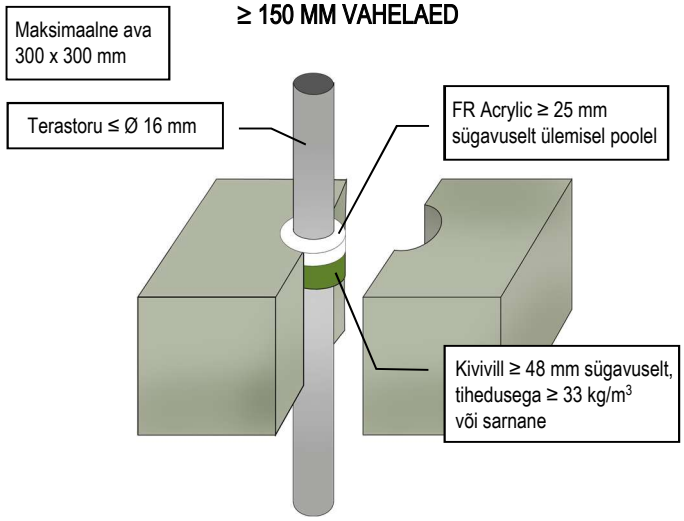

22/0735-A.6.3-1

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

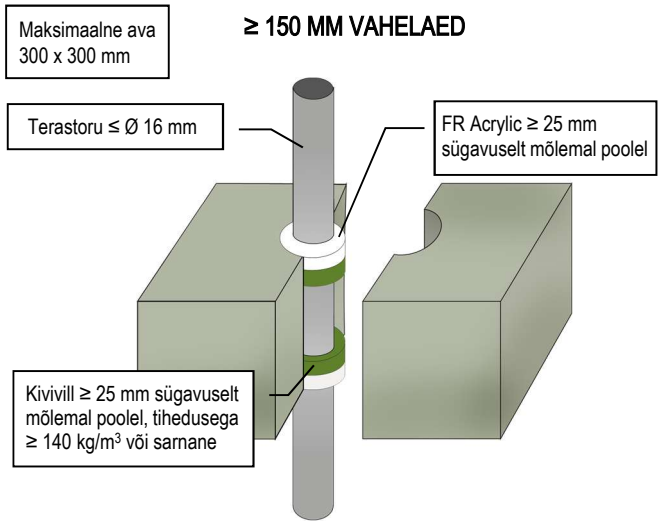

22/0735-A.6.10-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

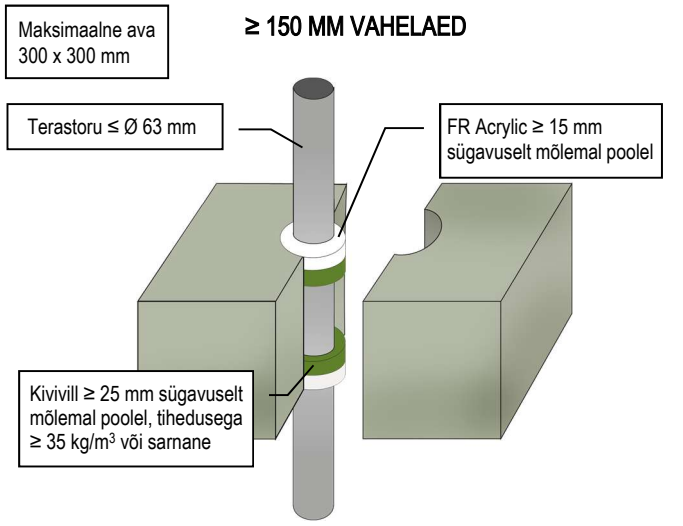

22/0735-A.6.10-4

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA E 120 C/U


≥ 150 MM VAHELAED

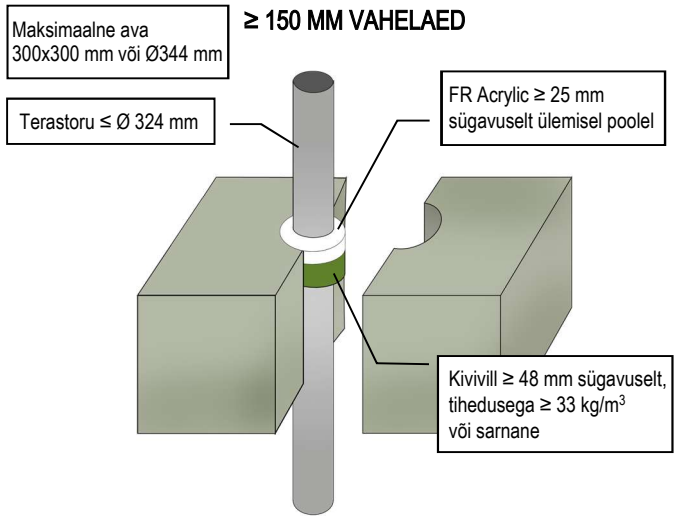

22/0735-A.6.3-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)

≥ 150 MM VAHELAED

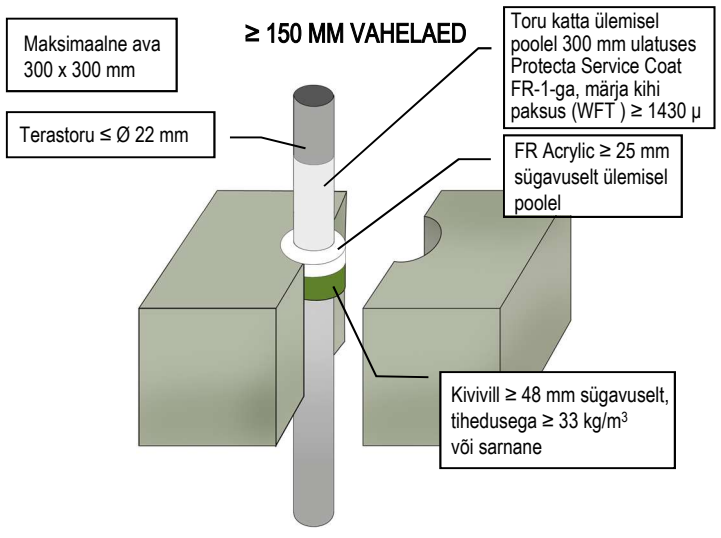

22/0735-A.6.8-5

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR


Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
5 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 240)

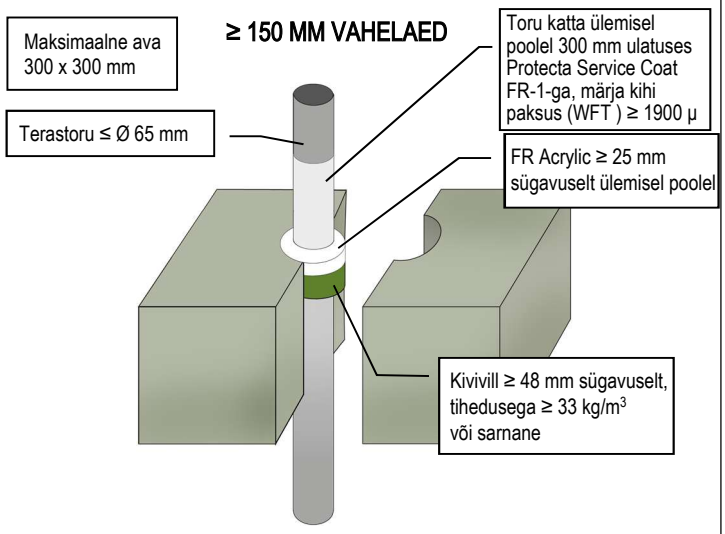


22/0735-A.6.8-6

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/U (E 120)

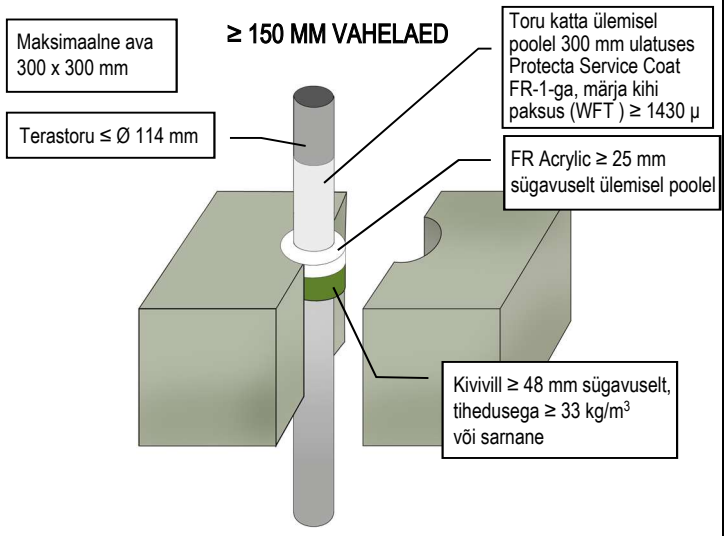


22/0735-A.6.8-7

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)

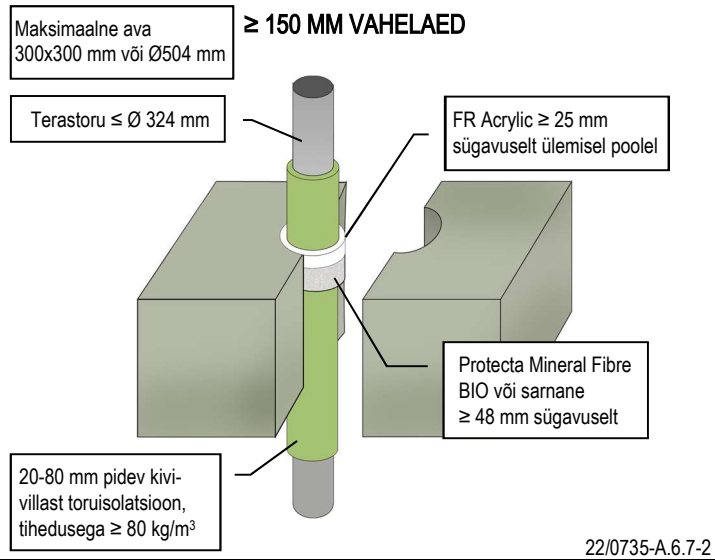


22/0735-A.6.7-2

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)

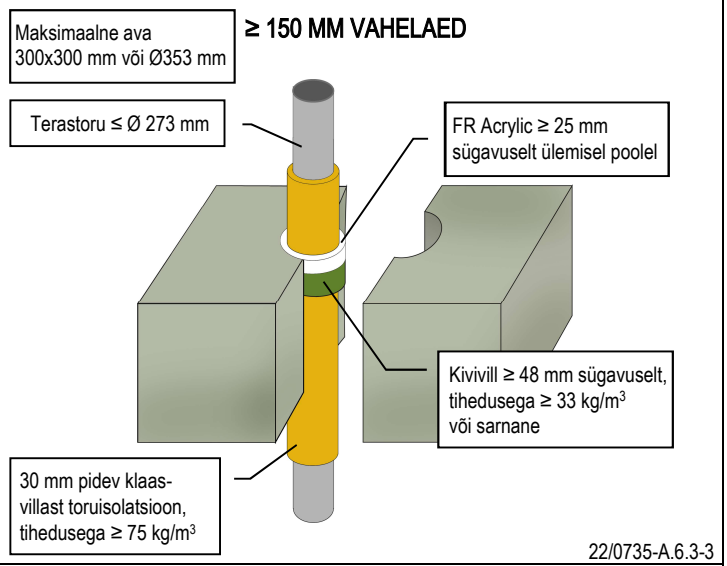


22/0735-A.6.3-3

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)

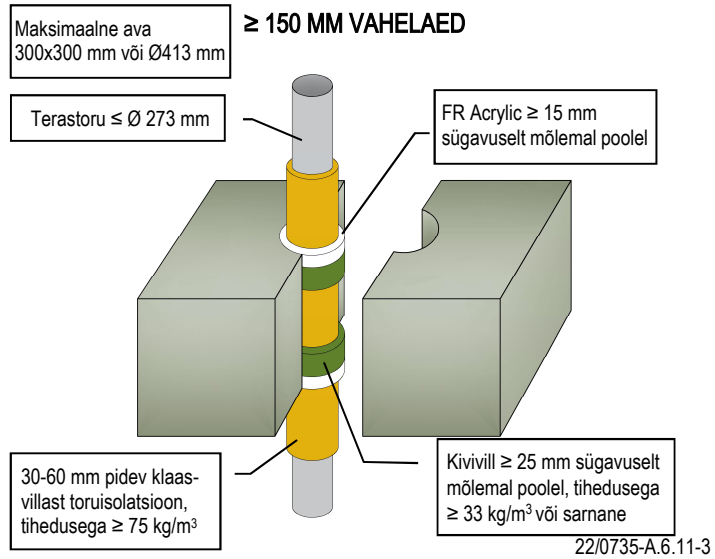

22/0735-A.6.11-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 90)

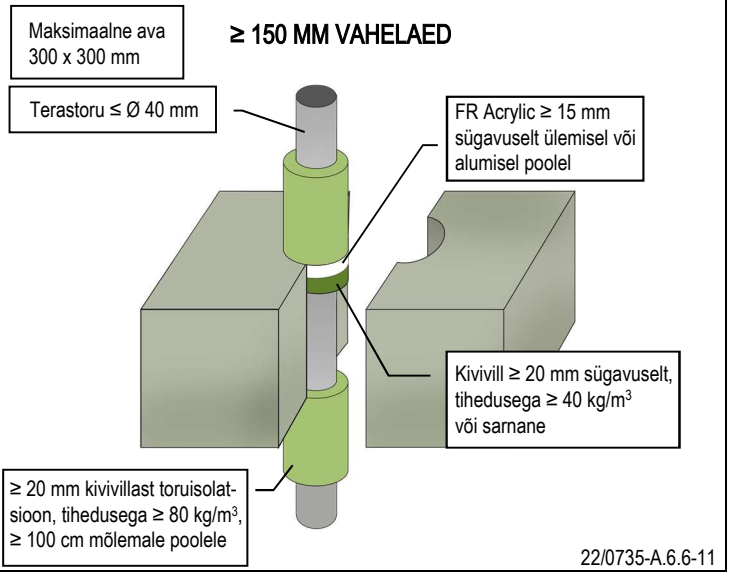

22/0735-A.6.6-11


Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR


Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 120)

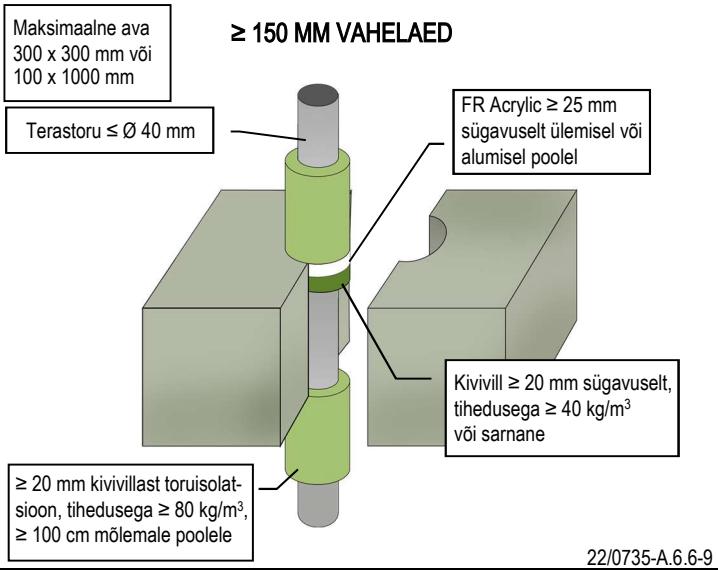


22/0735-A.6.6-9

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)

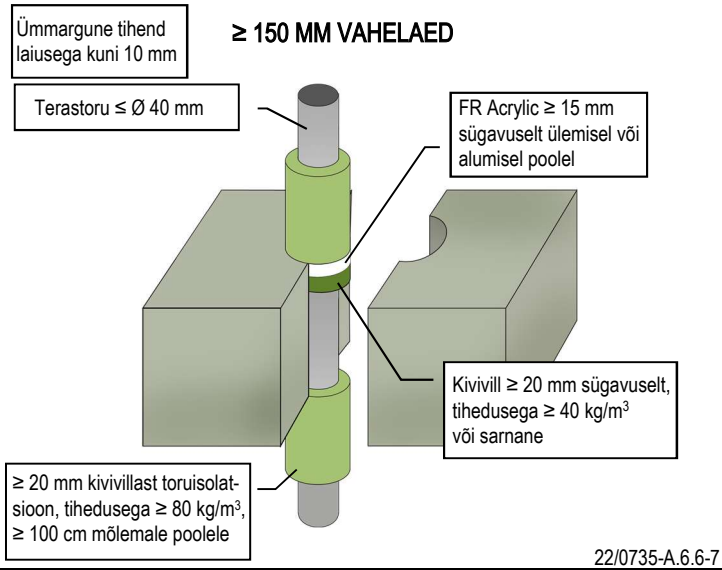


22/0735-A.6.6-7

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 90)

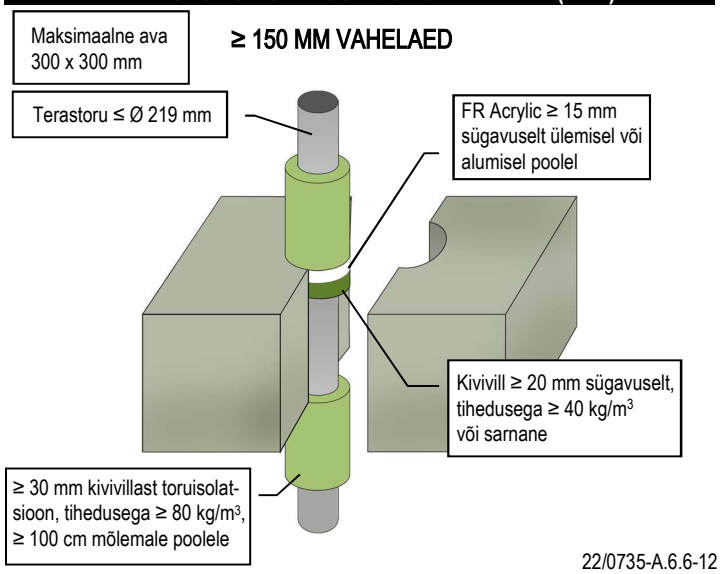


22/0735-A.6.6-12

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 120)

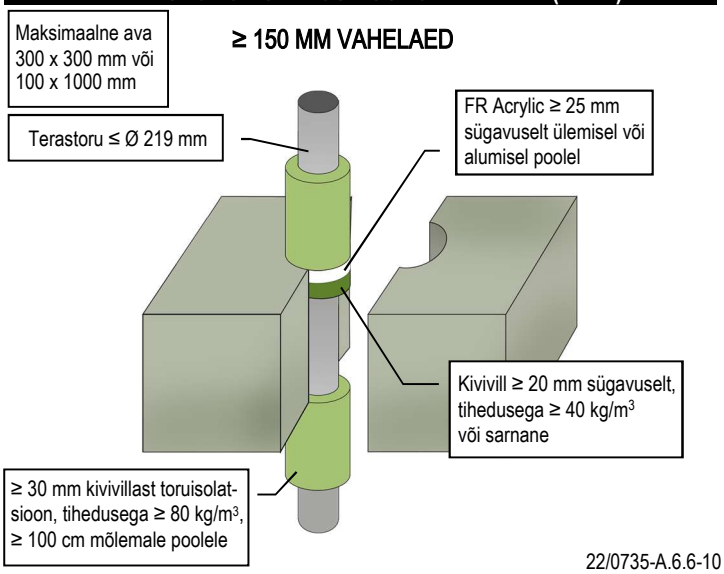


22/0735-A.6.6-10

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 240)

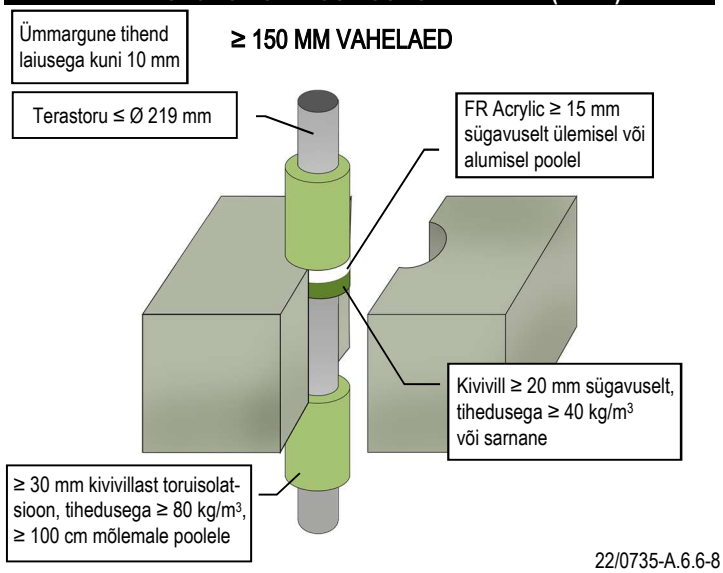

22/0735-A.6.6-8

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 240)

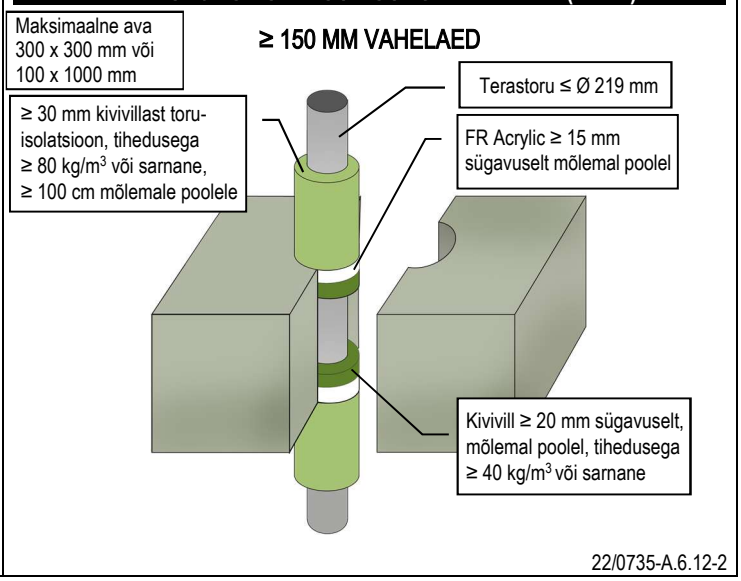

22/0735-A.6.12-2

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
7 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 180)

Maksimaalne ava 300x300 mm või Ø353 mm


≥ 150 MM VAHELAED

Terastoru ≤ Ø 273 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt ülemisel poolel

Kivivill ≥ 48 mm sügavuselt, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

≥ 30 mm klaasvillast toru-isolatsioon, tihedusega ≥ 75 kg/m³, ≥ 50 cm mõlemale poolele

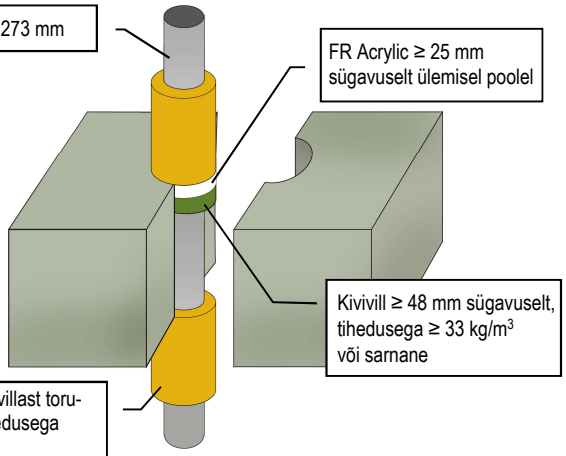

22/0735-A.6.8-8

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/U (E 180)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm


≥ 150 MM VAHELAED

Terastoru ≤ Ø 40 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

Kivivill ≥ 20 mm sügavuselt, mõlemal poolel, tihedusega ≥ 40 kg/m³ või sarnane

13-19 mm pidev elastomeerne, fenool- või PU-vahtisolatsioon

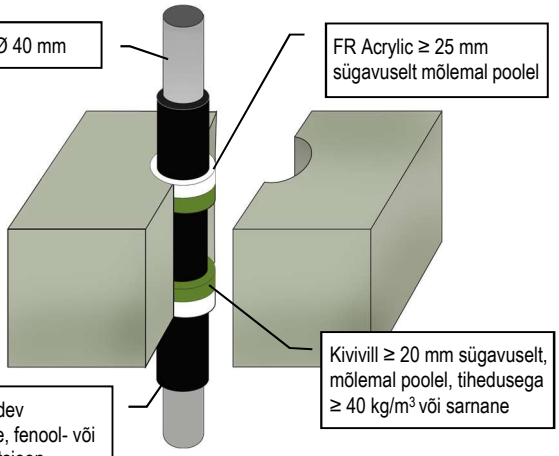

22/0735-A.6.11-1

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)

Ümmargune tihend laiusega kuni 10 mm


≥ 150 MM VAHELAED

Terastoru ≤ Ø 165 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

13-19 mm pidev elastomeerne, fenool- või PU-vahtisolatsioon

Protecta Mineral Fibre BIO või sarnane ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

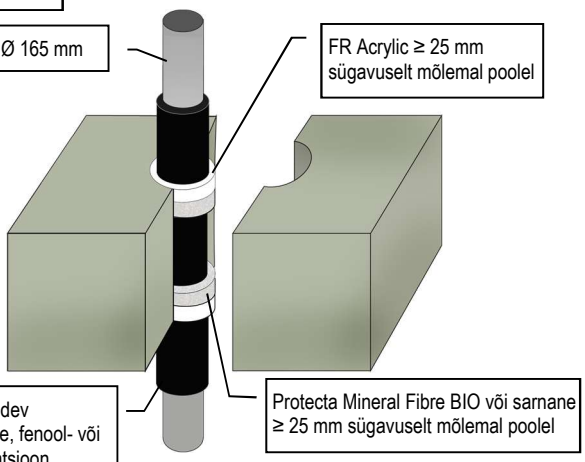

22/0735-A.6.11-2

GAASITORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 240)


Maksimaalne ava 300 x 300 mm

≥ 150 MM VAHELAED

Painduv topeltseinaga terasest gaasitoru ≤ Ø 26 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt ülemisel poolel

Kivivill ≥ 48 mm sügavuselt, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

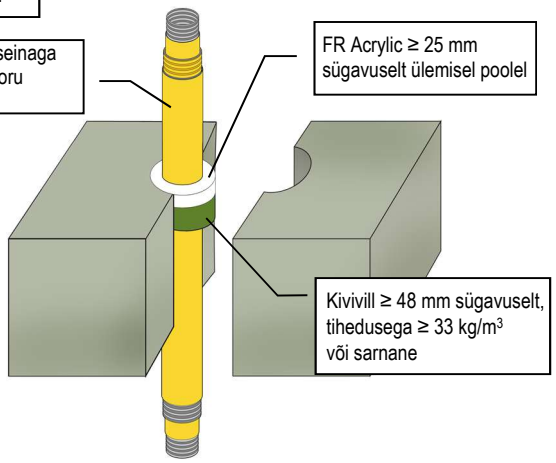

22/0735-A.6.3-15

GAASITORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)


Maksimaalne ava 300 x 300 mm

≥ 150 MM VAHELAED

Painduv topeltseinaga terasest gaasitoru ≤ Ø 73 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt ülemisel poolel

Kivivill ≥ 48 mm sügavuselt, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

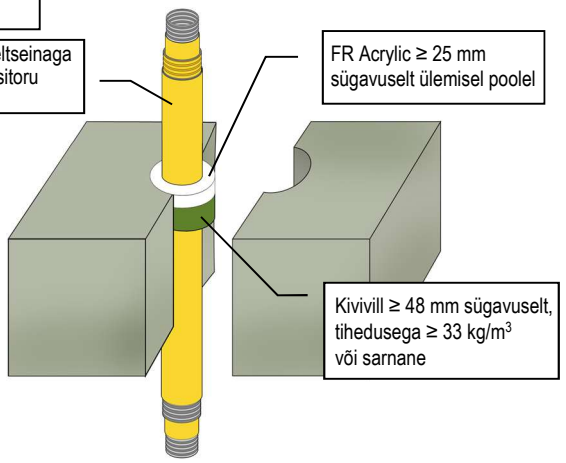

22/0735-A.6.3-16

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


Maksimaalne ava 300 x 300 mm

≥ 150 MM VAHELAED

Vasktoru ≤ Ø 6 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt ülemisel poolel

Kivivill ≥ 48 mm sügavuselt, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

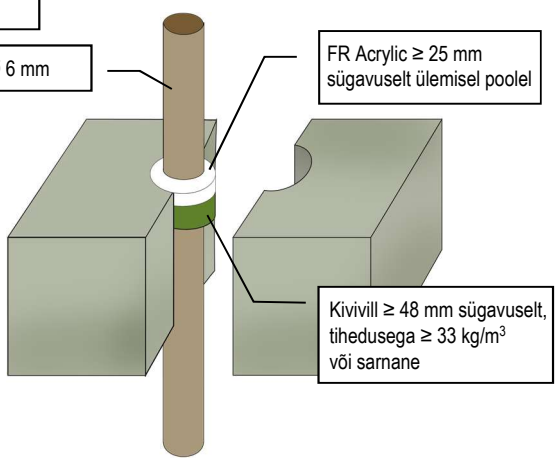

22/0735-A.6.3-4

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
8 (60) 2026 5 14

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

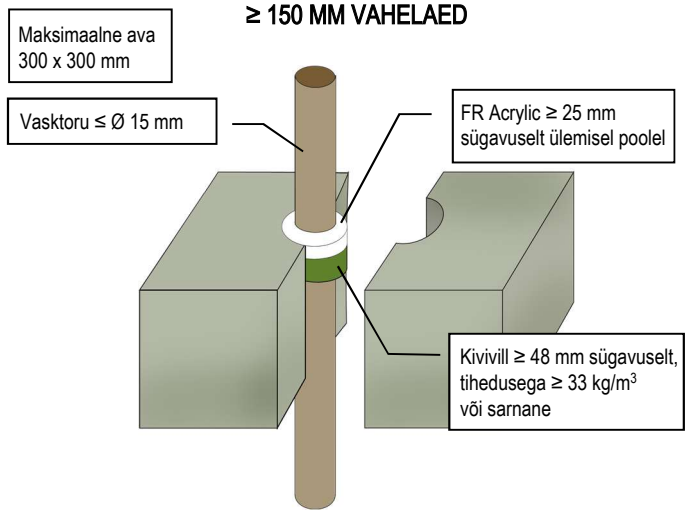

22/0735-A.6.3-5

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA E 120 C/C


≥ 150 MM VAHELAED

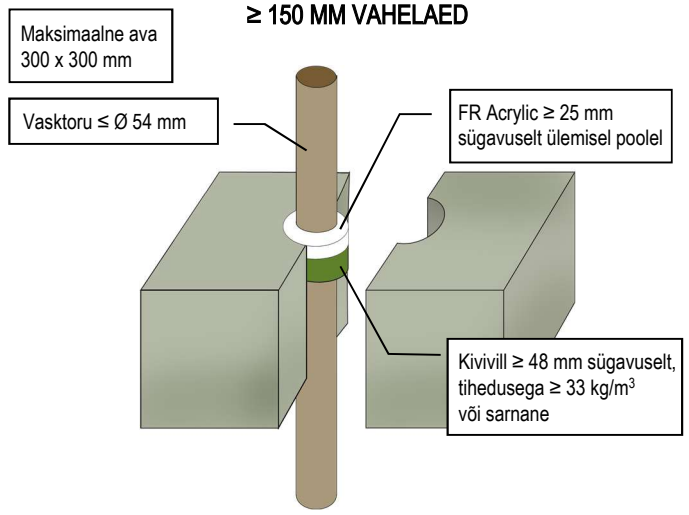

22/0735-A.6.3-6

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 20 C/U (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

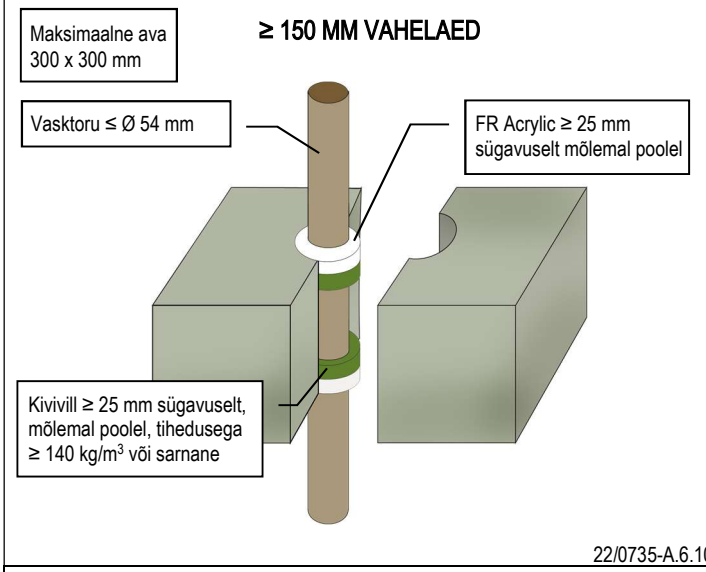

22/0735-A.6.10-1

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/C (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

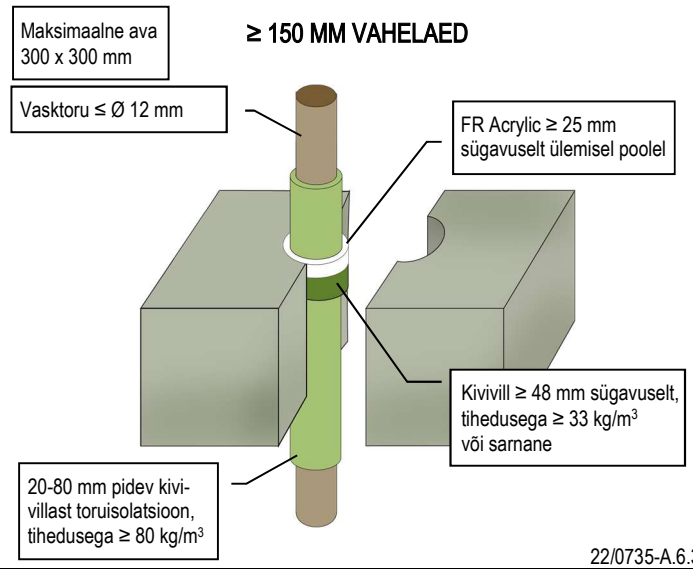

22/0735-A.6.3-7

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/C (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

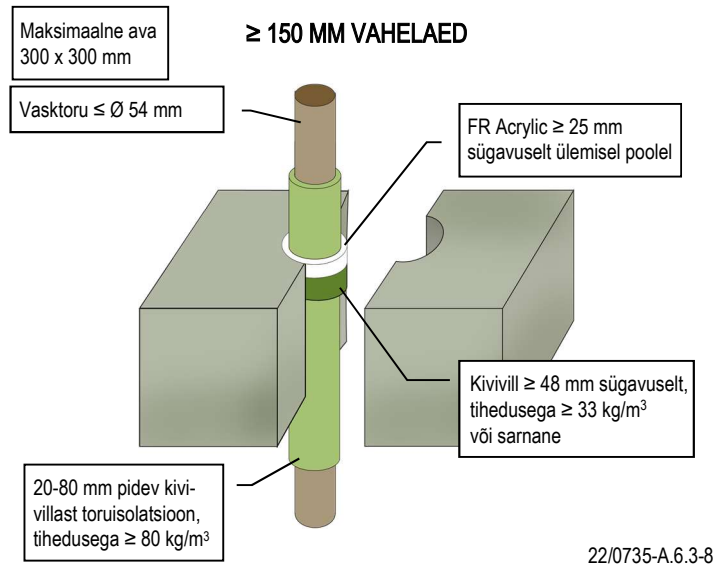

22/0735-A.6.3-8

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)

≥ 150 MM VAHELAED

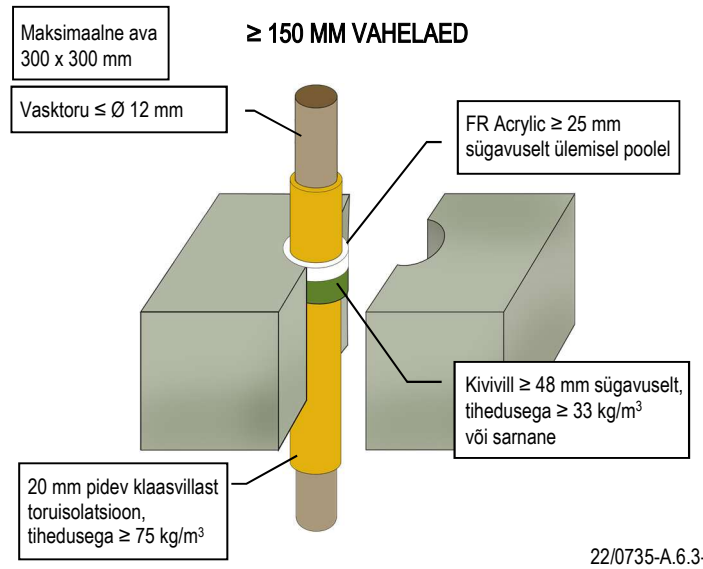

22/0735-A.6.3-9

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR




Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
9 (60) 2026 5 14

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)

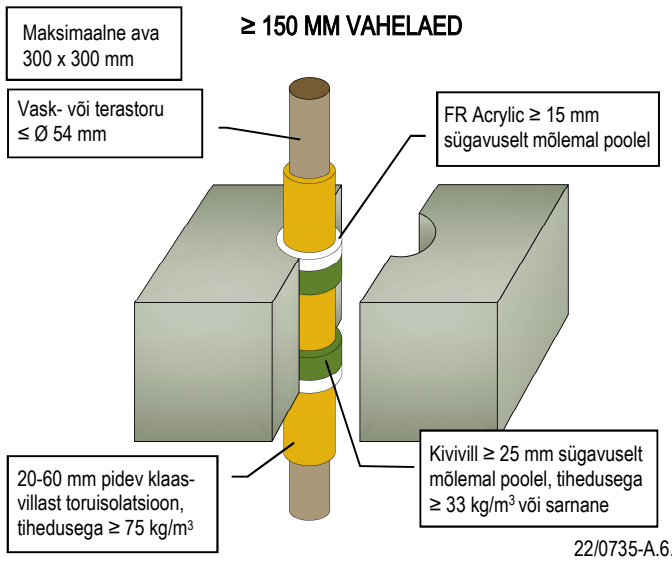


22/0735-A.6.11-7

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)

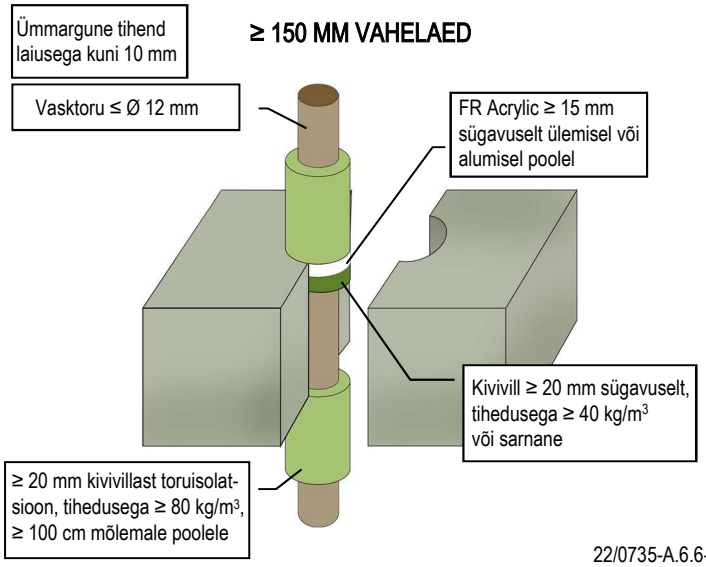


22/0735-A.6.6-2

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 90)

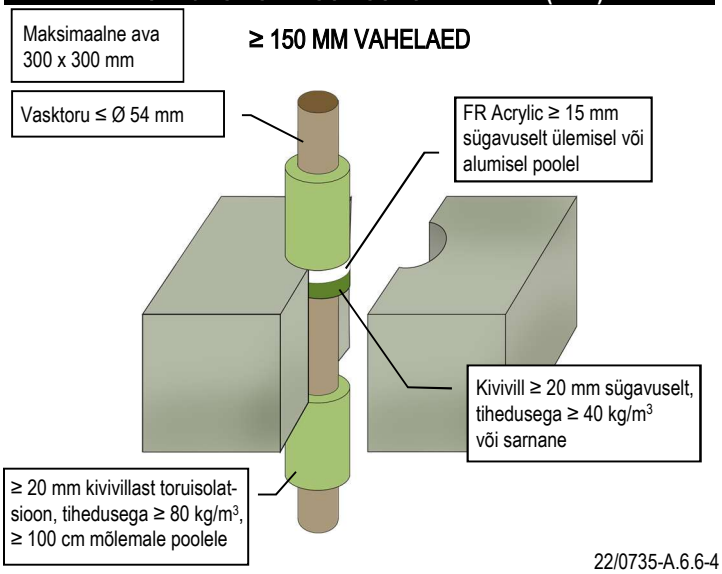


22/0735-A.6.6-4

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)

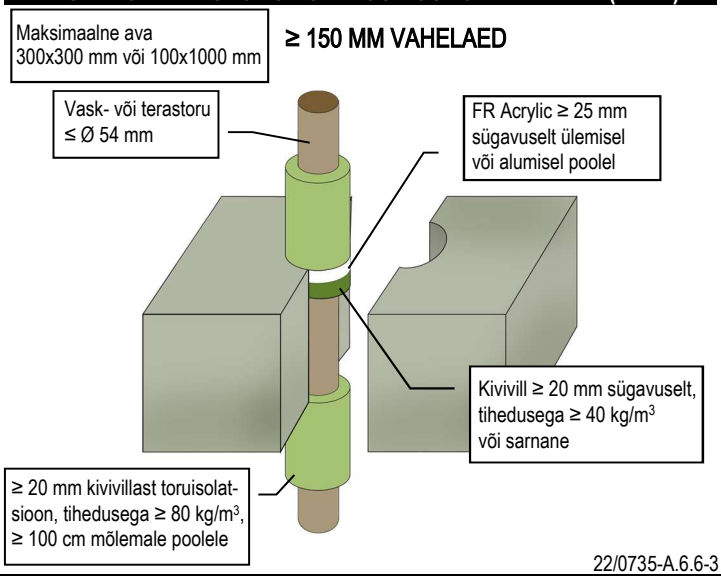


22/0735-A.6.6-3

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/U (E 240)

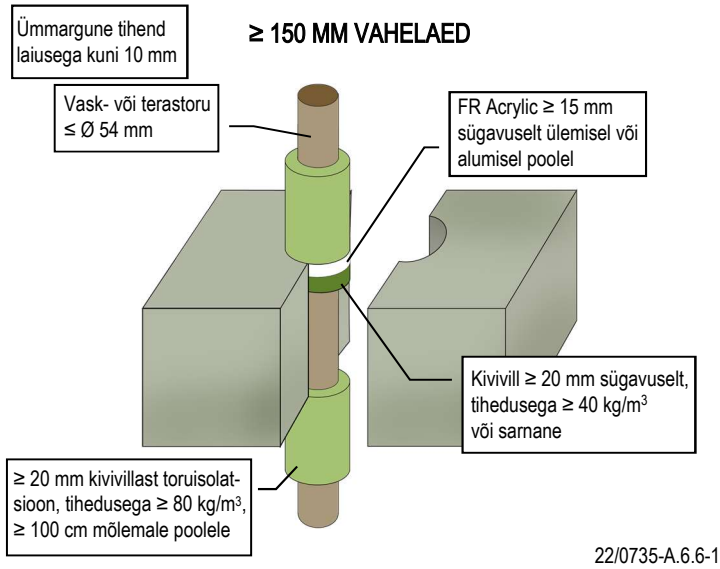

22/0735-A.6.6-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 180)

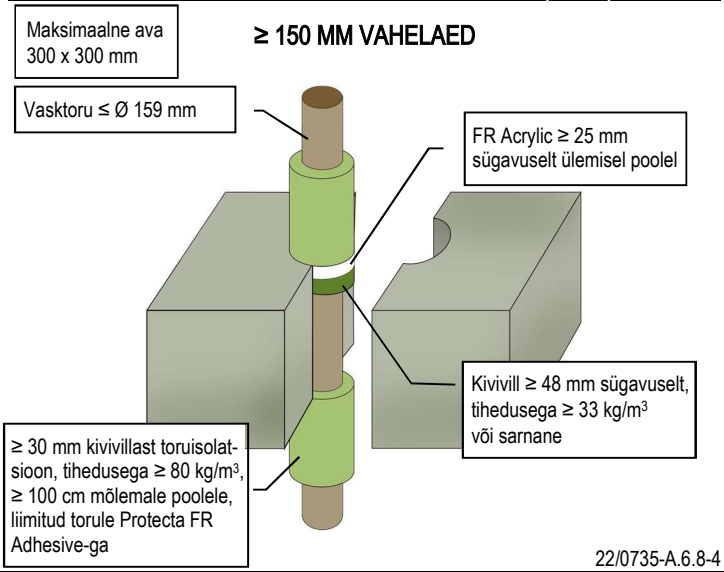

22/0735-A.6.8-4

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/C (E 180)

Maksimaalne ava 300 x 300 mm

≥ 150 MM VAHELAED

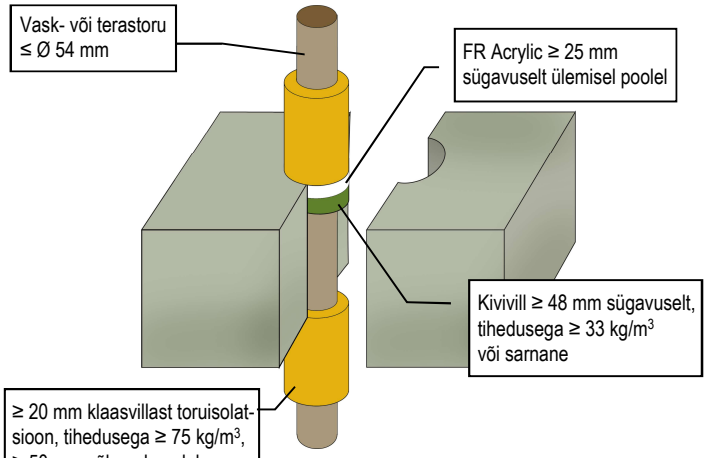


22/0735-A.6.8-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 180)

Maksimaalne ava 300 x 300 mm

≥ 150 MM VAHELAED

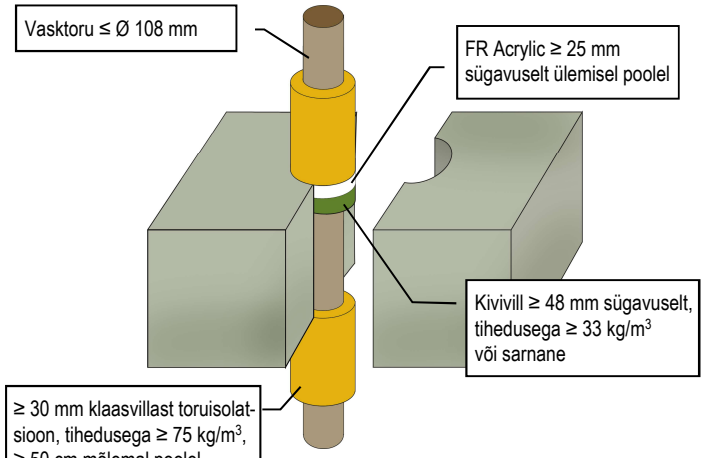


22/0735-A.6.8-2

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/C (E 240)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

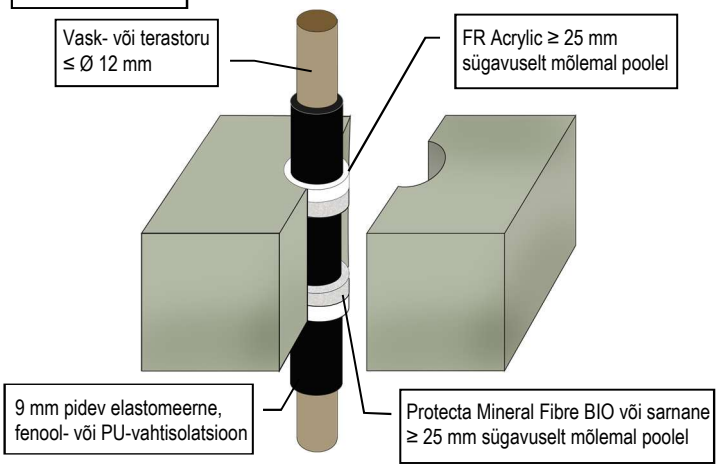


22/0735-A.6.11-4

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 180)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

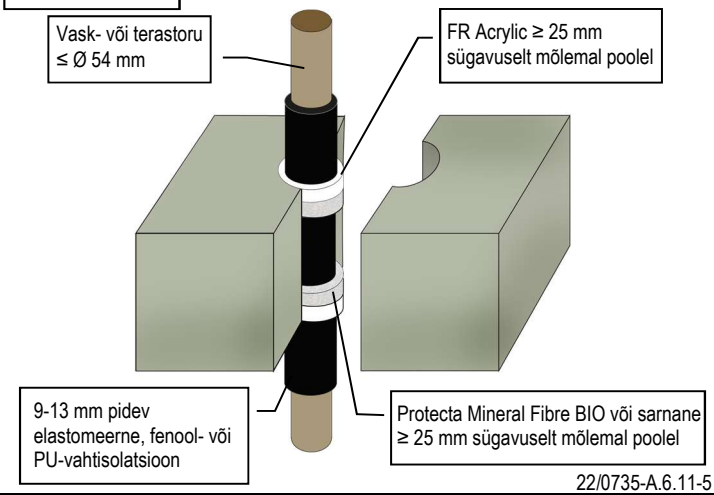


22/0735-A.6.11-5

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)

Ümmargune tihend laiusega kuni 10 mm

≥ 150 MM VAHELAED

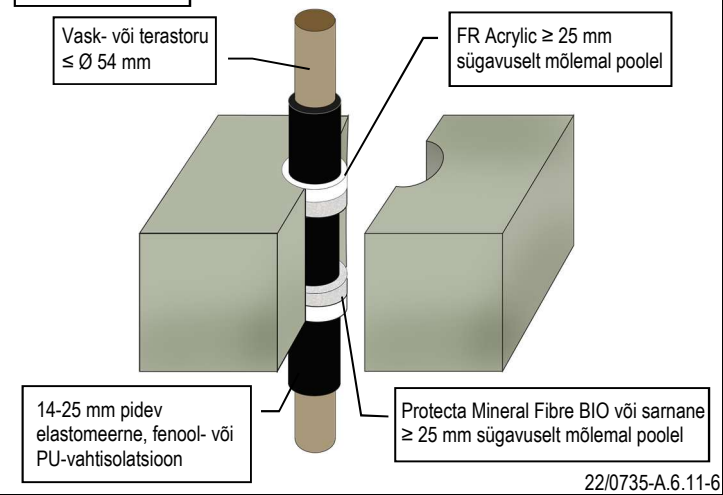


22/0735-A.6.11-6

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)

Maksimaalne ava 300 x 300 mm

≥ 150 MM VAHELAED

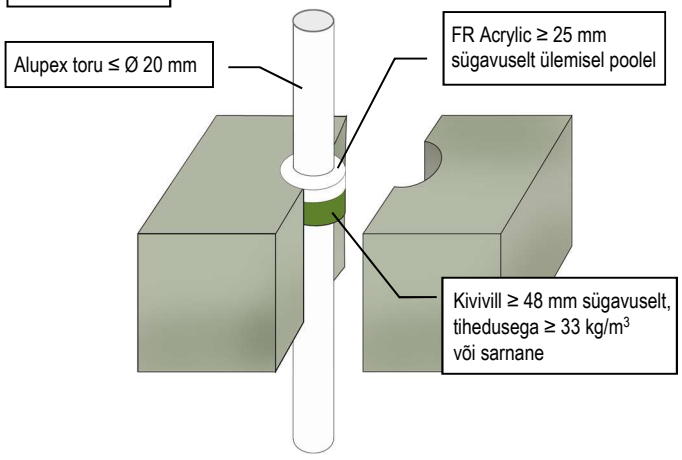

22/0735-A.6.3-10

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
11 (60) 2026 5 14

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

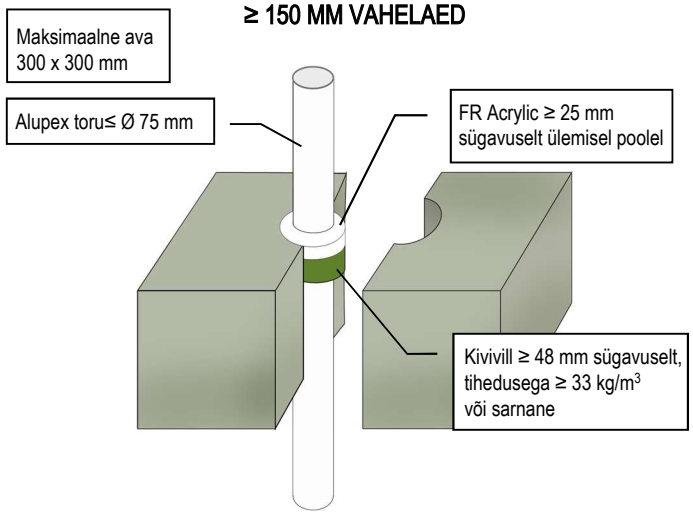

22/0735-A.6.3-11

ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 180)


≥ 150 MM VAHELAED

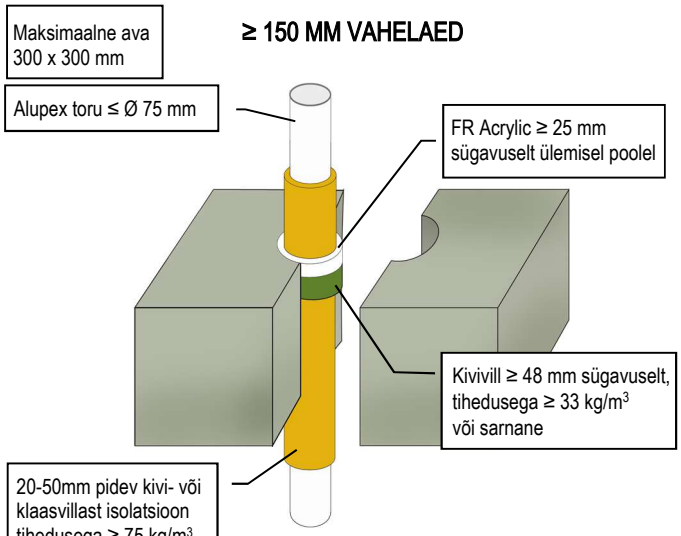

22/0735-A.6.3-12

ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)


≥ 150 MM VAHELAED

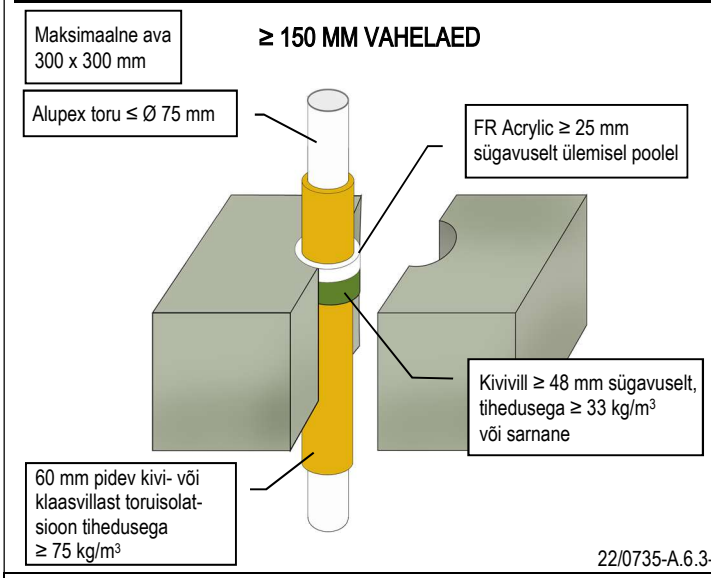

22/0735-A.6.3-13

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/C (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

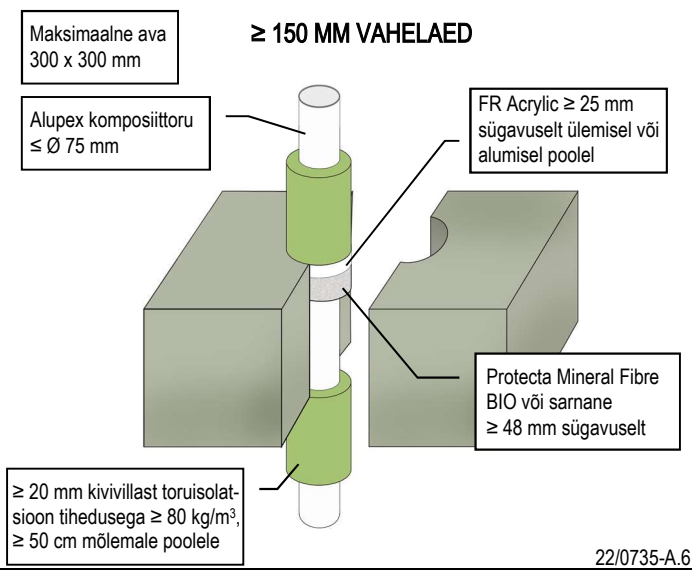

22/0735-A.6.9-1

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/C (E 180)


≥ 150 MM VAHELAED

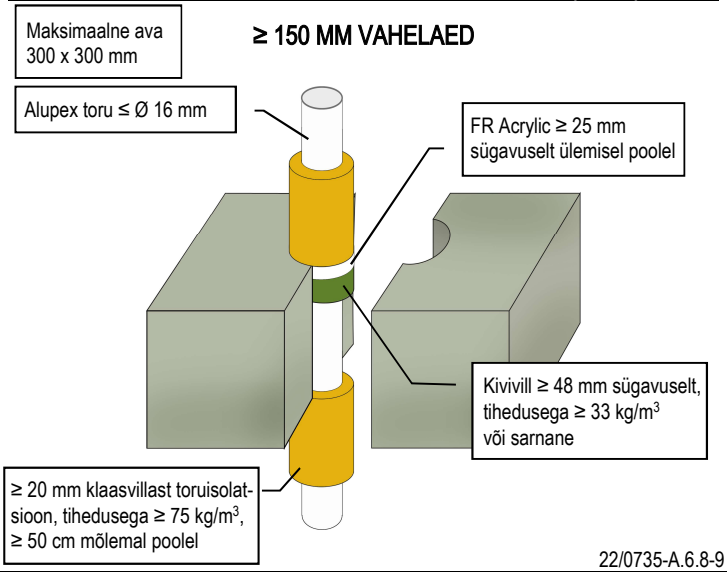

22/0735-A.6.8-9

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 180)

≥ 150 MM VAHELAED

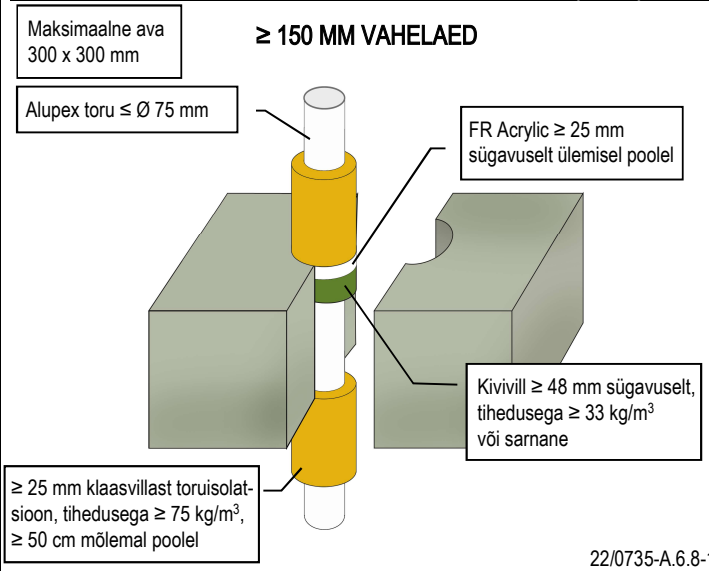

22/0735-A.6.8-10

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036


ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/C (E 180)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

Alupex komposiittoru ≤ Ø 16 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

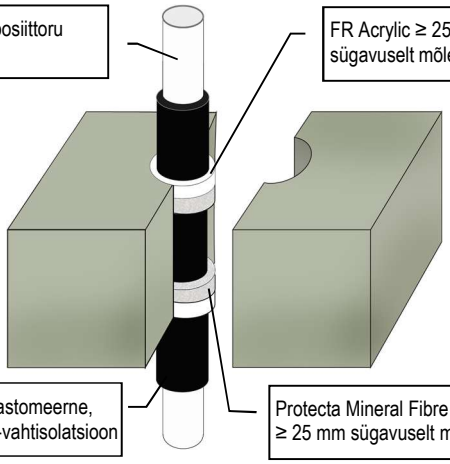

9 mm pidev elastomeerne, fenool- või PU-vahtisolatsioon

Protecta Mineral Fibre BIO või sarnane ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

22/0735-A.6.11-8


ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

Alupex komposiittoru ≤ Ø 75 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

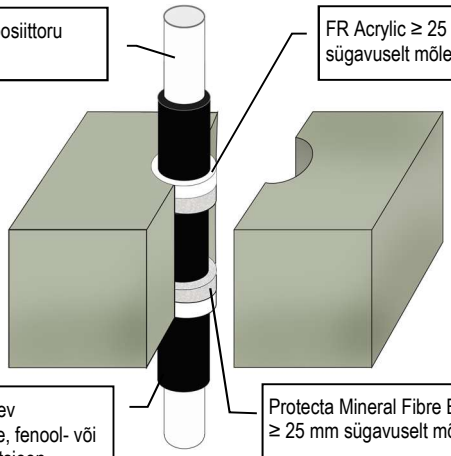

9-13 mm pidev elastomeerne, fenool- või PU-vahtisolatsioon

Protecta Mineral Fibre BIO või sarnane ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

22/0735-A.6.11-9


ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

Alupex komposiittoru ≤ Ø 75 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

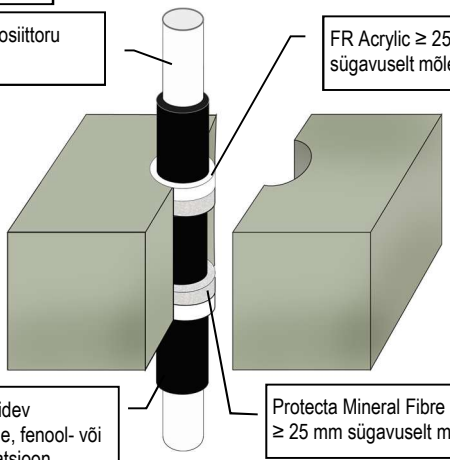

14-25 mm pidev elastomeerne, fenool- või PU-vahtisolatsioon

Protecta Mineral Fibre BIO või sarnane ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

22/0735-A.6.11-10


PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 U/C (E 240)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

PVC-U või PVC-C toru ≤ Ø 50 mm seina-paksusega 1,6-3,7 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

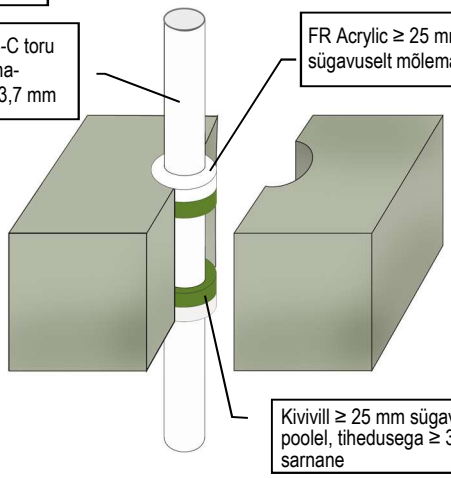

Kivivill ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

22/0735-A.6.4-1


PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 U/C (E 240)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

PE, ABS või SAN+PVC toru ≤ Ø 40 mm seinapaksusega 2,0-3,7 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

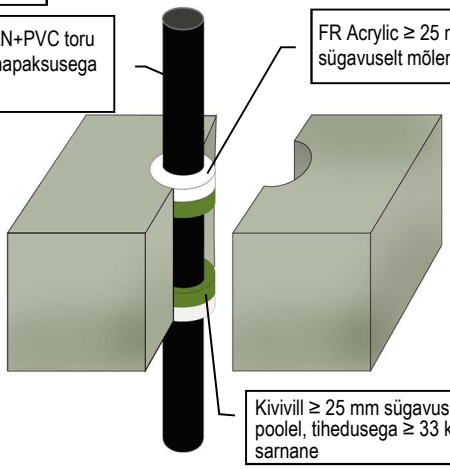

Kivivill ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

22/0735-A.6.4-7


PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 U/C (E 240)

Ümmargune tihend laiusega kuni 30 mm

≥ 150 MM VAHELAED

PP toru ≤ Ø 12 mm seinapaksusega 1,2 mm

FR Acrylic ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel

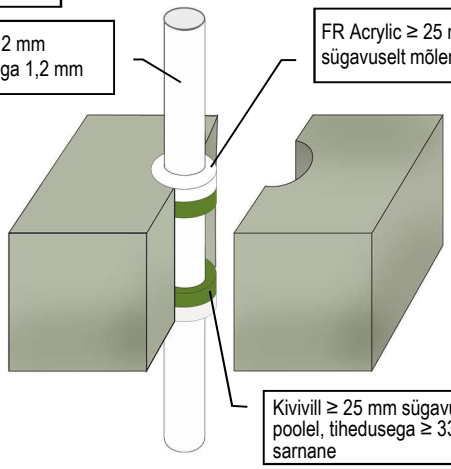

Kivivill ≥ 25 mm sügavuselt mõlemal poolel, tihedusega ≥ 33 kg/m³ või sarnane

22/0735-A.6.4-3

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR


Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
13 (60) 2026 5 14

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 U/C (E 180)

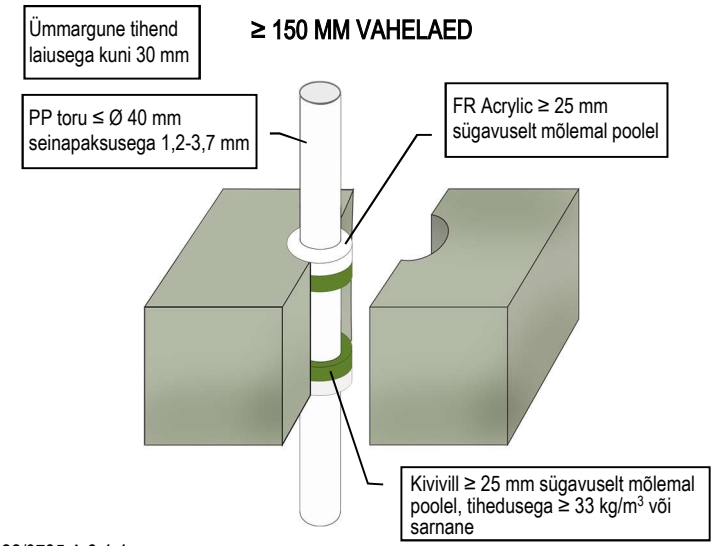


22/0735-A.6.4-4

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 90)

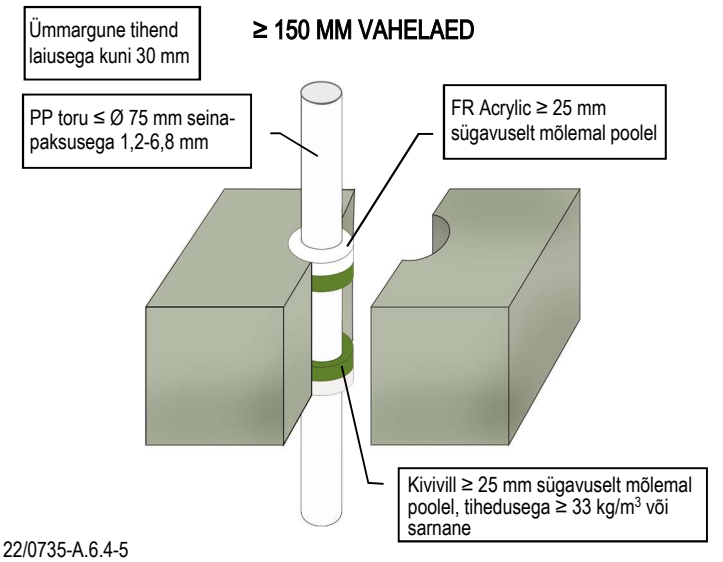


22/0735-A.6.4-5

AQUATECHNIK TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)

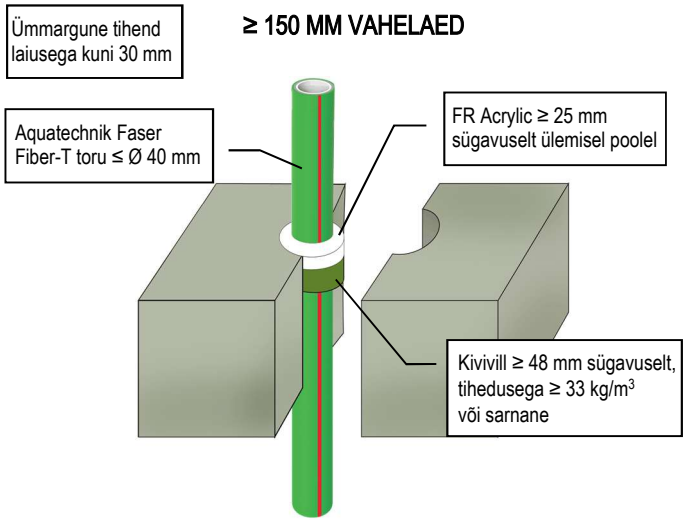


22/0735-A.6.3-14

POLÜPUTÜLEENTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/C (E 240)

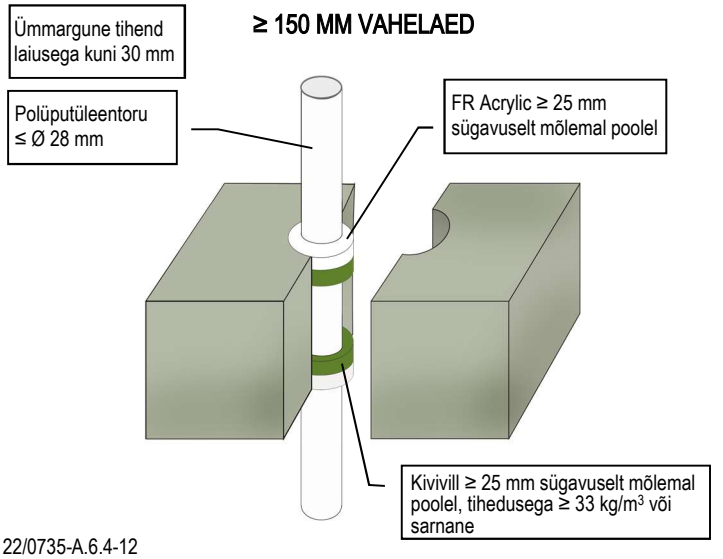


22/0735-A.6.4-12

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)

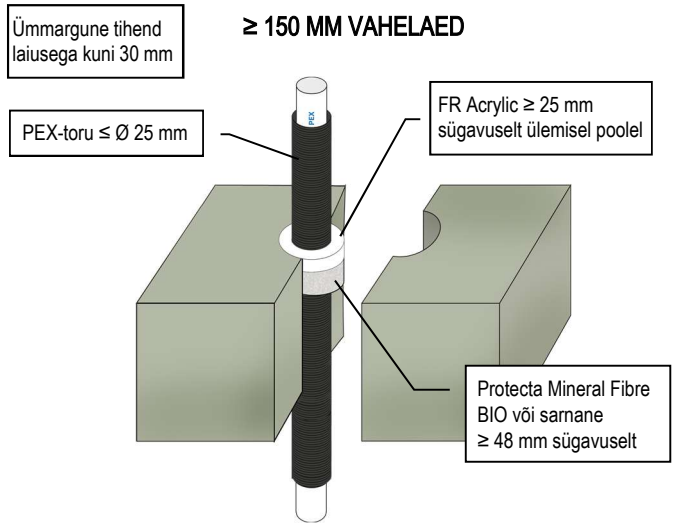

22/0735-A.6.7-3

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/C (E 240)

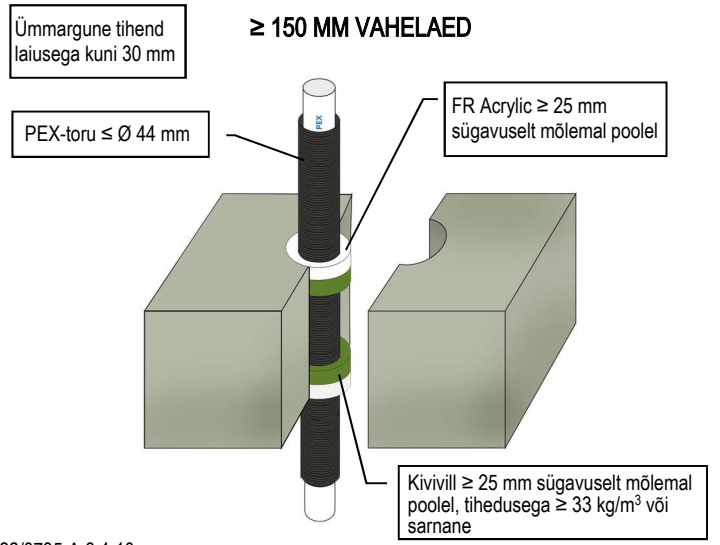

22/0735-A.6.4-10

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
14 (60) 2026 5 14

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 150 MM VAHELAED

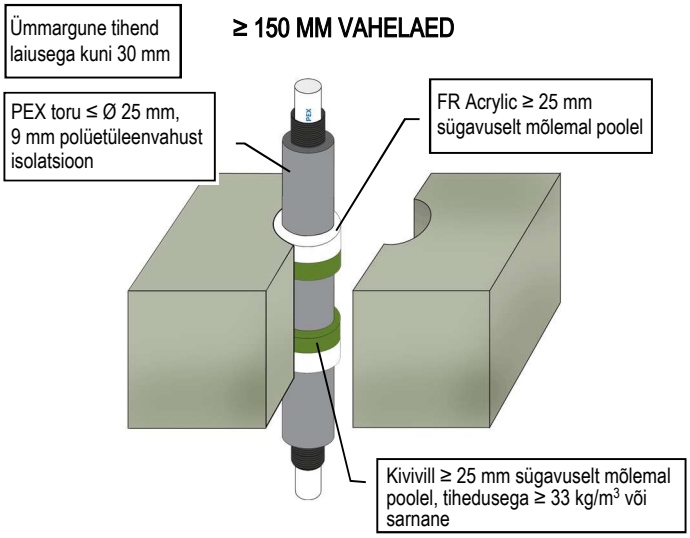

22/0735-A.6.4-11

PVC KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 240 U/C (E 240)


≥ 150 MM VAHELAED

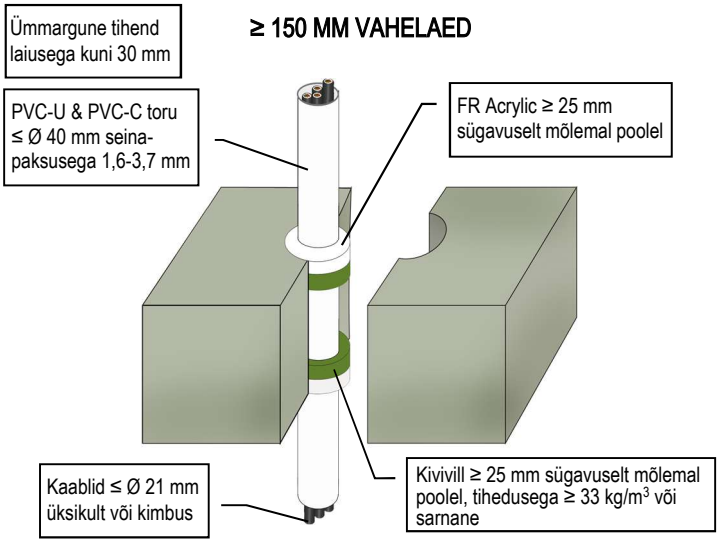

22/0735-A.6.4-2

PE KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 180 U/C (E 180)


≥ 150 MM VAHELAED

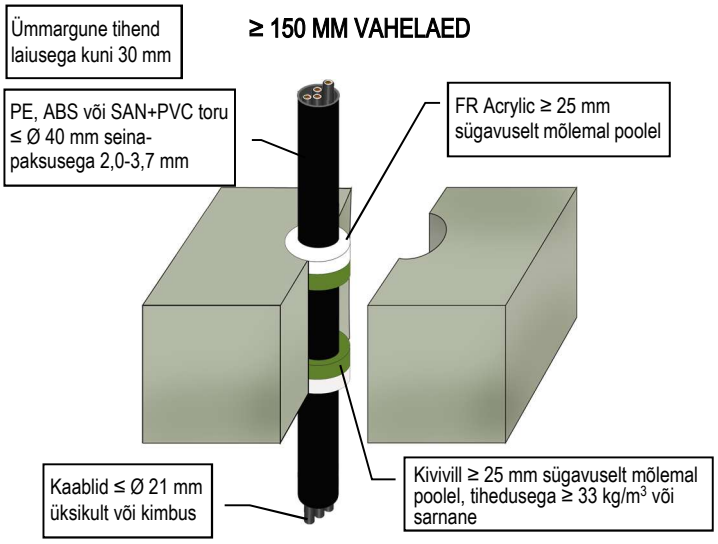

22/0735-A.6.4-8

PP KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 180 U/C (E 180)


≥ 150 MM VAHELAED

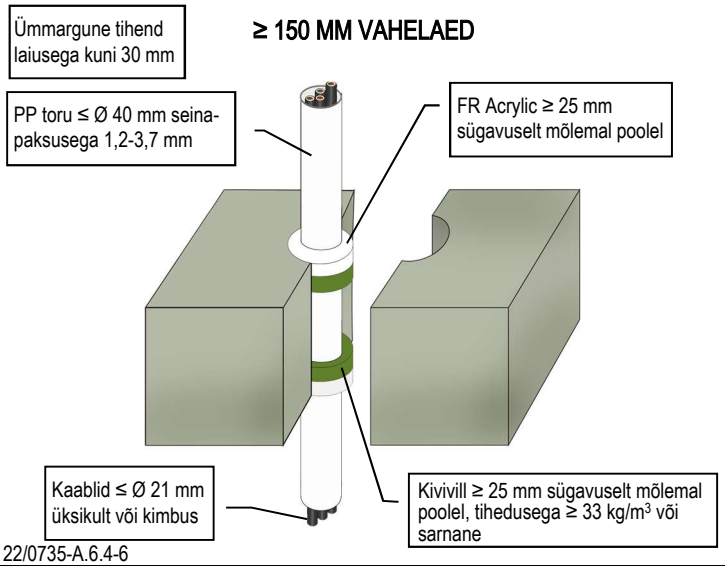

22/0735-A.6.4-6

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

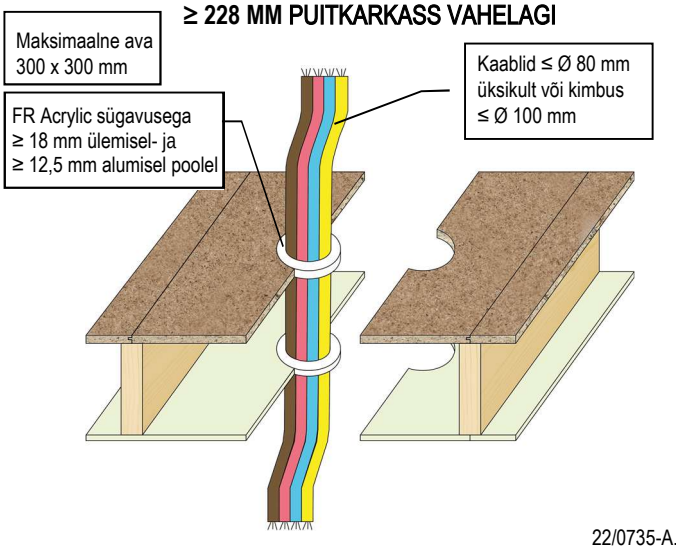

22/0735-A.7.1-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

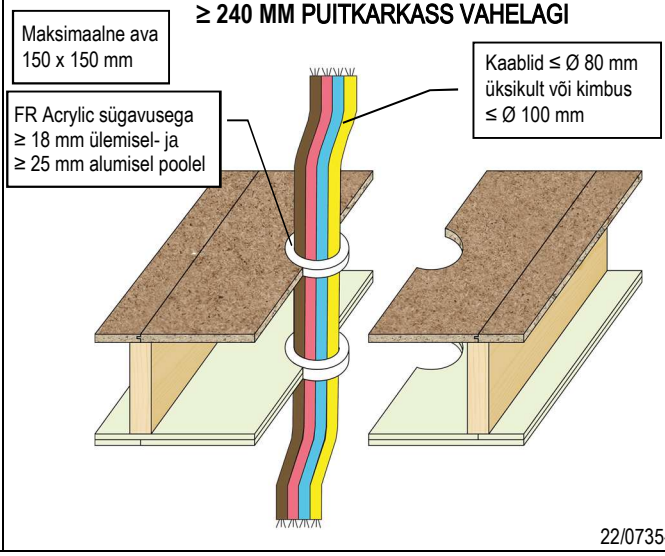

22/0735-A.7.5-2

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
15 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

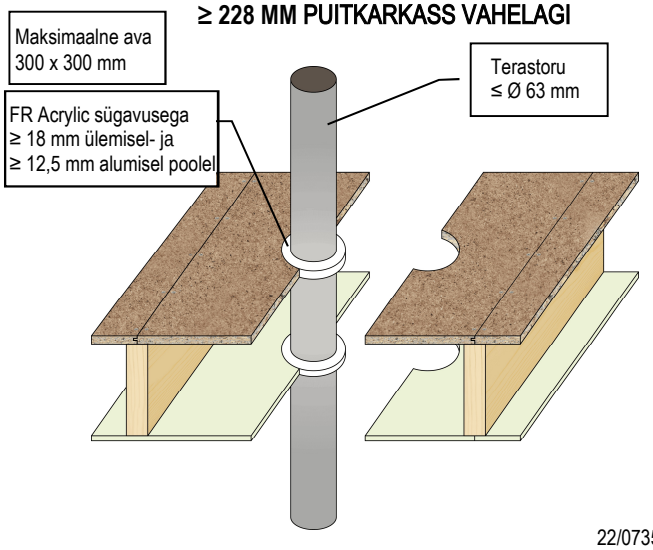

22/0735-A.7.2-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

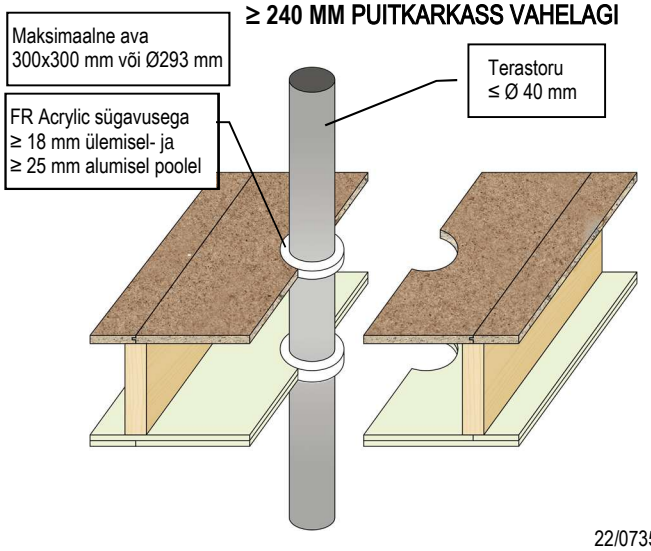

22/0735-A.7.6-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

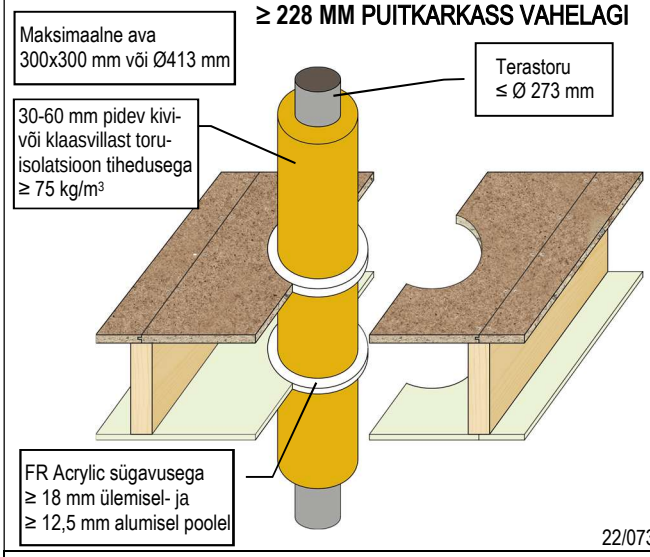

22/0735-A.7.3-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

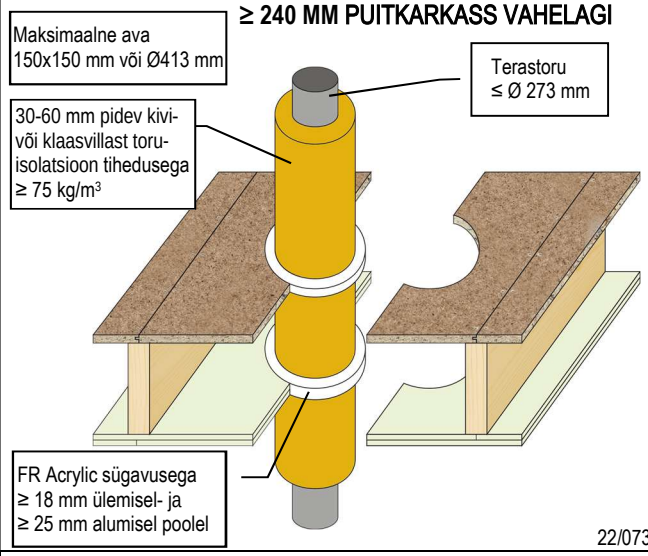

22/0735-A.7.7-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

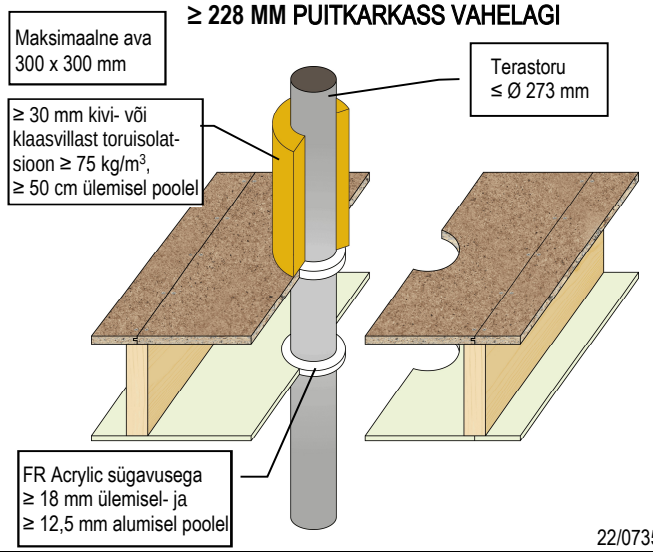

22/0735-A.7.2-4

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

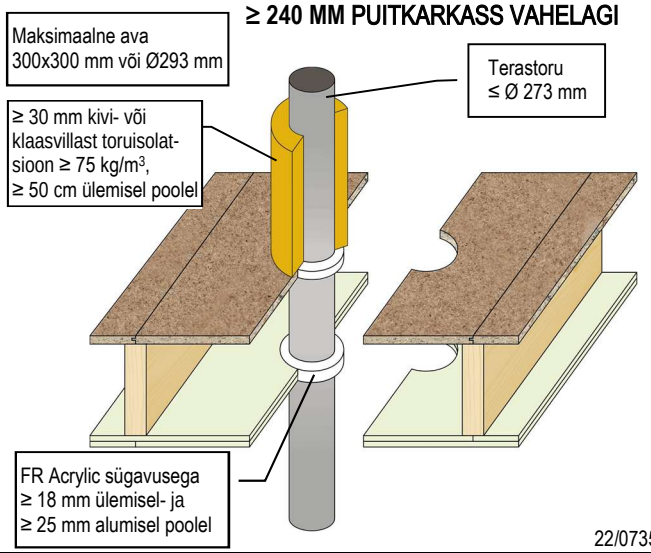

22/0735-A.7.6-4

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
16 (60) 2026 5 14

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

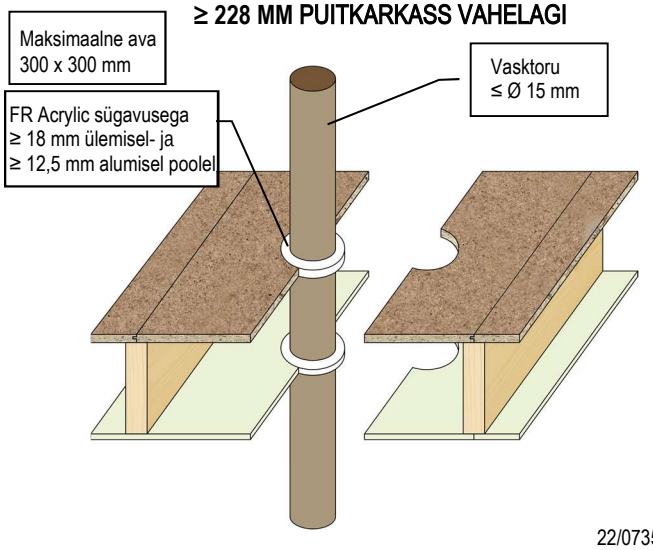

22/0735-A.7.2-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

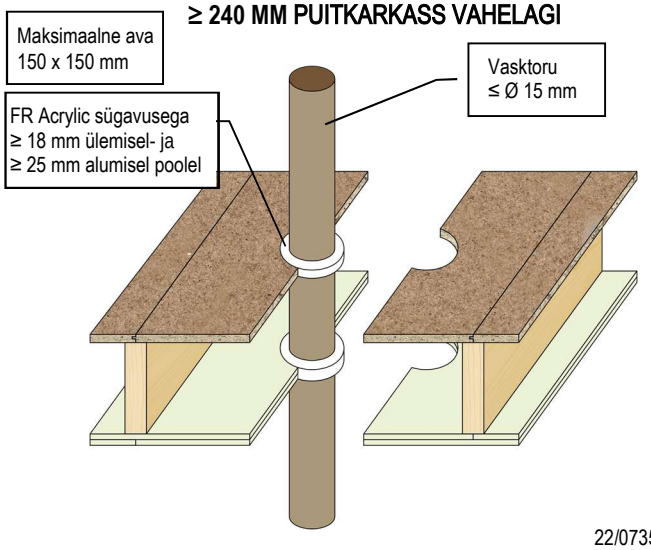

22/0735-A.7.6-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

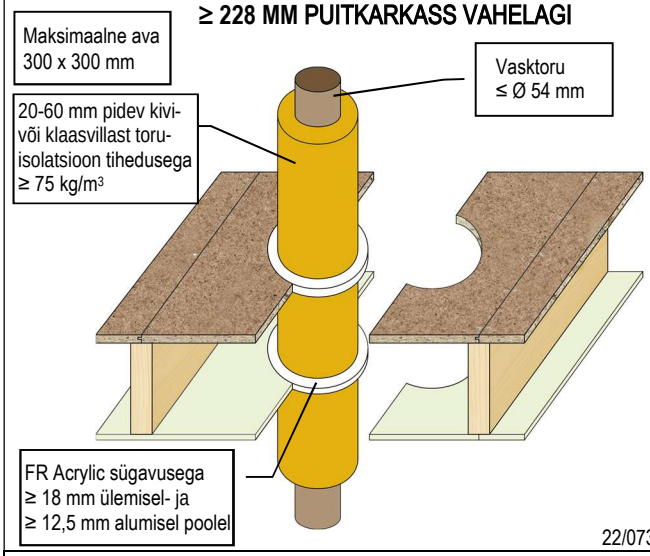

22/0735-A.7.3-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

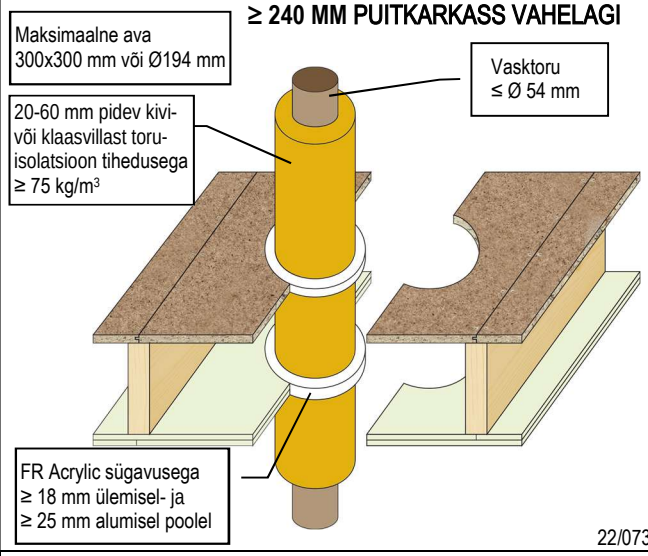

22/0735-A.7.7-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

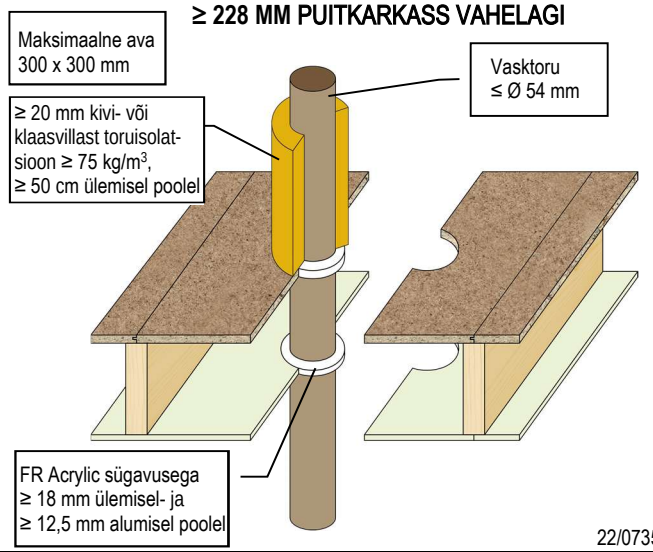

22/0735-A.7.2-2

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

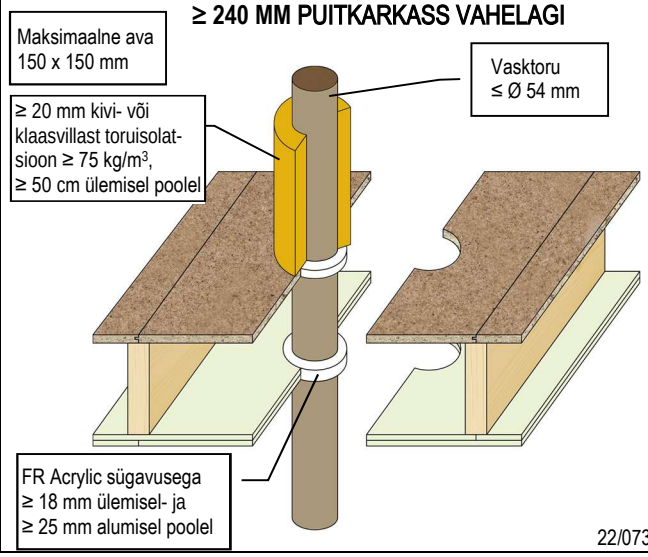

22/0735-A.7.6-2

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
17 (60) 2026 5 14

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

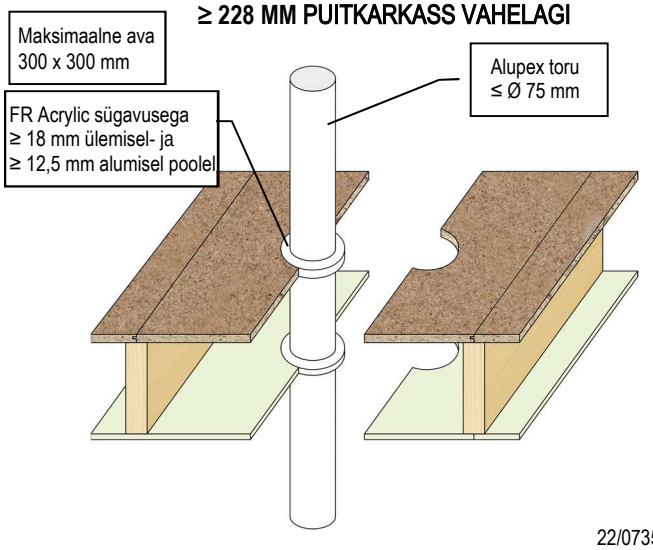

22/0735-A.7.2-5

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

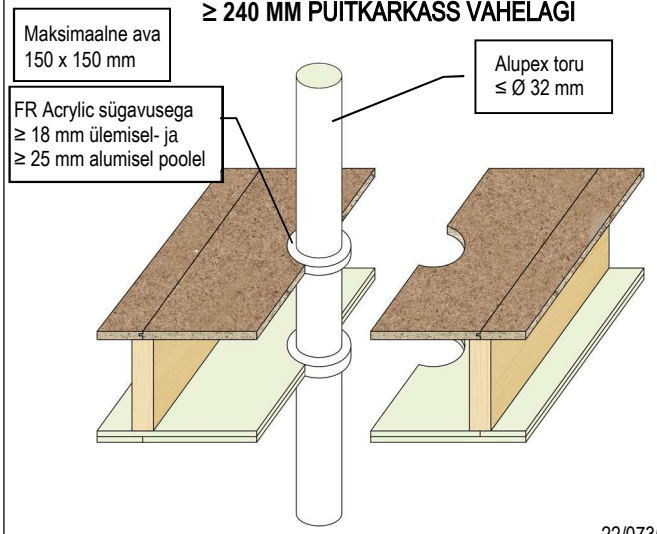

22/0735-A.7.6-5

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

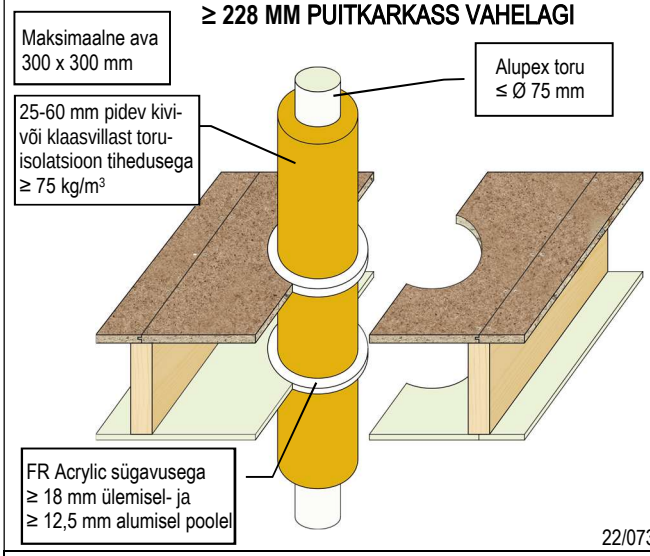

22/0735-A.7.3-3

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

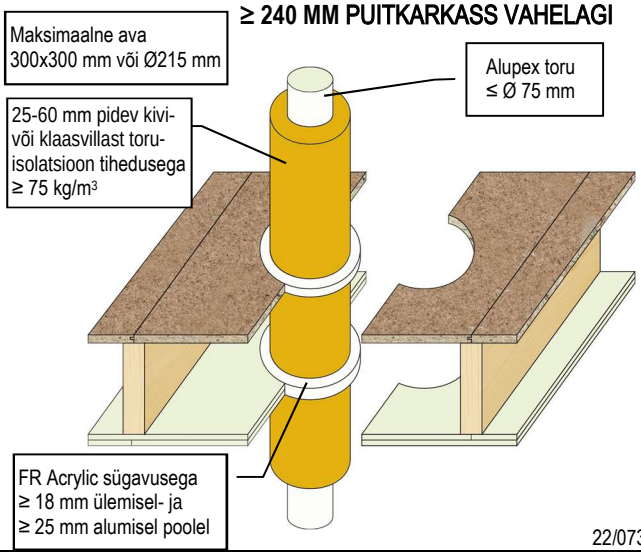

22/0735-A.7.7-3

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

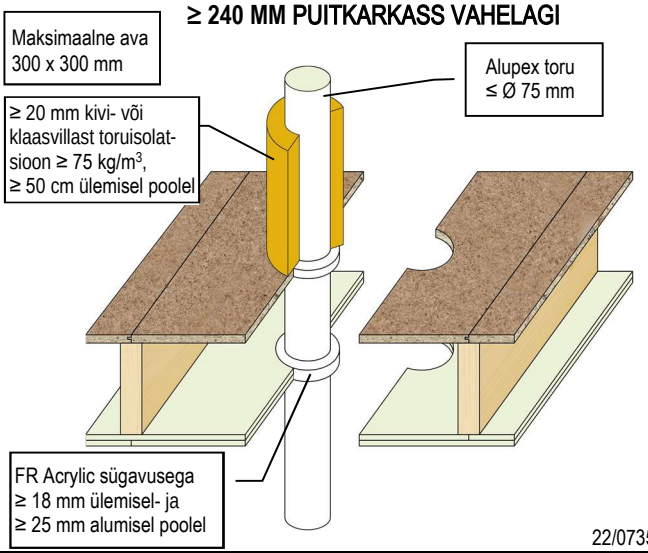

22/0735-A.7.6-6

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 30)

≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

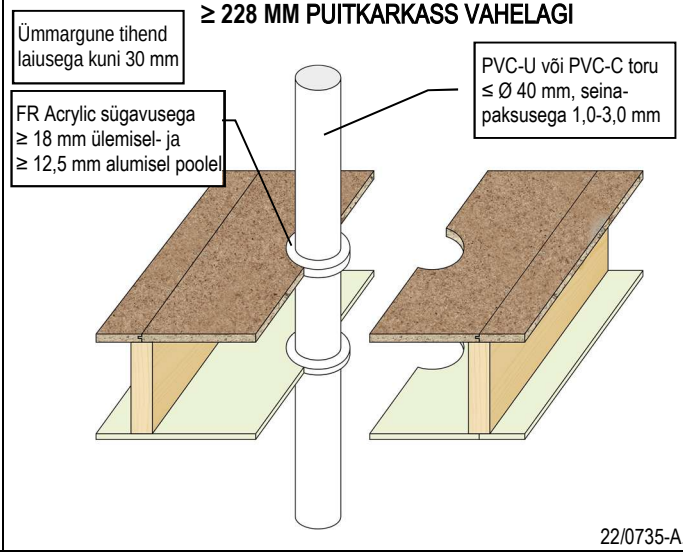

22/0735-A.7.2-7

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735,
UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
18 (60) 2026 5 14

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 240MM PUITKARKASS VAHELAGI

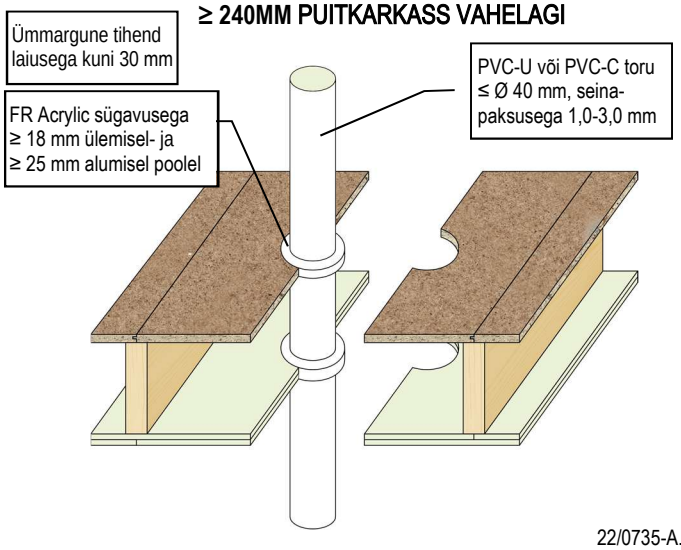

22/0735-A.7.6-8

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

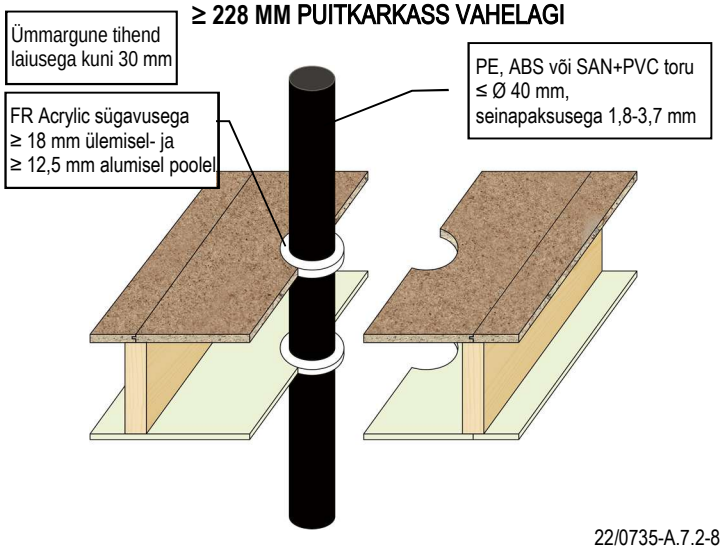

22/0735-A.7.2-8

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

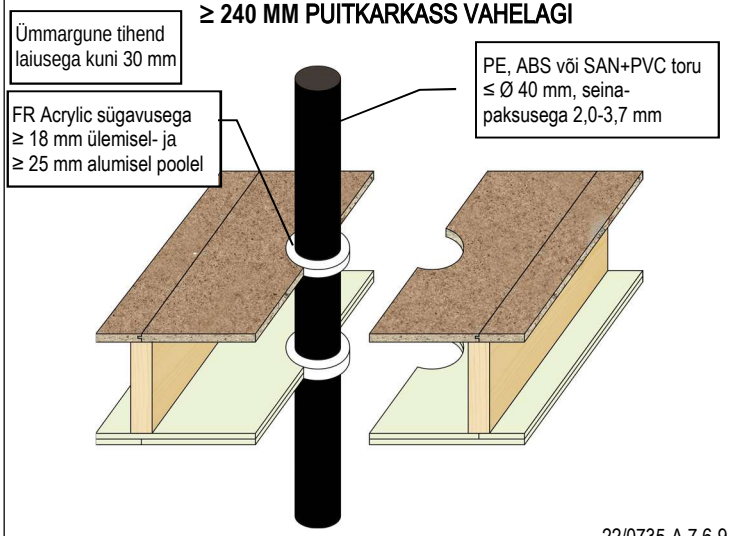

22/0735-A.7.6-9

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

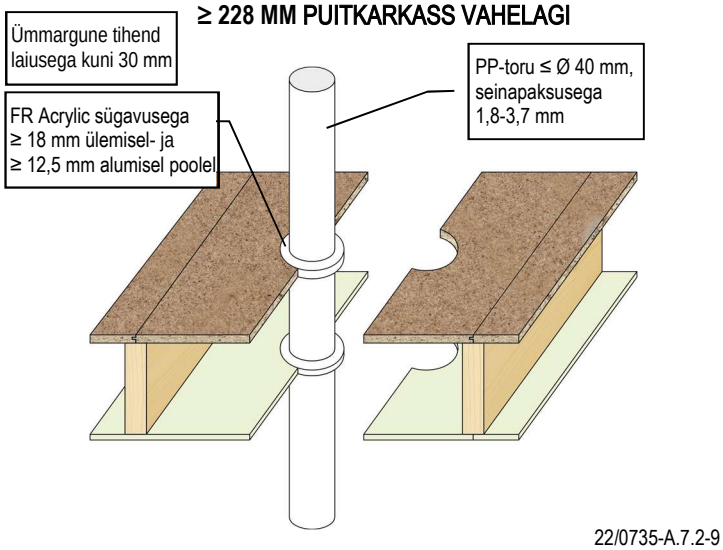

22/0735-A.7.2-9

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

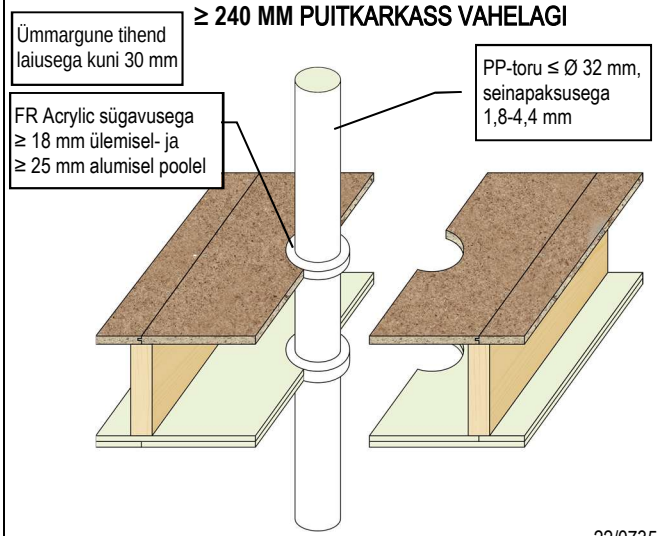

22/0735-A.7.6-10

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UKCA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
19 (60) 2026 5 14

PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 30)

≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

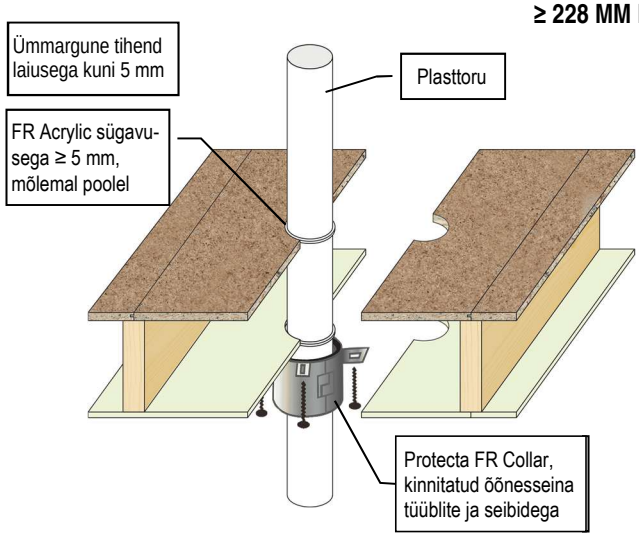


Toru	Toru seina paksus	**Manseti Ø x kõrgus**	Klassifikats.
≤ Ø 50 mm PVC	2.4 mm	≤ 50 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 50 mm PE	3.0 – 4.6 mm	≤ 50 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 50 mm PP	1.8 – 4.6 mm	≤ 50 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 110 mm PVC	2.4 – 6.6 mm	≤ 110 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 110 mm PE	3.0 – 10.0 mm	≤ 110 mm x ≥ 30 mm	U/C
≤ Ø 110 mm PE	3.0 – 10.0 mm	≤ 110 mm x ≥ 50 mm	U/U
≤ Ø 110 mm PP	1.8 – 6.3 mm	≤ 110 mm x ≥ 30 mm	U/C
≤ Ø 110 mm PP	1.8 – 6.3 mm	≤ 110 mm x ≥ 50 mm	U/U
≤ Ø 160 mm PVC	3.2 – 9.5 mm	≤ 160 mm x ≥ 60 mm	U/C
≤ Ø 160 mm PE	3.4 – 14.6 mm	≤ 160 mm x ≥ 60 mm	U/C
≤ Ø 160 mm PP	4.2 – 14.6 mm	≤ 160 mm x ≥ 60 mm	U/C

Kui ümmarguse tihendi laius on > 5 mm, võib kasutada ülemõõdulist FR Collarit suurusega kuni Ø 160 mm, kuid tuleb tagada FR Acrylicu sügavus tihendi ülemisel poolel ≥ 18 mm ja alumisel poolel ≥ 12,5 mm.

22/0735-A.7.4-1

PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

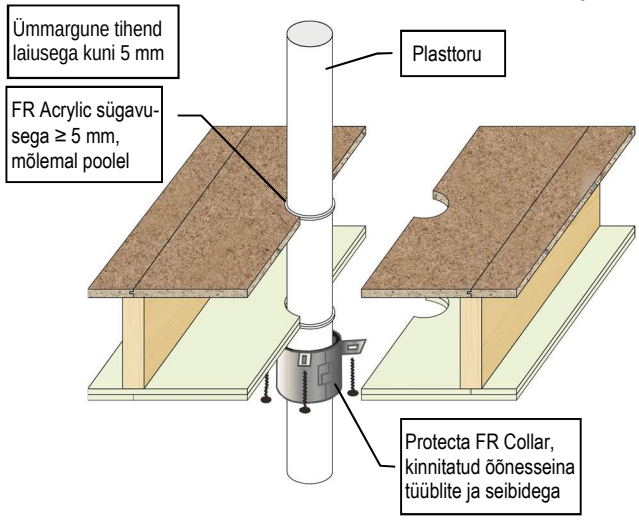


Toru	Toru **s**eina paksus	**Manseti Ø x kõrgus**	Klassifikats.
≤ Ø 50 mm PVC	2.4 – 3.7 mm	≤ 50 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 50 mm PE	3.0 – 4.6 mm	≤ 50 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 50 mm PP	1.8 – 4.6 mm	≤ 50 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 110 mm PVC	2.4 – 6.6 mm	≤ 110 mm x ≥ 30 mm	U/U
≤ Ø 110 mm PE	3.0 – 10.0 mm	≤ 110 mm x ≥ 30 mm	U/C
≤ Ø 110 mm PE	3.0 – 10.0 mm	≤ 110 mm x ≥ 50 mm	U/U
≤ Ø 110 mm PP	1.8 – 6.3 mm	≤ 110 mm x ≥ 30 mm	U/C
≤ Ø 110 mm PP	1.8 – 6.3 mm	≤ 110 mm x ≥ 50 mm	U/U
≤ Ø 160 mm PVC	3.2 – 9.5 mm	≤ 160 mm x ≥ 60 mm	U/C
≤ Ø 160 mm PE	3.4 – 14.6 mm	≤ 160 mm x ≥ 60 mm	U/C
≤ Ø 160 mm PP	4.2 – 14.6 mm	≤ 160 mm x ≥ 60 mm	U/C

Kui ümmarguse tihendi laius on > 5 mm, võib kasutada ülemõõdulist FR Collarit suurusega kuni Ø 160 mm, kuid tuleb tagada FR Acrylicu sügavus tihendi ülemisel poolel ≥ 18 mm ja alumisel poolel ≥ 25 mm.

22/0735-A.7.8-1

PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

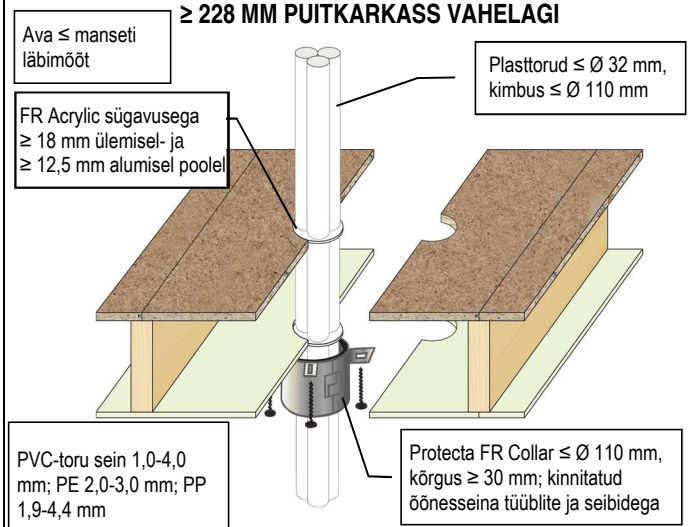

22/0735-A.7.4-4

PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

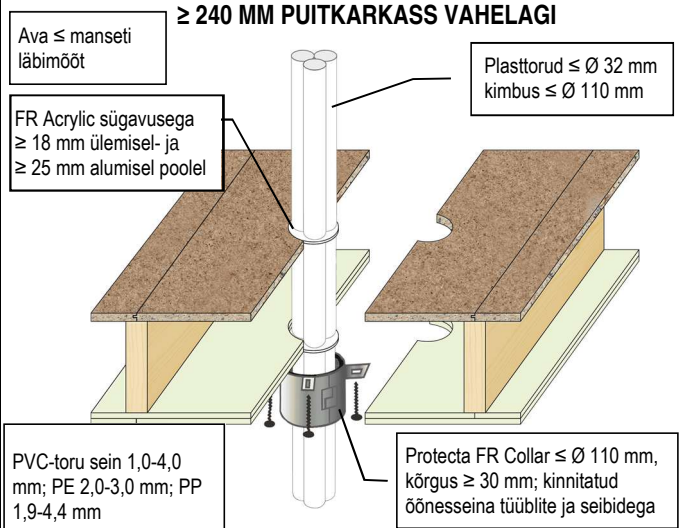

22/0735-A.7.8-4

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
20 (60) 2026 5 14

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

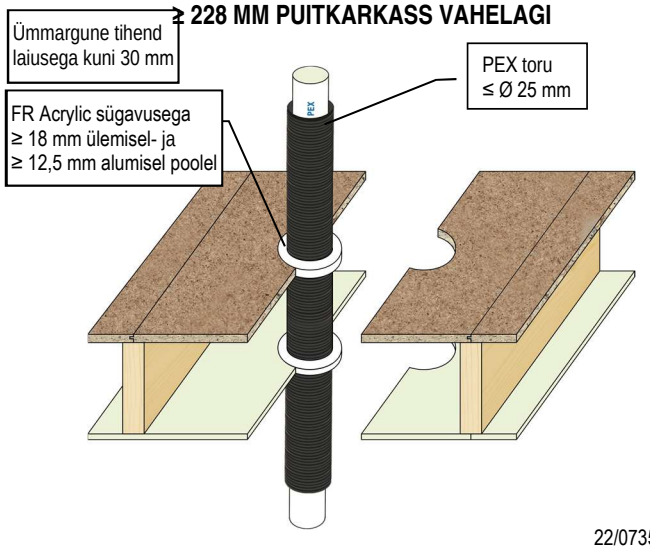

22/0735-A.7.2-6

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

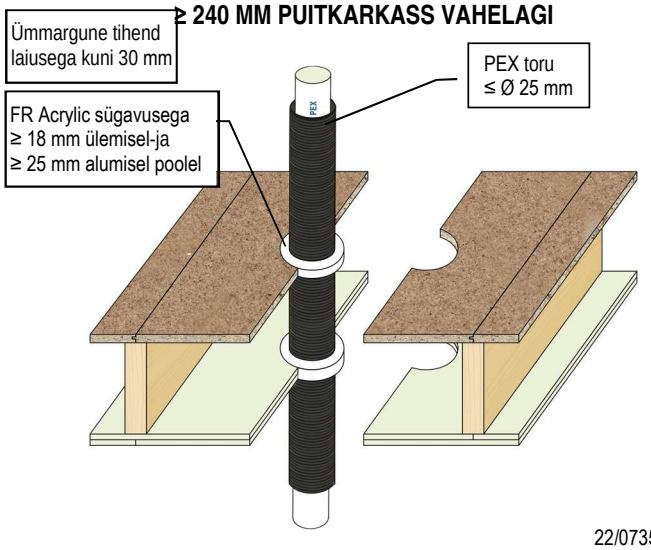

22/0735-A.7.6-7

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

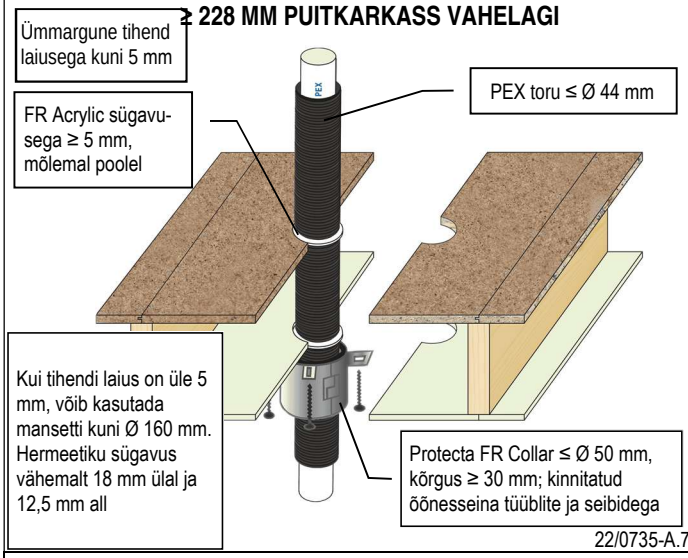

22/0735-A.7.4-15

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

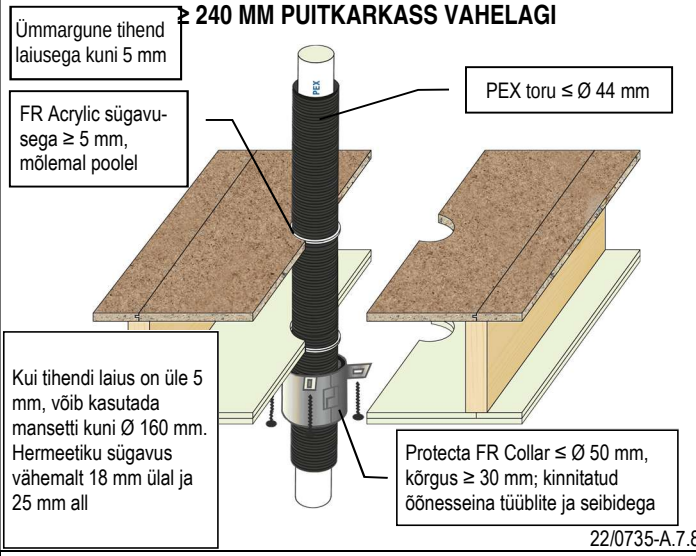

22/0735-A.7.8-15

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

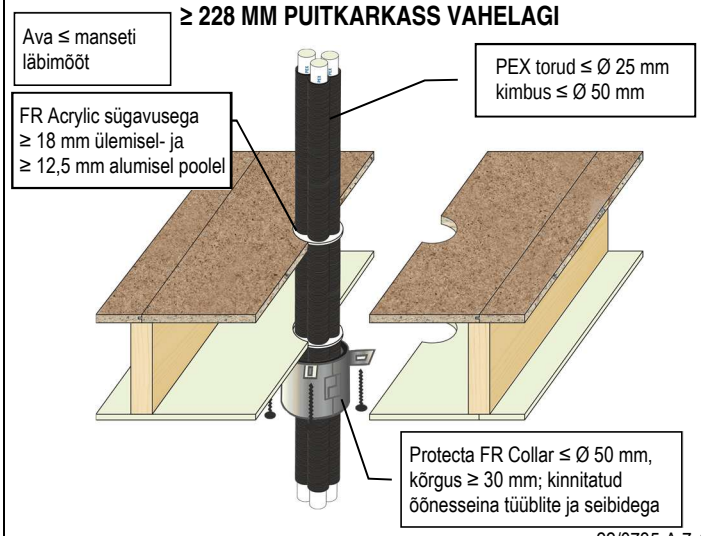

22/0735-A.7.4-16

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

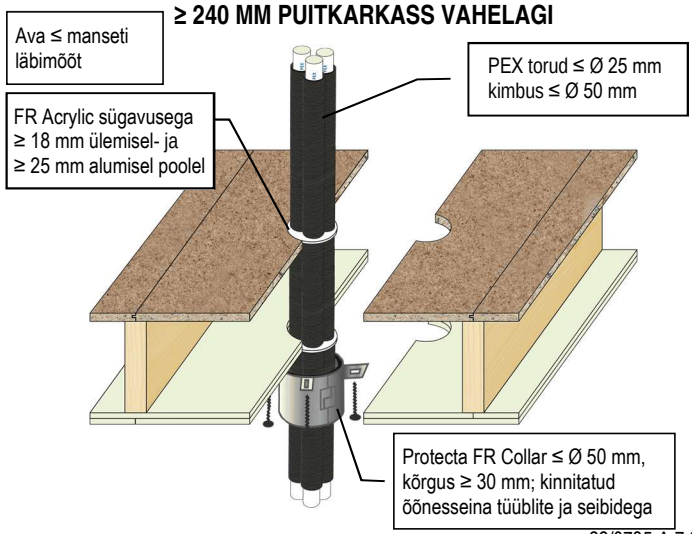

22/0735-A.7.8-16

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
21 (60) 2026 5 14

KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/U (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

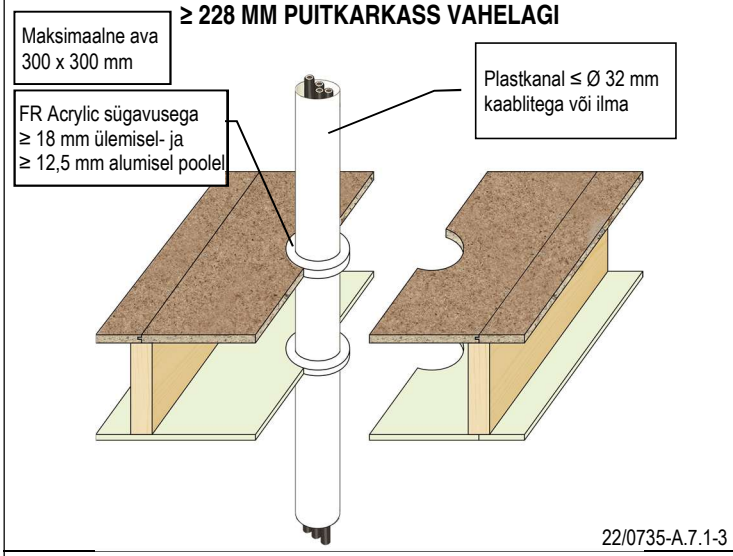

22/0735-A.7.1-3

KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/U (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

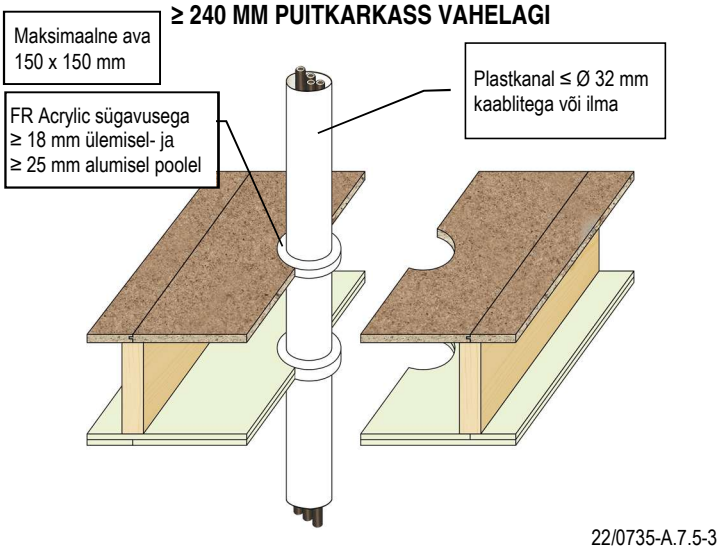

22/0735-A.7.5-3

KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/U (E 30)


≥ 228 MM PUITKARKASS VAHELAGI

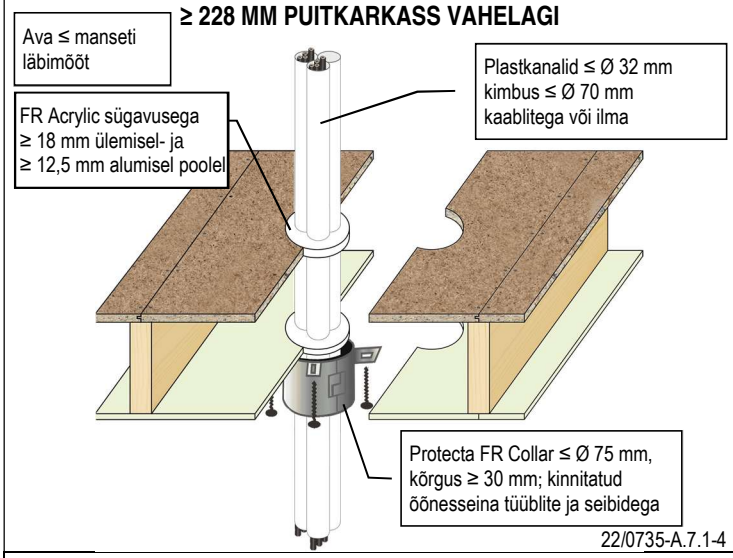

22/0735-A.7.1-4

KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/U (E 60)


≥ 240 MM PUITKARKASS VAHELAGI

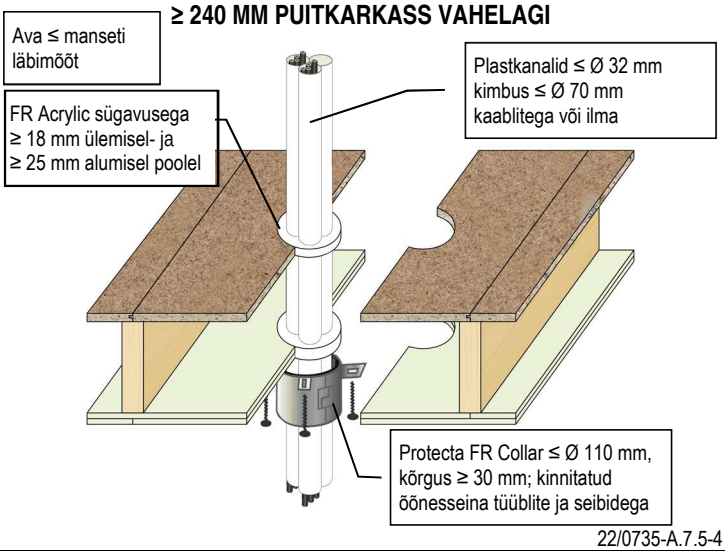

22/0735-A.7.5-4

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)


≥ 150 MM PUITVAHELAED

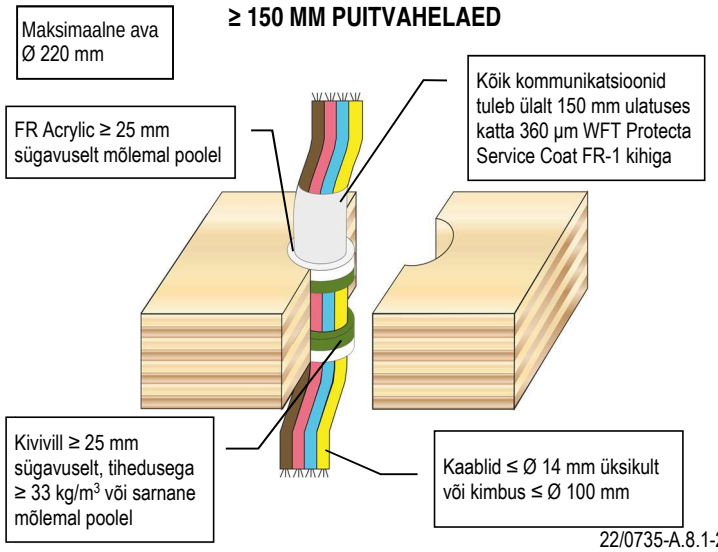

22/0735-A.8.1-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 120)

≥ 150 MM PUITVAHELAED

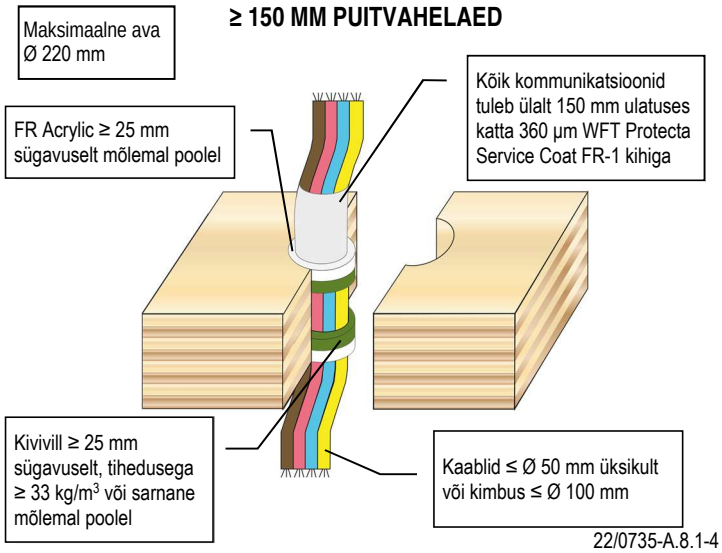

22/0735-A.8.1-4

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
22 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA **EI 60 C/C (E 120)**


≥ 150 MM PUITVAHELAED

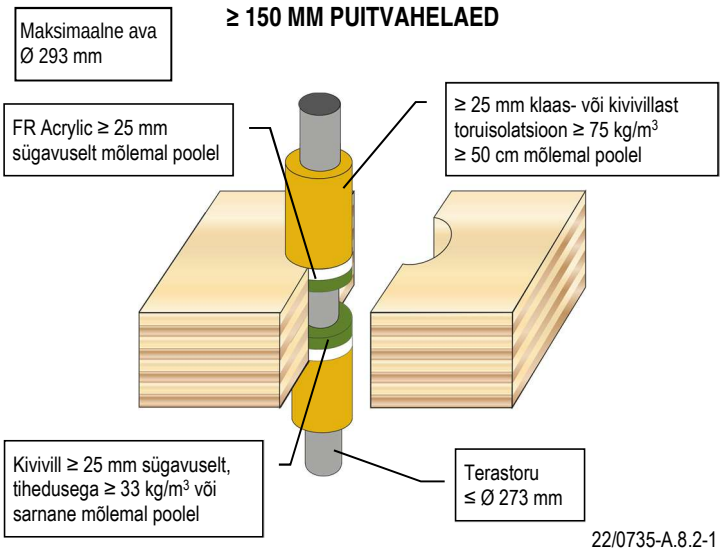

22/0735-A.8.2-1

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA **EI 120 C/C (E 120)**


≥ 150 MM PUITVAHELAED

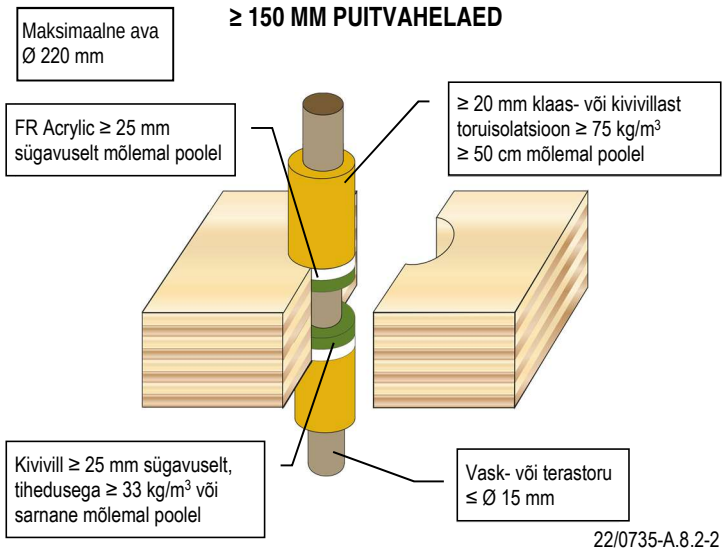

22/0735-A.8.2-2

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA **EI 90 C/C (E 120)**


≥ 150 MM PUITVAHELAED

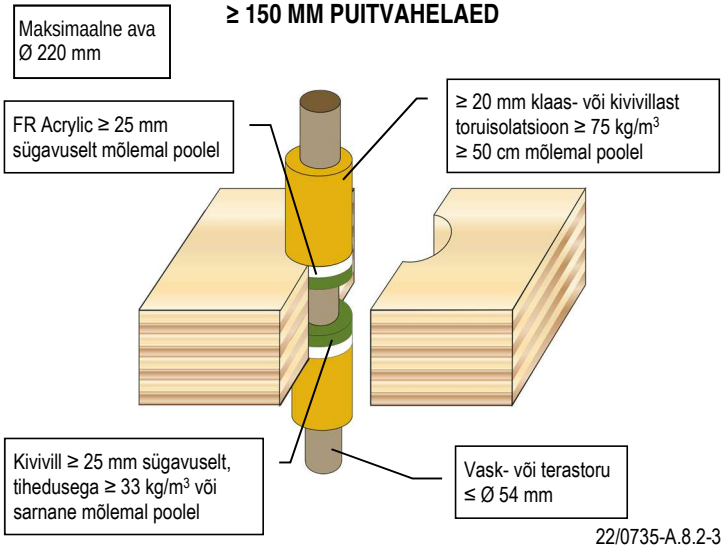

22/0735-A.8.2-3

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA **EI 120 C/C (E 120)**


≥ 150 MM PUITVAHELAED

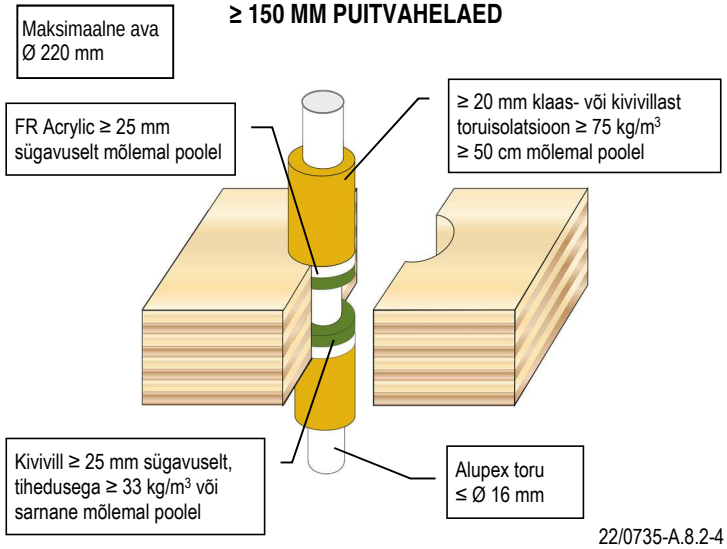

22/0735-A.8.2-4

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA **EI 90 C/C (E 120)**


≥ 150 MM PUITVAHELAED

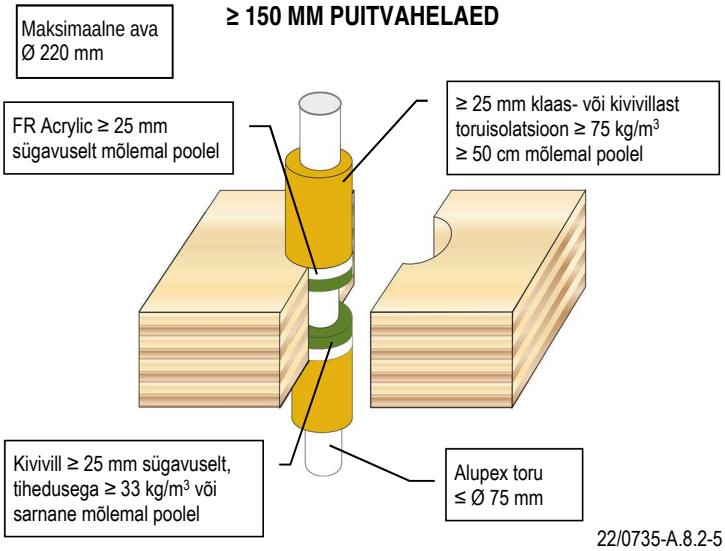

22/0735-A.8.2-5

PVC TORU TULEPÜSIVUSEGA **EI 120 U/C (E 120)**

≥ 150 MM PUITVAHELAED

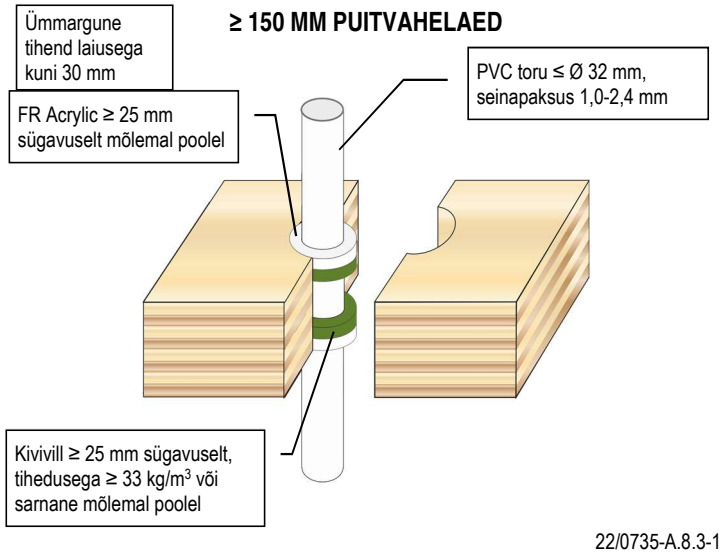

22/0735-A.8.3-1

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735,
UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta
OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
23 (60) 2026 5 14

PE TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)


≥ 150 MM PUITVAHELAED

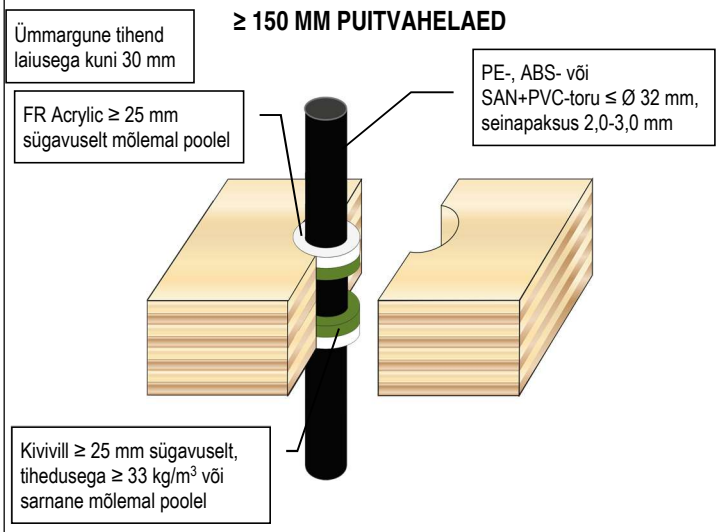

22/0735-A.8.3-2

PP TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)


≥ 150 MM PUITVAHELAED

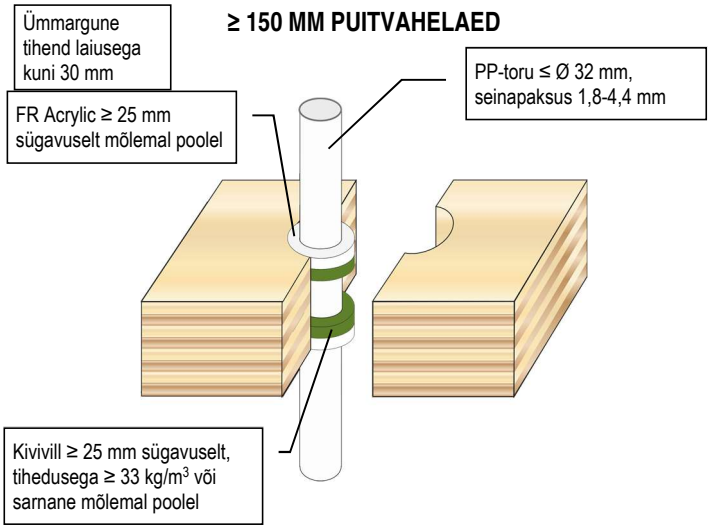

22/0735-A.8.3-3

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 150 MM PUITVAHELAED

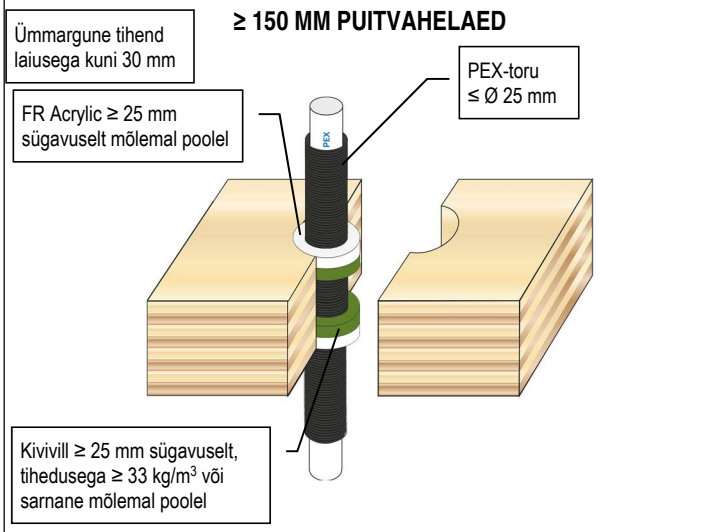

22/0735-A.8.3-4

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 240)


≥ 150 MM KANDVATES SEINTES VÕI SEINTE JA VAHELAE VAHEL

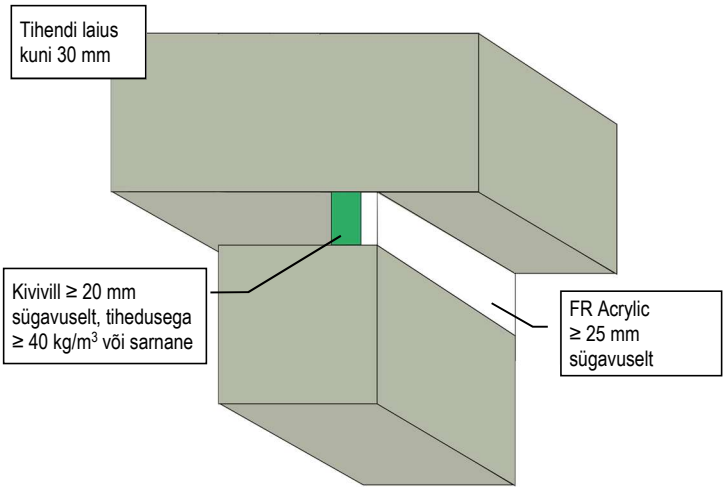

23/0257-A.3.1-1

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 240)


≥ 150 MM KANDVATES SEINTES VÕI SEINTE JA VAHELAE VAHEL

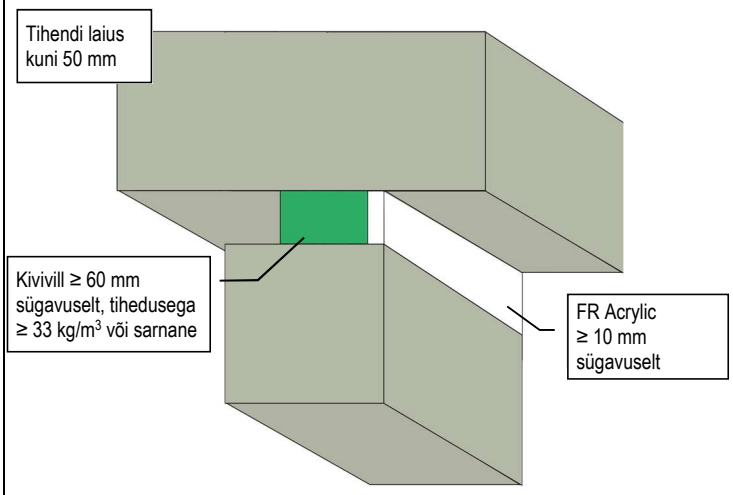

23/0257-A.3.1-4

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 240)

≥ 150 MM KANDVATES SEINTES VÕI SEINTE JA VAHELAE VAHEL

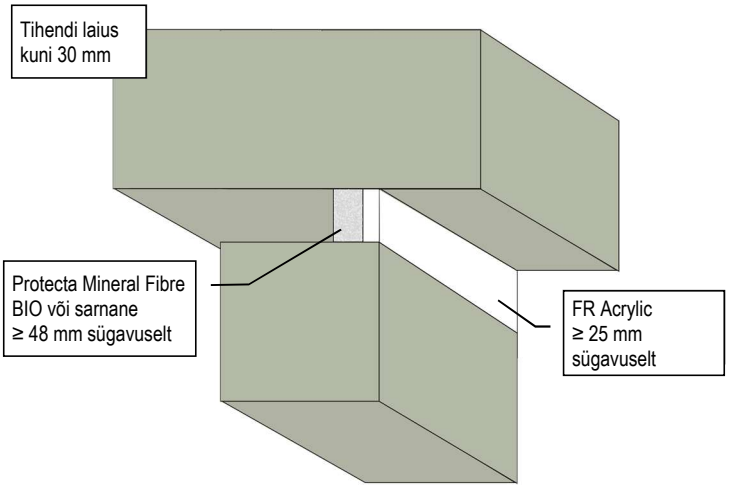

23/0257-A.3.1-6


Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR
Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
23 (60) 2026 5 14

HORISONTAALNE & VERTIKAALNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 240


≥ 150 MM KANDVATES SEINTES SEINTE JA VAHELAGEDE SUUNAS

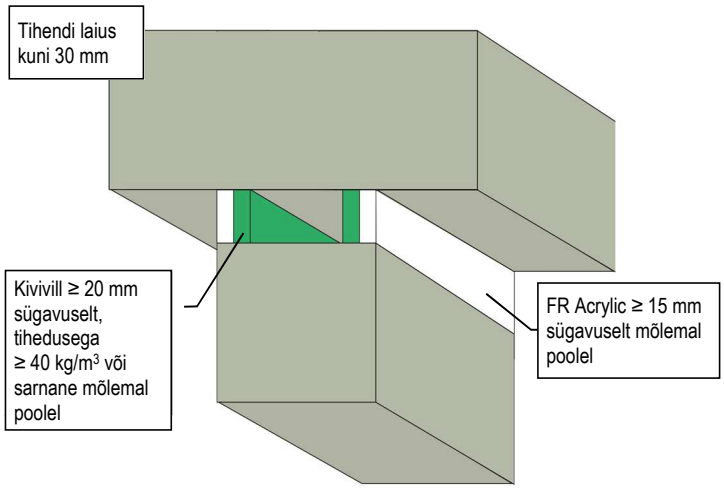

23/0257-A.3.1-2

VERTIKAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)


≥ 150 MM KANDVATES SEINTES VÕI SEINTE VAHEL

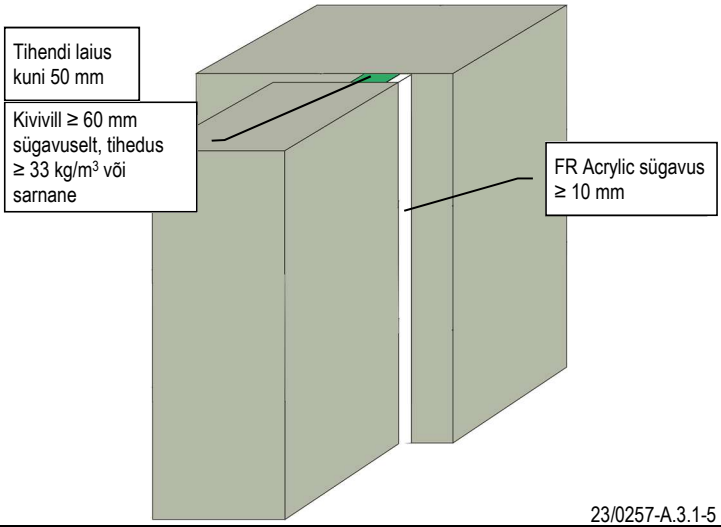

23/0257-A.3.1-5

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

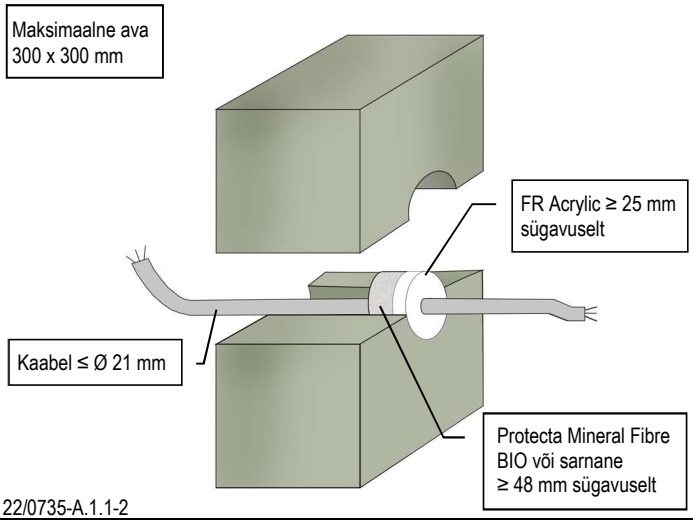

22/0735-A.1.1-2

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

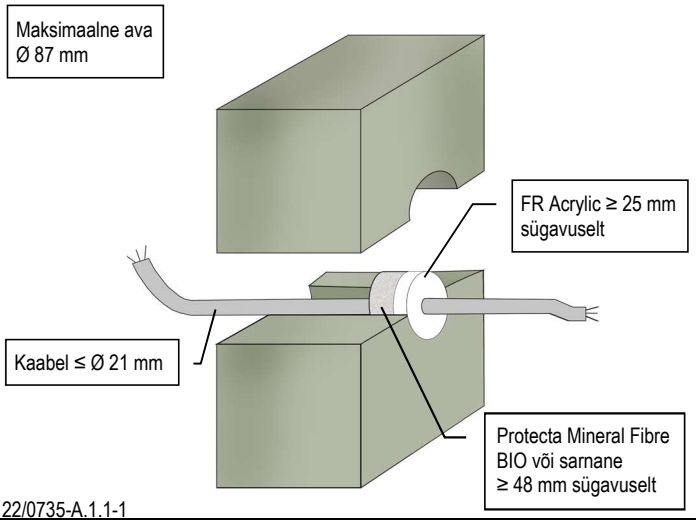

22/0735-A.1.1-1

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

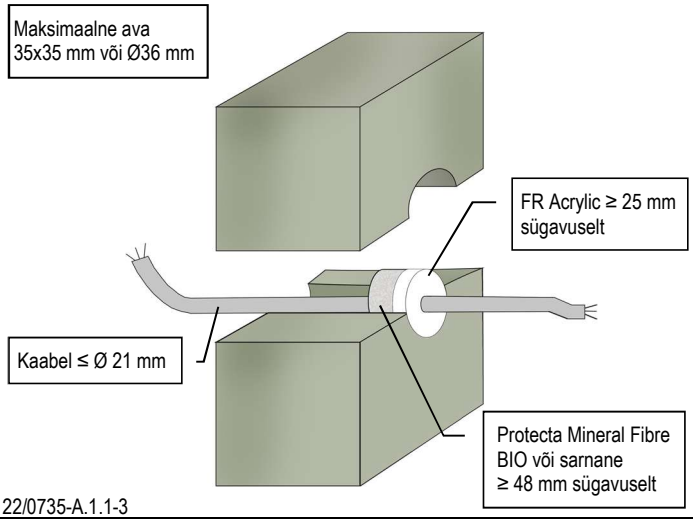

22/0735-A.1.1-3

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 240)

≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

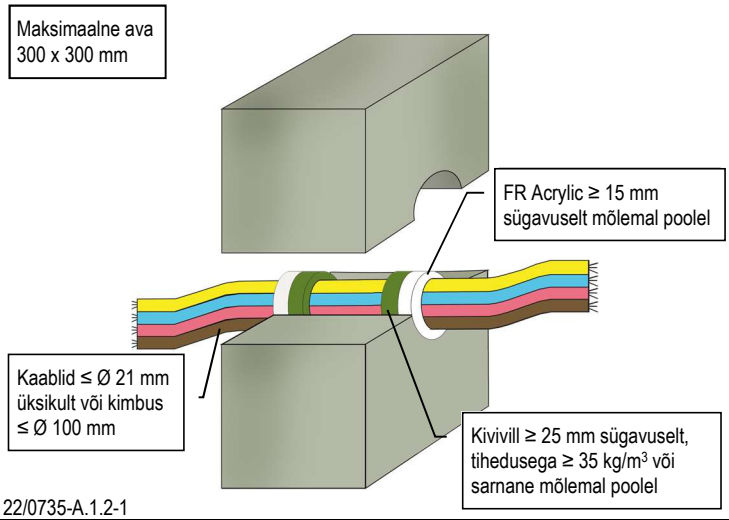

22/0735-A.1.2-1

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
25 (60) 2026 5 14

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 240 (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

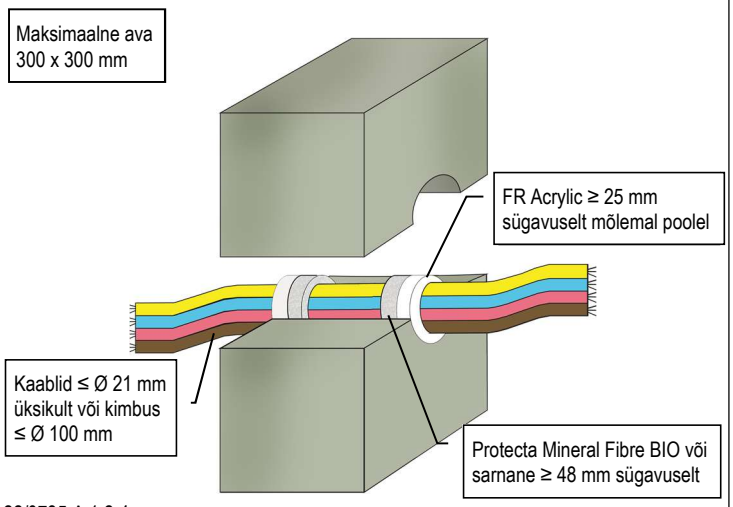

22/0735-A.1.2-4

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

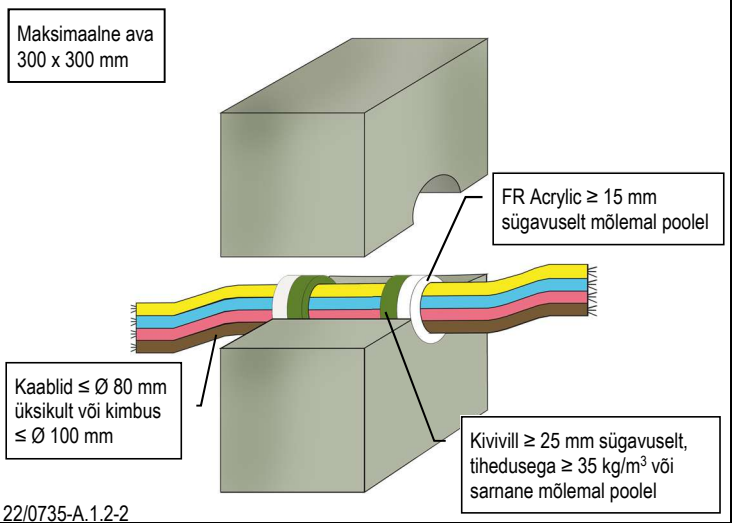

22/0735-A.1.2-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

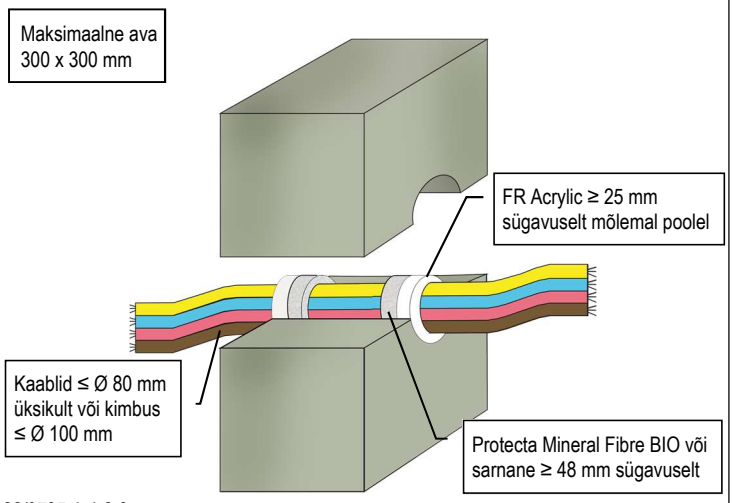

22/0735-A.1.2-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 20 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

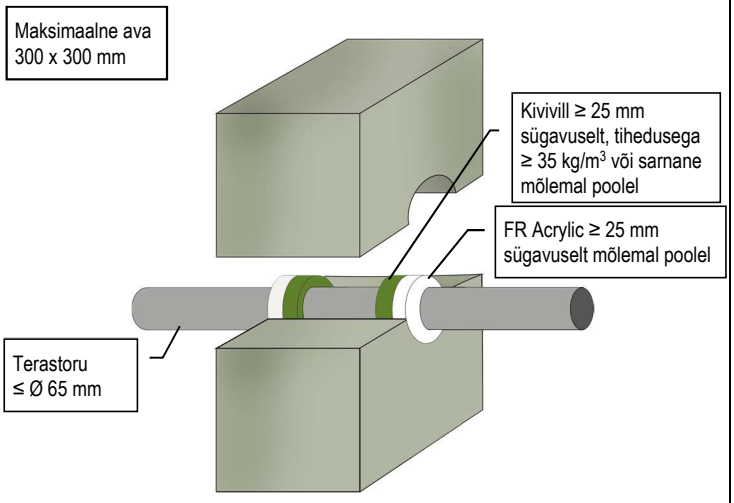

22/0735-A.1.8-1

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

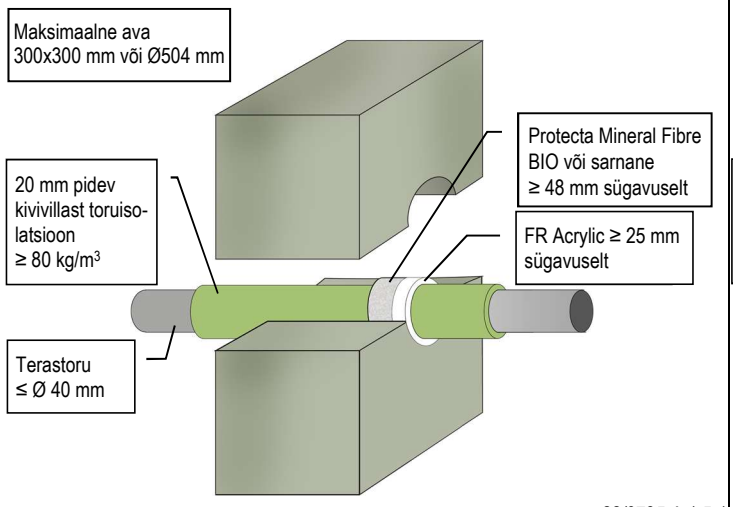

22/0735-A.1.5-1

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/U (E 180)

≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

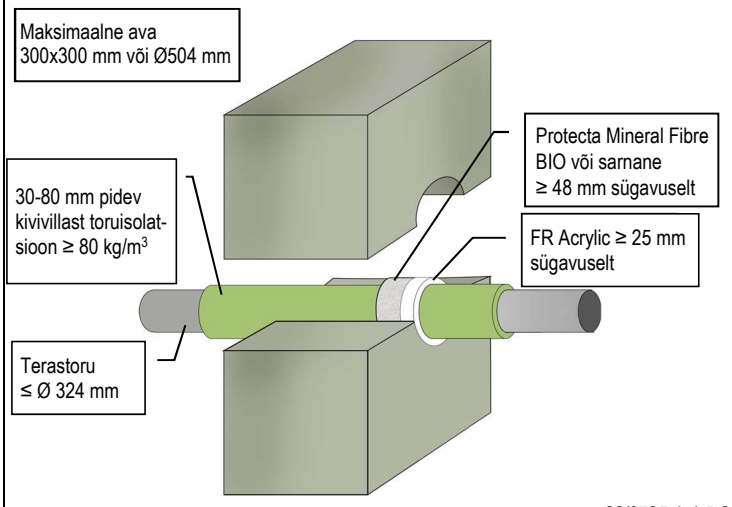

22/0735-A.1.5-2

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
26 (60) 2026 5 14

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

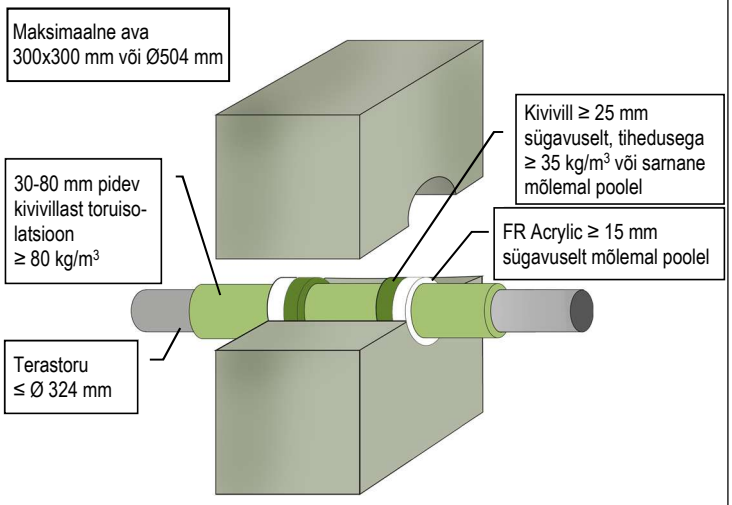

22/0735-A.1.7-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

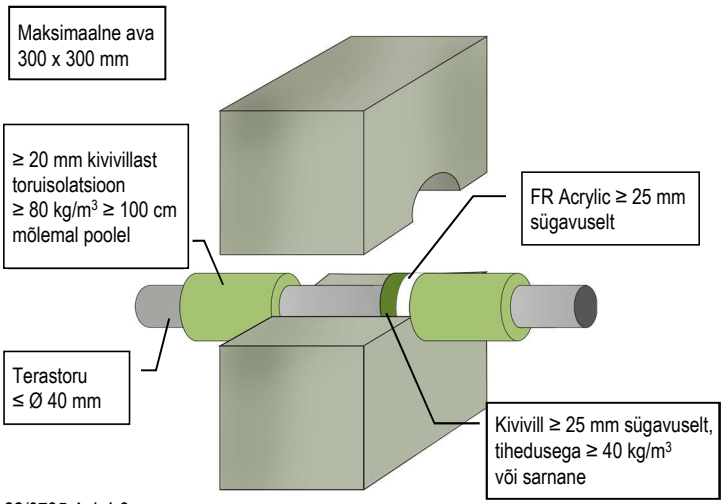

22/0735-A.1.4-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

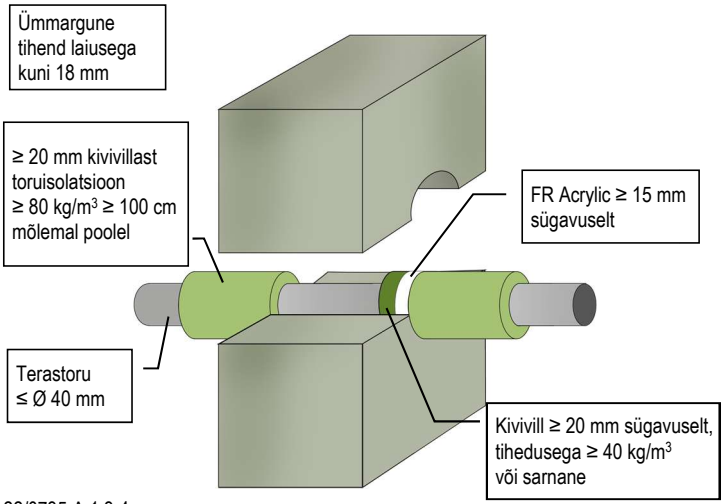

22/0735-A.1.3-4

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

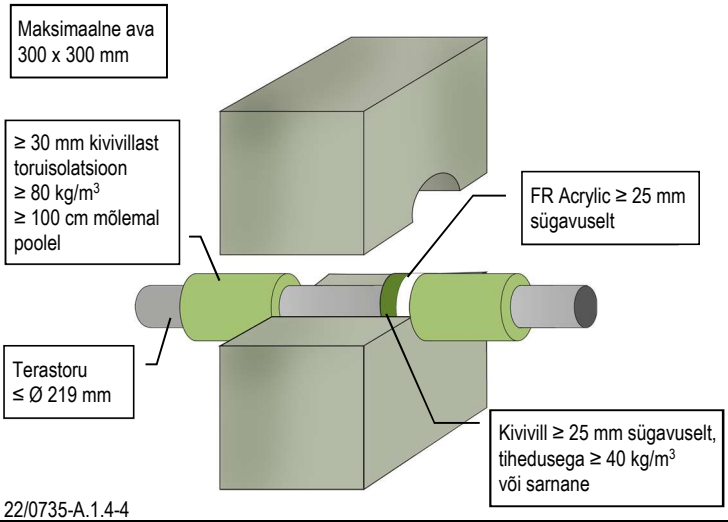

22/0735-A.1.4-4

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 180)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

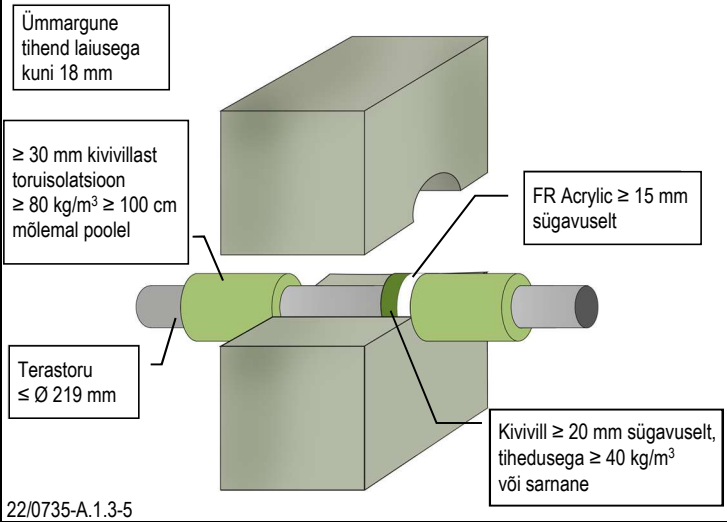

22/0735-A.1.3-5

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 240)

≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

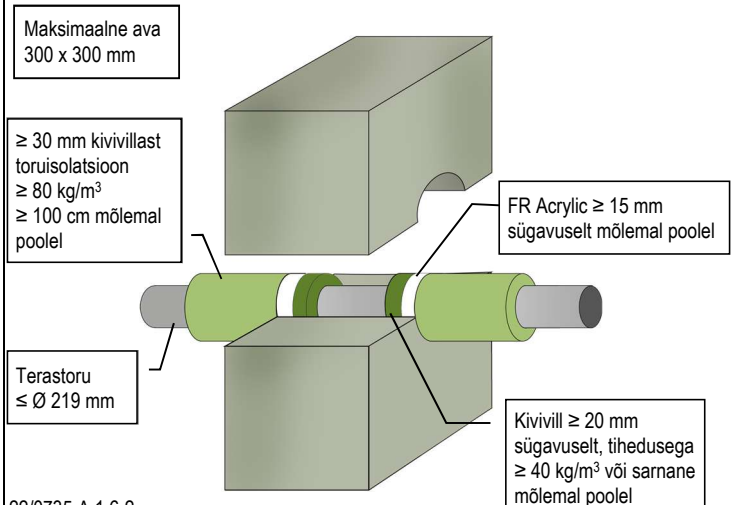

22/0735-A.1.6-2

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
27 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

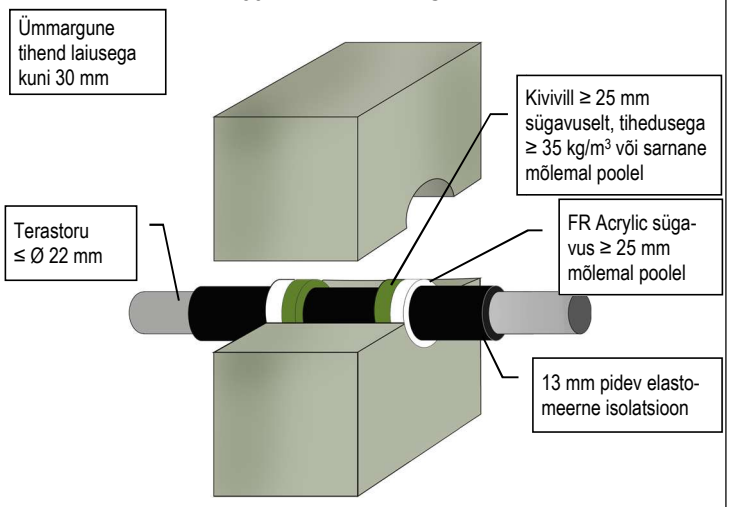

22/0735-A.1.8-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 120)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

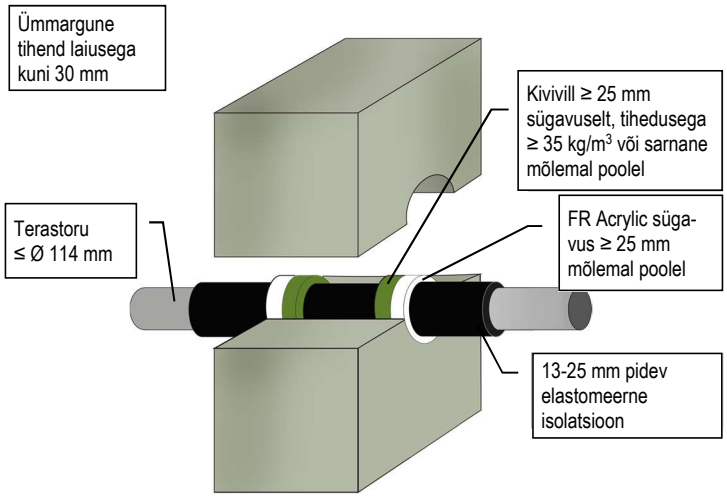

22/0735-A.1.8-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

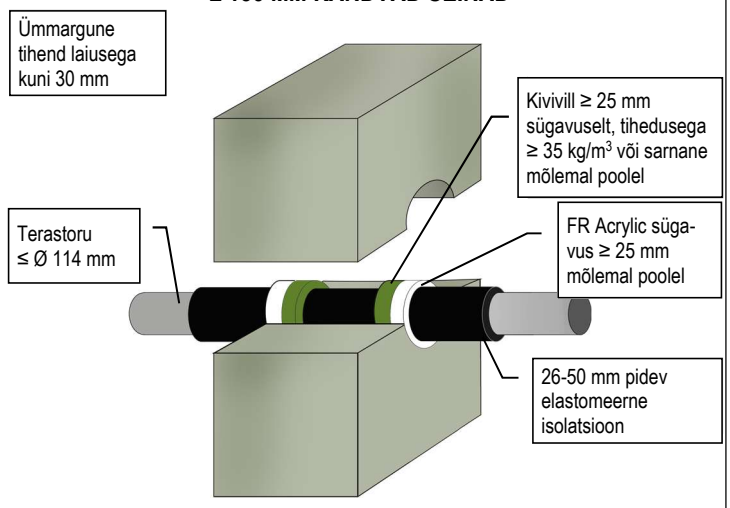

22/0735-A.1.8-4

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

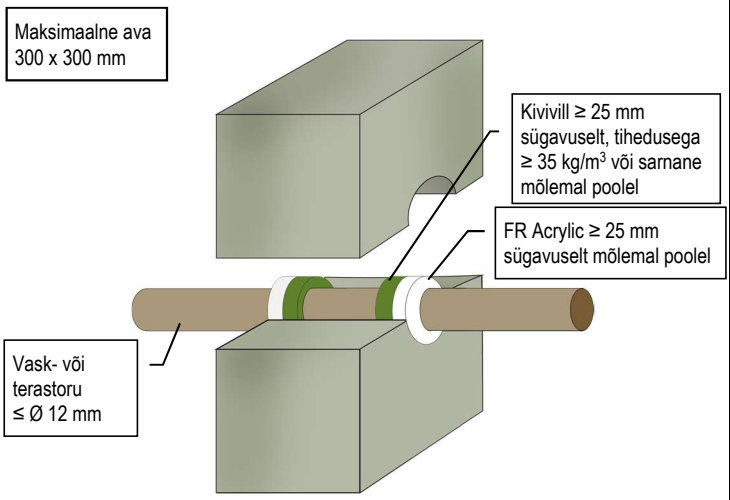

22/0735-A.1.8-5

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

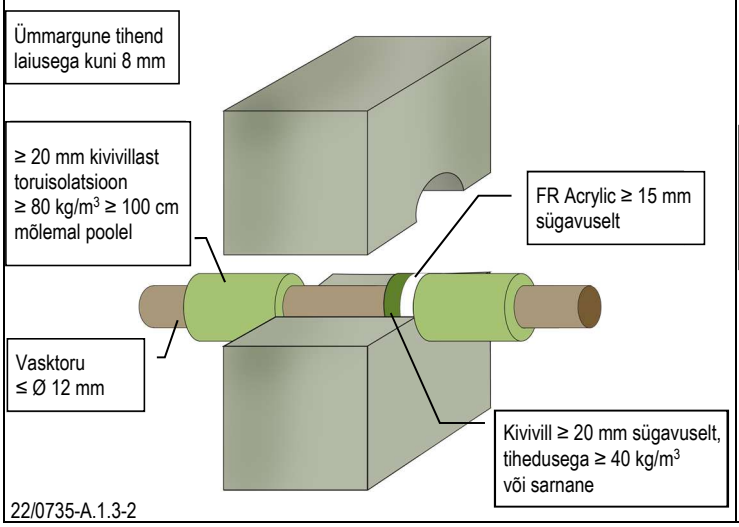

22/0735-A.1.3-2

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 240)

≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

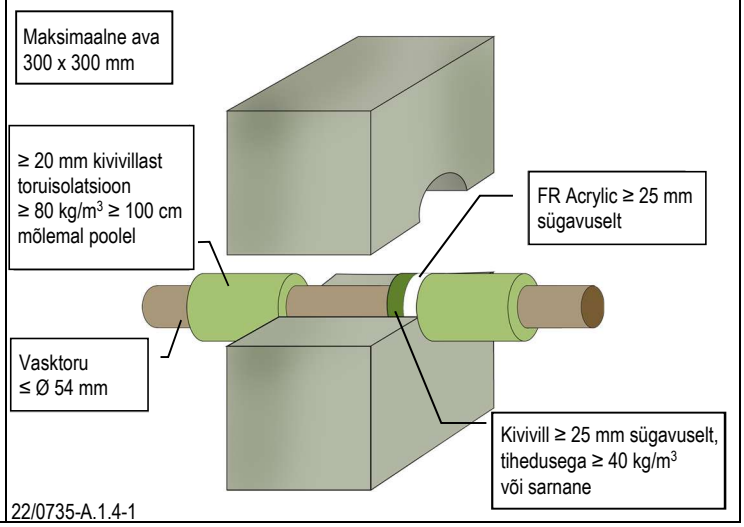

22/0735-A.1.4-1

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UKCA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
28 (60) 2026 5 14

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 180 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

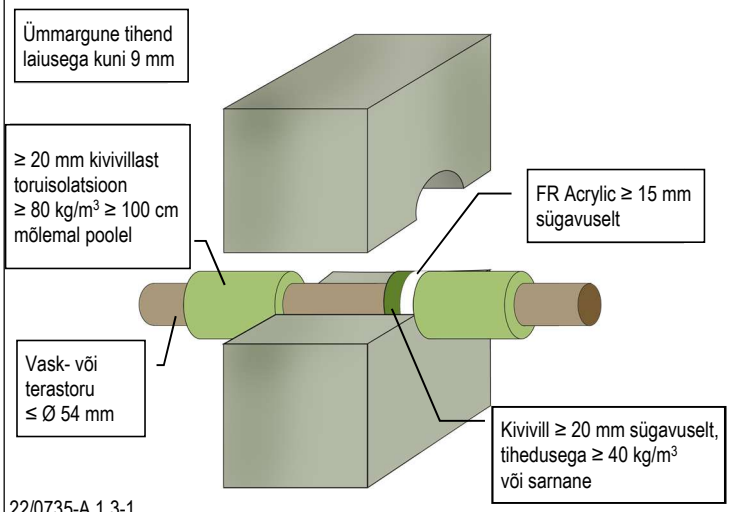

22/0735-A.1.3-1

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

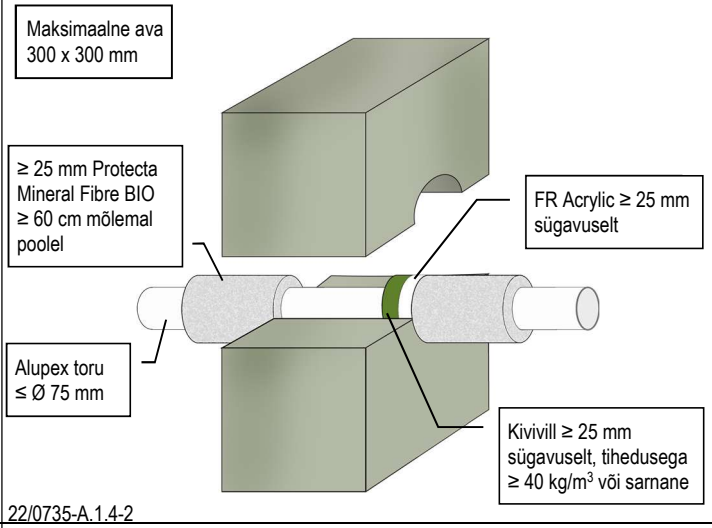

22/0735-A.1.4-2

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

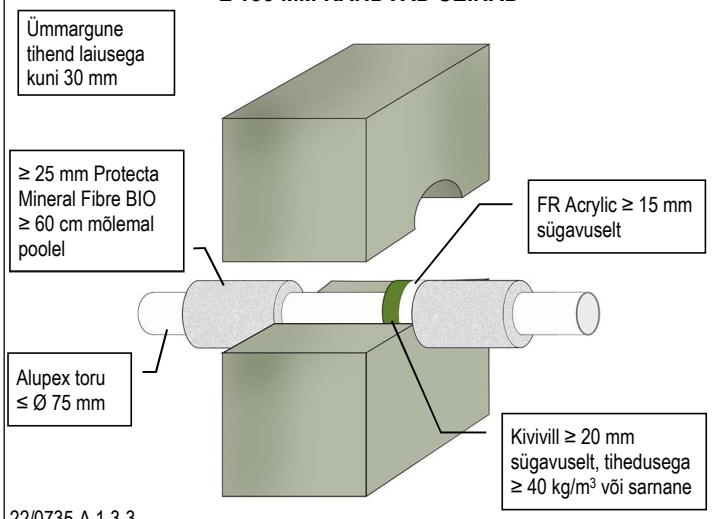

22/0735-A.1.3-3

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 U/C (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

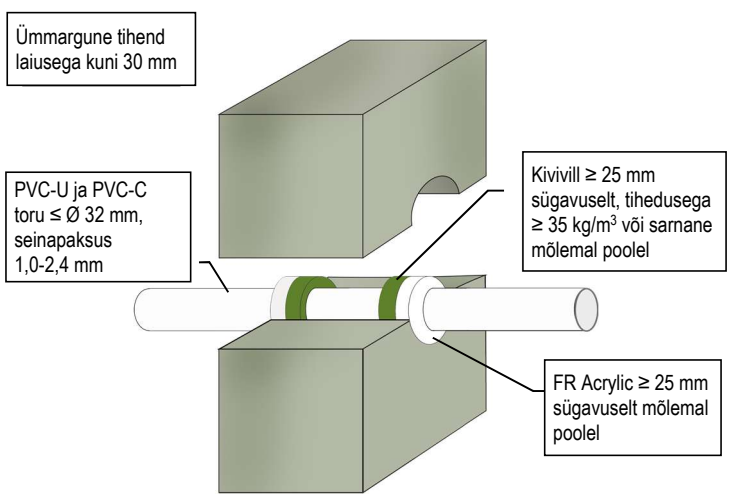

22/0735-A.1.9-1

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

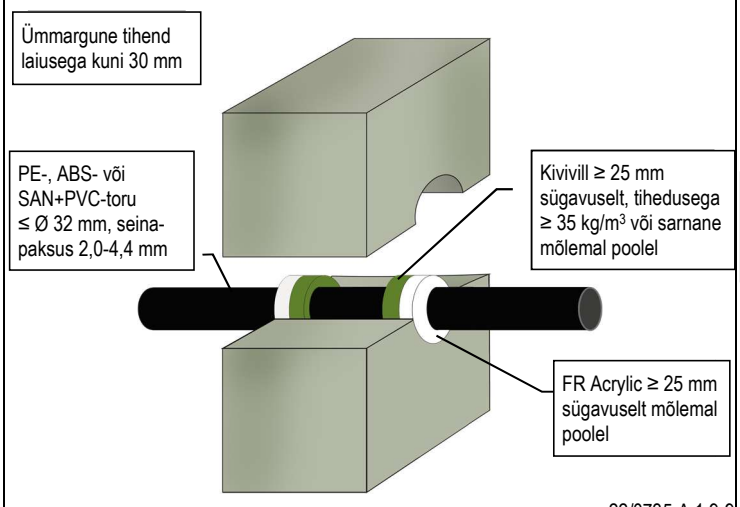

22/0735-A.1.9-9

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)

≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

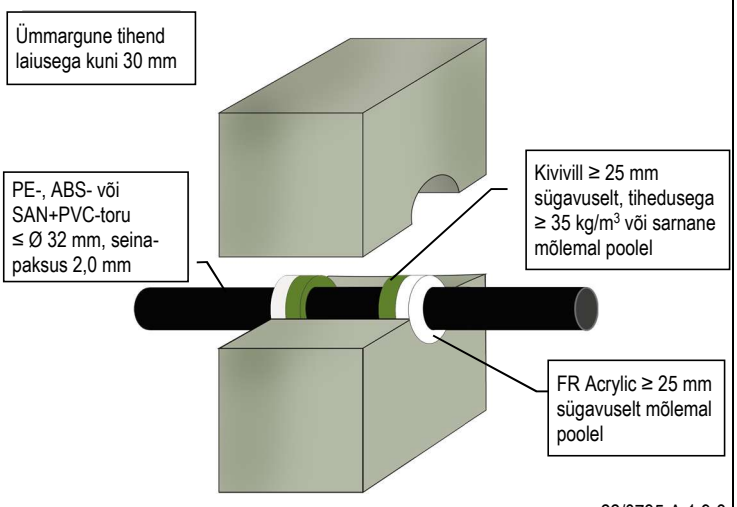

22/0735-A.1.9-8

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
29 (60) 2026 5 14

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 240 C/U (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

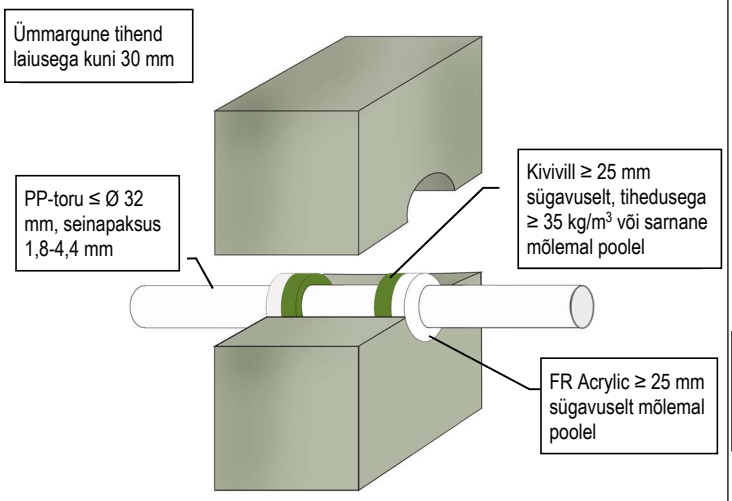

22/0735-A.1.9-5

PVC KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

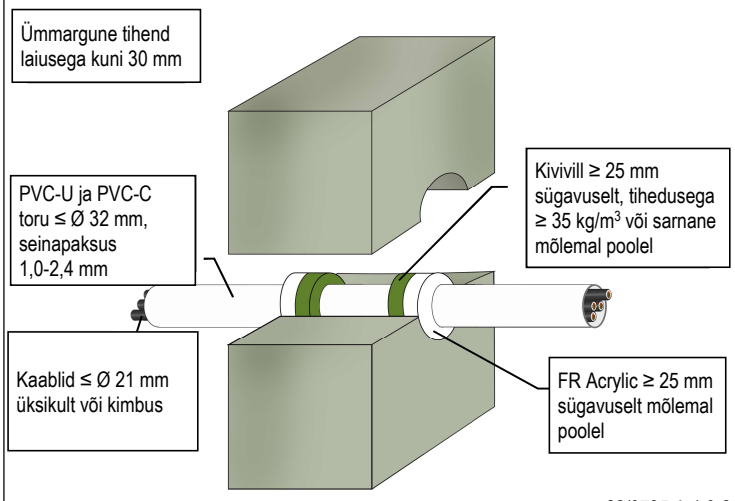

22/0735-A.1.9-2

PVC KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

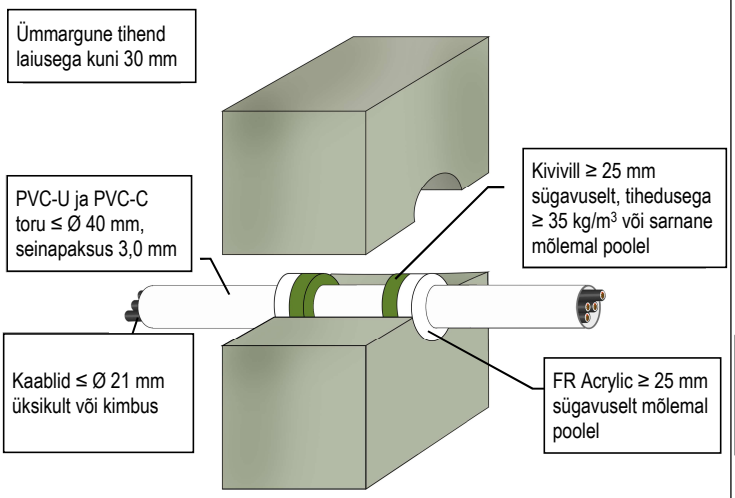

22/0735-A.1.9-3

PE KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

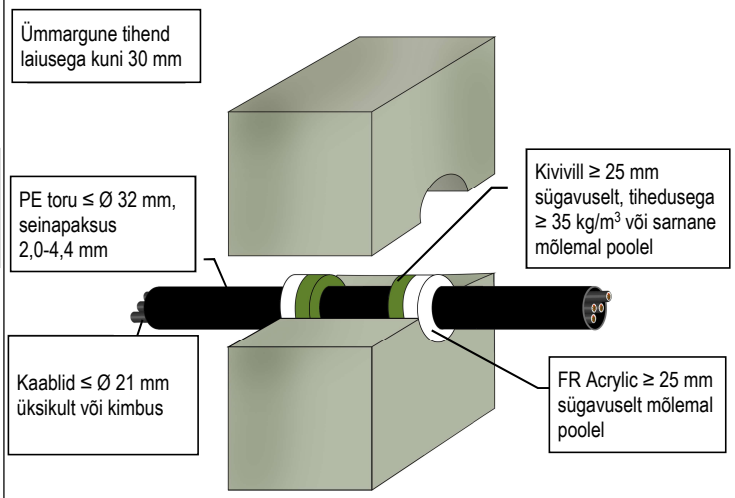

22/0735-A.1.9-10

PE KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 240 U/C (E 240)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

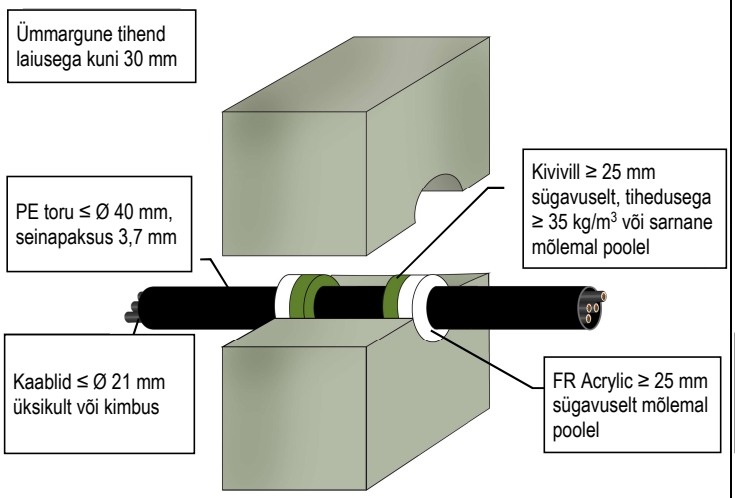

22/0735-A.1.9-11

PP KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 180)

≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

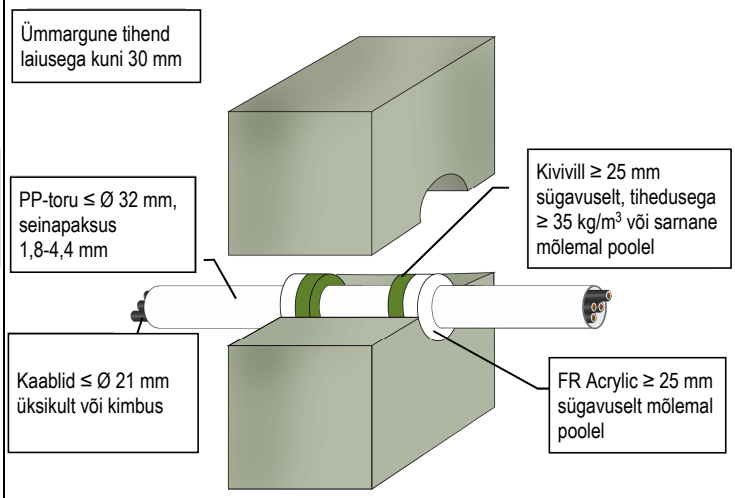

22/0735-A.1.9-6

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com


Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
30 (60) 2026 5 14

PP KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 180)


≥ 150 MM KANDVAD SEINAD

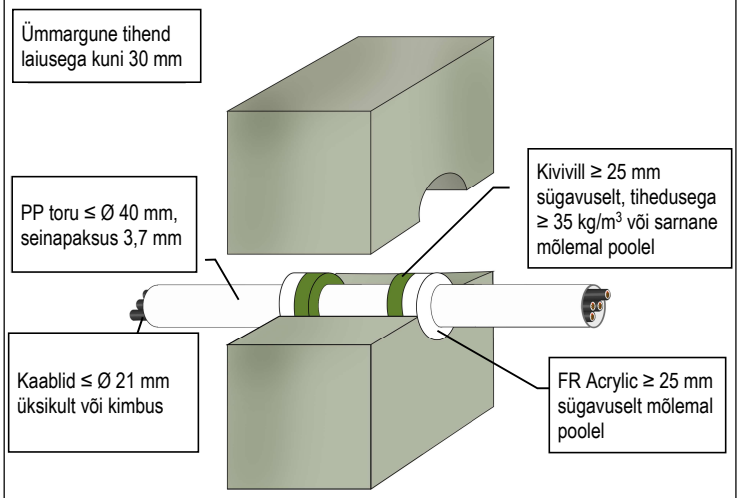

22/0735-A.1.9-7

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 45 (E 60)


≥ 75 MM KIPSPLAATSEINTE JA VAHELAE VAHEL

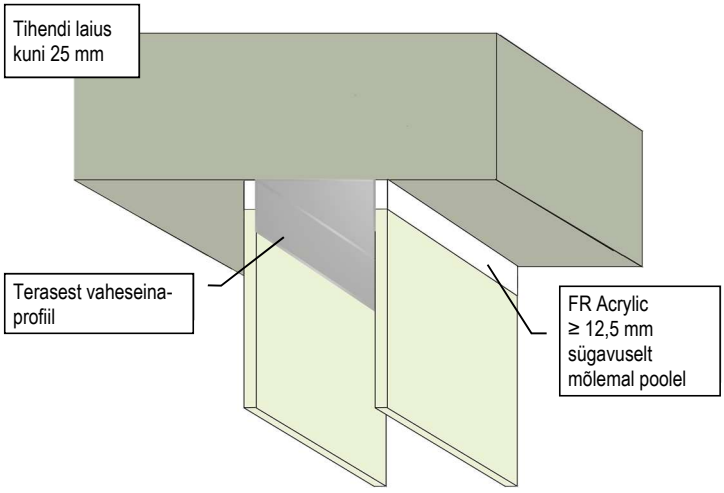

23/0257-A.1.1-1

VERTIKAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 45 (E 60)


≥ 75 MM KIPSPLAATSEINTES VÕI SEINTE VAHEL

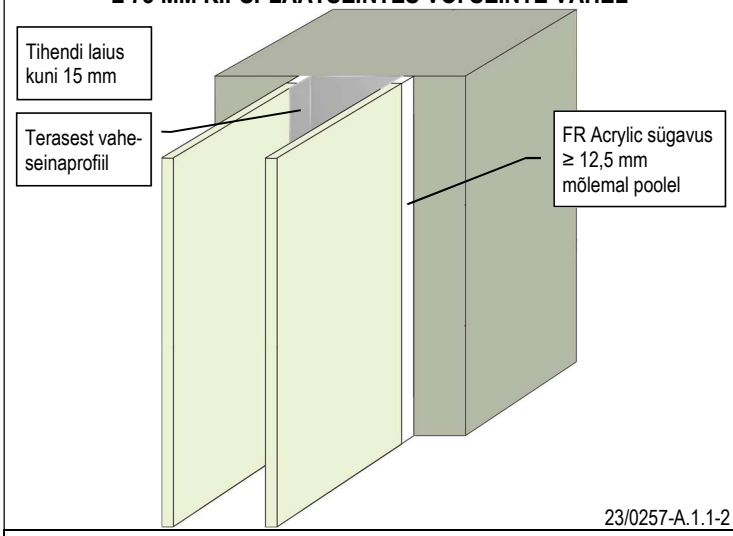

23/0257-A.1.1-2

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAATSEINTE JA VAHELAE VAHEL

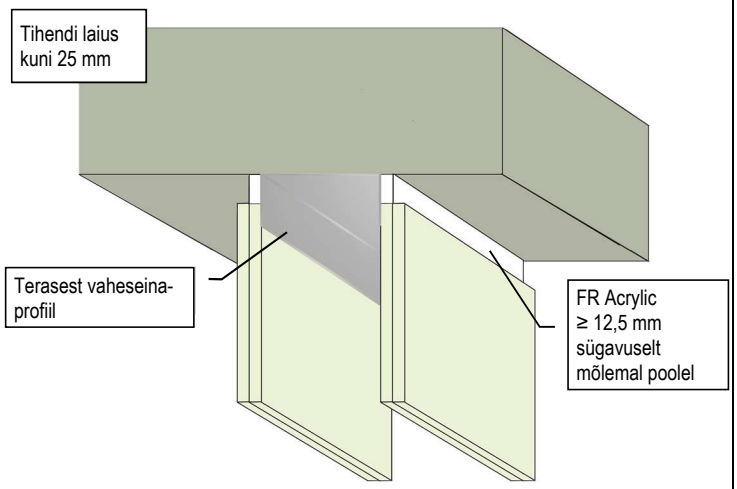

23/0257-A.2.1-4

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAATSEINTE JA VAHELAE VAHEL

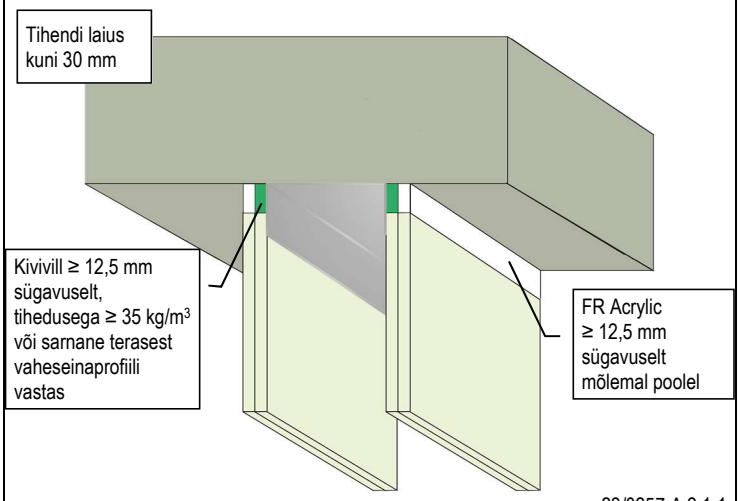

23/0257-A.2.1-1

HORISONTAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAATSEINTE JA VAHELAE VAHEL

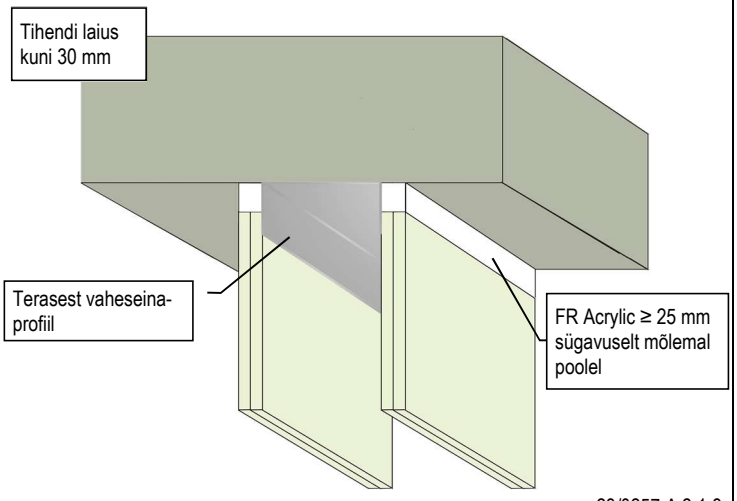

23/0257-A.2.1-3

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
31 (60) 2026 5 14

VERTIKAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAATSEINTES VÕI SEINTE VAHEL

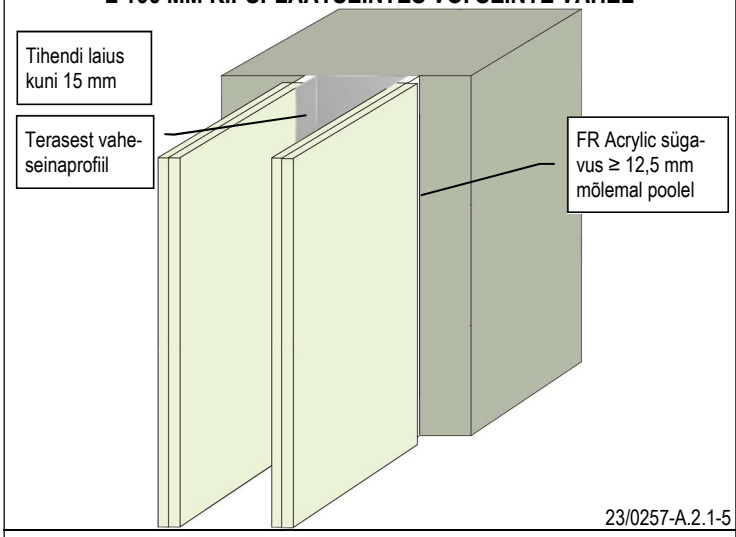

23/0257-A.2.1-5

VERTIKAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAATSEINTES VÕI SEINTE VAHEL

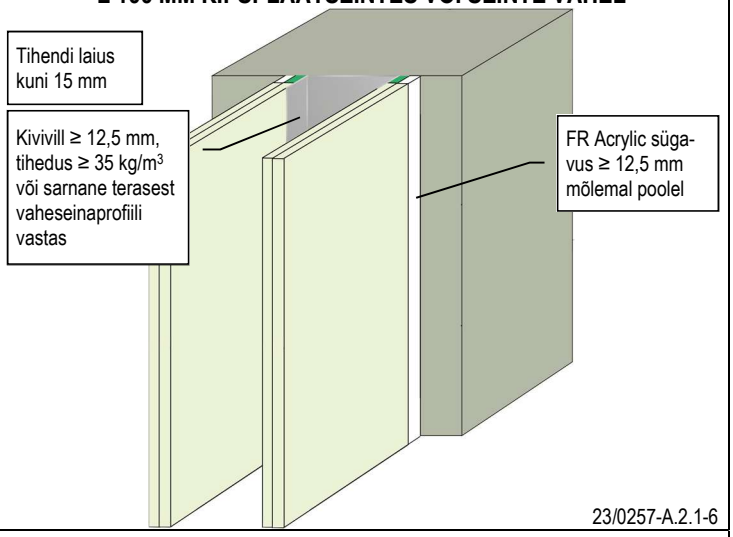

23/0257-A.2.1-6

VERTIKAALNE LINEAARNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAATSEINTES VÕI SEINTE VAHEL

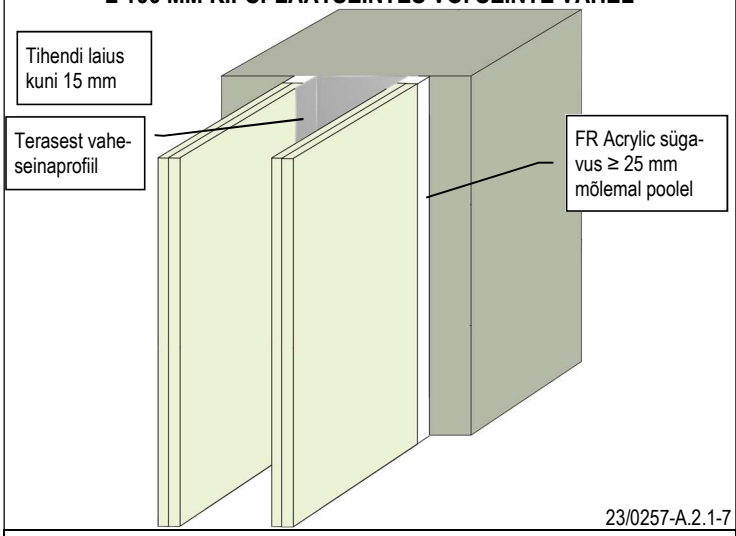

23/0257-A.2.1-7

HORISONTAALNE & VERTIKAALNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

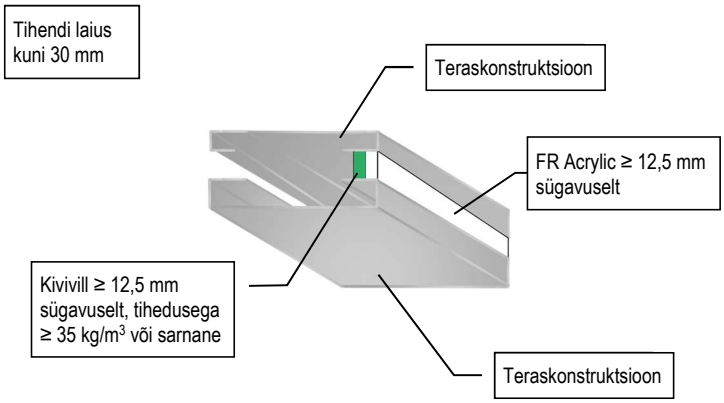

23/0257-A.2.4-1

HORISONTAALNE & VERTIKAALNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

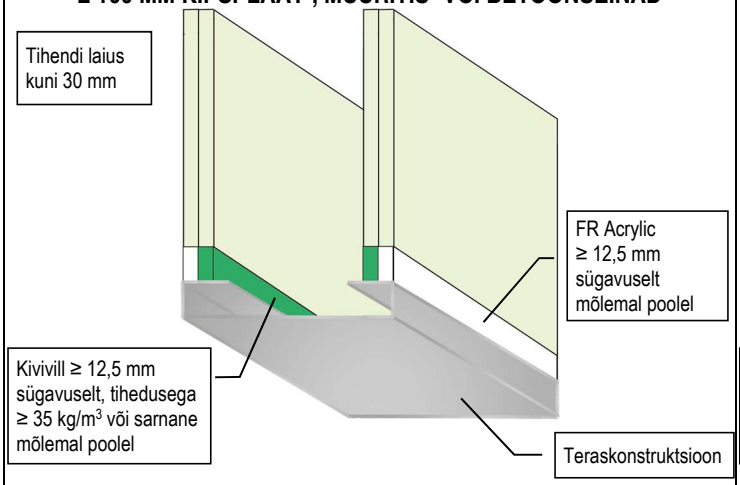

23/0257-A.2.5-1

HORISONTAALNE & VERTIKAALNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

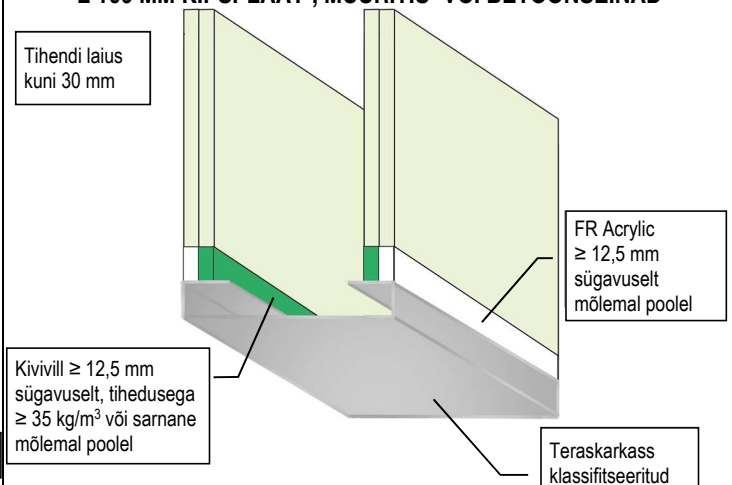

23/0257-A.2.5-3


Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR
Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
32 (60) 2026 5 14

HORISONTAALNE & VERTIKAALNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

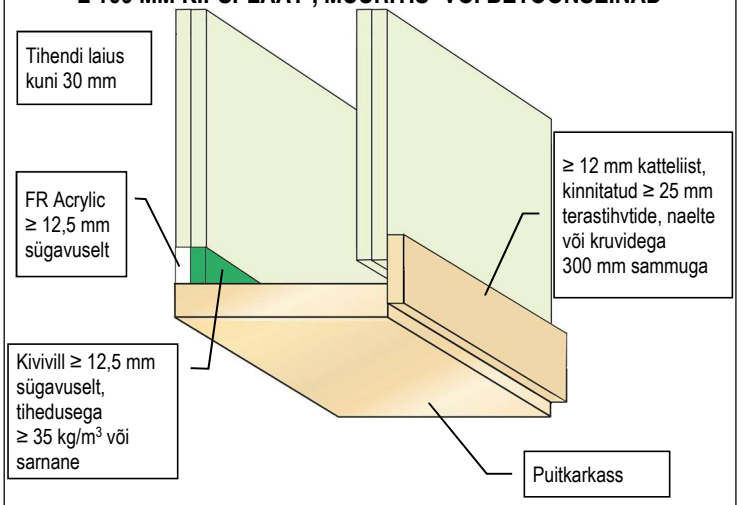

23/0257-A.2.2-1

HORISONTAALNE & VERTIKAALNE TIHEND TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

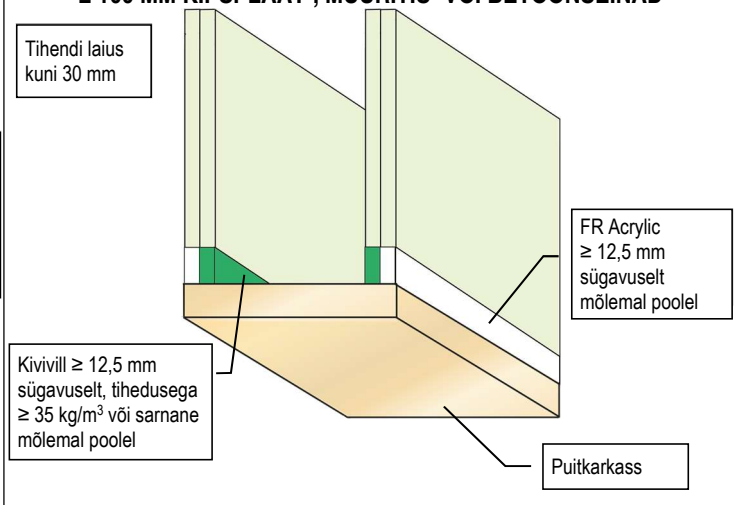

23/0257-A.2.3-1

KAABEL TULEPÜSIVUSEGA EI 45 (E 60)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

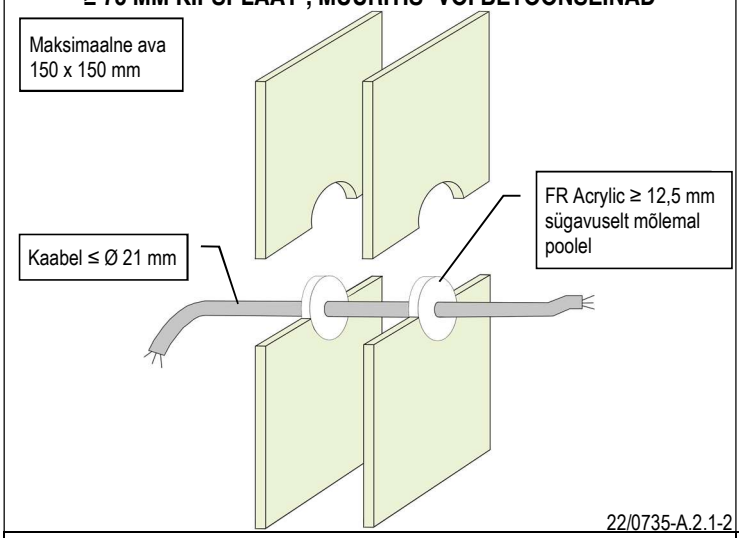

22/0735-A.2.1-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 45)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

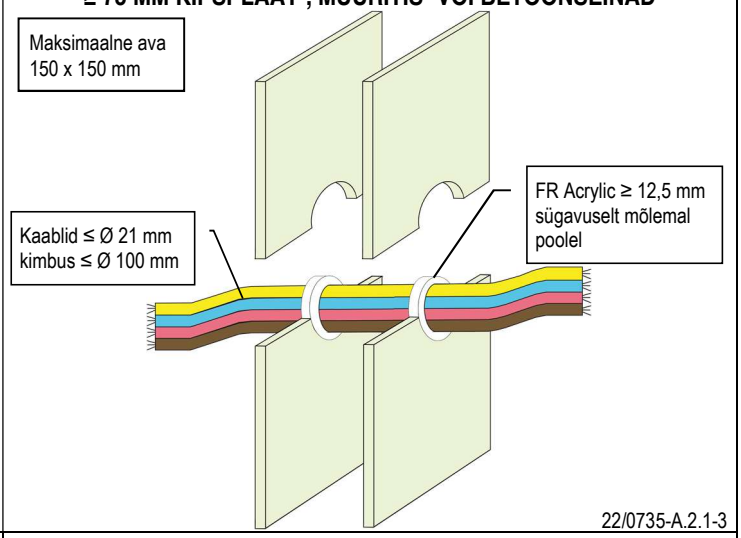

22/0735-A.2.1-3

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

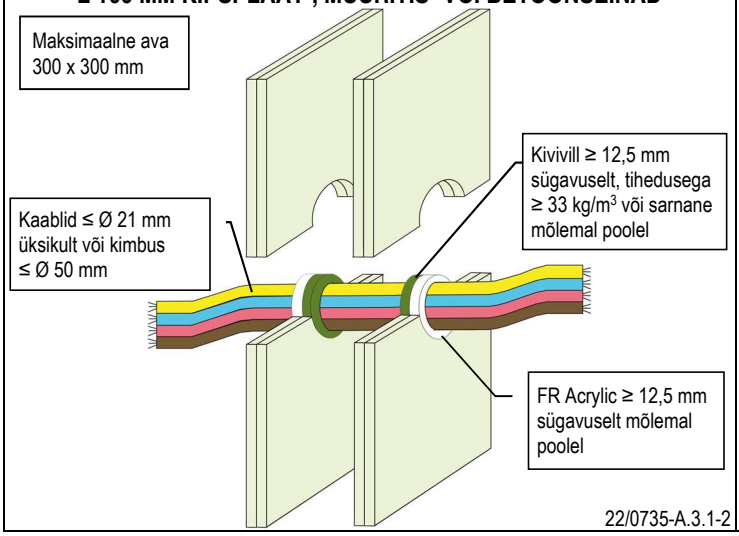

22/0735-A.3.1-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 120 (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

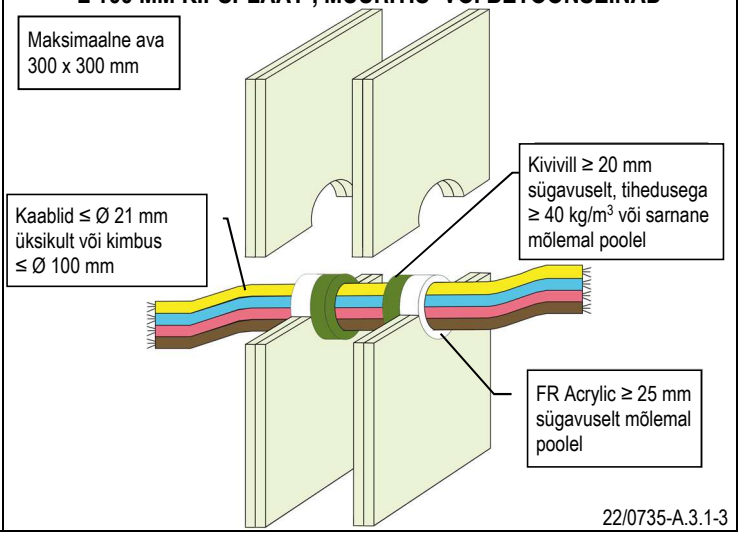

22/0735-A.3.1-3

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
33 (60) 2026 5 14

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

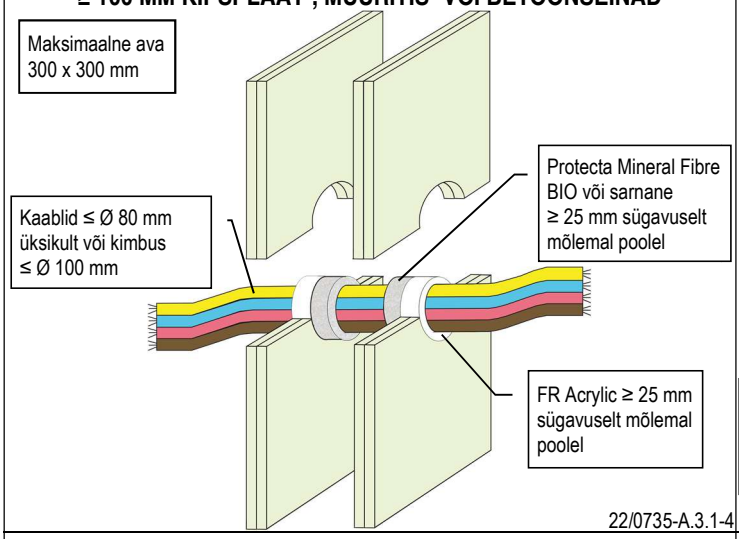

22/0735-A.3.1-4

KAABLID JA KAABLIRENNID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

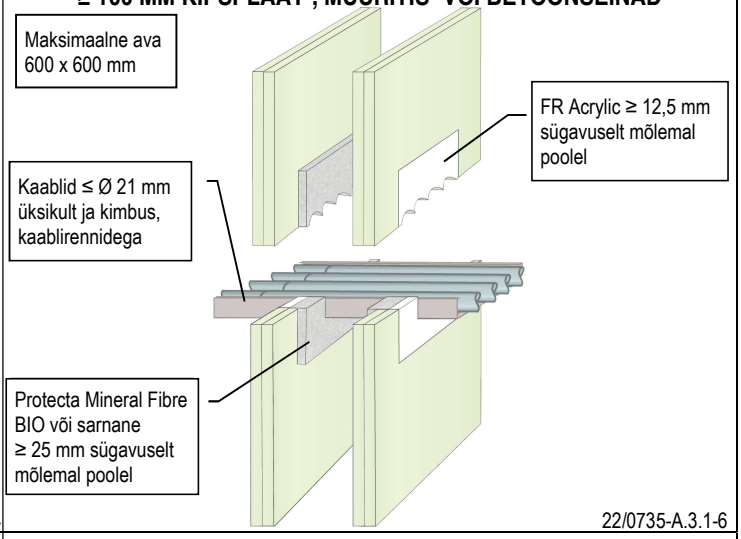

22/0735-A.3.1-6

KAABLID JA KAABLIRENNID TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

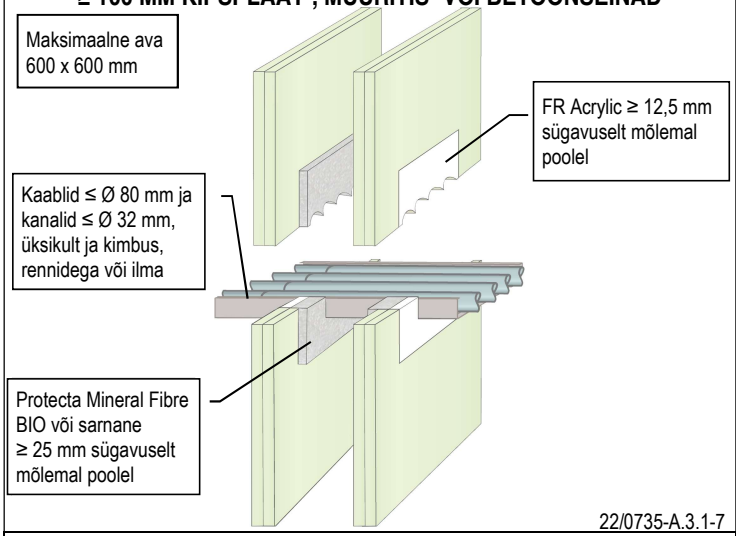

22/0735-A.3.1-7

UNISTRUT TUGIPROFIIL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

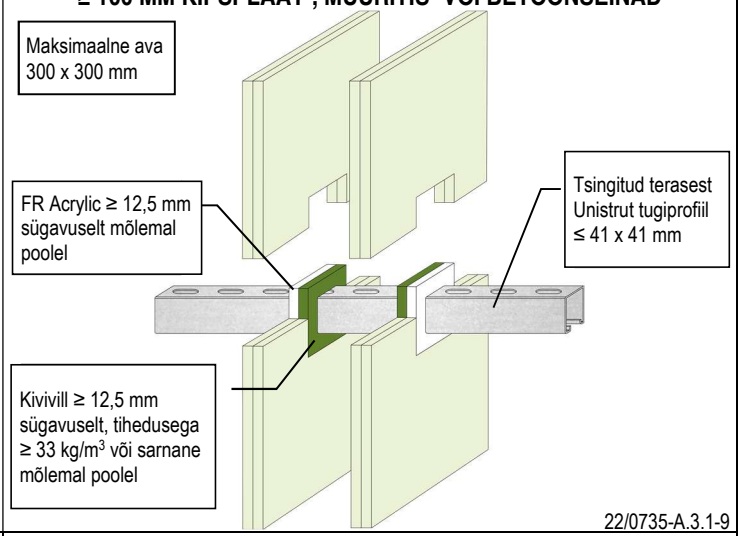

22/0735-A.3.1-9

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 60)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

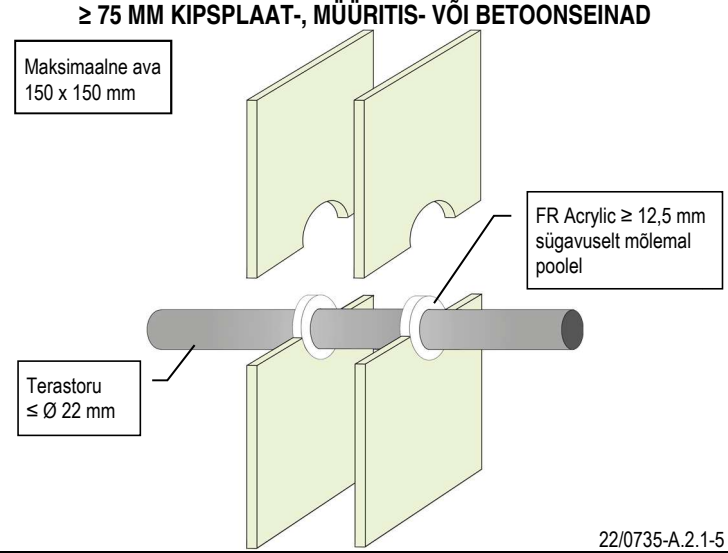

22/0735-A.2.1-5

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

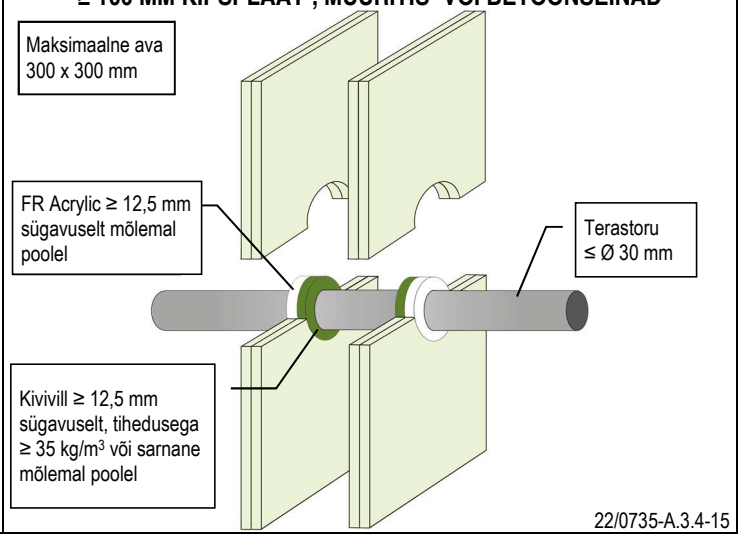

22/0735-A.3.4-15

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
34 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

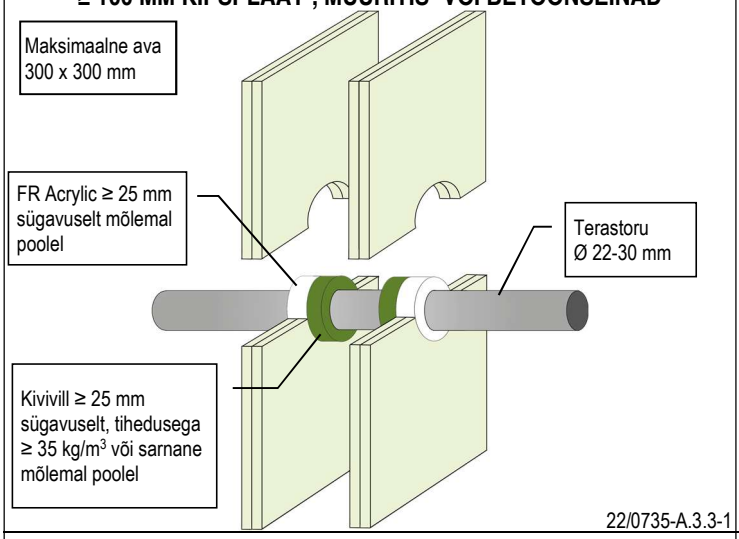

22/0735-A.3.3-1

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA E 120 C/U


≥ 120 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

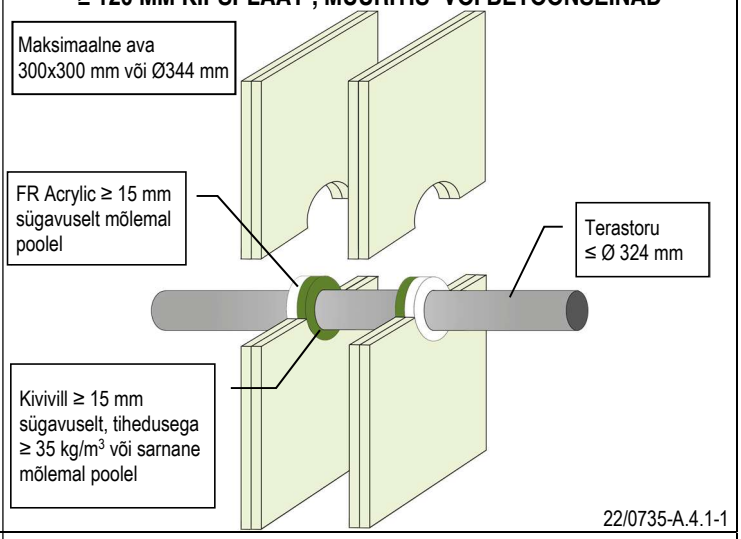

22/0735-A.4.1-1

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

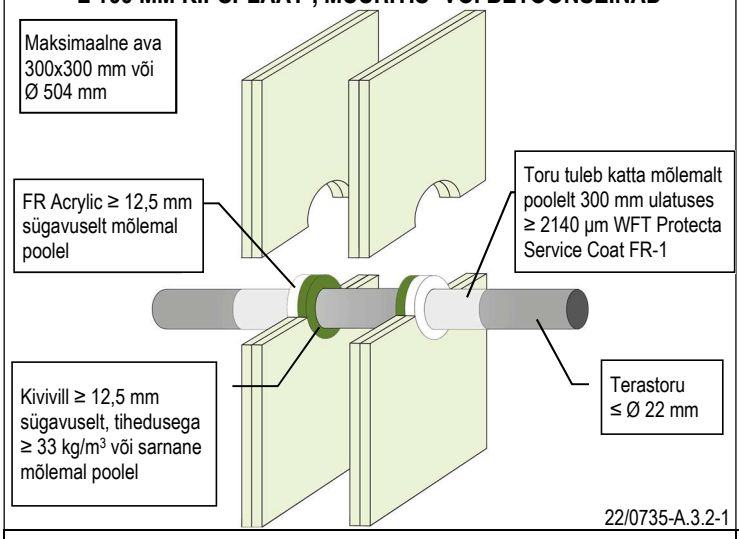

22/0735-A.3.2-1

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

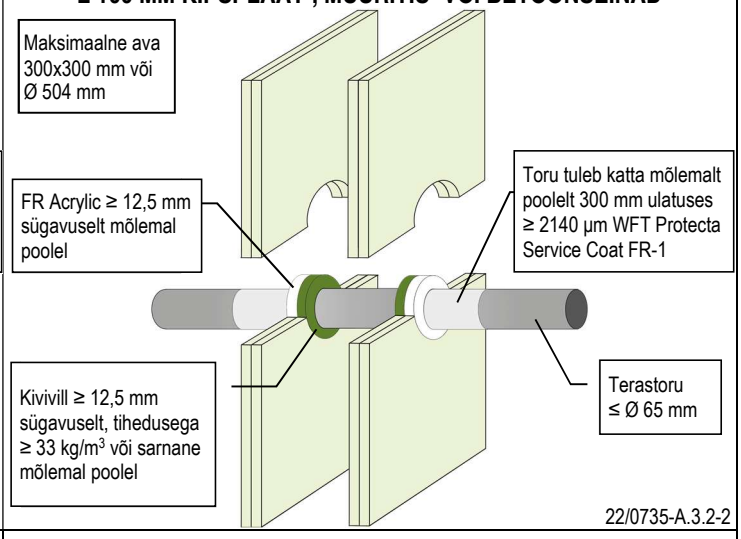

22/0735-A.3.2-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

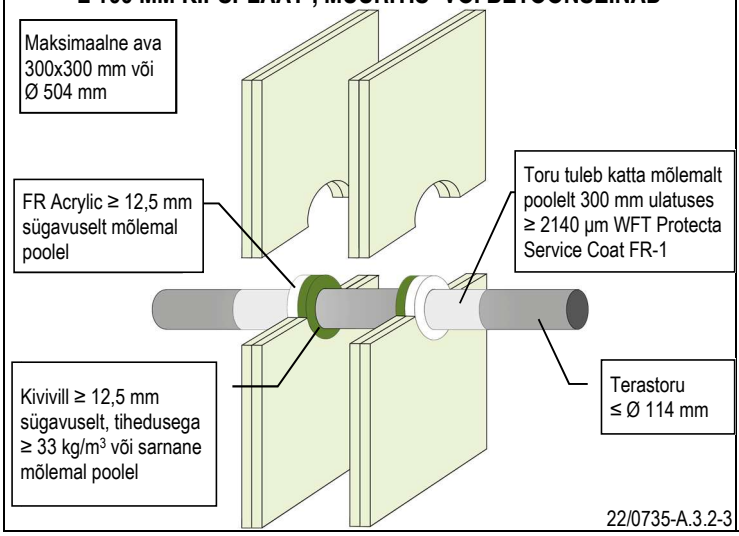

22/0735-A.3.2-3

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/U (E 60)

≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

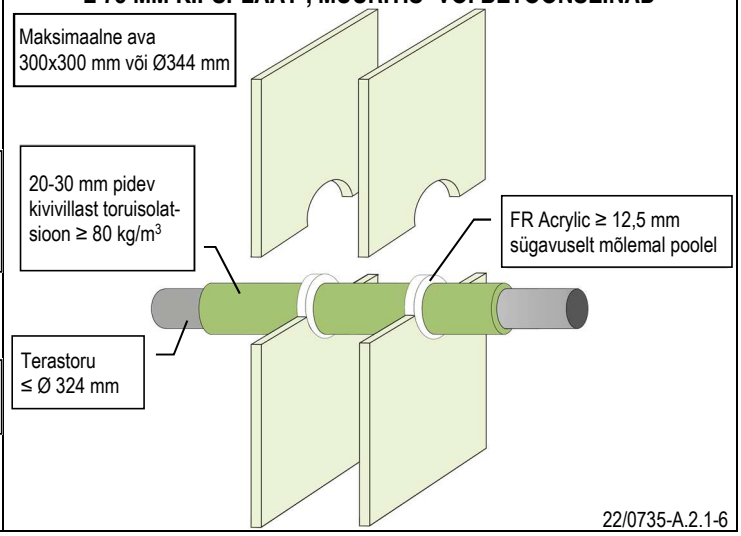

22/0735-A.2.1-6

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
35 (60) 2026 5 14

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

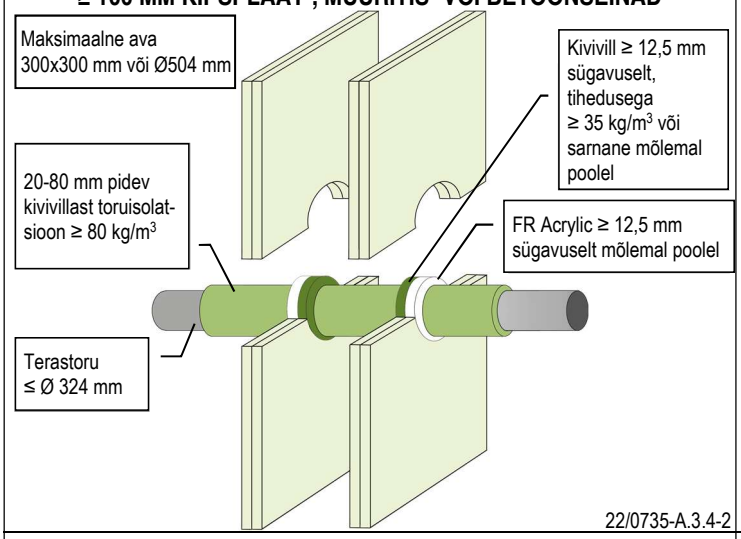

22/0735-A.3.4-2

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

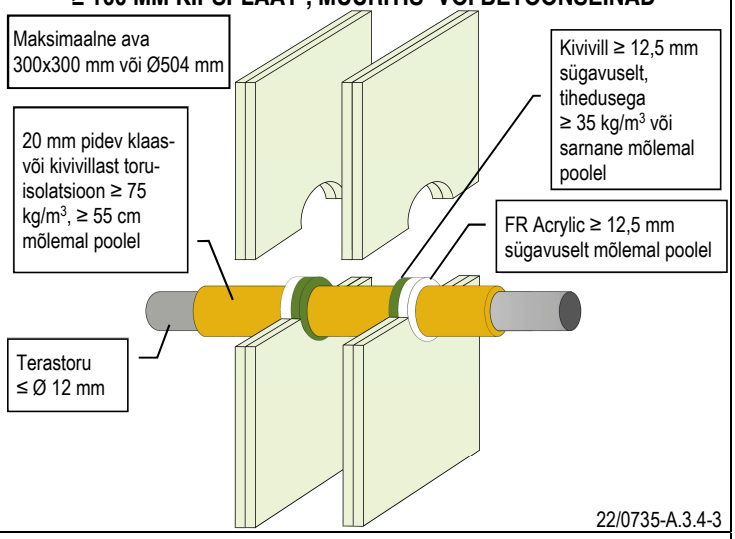

22/0735-A.3.4-3

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

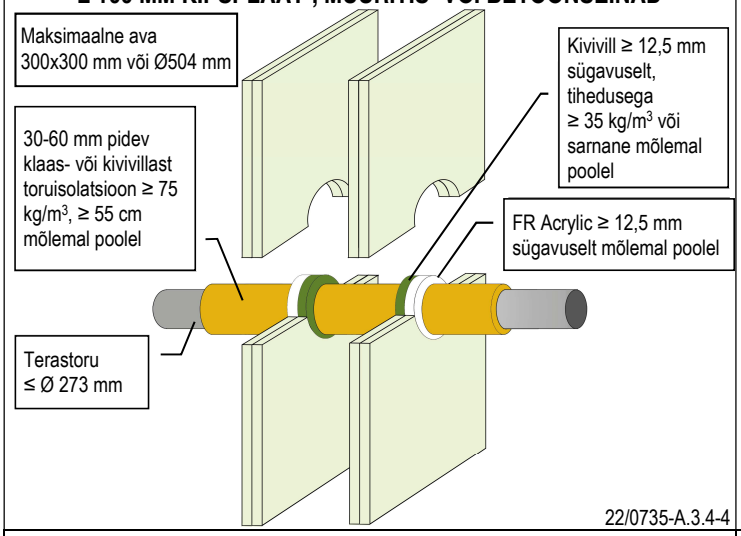

22/0735-A.3.4-4

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

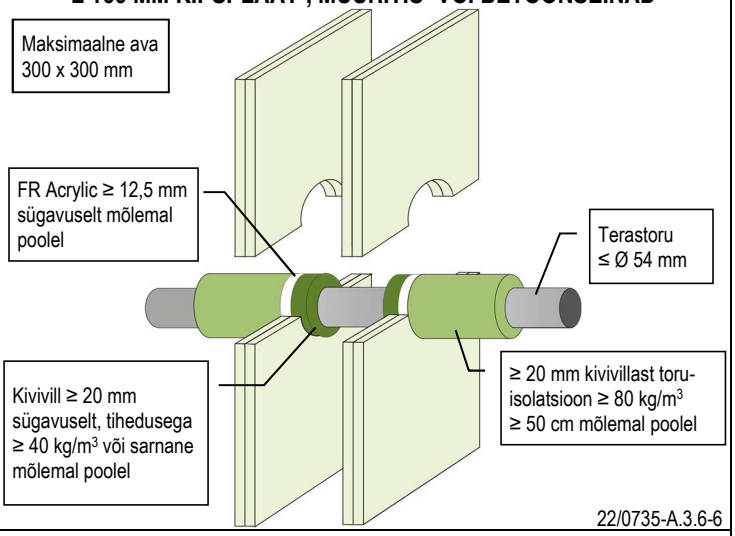

22/0735-A.3.6-6

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

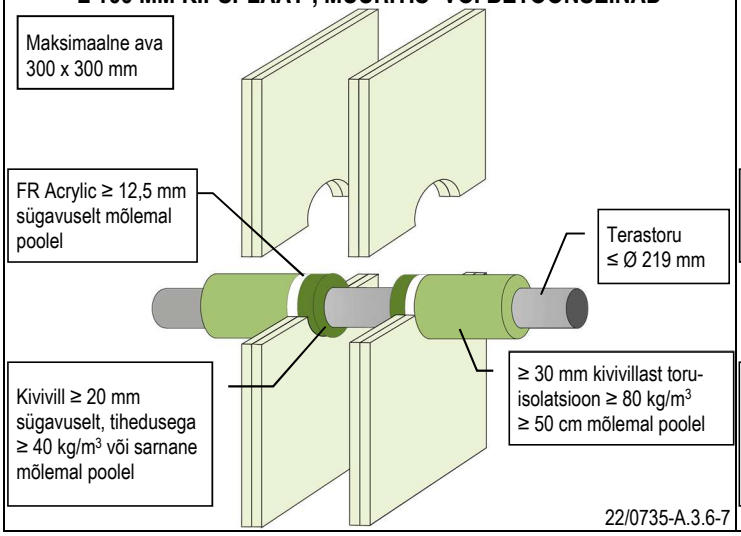

22/0735-A.3.6-7

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

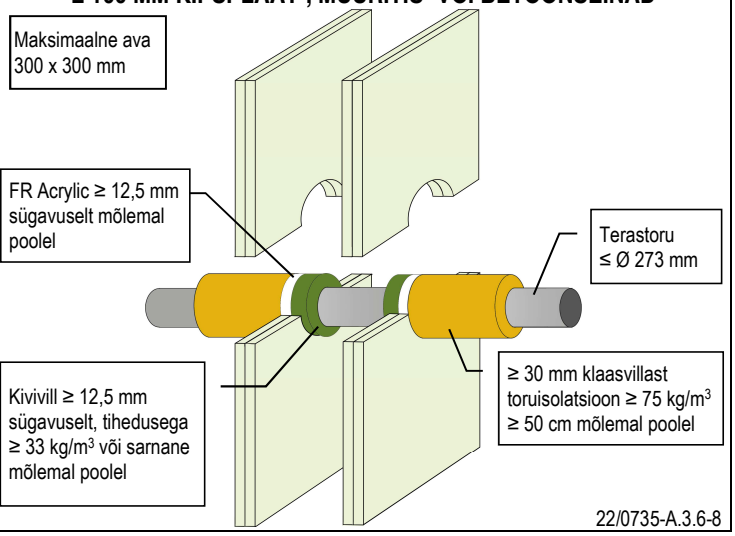

22/0735-A.3.6-8

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
36 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

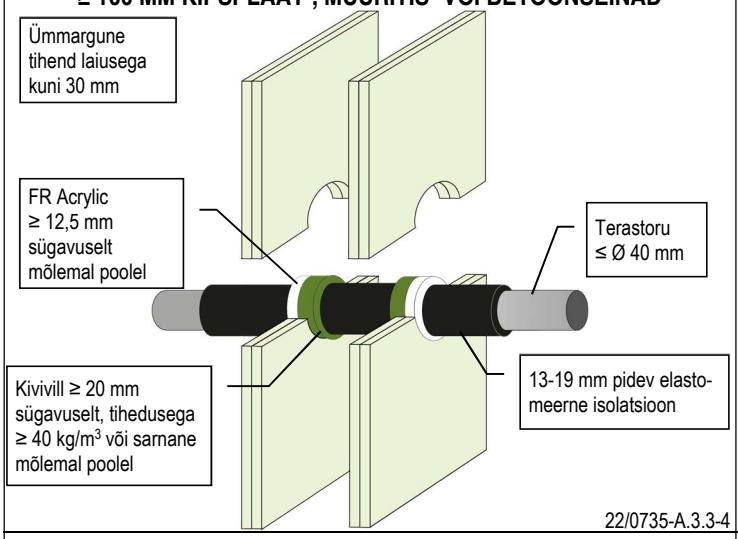

22/0735-A.3.3-4

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/U (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

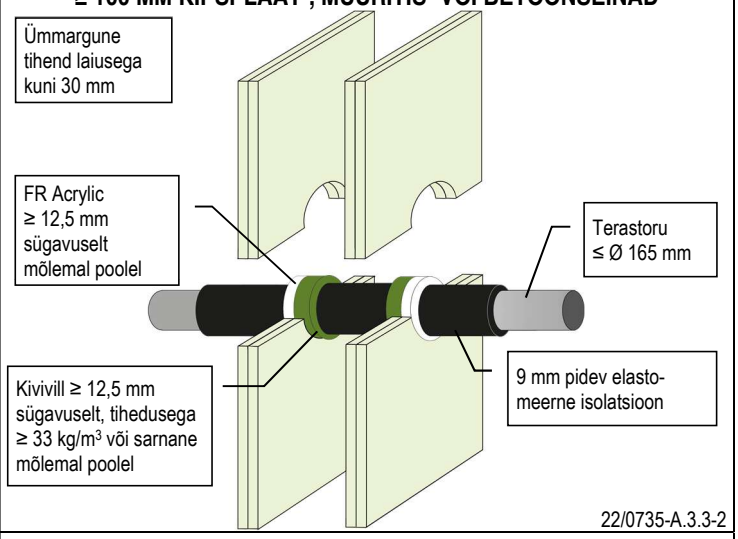

22/0735-A.3.3-2

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

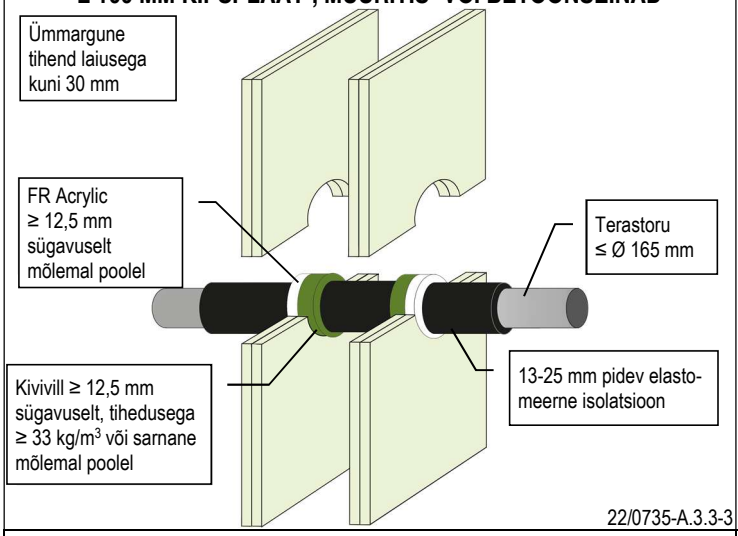

22/0735-A.3.3-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

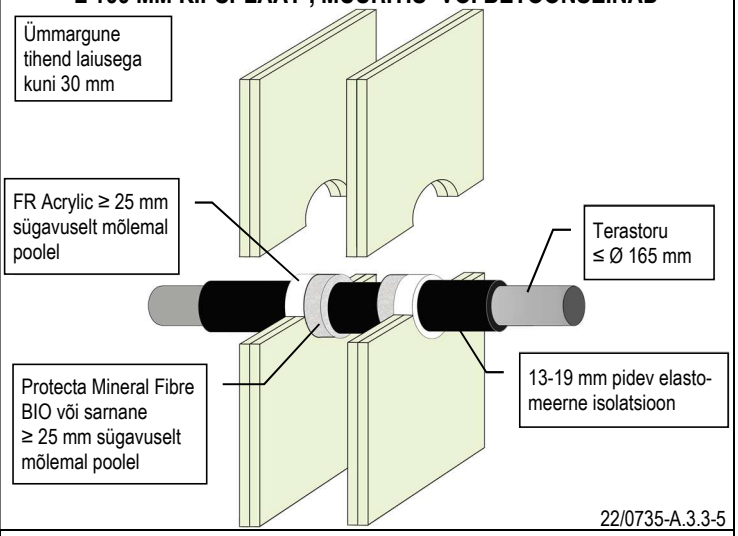

22/0735-A.3.3-5

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/U (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

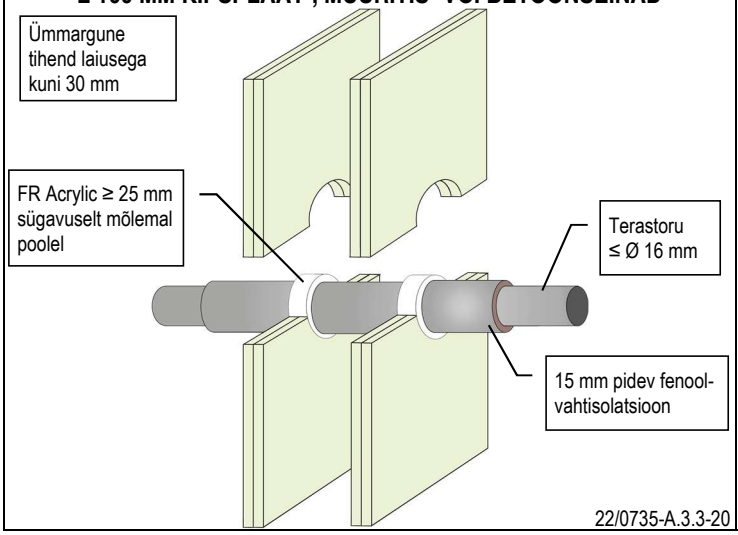

22/0735-A.3.3-20

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 90)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

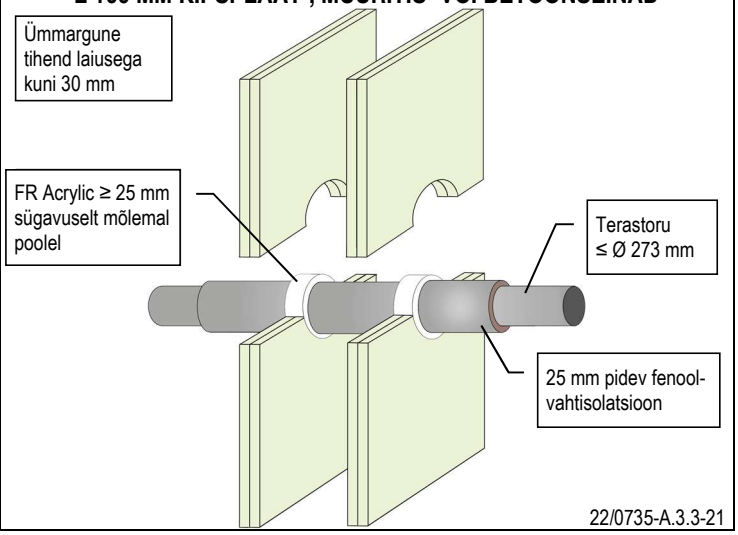

22/0735-A.3.3-21

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
37 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

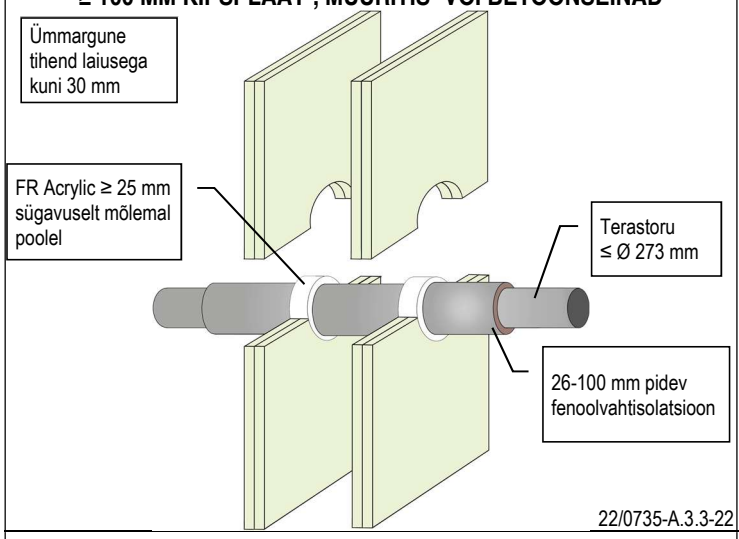

22/0735-A.3.3-22

GAASITORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

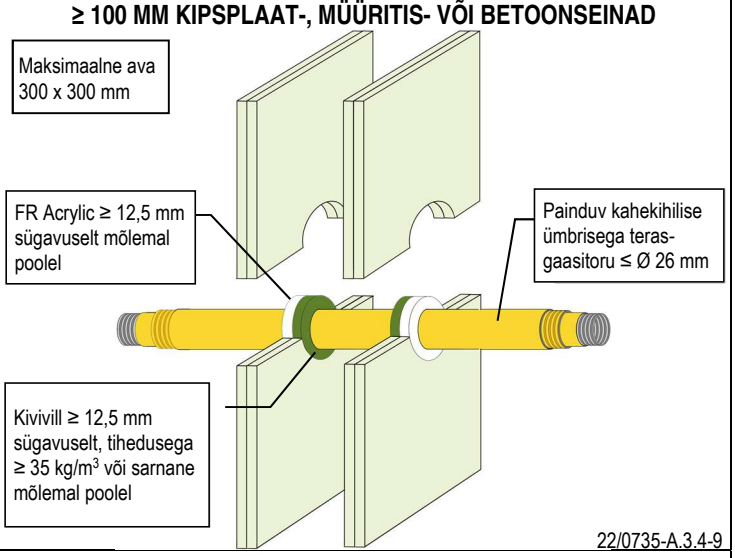

22/0735-A.3.4-9

GAASITORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

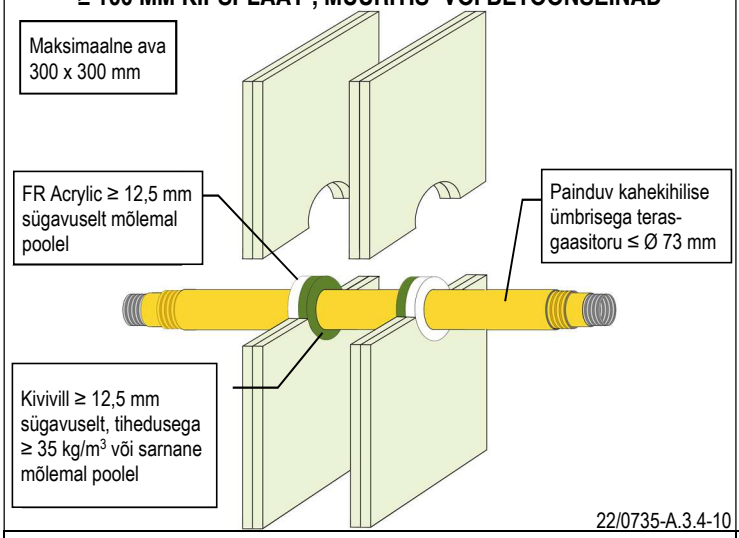

22/0735-A.3.4-10

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

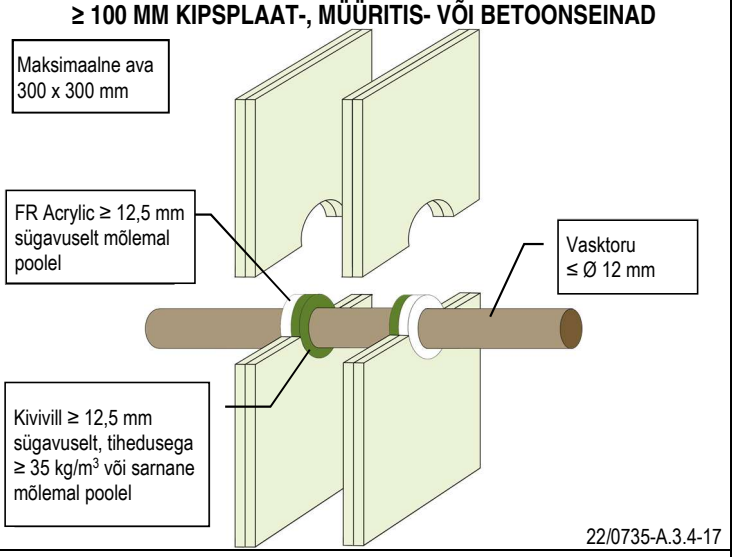

22/0735-A.3.4-17

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

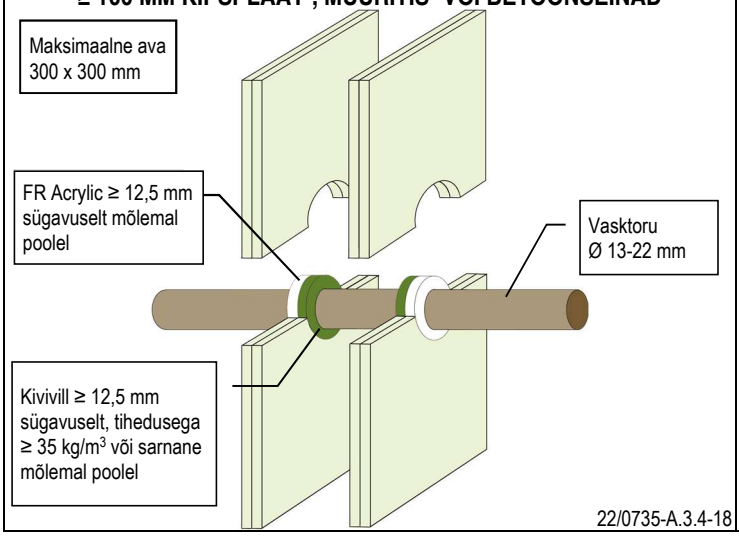

22/0735-A.3.4-18

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA E 120 C/C

≥ 120 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

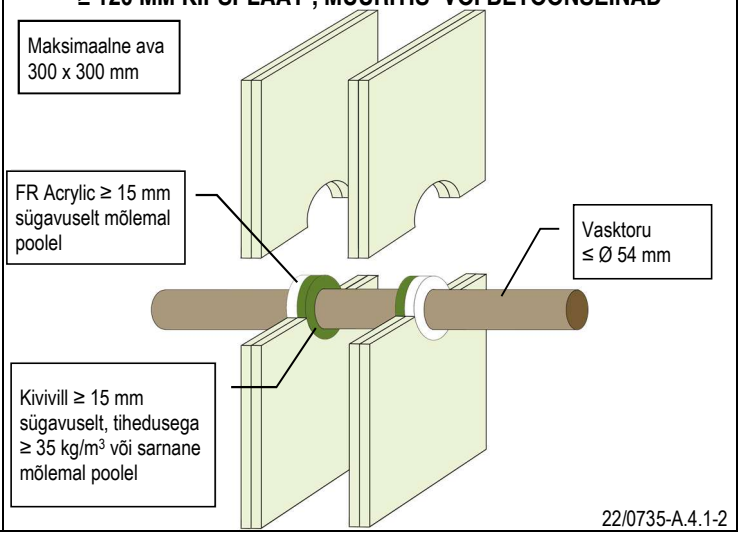

22/0735-A.4.1-2

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
38 (60) 2026 5 14

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

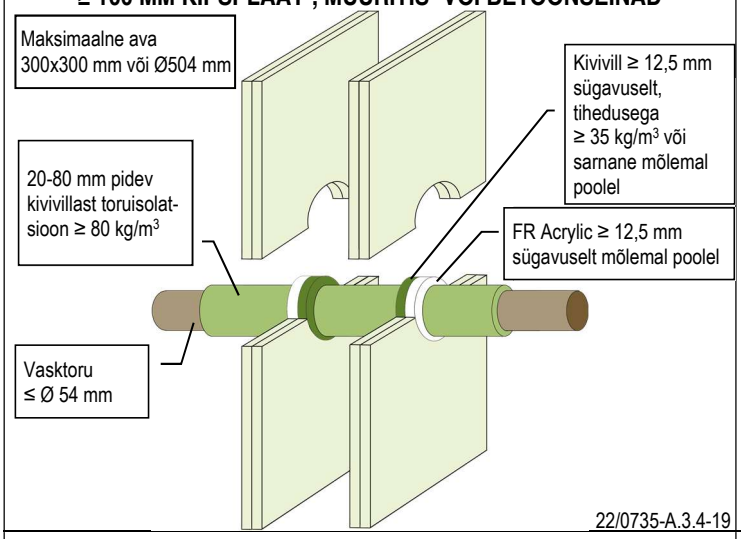

22/0735-A.3.4-19

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

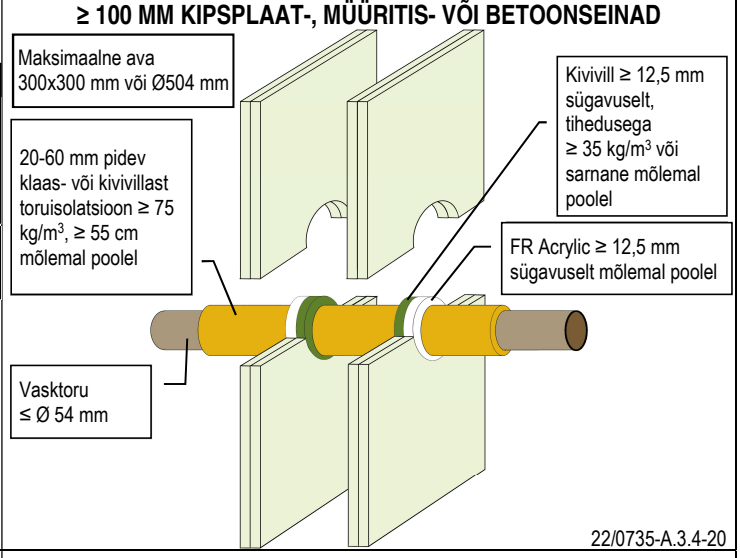

22/0735-A.3.4-20

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/U (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

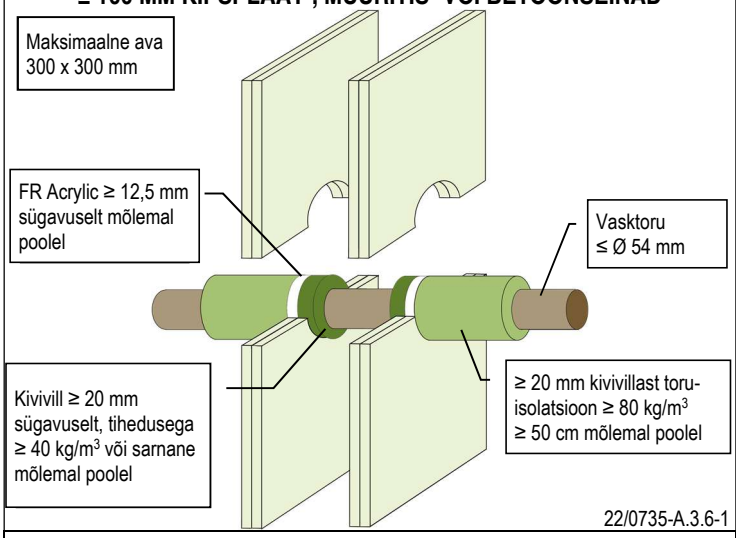

22/0735-A.3.6-1

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

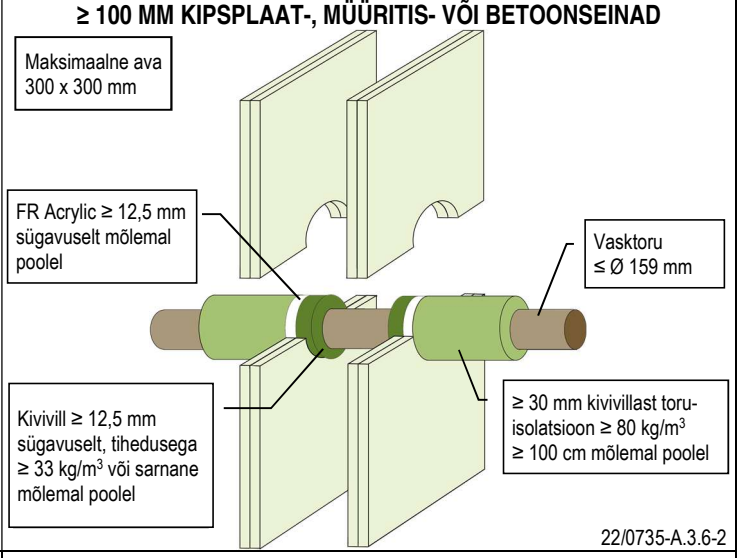

22/0735-A.3.6-2

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

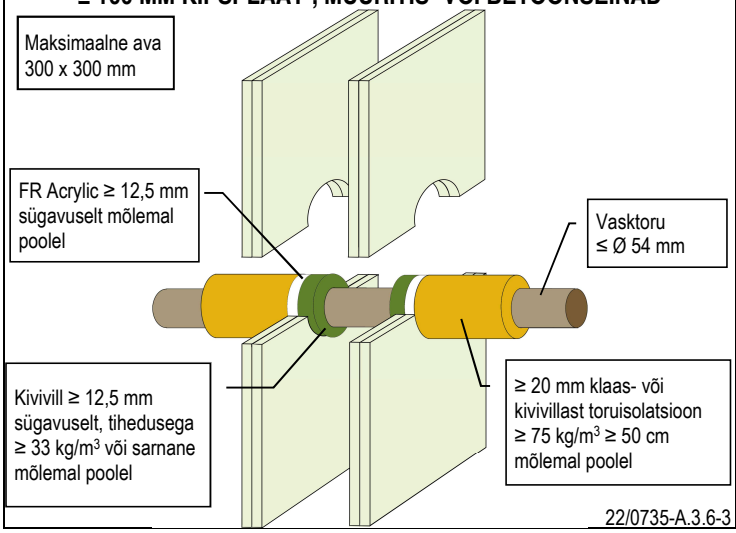

22/0735-A.3.6-3

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

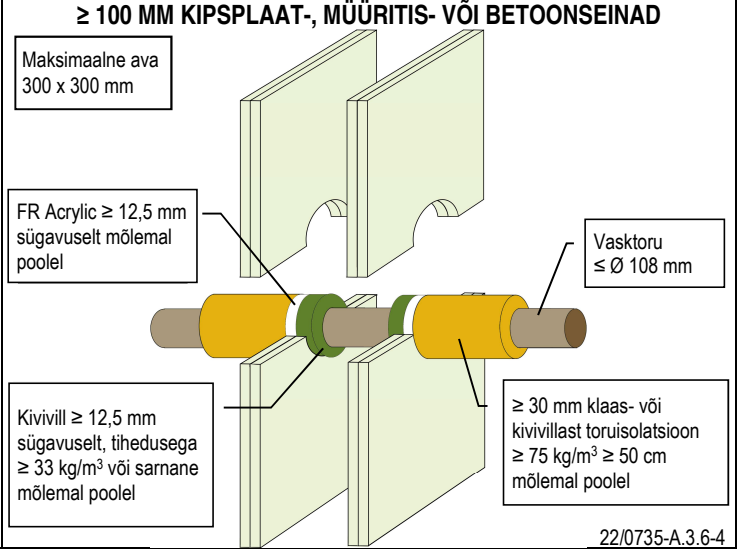

22/0735-A.3.6-4

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
39 (60) 2026 5 14

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

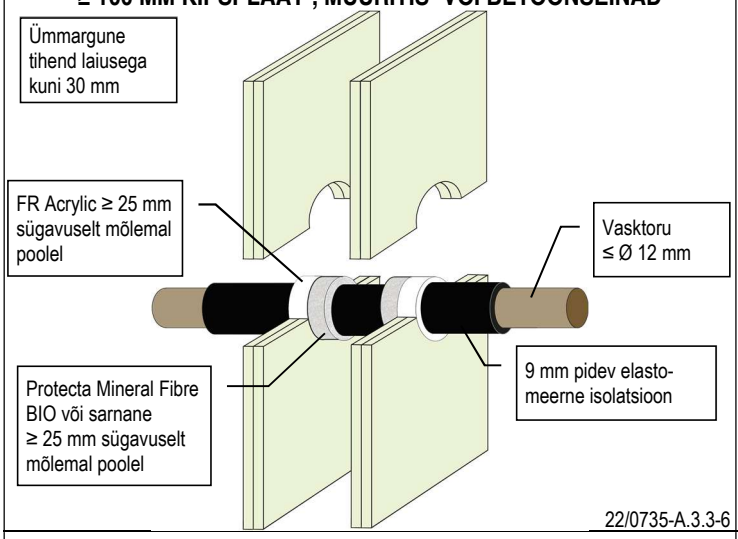

22/0735-A.3.3-6

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

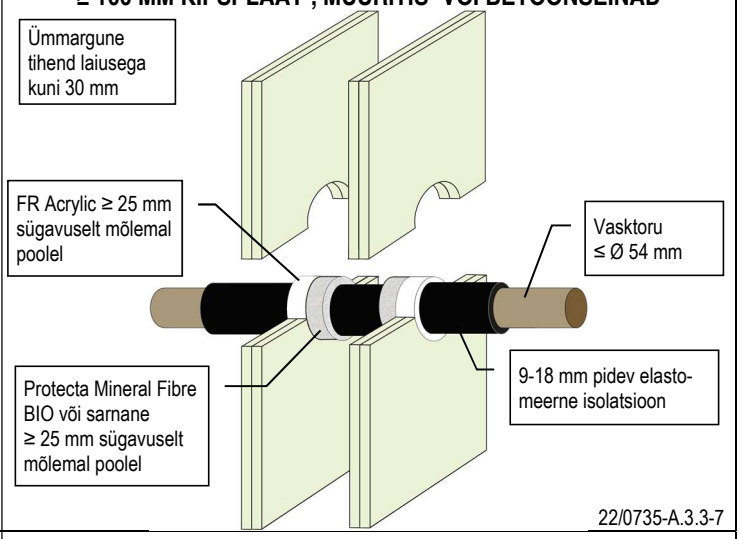

22/0735-A.3.3-7

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

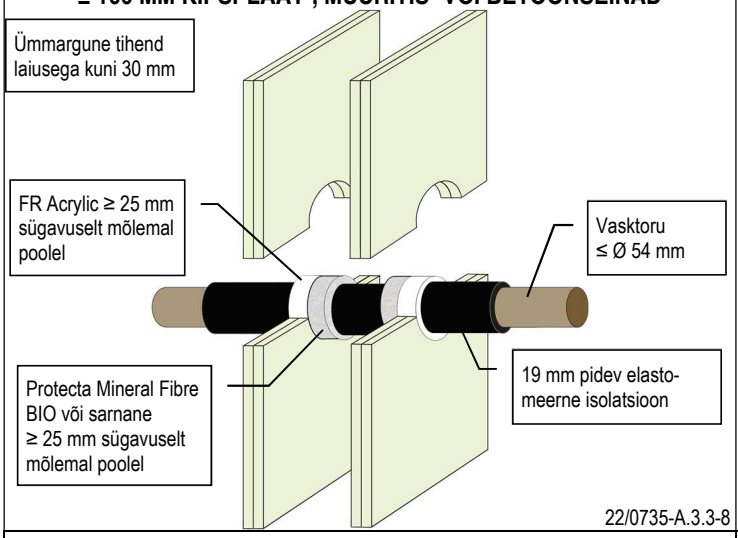

22/0735-A.3.3-8

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

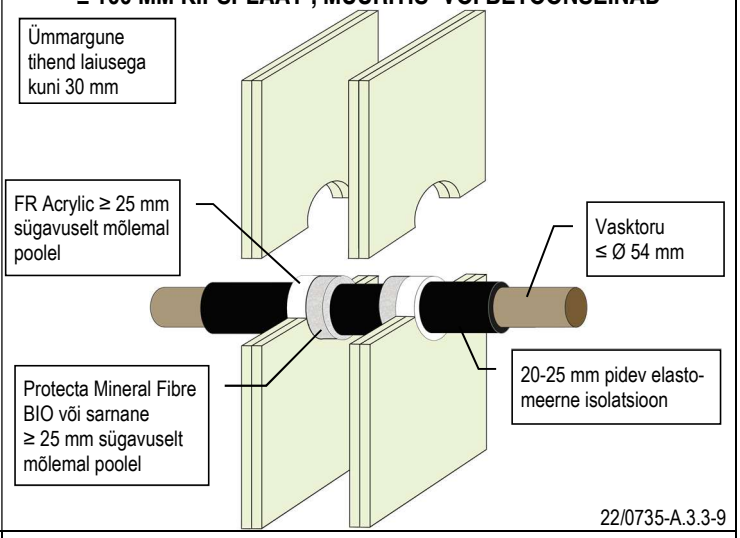

22/0735-A.3.3-9

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

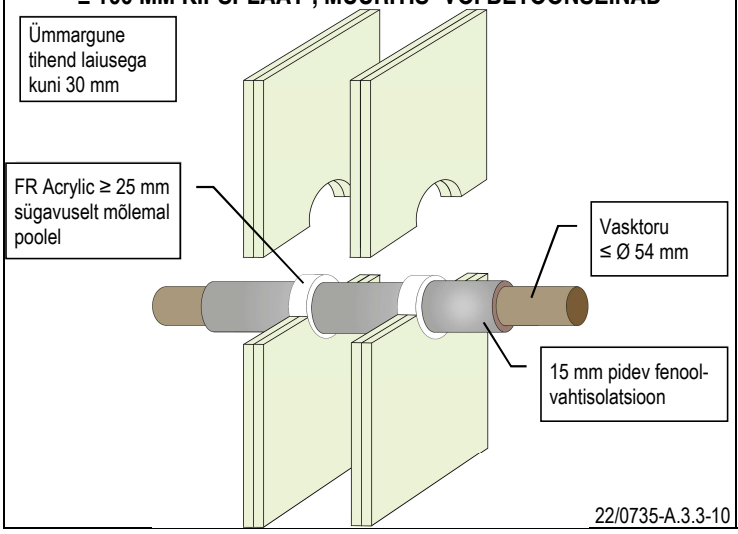

22/0735-A.3.3-10

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

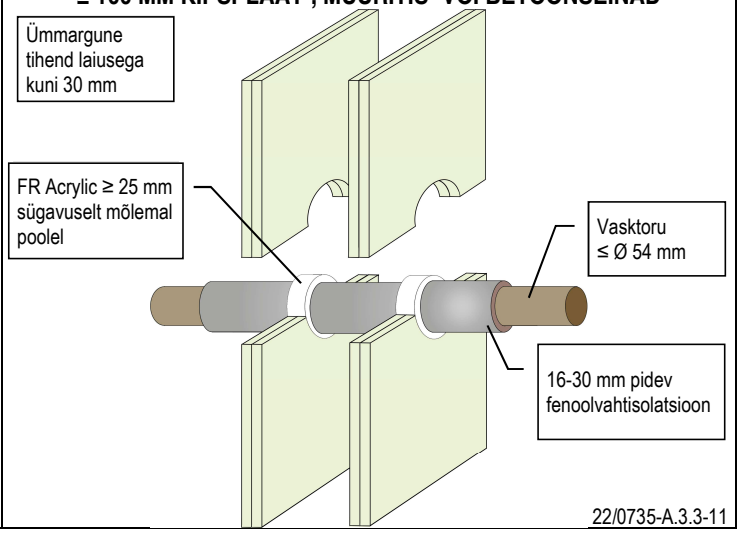

22/0735-A.3.3-11

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR



Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
40 (60) 2026 5 14

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 45)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

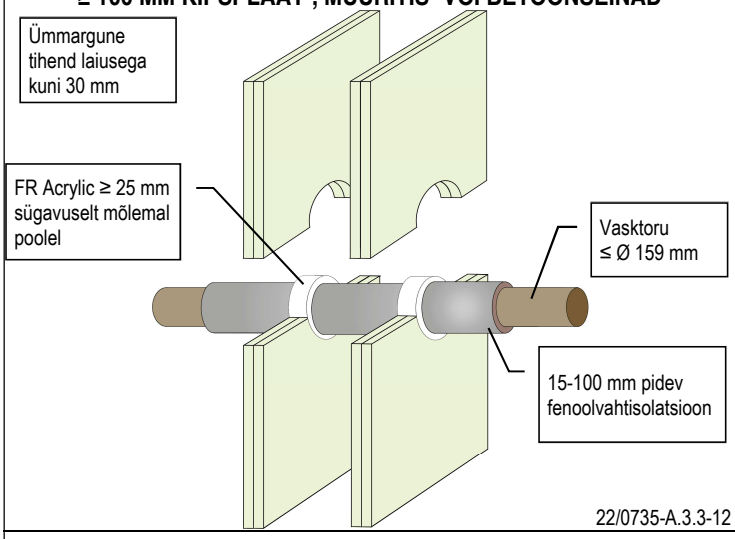

22/0735-A.3.3-12

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

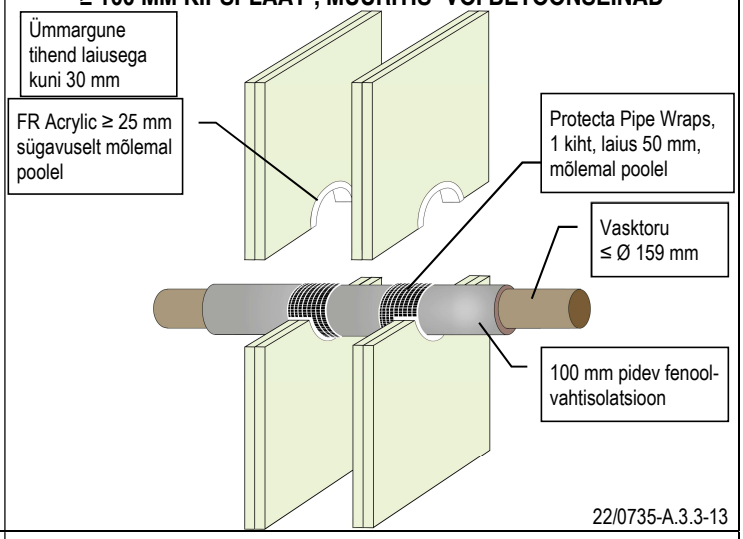

22/0735-A.3.3-13

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

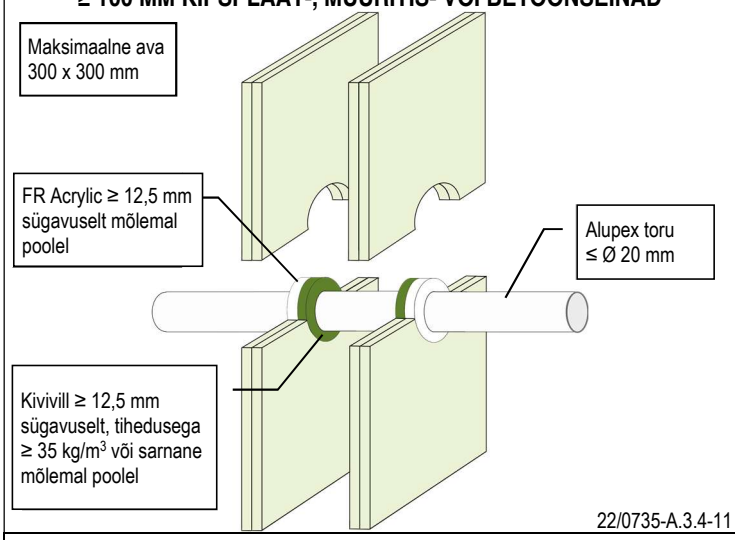

22/0735-A.3.4-11

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 120)


≥ 120 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

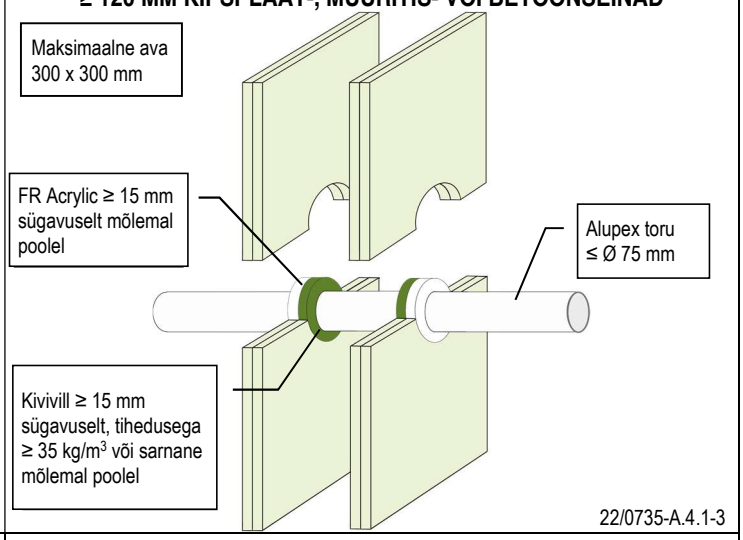

22/0735-A.4.1-3

ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

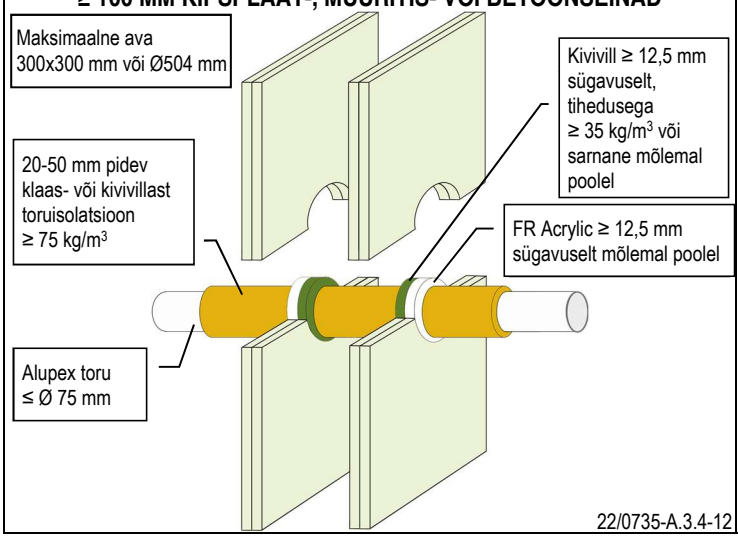

22/0735-A.3.4-12

ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

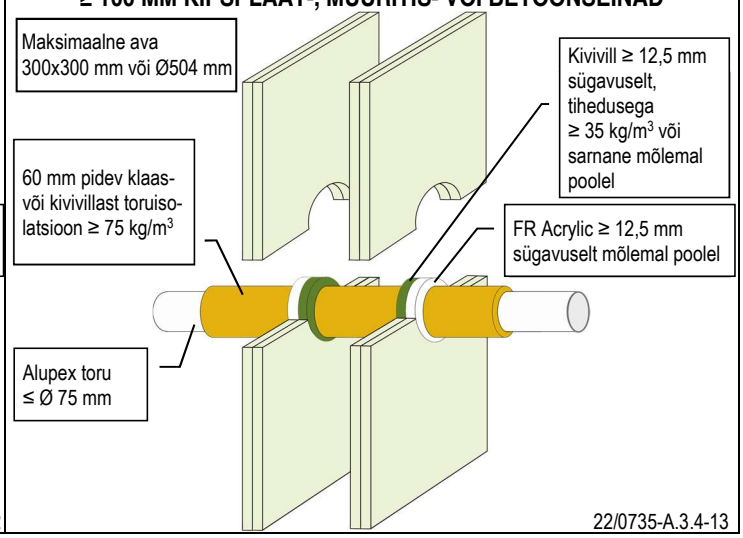

22/0735-A.3.4-13

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
41 (60) 2026 5 14

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

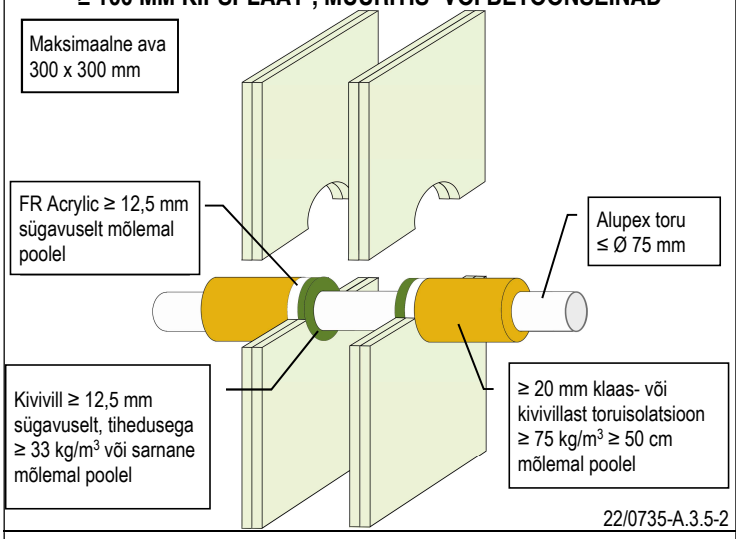

22/0735-A.3.5-2

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

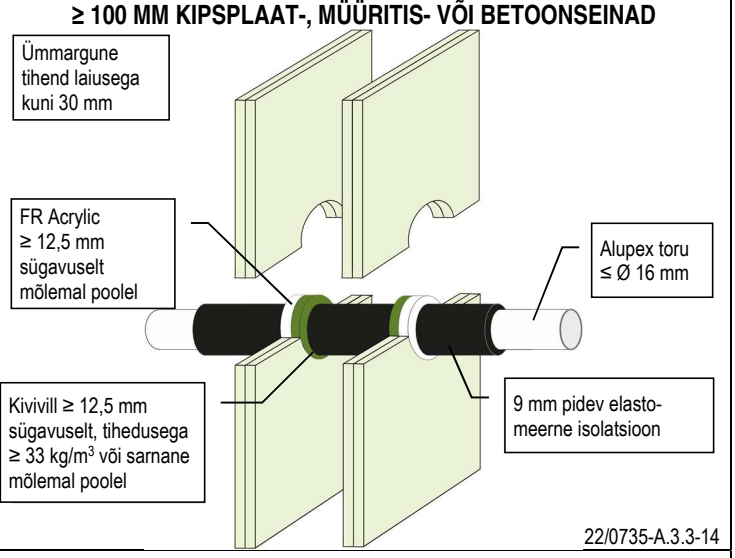

22/0735-A.3.3-14

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

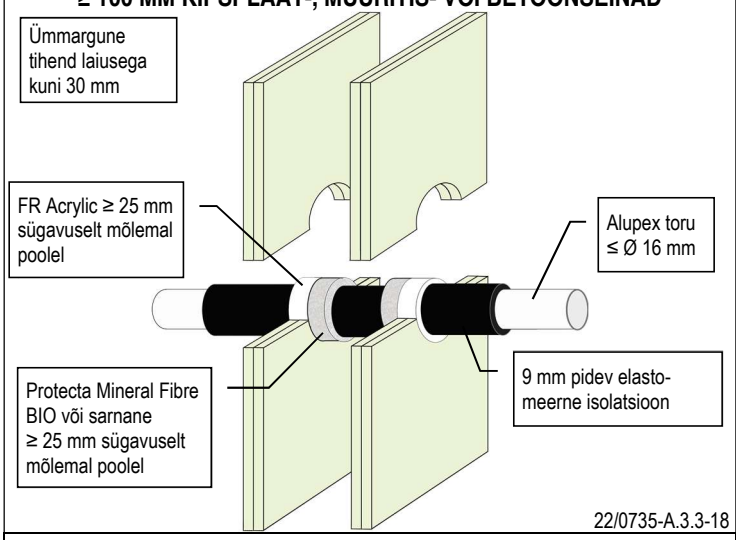

22/0735-A.3.3-18

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

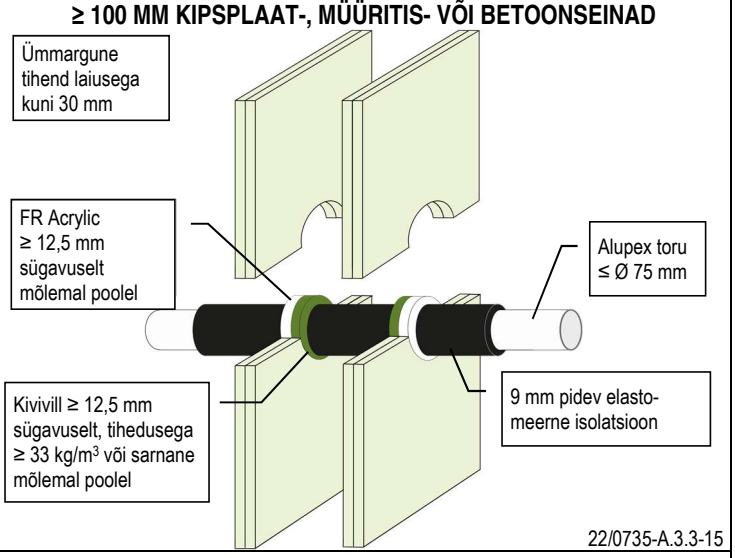

22/0735-A.3.3-15

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

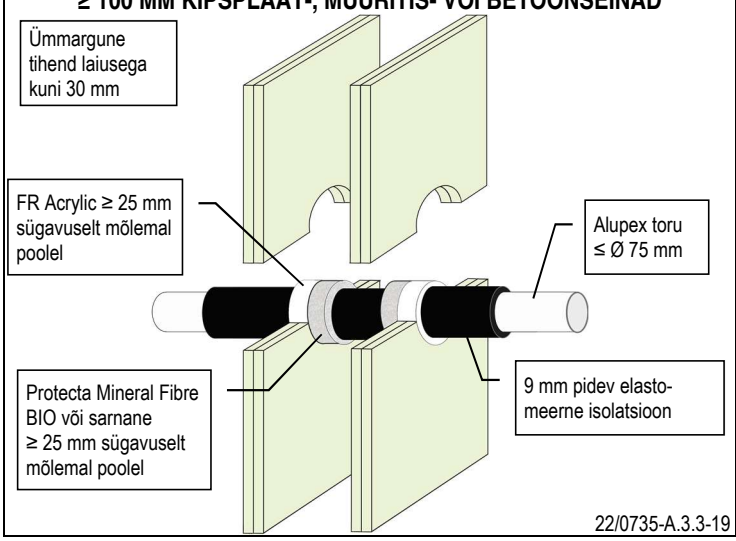

22/0735-A.3.3-19

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

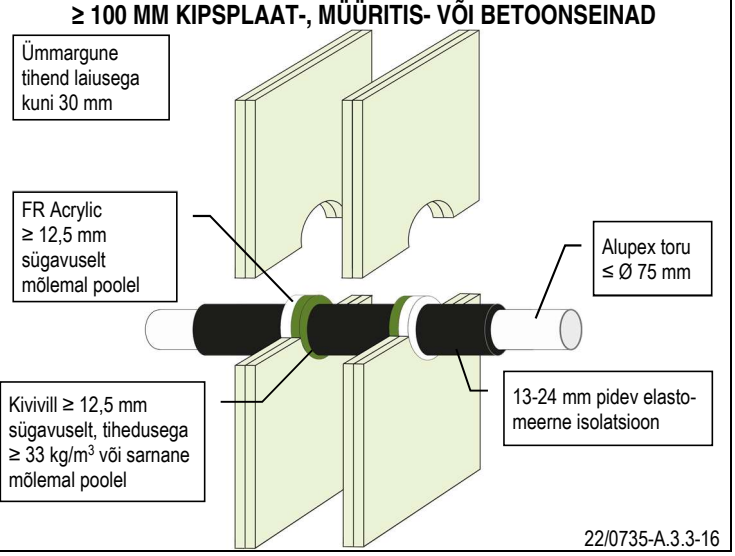

22/0735-A.3.3-16

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
42 (60) 2026 5 14

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

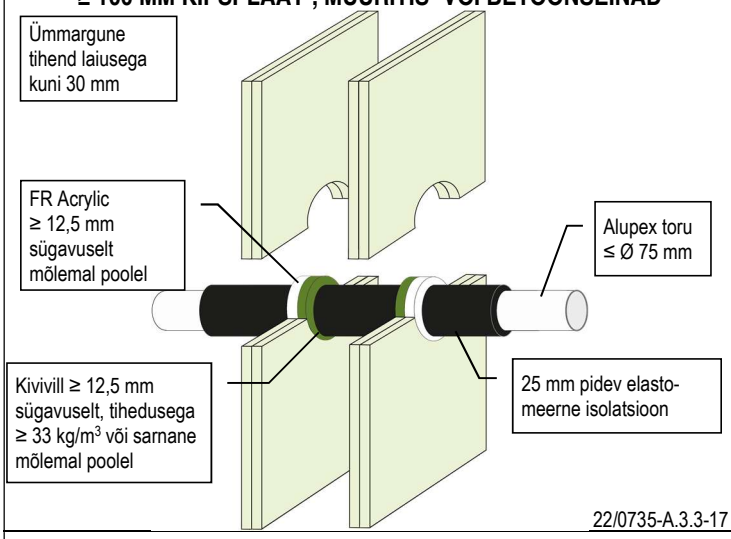

22/0735-A.3.3-17

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

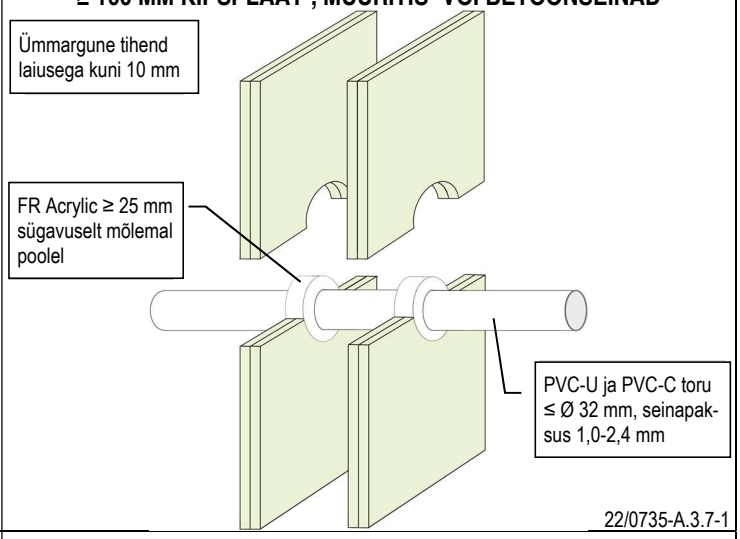

22/0735-A.3.7-1

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

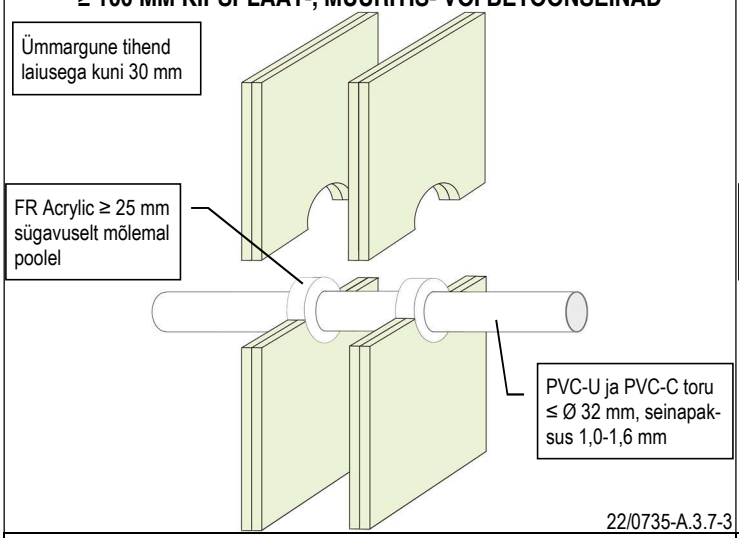

22/0735-A.3.7-3

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

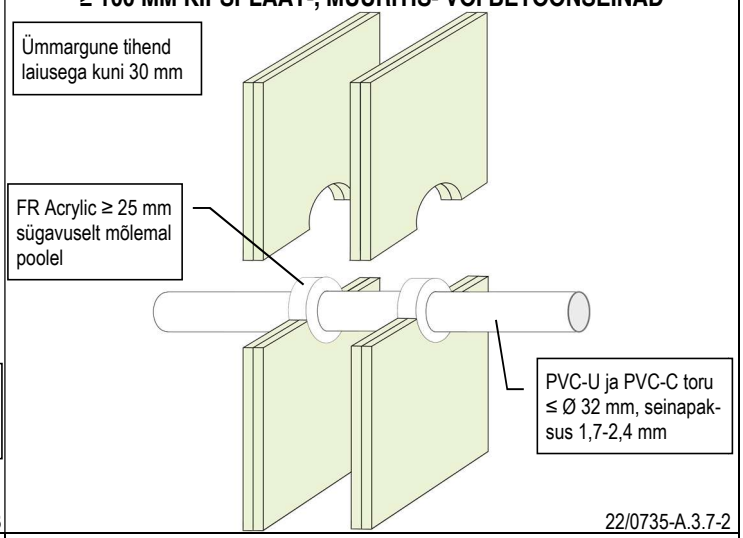

22/0735-A.3.7-2

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 30)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

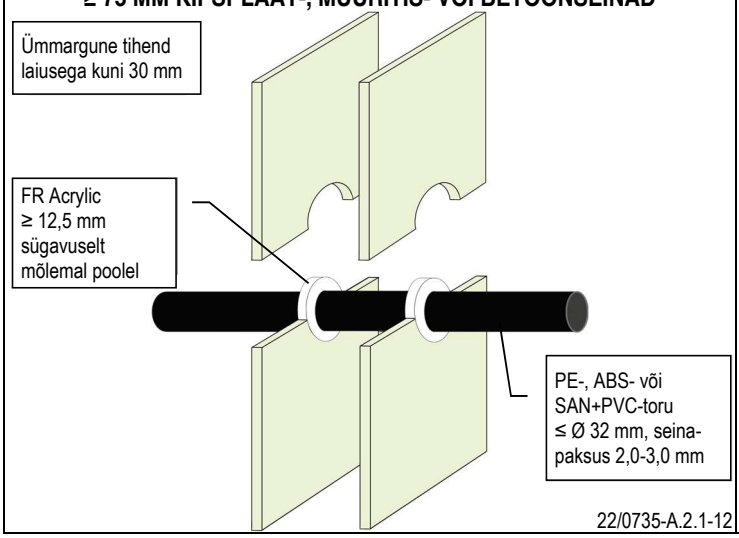

22/0735-A.2.1-12

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

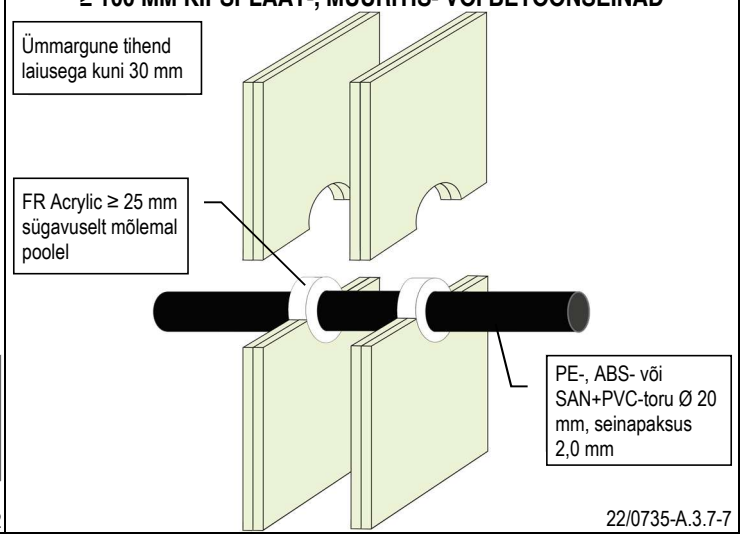

22/0735-A.3.7-7

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
43 (60) 2026 5 14

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

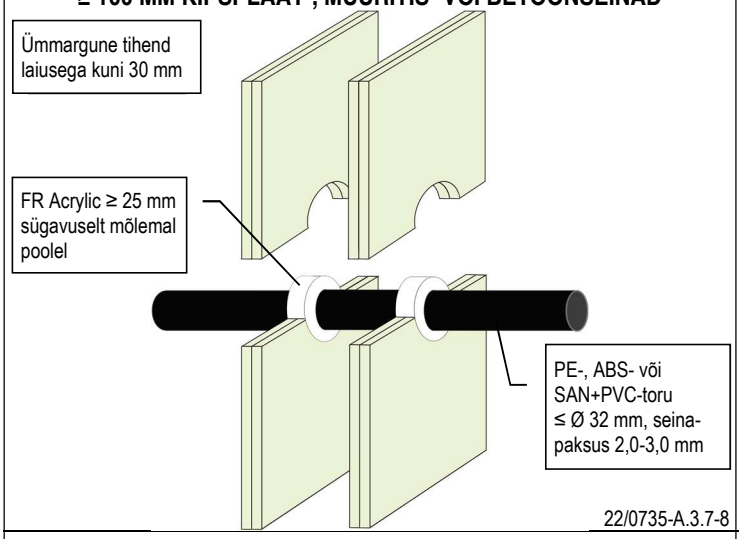

22/0735-A.3.7-8

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 30)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

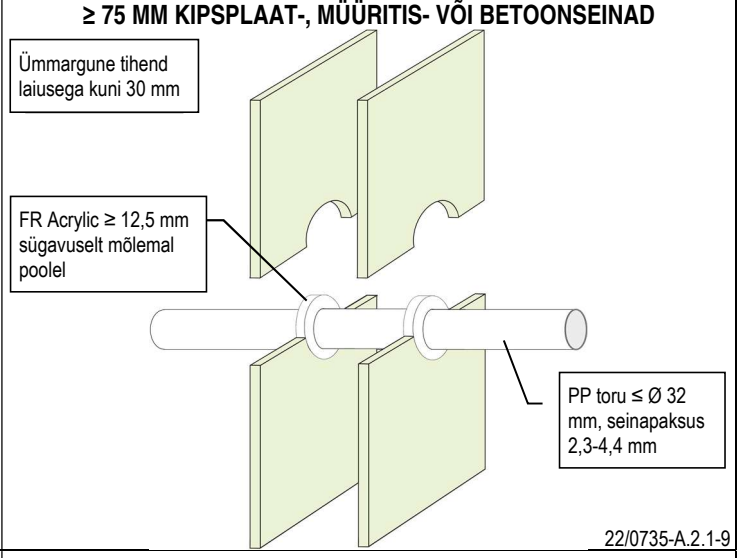

22/0735-A.2.1-9

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

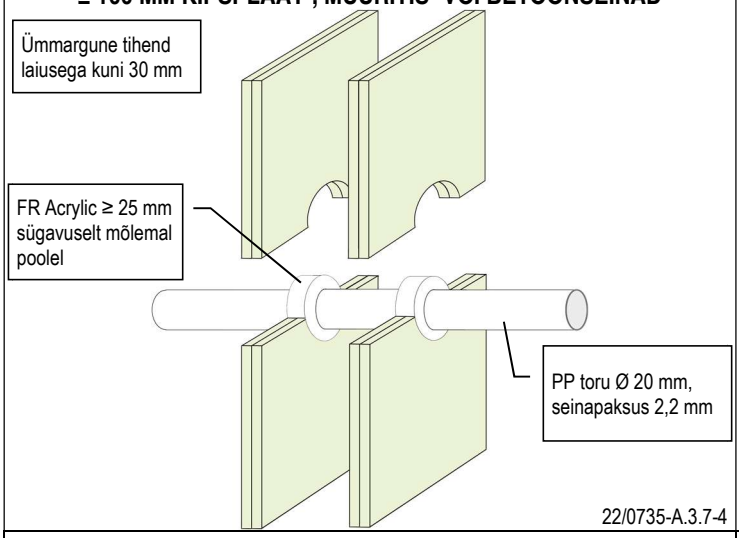

22/0735-A.3.7-4

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

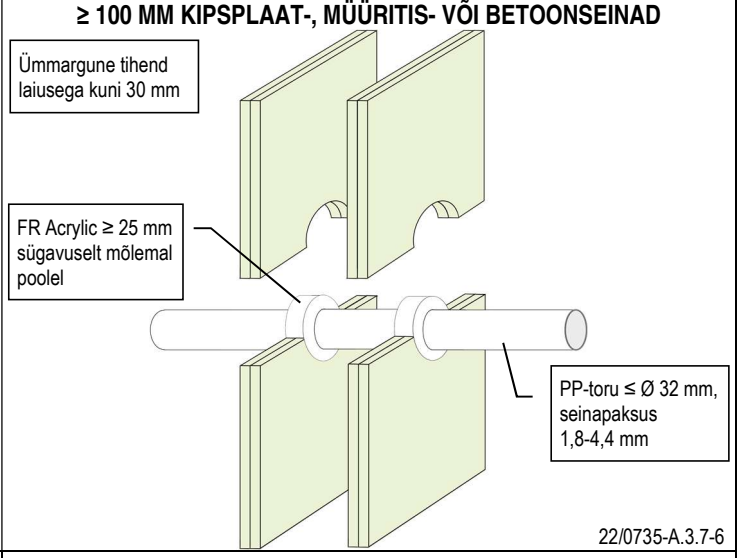

22/0735-A.3.7-6

AQUATECHNIK TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

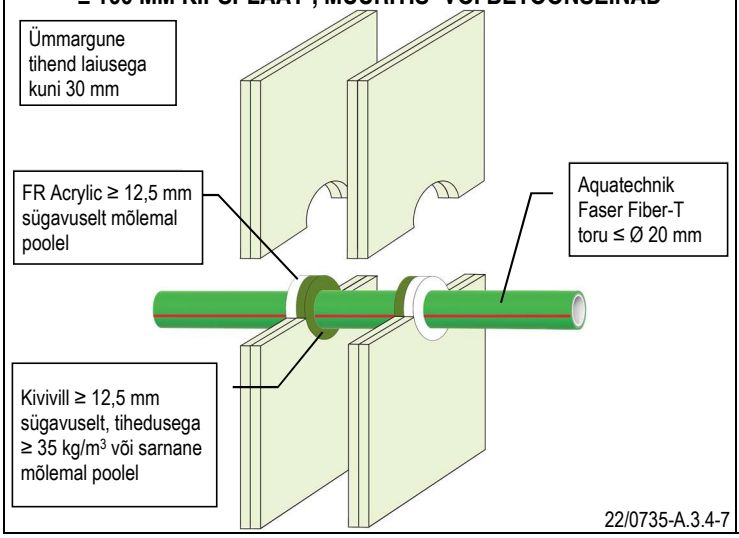

22/0735-A.3.4-7

AQUATECHNIK TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

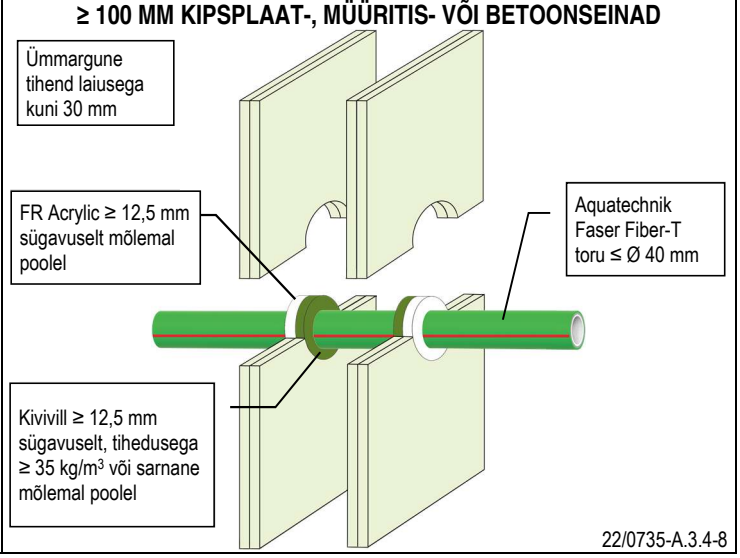

22/0735-A.3.4-8


Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR
Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
44 (60) 2026 5 14

POLÜBUTÜLEENTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

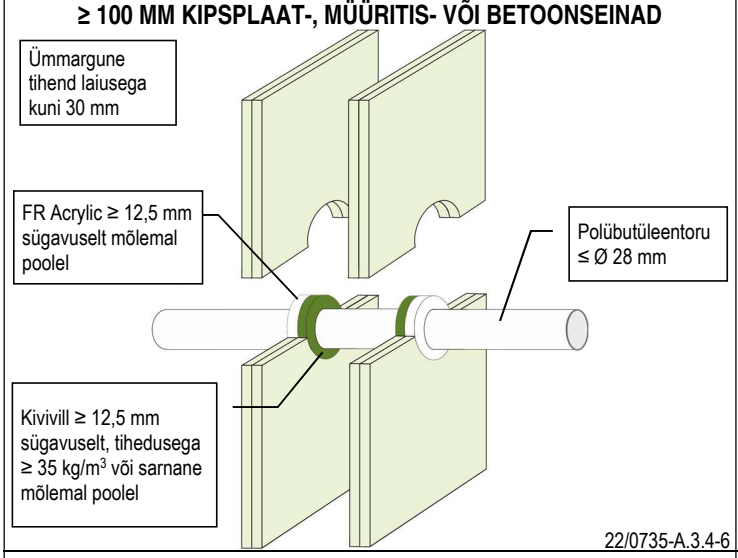

22/0735-A.3.4-6

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 120 C/C (E 120)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

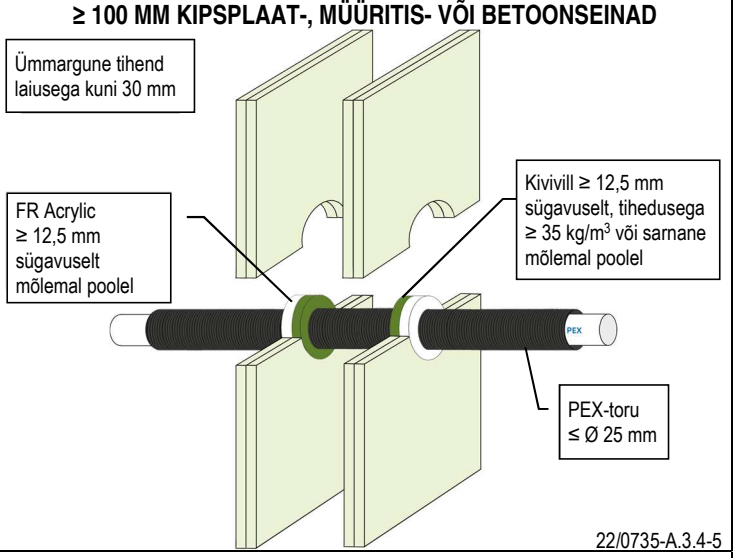

22/0735-A.3.4-5

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 60)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

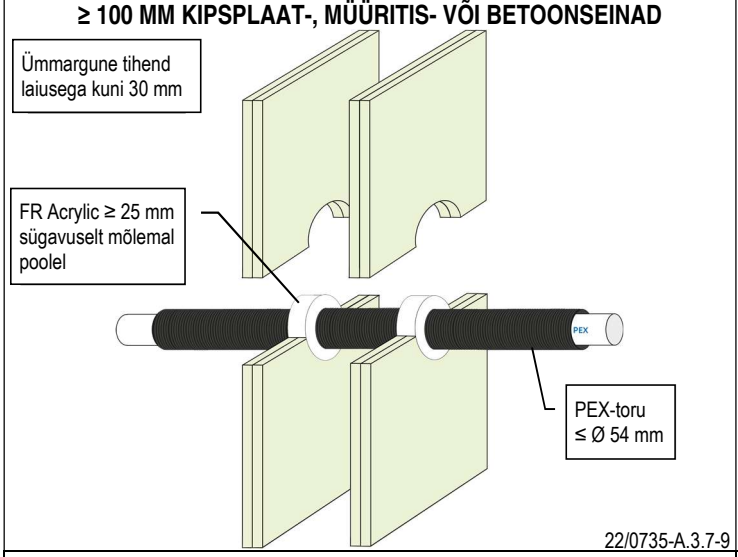

22/0735-A.3.7-9

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 45)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

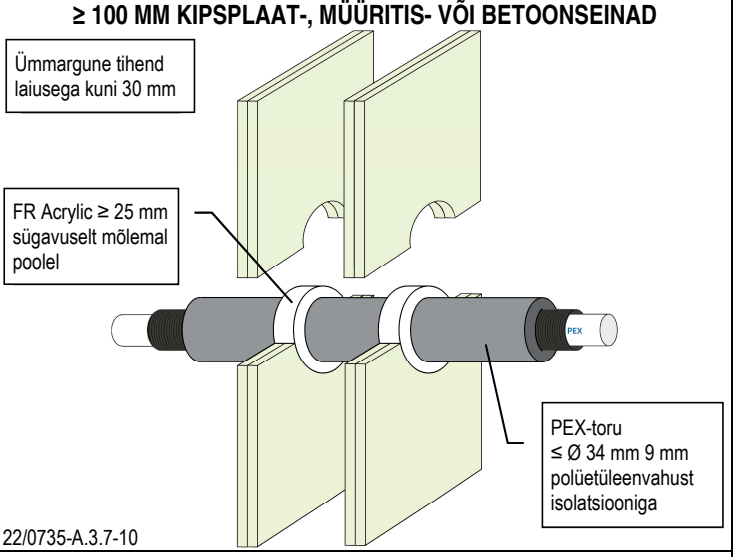

22/0735-A.3.7-10

PVC KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 45 U/C (E 60)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

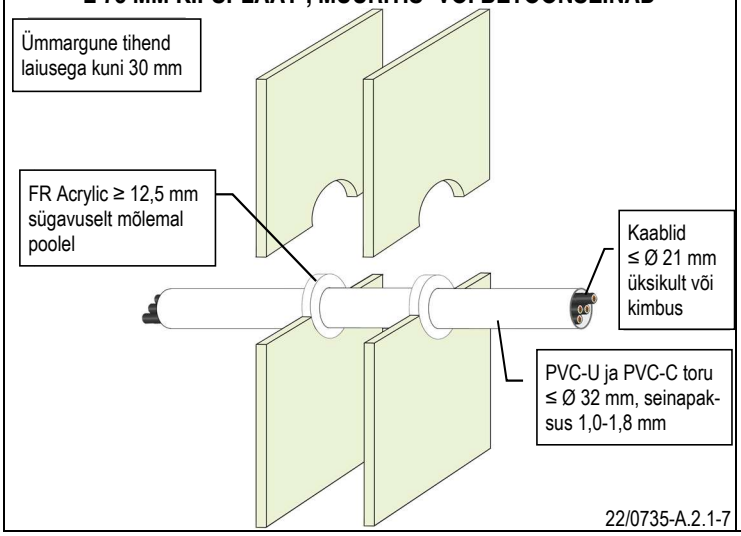

22/0735-A.2.1-7

PVC KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 120 U/C (E 120)

≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

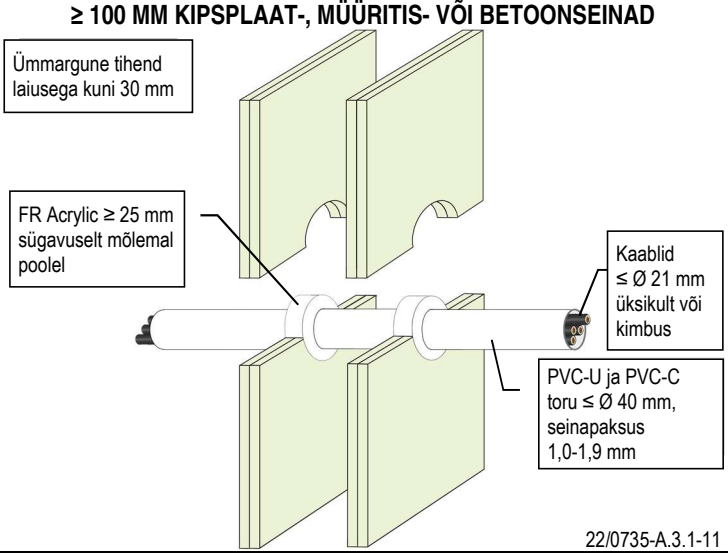

22/0735-A.3.1-11

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UKCA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
45 (60) 2026 5 14

PE KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 45)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

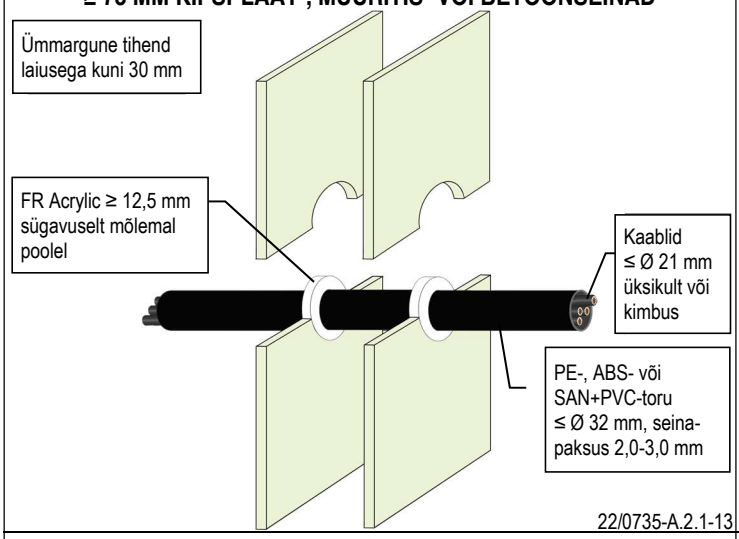

22/0735-A.2.1-13

PE KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

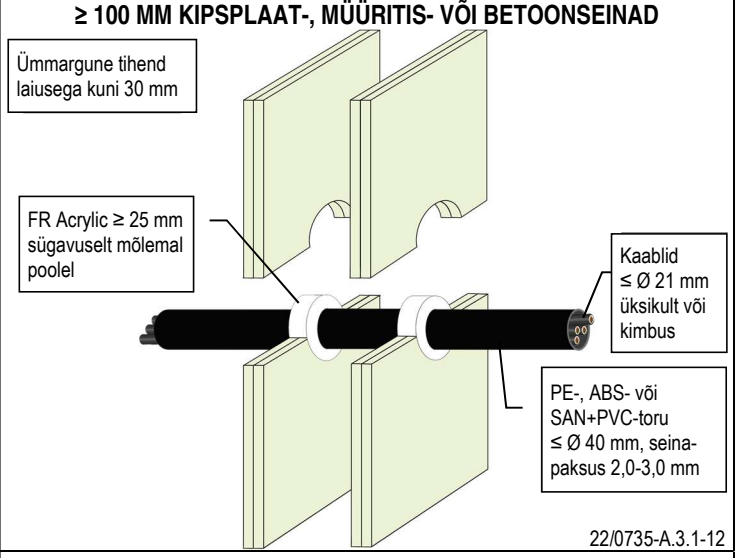

22/0735-A.3.1-12

PP KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 30 U/C (E 45)


≥ 75 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

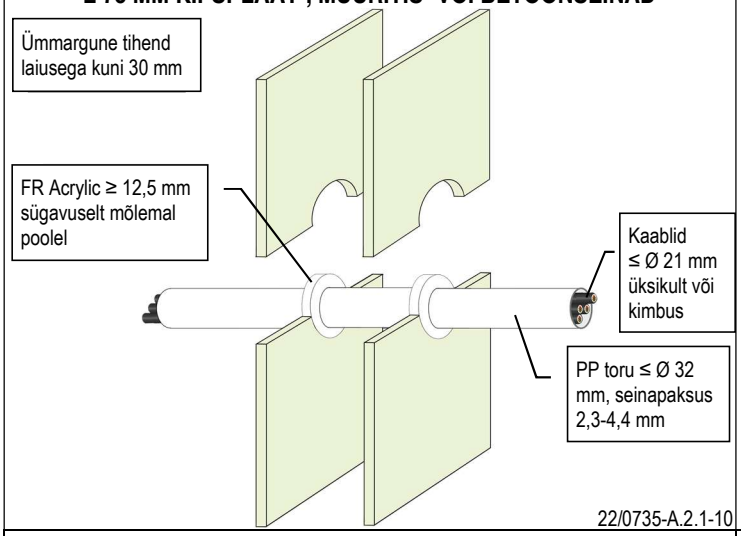

22/0735-A.2.1-10

PP KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 90)


≥ 100 MM KIPSPLAAT-, MÜÜRITIS- VÕI BETOONSEINAD

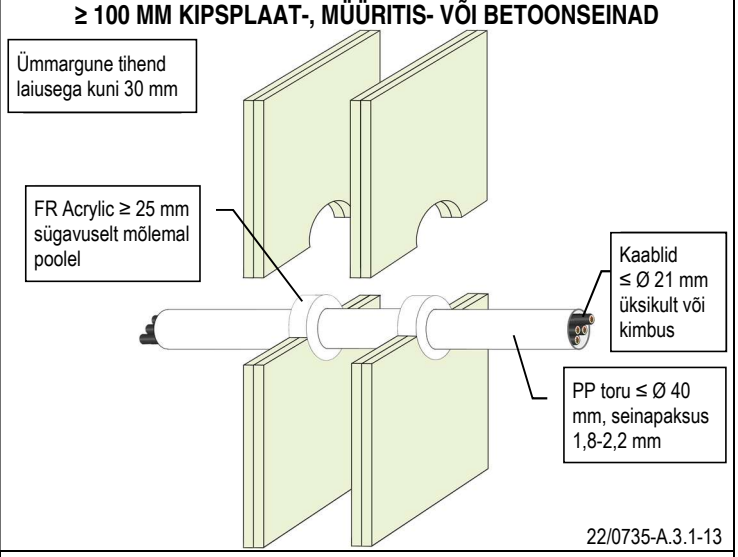

22/0735-A.3.1-13

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

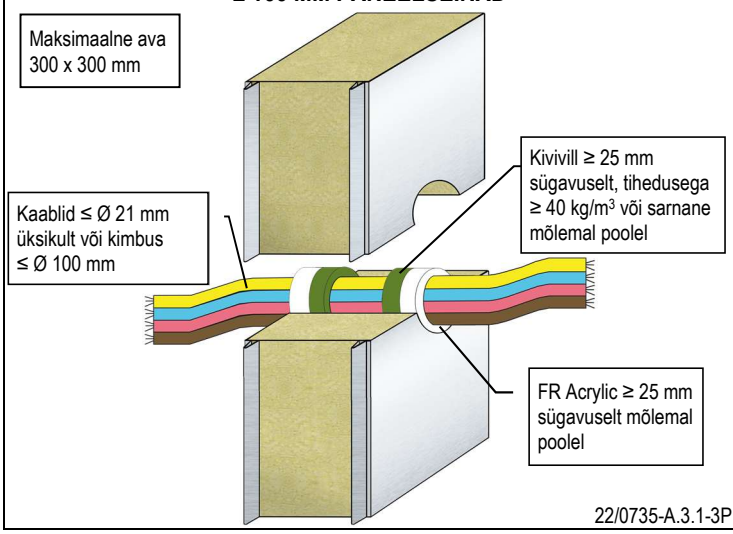

22/0735-A.3.1-3P

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

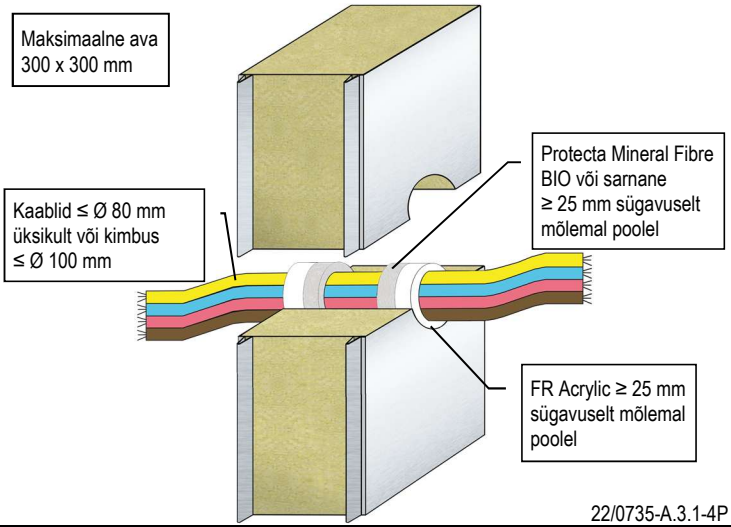

22/0735-A.3.1-4P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
46 (60) 2026 5 14

KAABLID JA KAABLIRENNID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

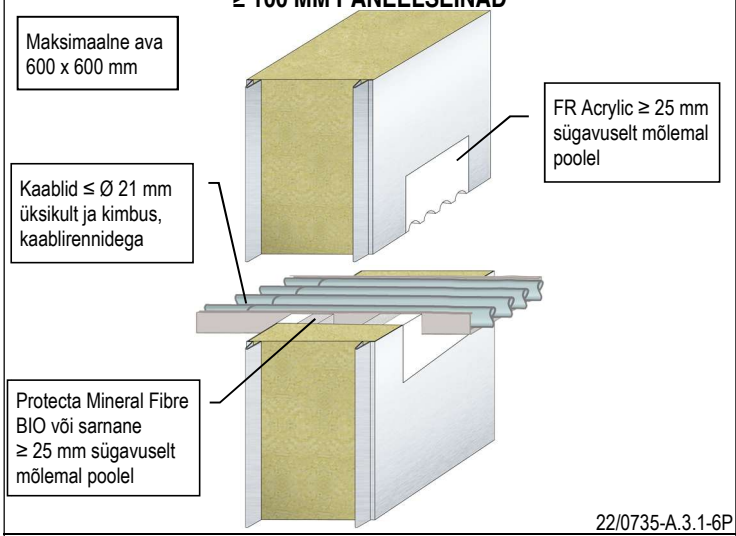

22/0735-A.3.1-6P

KAABLID JA KAABLIRENNID TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

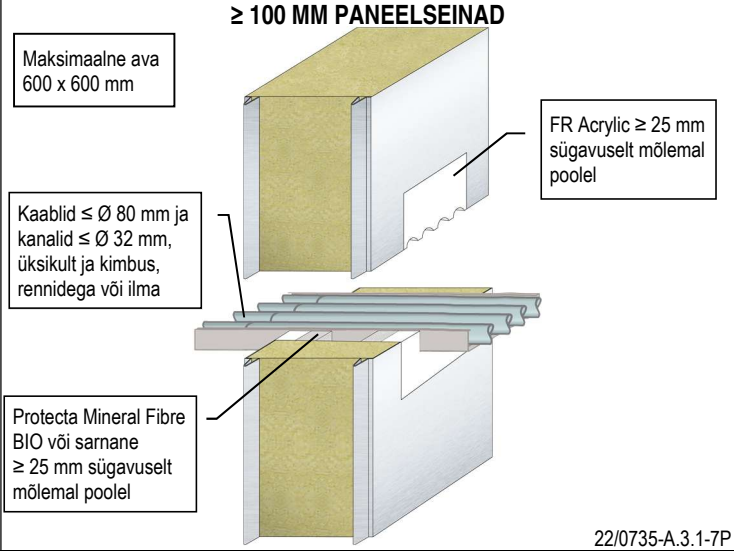

22/0735-A.3.1-7P

UNISTRUT TUGIPROFIIL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

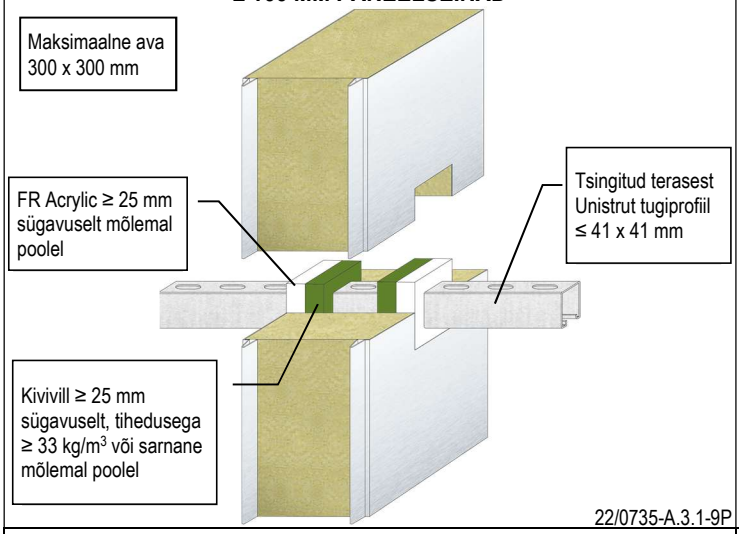

22/0735-A.3.1-9P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

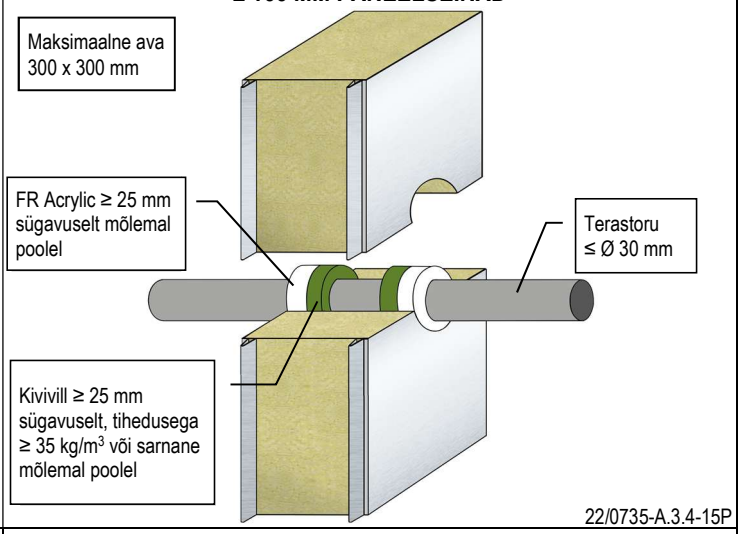

22/0735-A.3.4-15P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

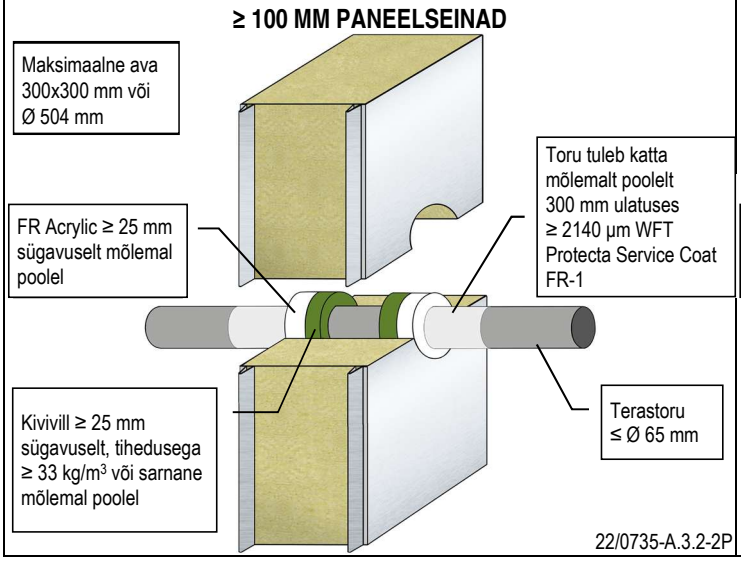

22/0735-A.3.2-2P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/U (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

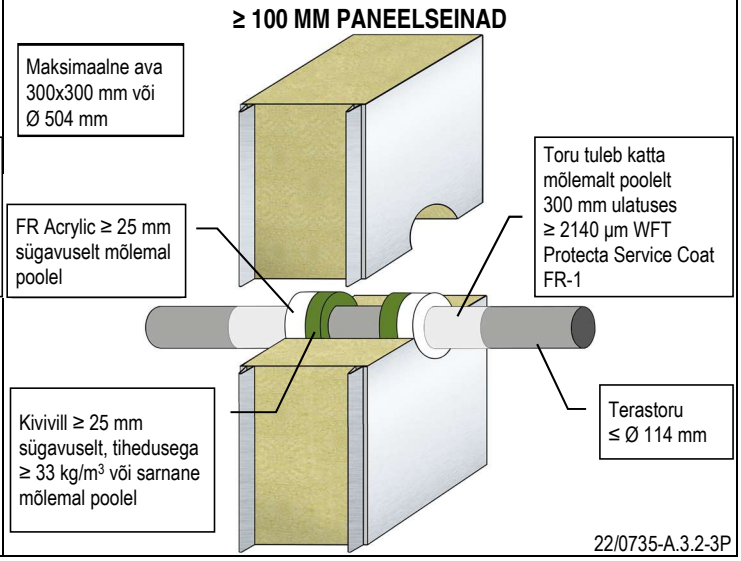

22/0735-A.3.2-3P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
47 (60) 2026 5 14

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

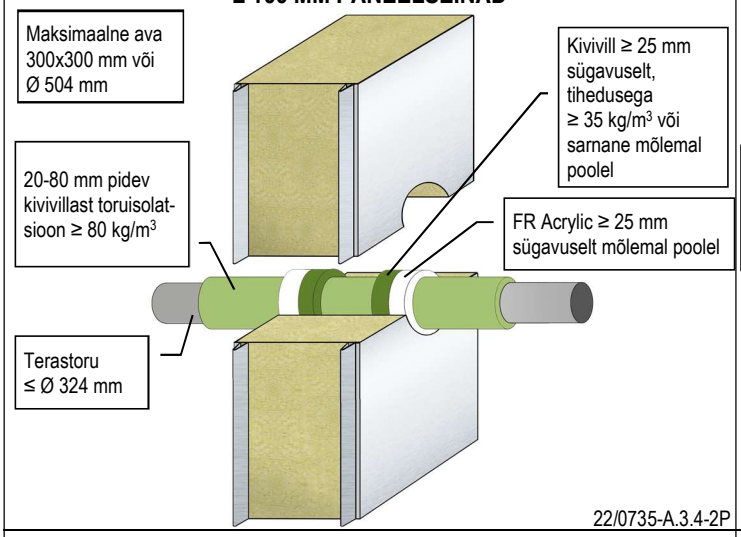

22/0735-A.3.4-2P

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

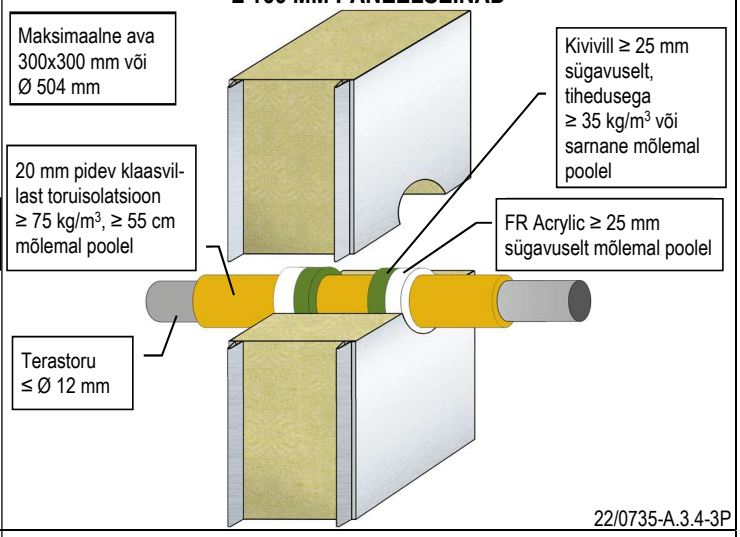

22/0735-A.3.4-3P

ISOLATSIOONIGA TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

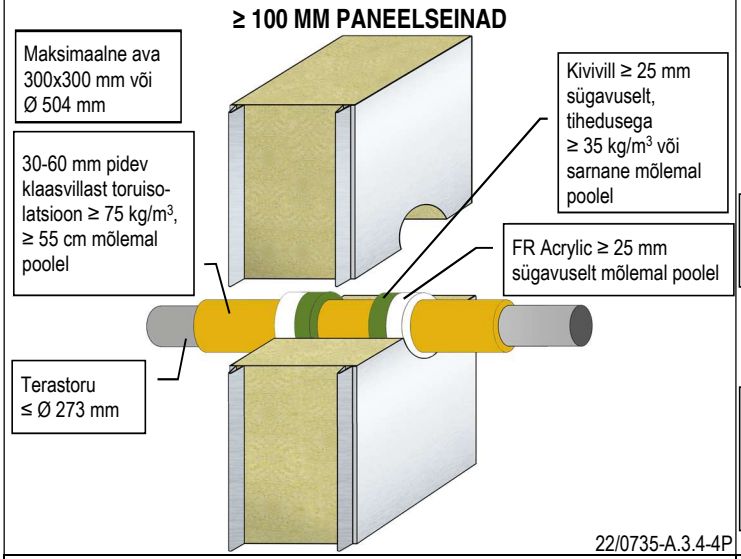

22/0735-A.3.4-4P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

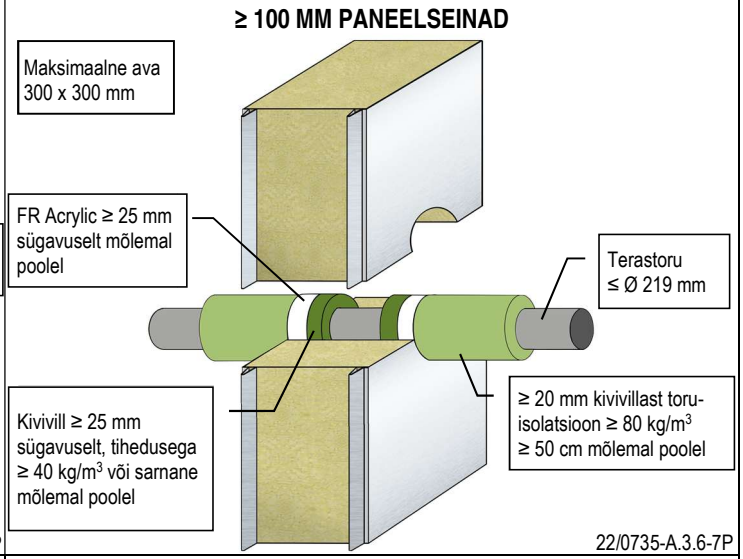

22/0735-A.3.6-7P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

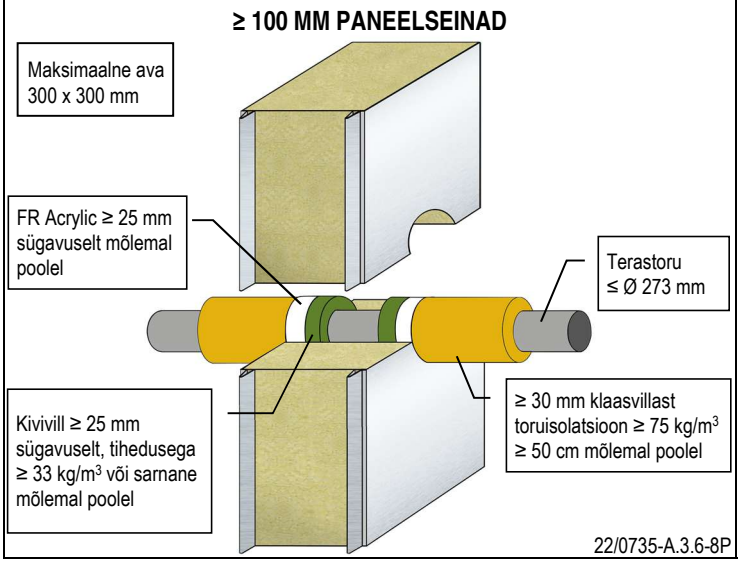

22/0735-A.3.6-8P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/U (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

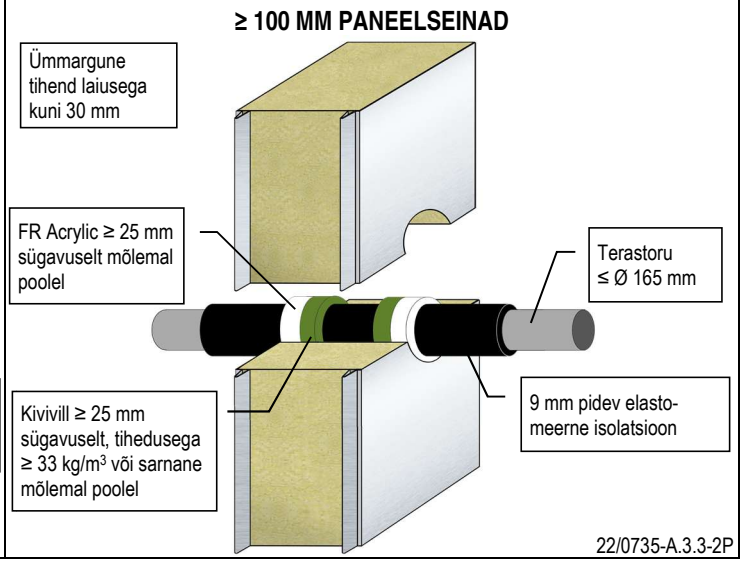

22/0735-A.3.3-2P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
48 (60) 2026 5 14

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

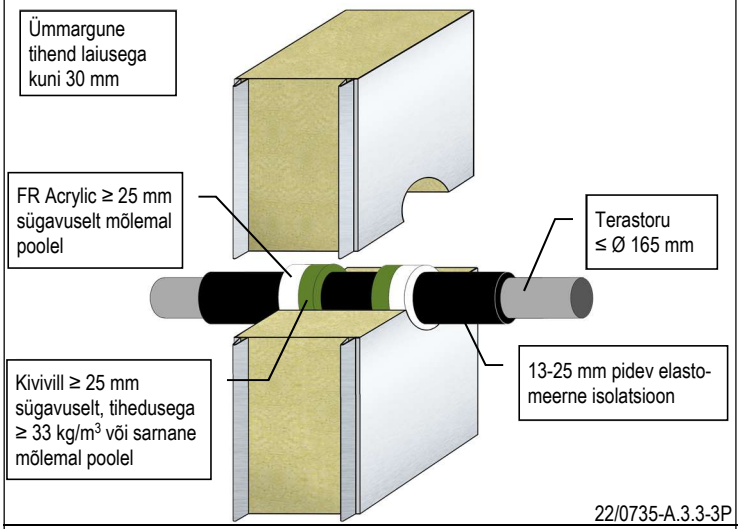

22/0735-A.3.3-3P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

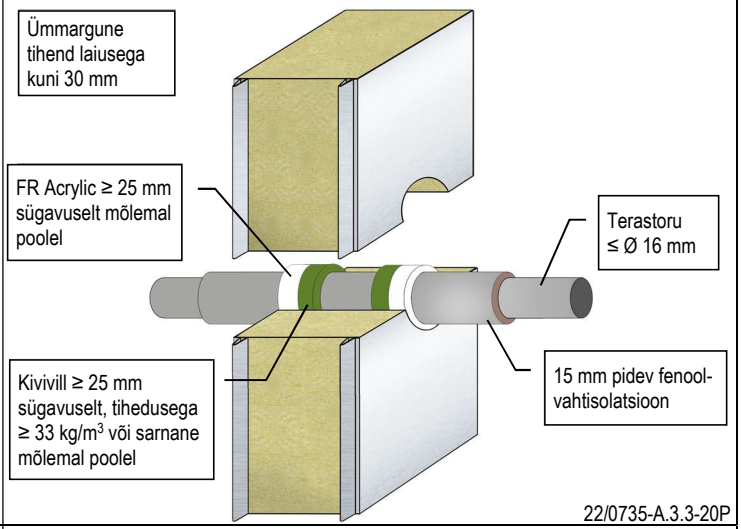

22/0735-A.3.3-20P

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/U (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

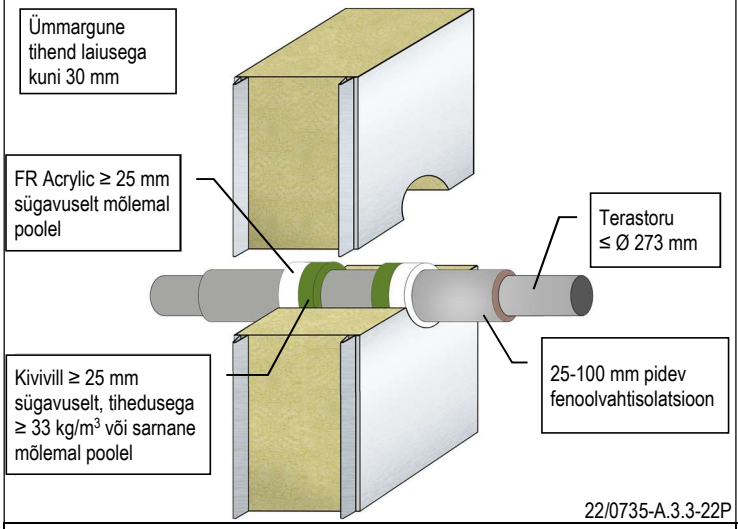

22/0735-A.3.3-22P

GAASITORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

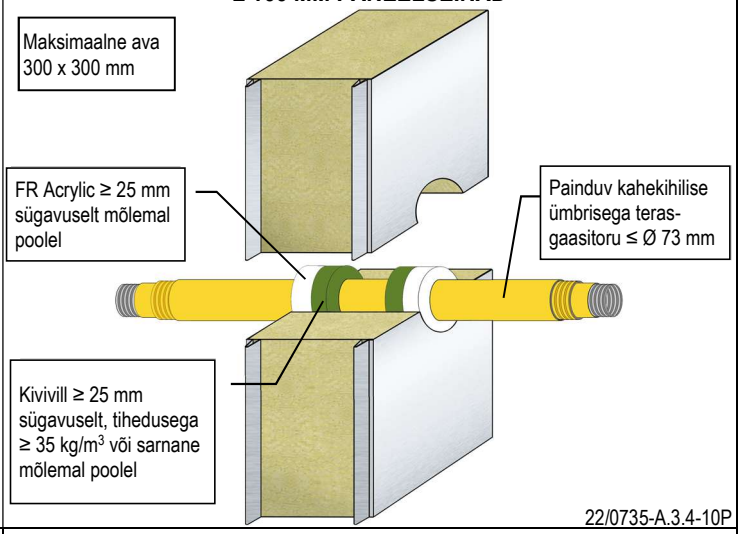

22/0735-A.3.4-10P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

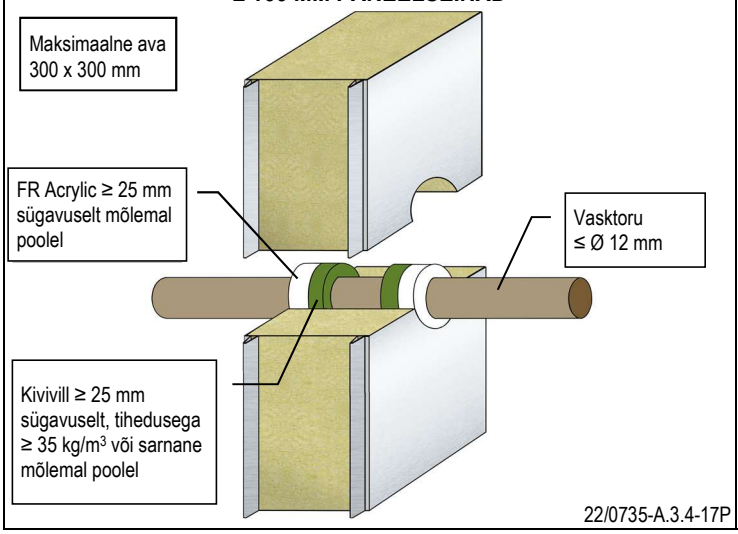

22/0735-A.3.4-17P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

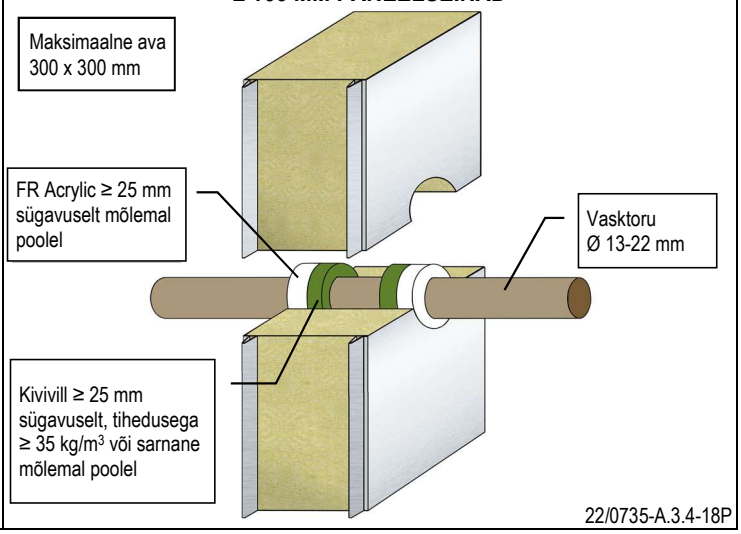

22/0735-A.3.4-18P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


ETA UKCA
Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
49 (60) 2026 5 14

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

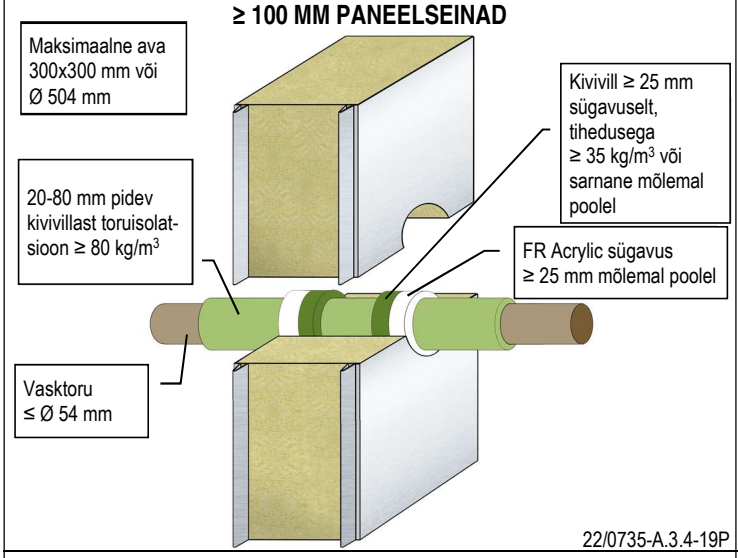

22/0735-A.3.4-19P

ISOLATSIOONIGA VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

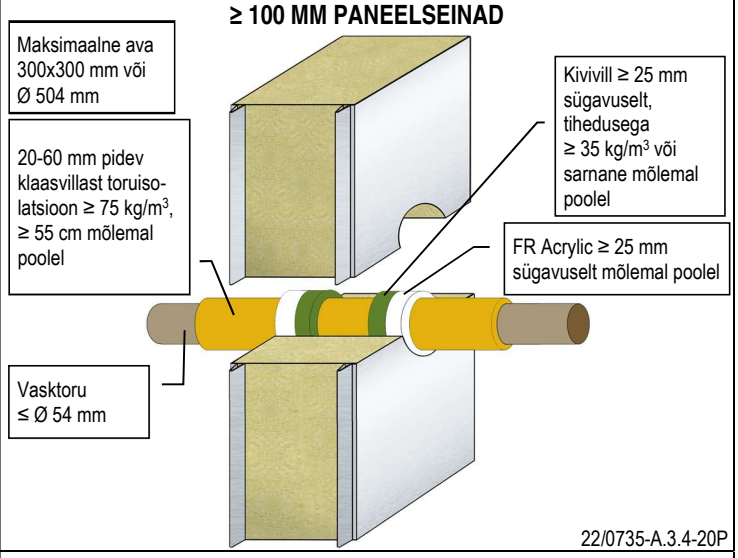

22/0735-A.3.4-20P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

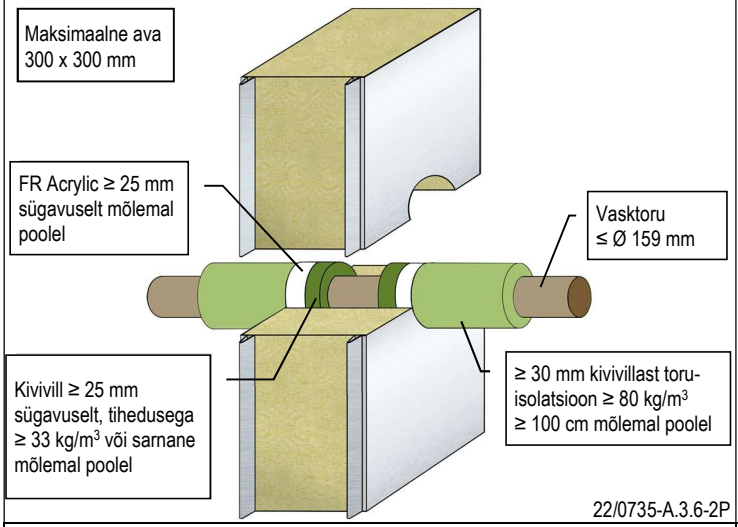

22/0735-A.3.6-2P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

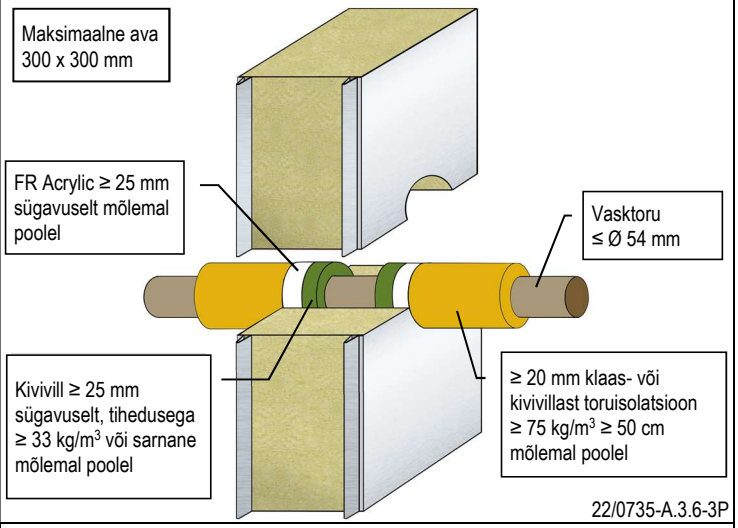

22/0735-A.3.6-3P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

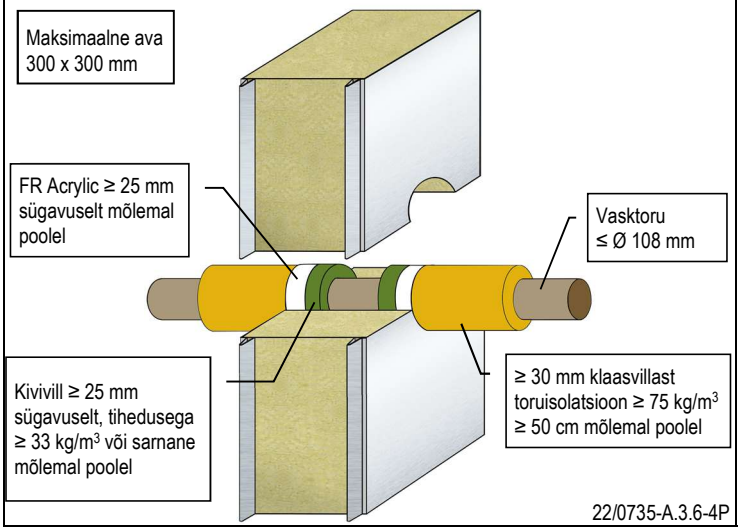

22/0735-A.3.6-4P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

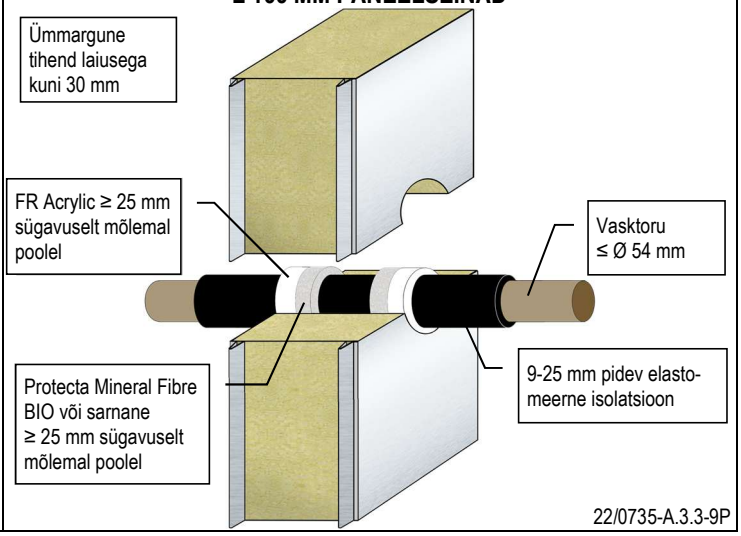

22/0735-A.3.3-9P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
50 (60) 2026 5 14

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

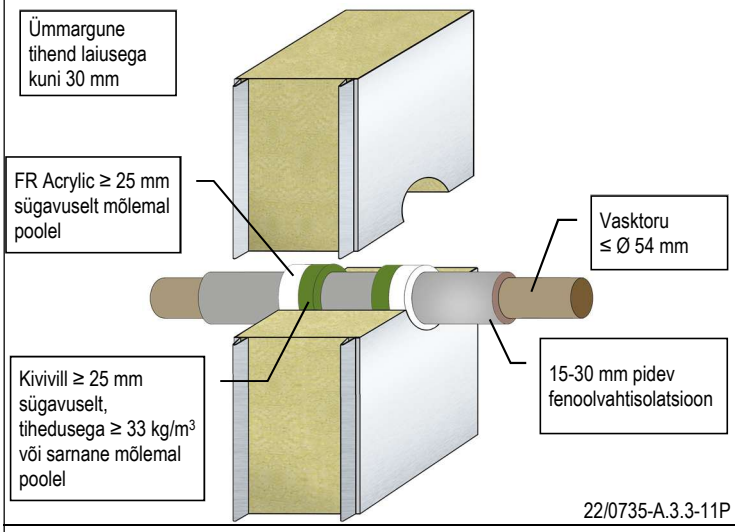

22/0735-A.3.3-11P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 45)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

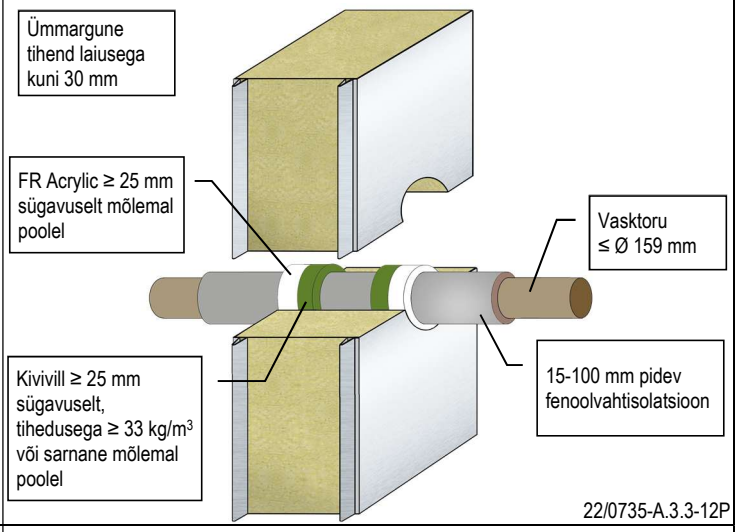

22/0735-A.3.3-12P

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

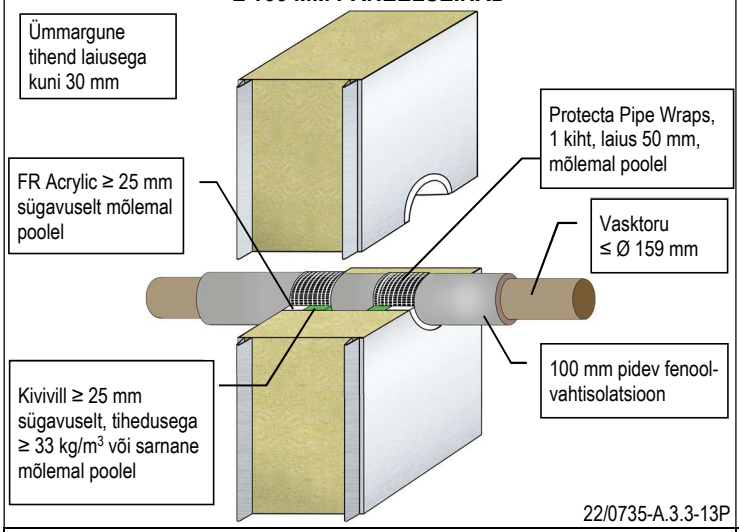

22/0735-A.3.3-13P

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

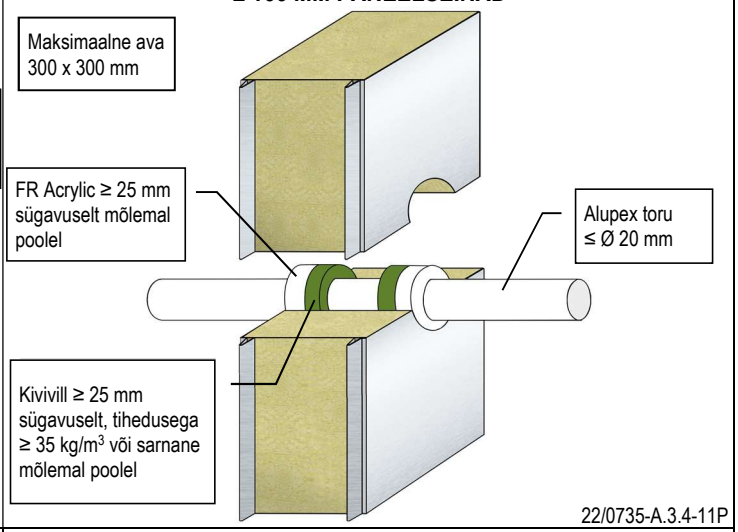

22/0735-A.3.4-11P

ISOLATSIOONIGA ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

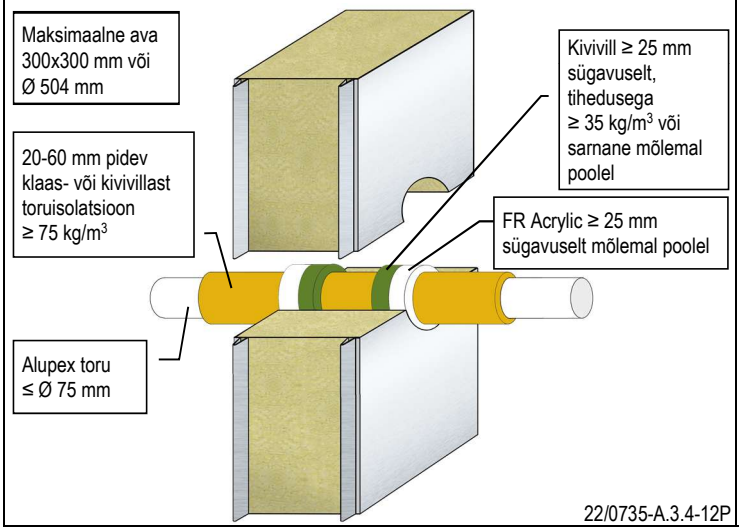

22/0735-A.3.4-12P

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

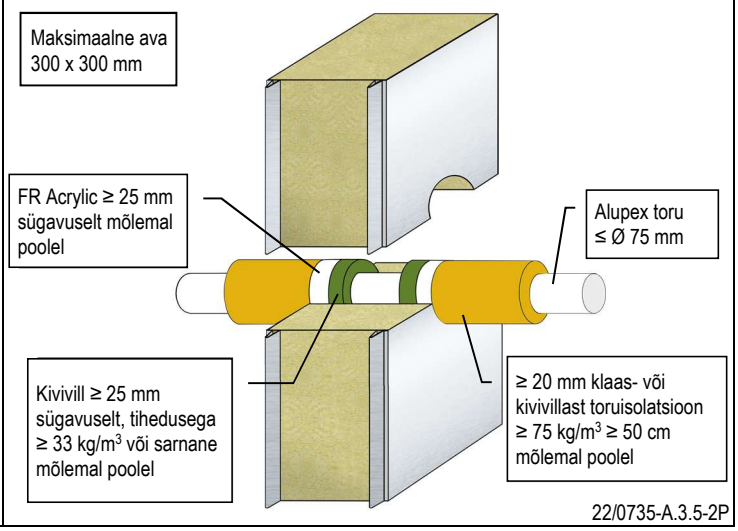

22/0735-A.3.5-2P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UKCA

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
51 (60) 2026 5 14

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

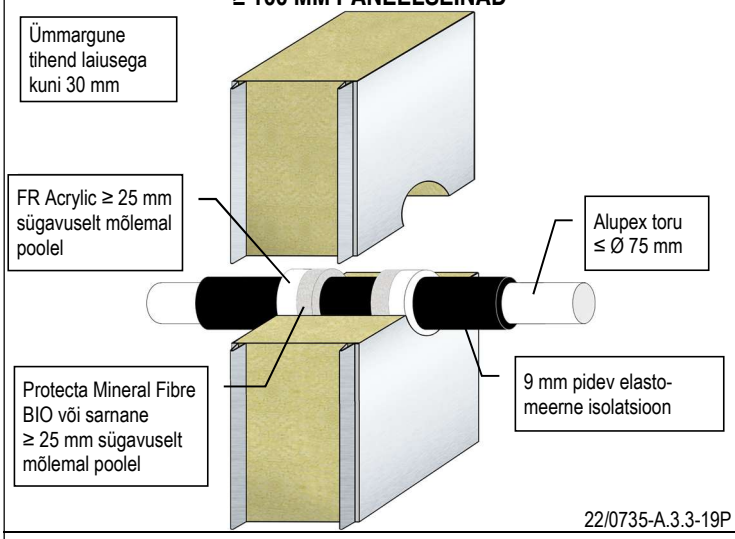

22/0735-A.3.3-19P

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

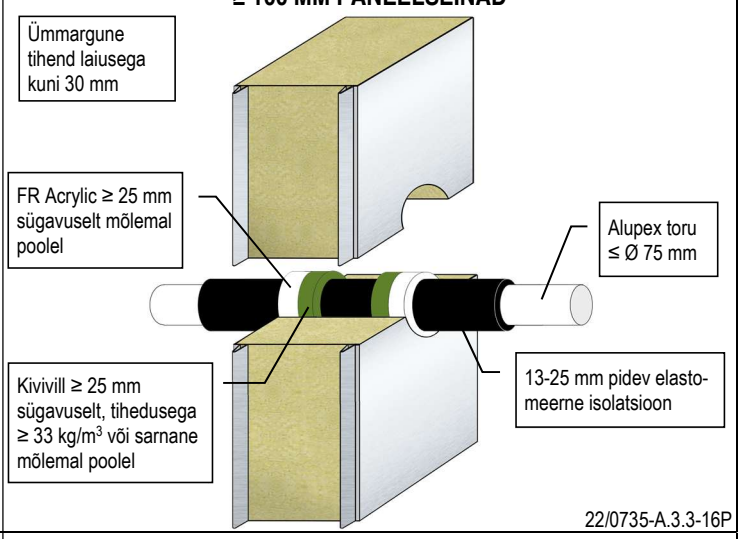

22/0735-A.3.3-16P

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

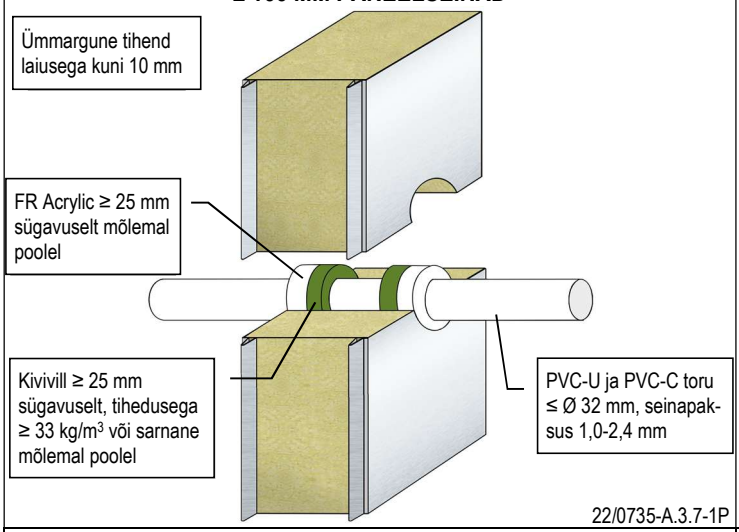

22/0735-A.3.7-1P

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

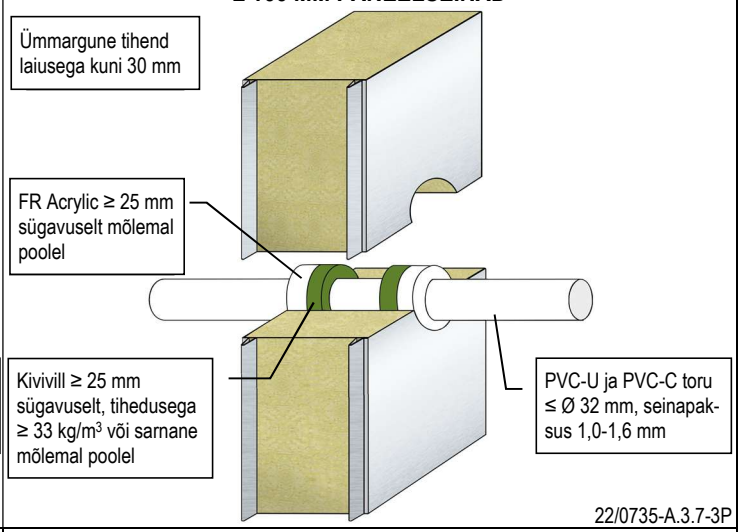

22/0735-A.3.7-3P

PVC PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

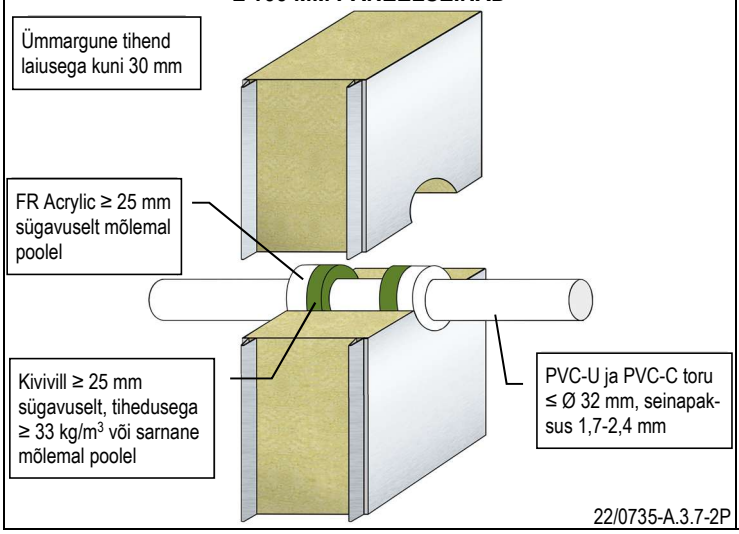

22/0735-A.3.7-2P

PE PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

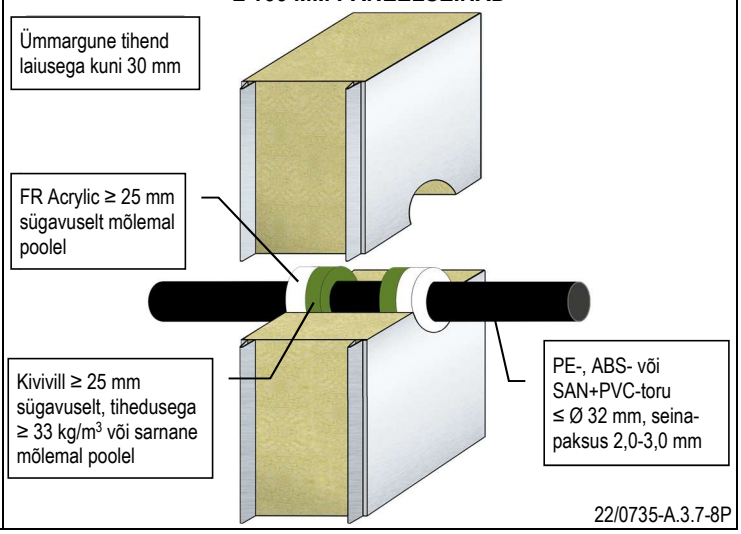

22/0735-A.3.7-8P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

ETA UK CA

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
52 (60) 2026 5 14

PP PLASTTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

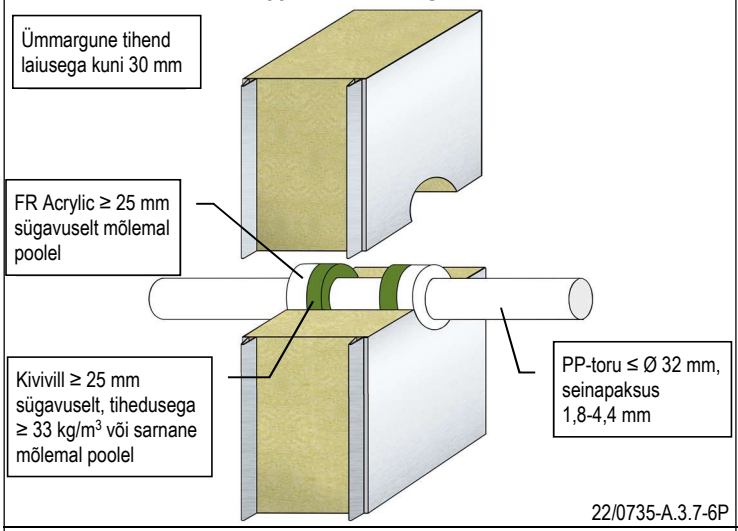

22/0735-A.3.7-6P

AQUATECHNIK TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

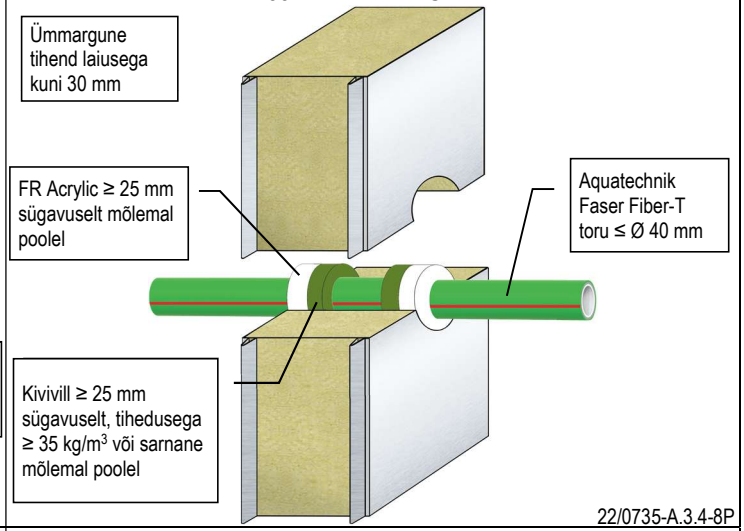

22/0735-A.3.4-8P

POLÜBUTÜLEENTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

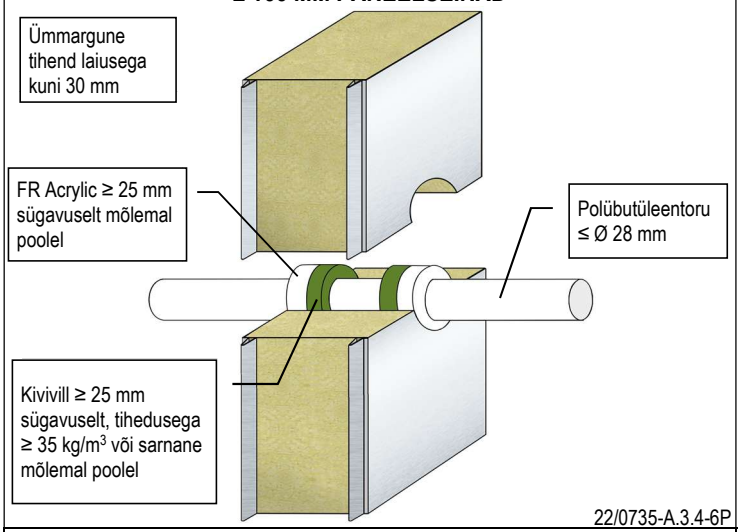

22/0735-A.3.4-6P

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

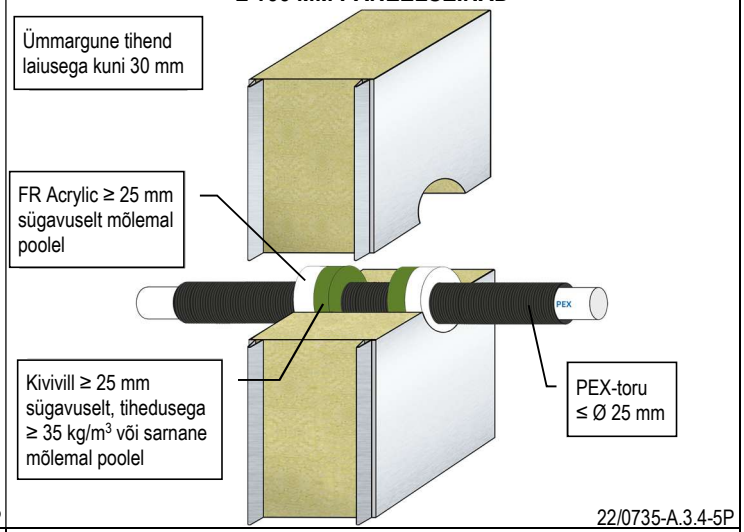

22/0735-A.3.4-5P

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

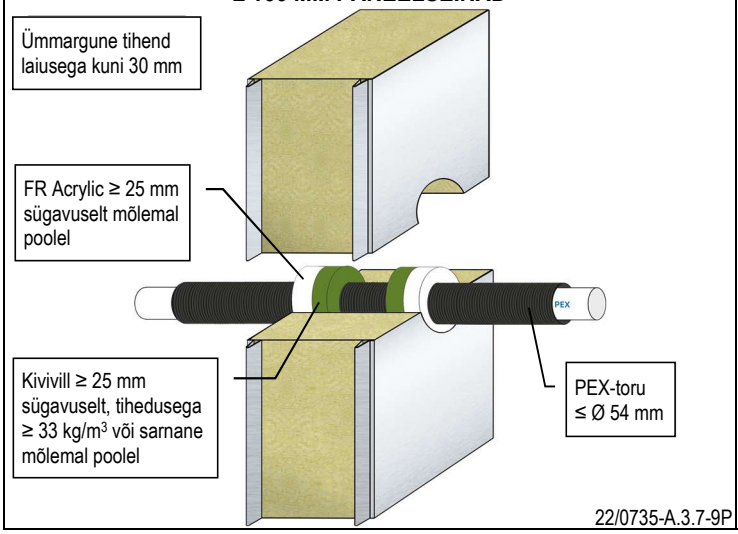

22/0735-A.3.7-9P

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 45)

≥ 100 MM PANEELSEINAD

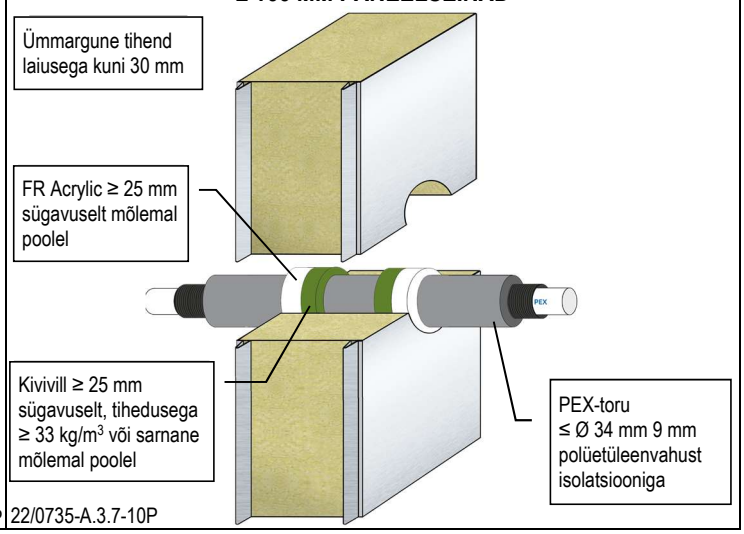

22/0735-A.3.7-10P

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde


www.genoke.com

Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
53 (60) 2026 5 14

PVC KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

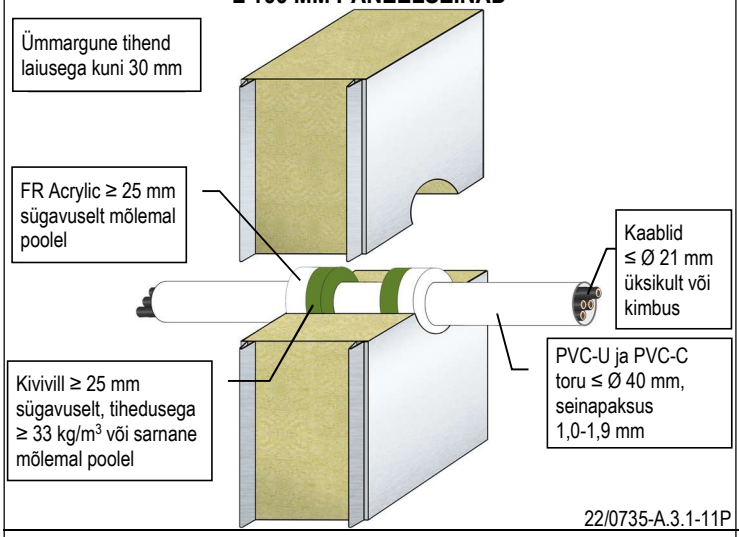

22/0735-A.3.1-11P

PE KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

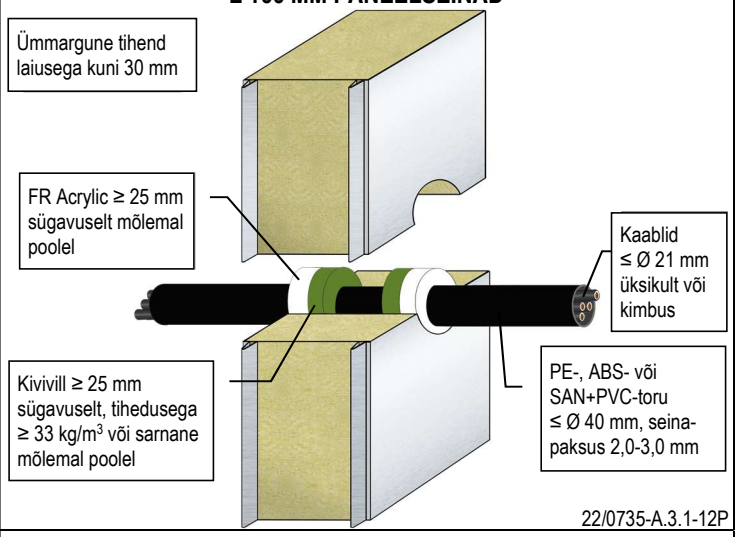

22/0735-A.3.1-12P

PP KANAL TULEPÜSIVUSEGA EI 60 U/C (E 60)


≥ 100 MM PANEELSEINAD

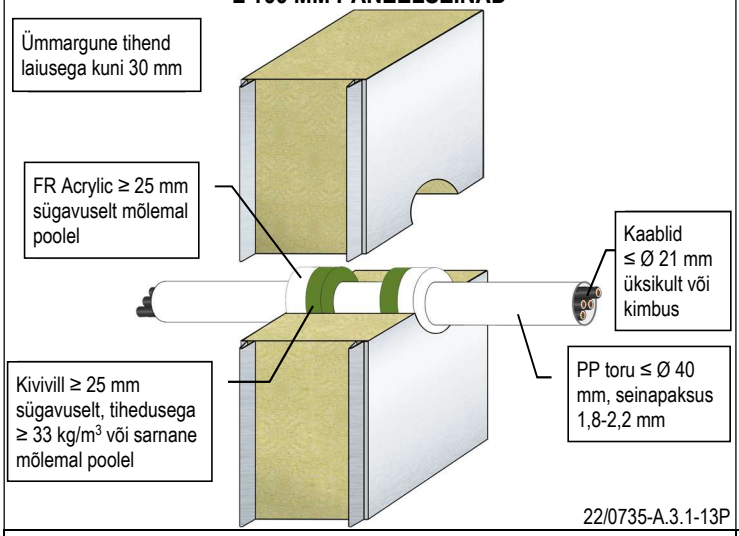

22/0735-A.3.1-13P

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 90)


≥ 100 MM PUITSEINAD

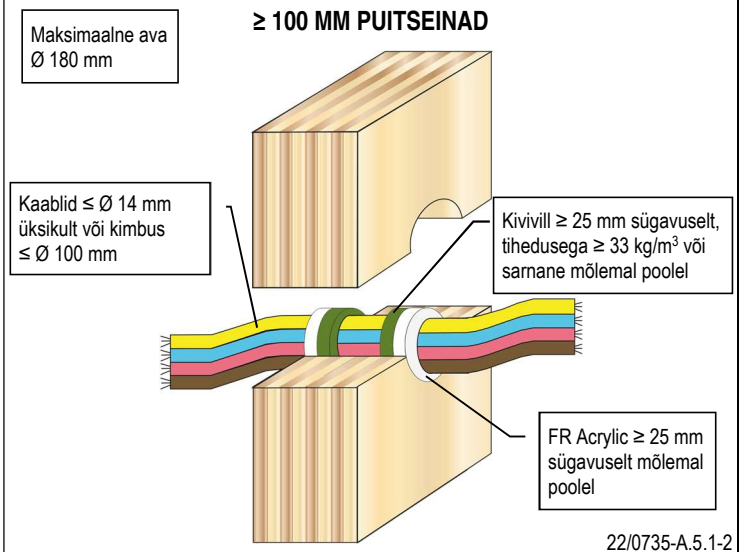

22/0735-A.5.1-2

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 30 (E 90)


≥ 100 MM PUITSEINAD

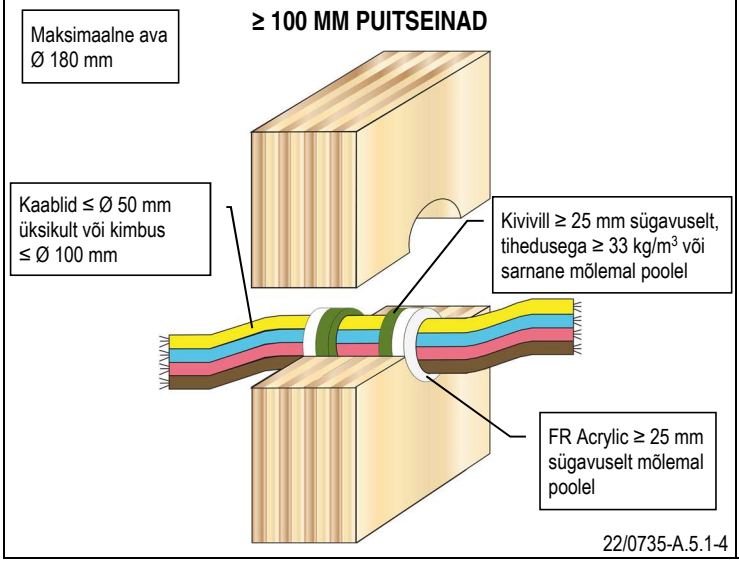

22/0735-A.5.1-4

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 90 (E 90)

≥ 100 MM PUITSEINAD

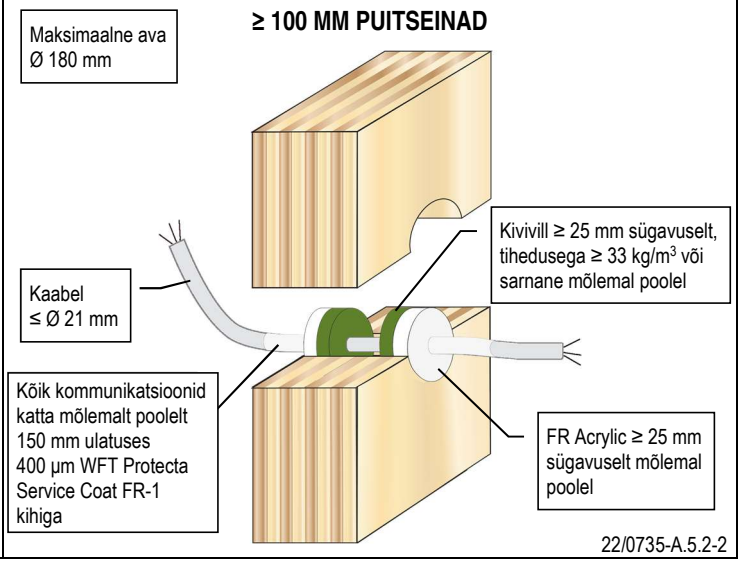

22/0735-A.5.2-2


Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com


Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
54 (60) 2026 5 14

KAABLID TULEPÜSIVUSEGA EI 60 (E 90)

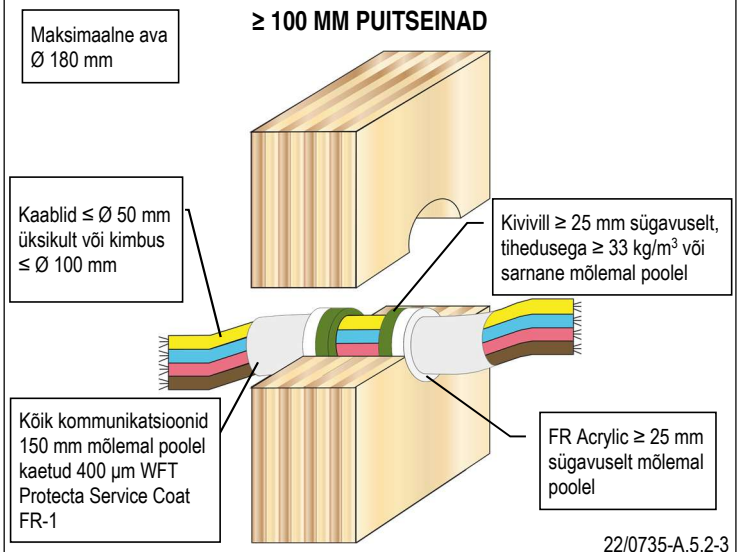


22/0735-A.5.2-3

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)

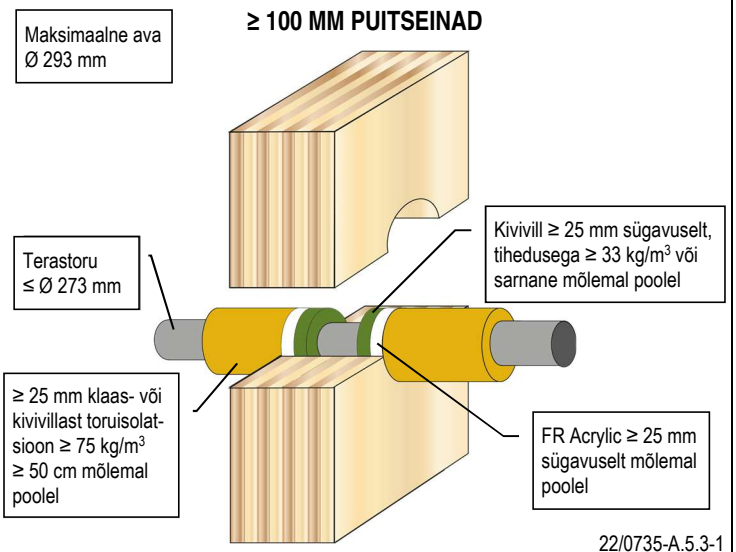


22/0735-A.5.3-1

TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/U (E 30)

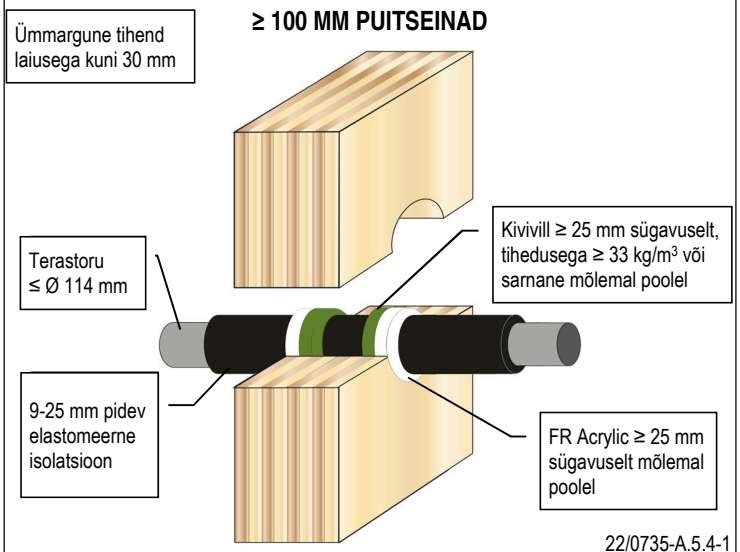


22/0735-A.5.4-1

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)

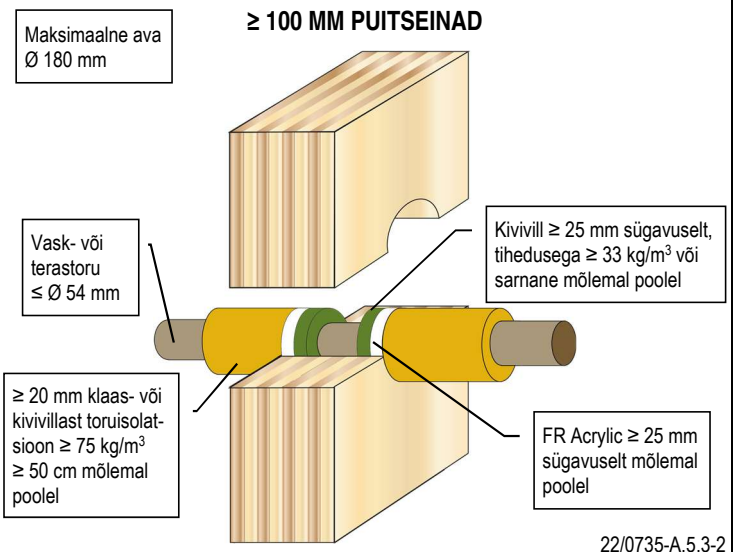


22/0735-A.5.3-2

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 60 C/C (E 90)

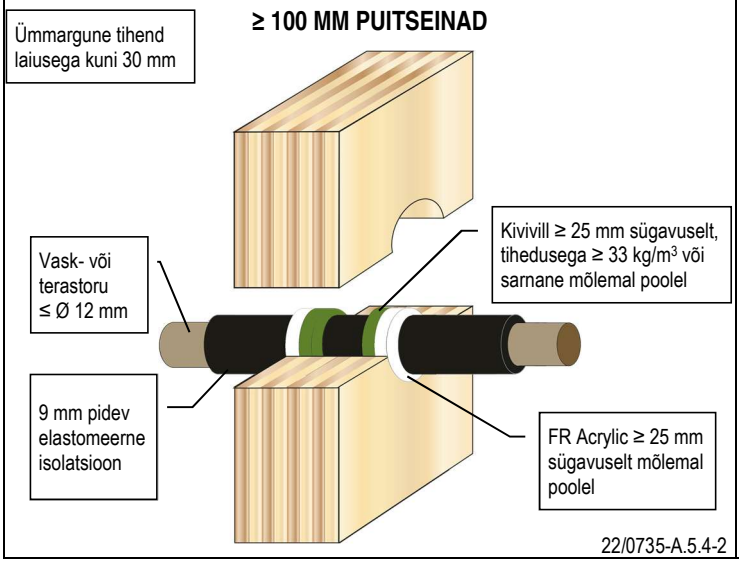

22/0735-A.5.4-2

VASK- VÕI TERASTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 30 C/C (E 60)

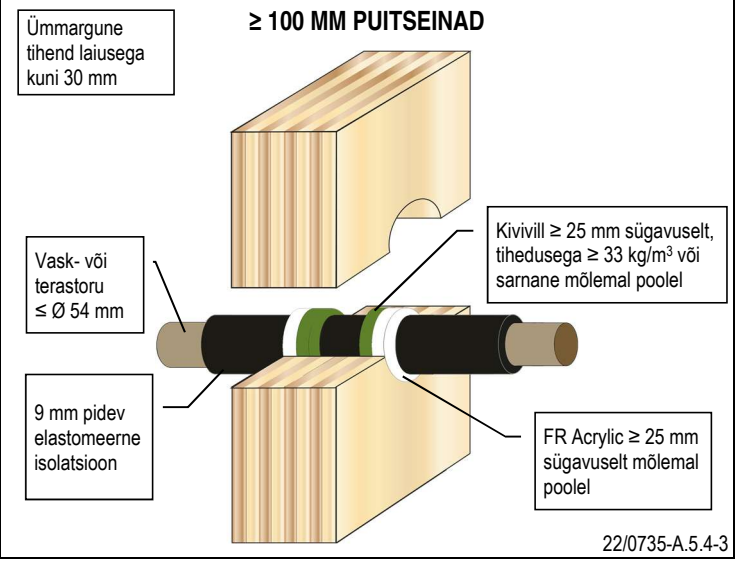

22/0735-A.5.4-3

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
55 (60) 2026 5 14

VASKTORU TULEPÜSIVUSEGA EI 20 C/C (E 30)


≥ 100 MM PUITSEINAD

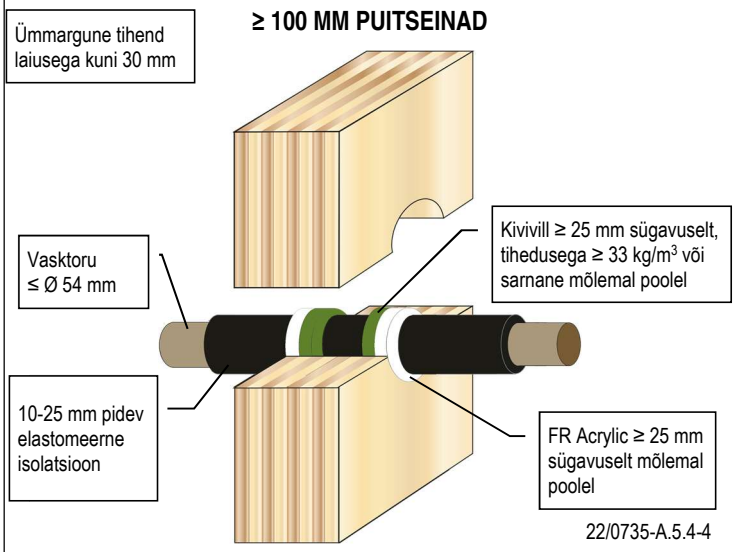

22/0735-A.5.4-4

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)


≥ 100 MM PUITSEINAD

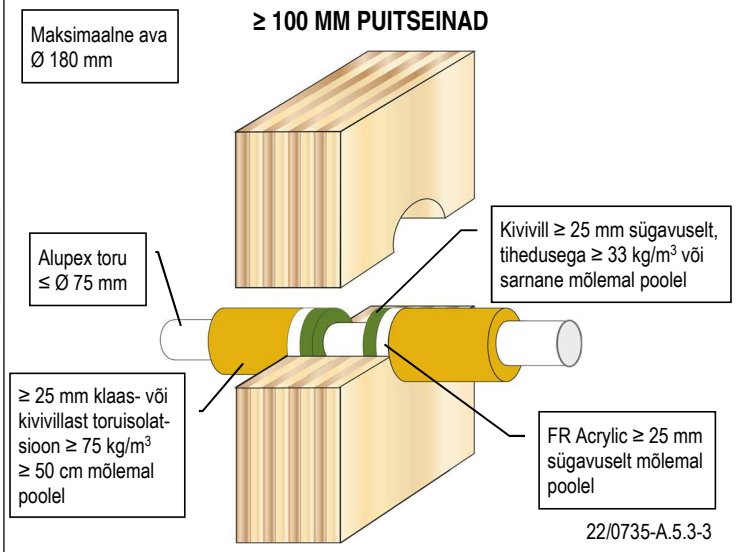

22/0735-A.5.3-3

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)


≥ 100 MM PUITSEINAD

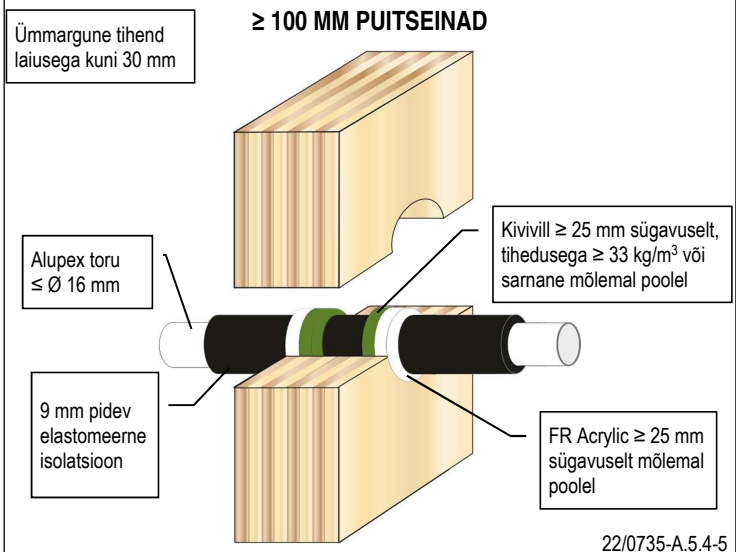

22/0735-A.5.4-5

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 60)


≥ 100 MM PUITSEINAD

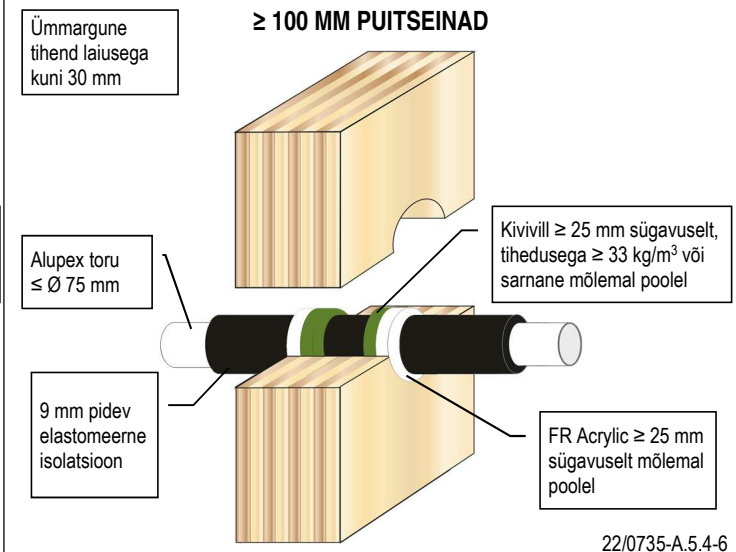

22/0735-A.5.4-6

ALUPEX TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 45 C/C (E 45)


≥ 100 MM PUITSEINAD

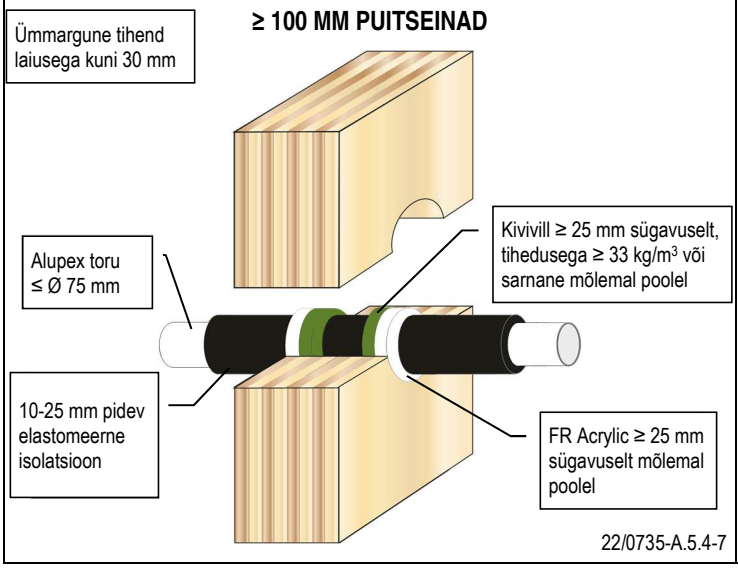

22/0735-A.5.4-7

PVC TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 90)

≥ 100 MM PUITSEINAD

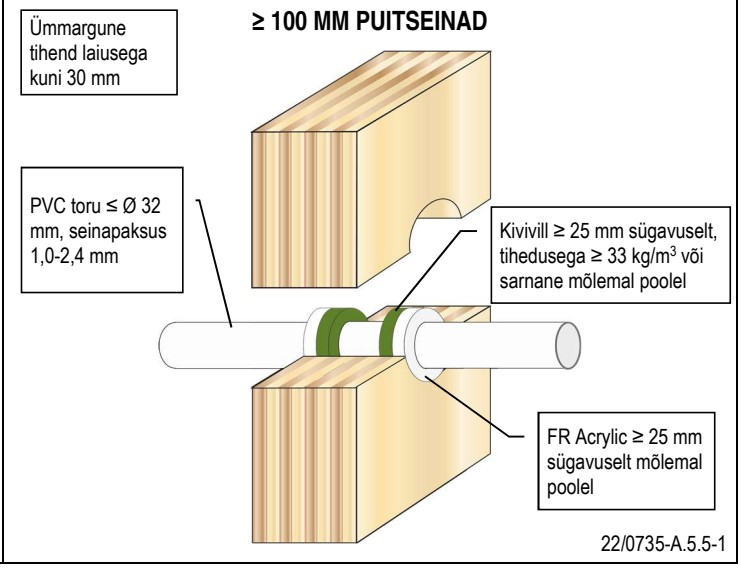

22/0735-A.5.5-1

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.


Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com


Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
56 (60) 2026 5 14


PE TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 90)

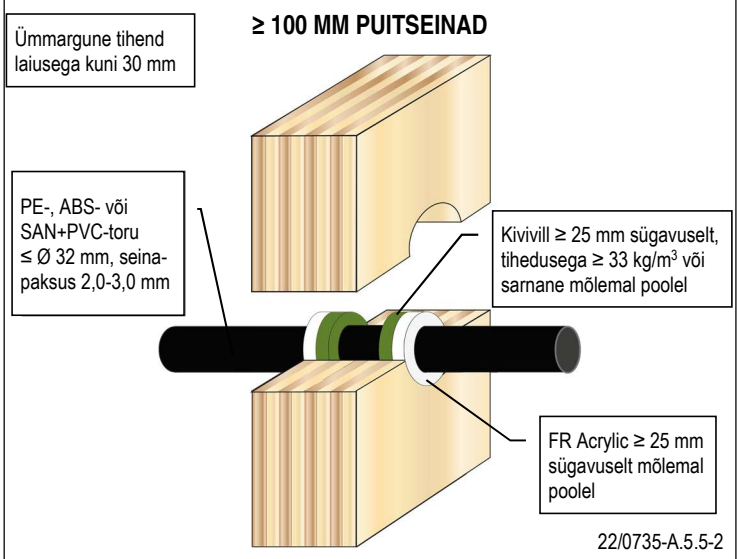

PP TORU TULEPÜSIVUSEGA EI 90 U/C (E 90)

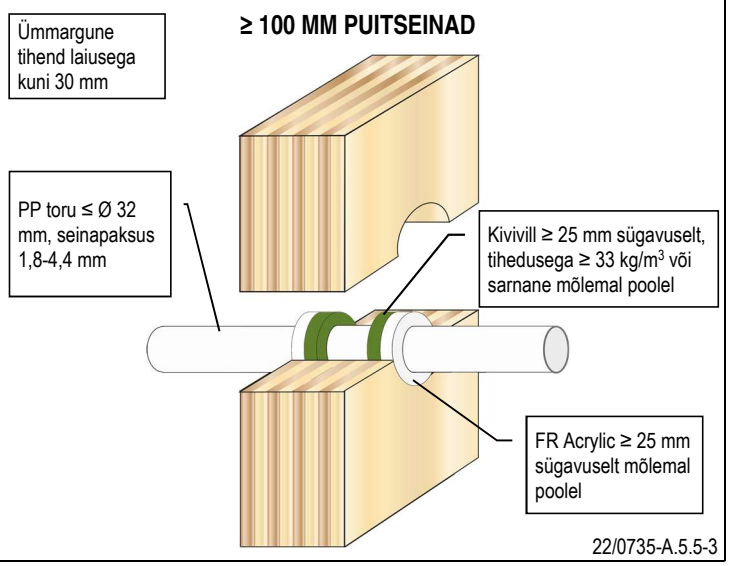

PEX TORU-TORUS SÜSTEEM TULEPÜSIVUSEGA EI 90 C/C (E 90)

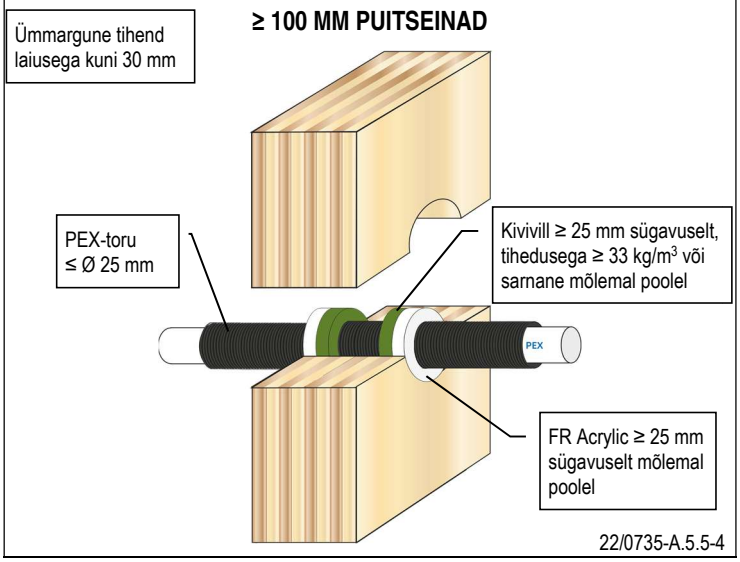

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
57 (60) 2026 5 14

SISUKORD

Vahelaed

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Lineaarsed tihendid	-	2 – 3
Kaablid	-	4
Unistrut tugiprofiil	-	5
Terastorud	-	5
“	Kattekiht	5 – 6
“	Klaas- ja kivivill, pidev	6
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	6 – 8
“	Elastomeer-, fenool- või PU-vaht, pidev	8
Gaasitorud	-	8
Vasktorud	-	8 – 9
“	Klaas- ja kivivill, pidev	9 – 10
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	10 – 11
“	Elastomeer-, fenool- või PU-vaht, pidev	11
Alupex torud	-	11 – 12
“	Klaas- ja kivivill, pidev	12
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	12
“	Elastomeer-, fenool- või PU-vaht, pidev	13
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	13 – 14
Aquatechnik plasttorud	-	14
Polübutüleenplasttorud	-	14
PEX toru-torus süsteemid	-	14
“	Polüetüleenvaht, pidev	15
Plastkanalid	-	15

Karkassvahelaed

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Kaablid	-	15
Terastorud	-	16
“	Klaas- ja kivivill, pidev	16
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	16
Vasktorud	-	17
“	Klaas- ja kivivill, pidev	17
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	17
Alupex torud	-	18
“	Klaas- ja kivivill, pidev	18
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	18
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	18 – 20
PEX toru-torus süsteemid	-	21
Plastkanalid	-	22

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
58 (60) 2026 5 14

Puitvahelaed

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Kaablid	-	22
Terastorud	Klaas- ja kivivill, katkestatud	23
Vasktorud	Klaas- ja kivivill, katkestatud	23
Alupex torud	Klaas- ja kivivill, katkestatud	23
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	23 – 24
PEX toru-torus süsteemid	-	24

Kipsplaat- ja kandvad seinad

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Lineaarsed tihendid	-	31 – 33
Kaablid	-	33 – 34
Kaablid ja kanalid kaablirennidel	-	34
Unistrut tugiprofiil	-	34
Terastorud	-	34 – 35
“	Kattekiht	35
“	Klaas- ja kivivill, pidev	35 – 36
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	36
“	Elastomeerne, pidev	37
“	Fenoolvaht, pidev	37 – 38
Gaasitorud	-	38
Vasktorud	-	38
“	Klaas- ja kivivill, pidev	39
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	39
“	Elastomeerne, pidev	40
“	Fenoolvaht, pidev	40 – 41
Alupex torud	-	41
“	Klaas- ja kivivill, pidev	41
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	42
“	Elastomeerne, pidev	42 – 43
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	43 – 44
Aquatechnik plasttorud	-	44
Polübutüleenplasttorud	-	45
PEX toru-torus süsteemid	-	45
“	Polüetüleenvaht, pidev	45
Plastkanalid	-	45 – 46

Kandvad seinad, lisatooted

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Lineaarsed tihendid	-	24 – 25
Kaablid	-	25 – 26
Terastorud	-	26
“	Kivivill, pidev	26 – 27
“	Kivivill, katkestatud	27
“	Elastomeerne, pidev	28
Vasktorud	-	28
“	Kivivill, katkestatud	28 - 29
Alupex torud	BIO-vill, katkestatud	29
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	29 – 30
Plastkanalid	-	30 - 31

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
59 (60) 2026 5 14

Paneelseinad

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Kaablid	-	46
Kaablid ja kanalid kaablirennidel	-	47
Unistrut tugiprofiil	-	47
Terastorud	-	47
“	Kattekiht	47
“	Klaas- ja kivivill, pidev	48
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	48
“	Elastomeerne, pidev	48 – 49
“	Fenoolvaht, pidev	49
Gaasitorud	-	49
Vasktorud	-	49
“	Klaas- ja kivivill, pidev	50
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	50
“	Elastomeerne, pidev	50
“	Fenoolvaht, pidev	51
Alupex torud	-	51
“	Klaas- ja kivivill, pidev	51
“	Klaas- ja kivivill, katkestatud	51
“	Elastomeerne, pidev	52
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	52 – 53
Aquatechnik plasttorud	-	53
Polübutüleenplasttorud	-	53
PEX toru-torus süsteemid	-	53
“	Polüetüleenvaht, pidev	53
Plastkanalid	-	54

Puitseinad

Kommunikatsioonid	Kommunikatsiooni isolatsioon	Lehekülg
Kaablid	-	54 – 55
Terastorud	Klaas- ja kivivill, katkestatud	55
“	Elastomeerne, pidev	55
Vasktorud	Klaas- ja kivivill, katkestatud	55
“	Elastomeerne, pidev	55 – 56
Alupex torud	Klaas- ja kivivill, katkestatud	56
“	Elastomeerne, pidev	56
PVC-, PE- ja PP-plasttorud	-	56 – 57
PEX toru-torus süsteemid	-	57

Pideva tootearenduse ja katsetamise tõttu jätame endile õiguse muuta tootekirjeldusi ilma ette teatamata. Kogu teave selles juhendis on esitatud heas usus ja on mõeldud vaid juhiste andmiseks. Kõik joonised on vaid illustratiivsed. Kuna Polyseam ei kontrolli paigaldusmeetodeid, -pädevust ega ehitusplatsi tingimusi, ei anna me toote tegelikule toimivusele mingeid garantiisid ega võta vastutust ühegi kahju, kahjustuse või vigastuse eest, mis võivad tekkida esitatud teabe kasutamise tõttu.

Paigaldusjuhend ETA 23/0257, ETA 22/0735, UKTA 22/0031 & UKTA 22/0032 juurde

www.genoke.com
Protecta OFFICIAL DISTRIBUTOR

Polyseam Ltd tel.+44(0)1484421036
60 (60) 2026 5 14