



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20,5

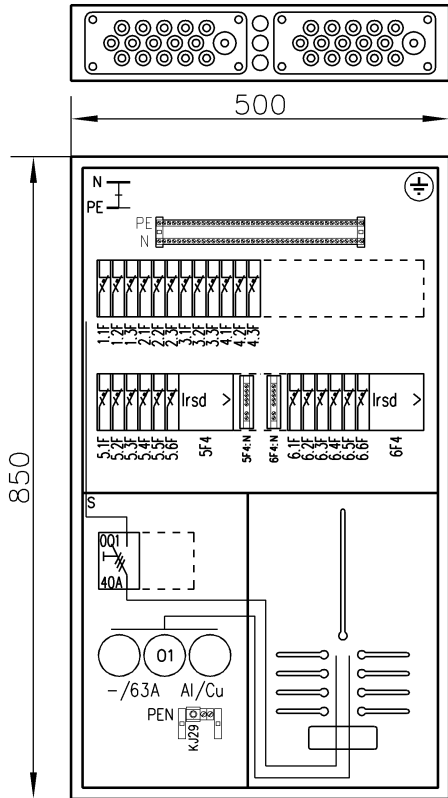

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332071	Nimellinen toimituskerron	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3424P63 V		4--5 autom./vaihe 0,7
$P_L$ / kW	$I_{nA}$ / A	$U_n$ / V	$P_H$ / kW
Nimellisjännite	$U_n$ 400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	$U_i$ 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	$I_{nA}$ 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	$I_{nC}$ - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$ < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	$I_{pk}$ - kA		

boxer

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	boxer 3424P63 V		
$I_{nA}$	35 A	EN	61 439-3
$U_n$	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piiir. n:o

Arkistotunnus

3332071

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
KESKUKSEN ULKOPUOLELLA					
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	5.4		C16		
	5.5		C16		
	5.6		C16		
	6.1		C10		
	6.2		C10		
	6.3		C10		
	6.4		C16		
	6.5		C16		
	6.6		C16		