



Roth SnowFlex fordeler 2-6 › Roth fördelare 2-6 slingor › Roth fordeler system 2-6
Roth-jakotukkijärjestelmä 2-6 › Roth manifold system 2-6








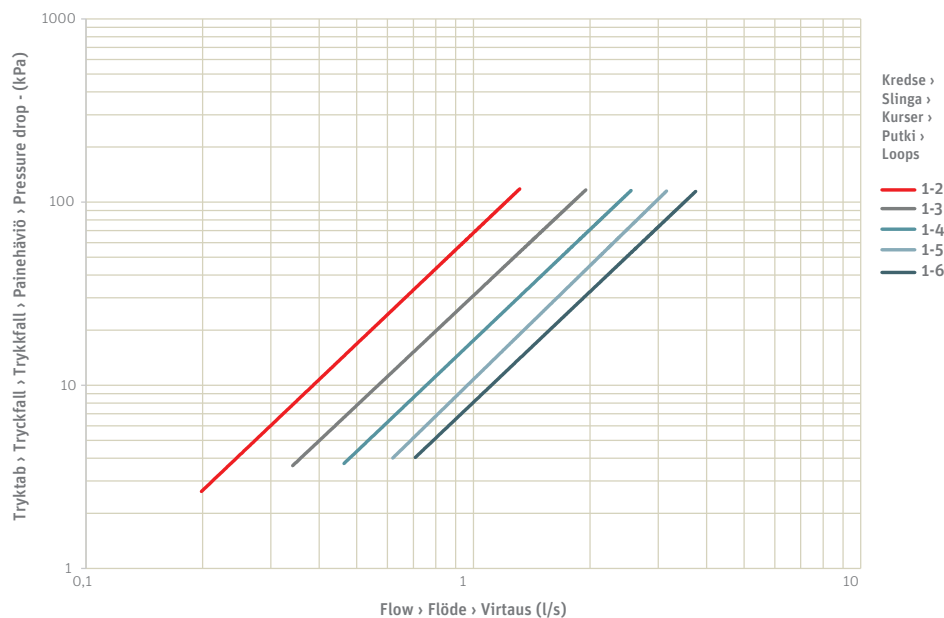


DK: Trykffaldskurver for Roth SnowFlex fordeler 2-3-4-5-6 kredse åbne SE: Tryckfallskurvor för Roth fördelare 2-3-4-5-6 slingor öppna
NO: Trykffaldskurver for Roth fordelere 2-3-4-5-6 kurser åpne FI: Roth-jakotukkijärjestelmän painehäviökäyrät, 2-3-4-5-6 piiriä auki
UK: Pressure drop graphs for the Roth manifold system 2-3-4-5-6 loops open

Roth reguleringsventil › Roth reglerventil › Roth kontrollventil ›
Roth-säätöventtiili › Roth control valve

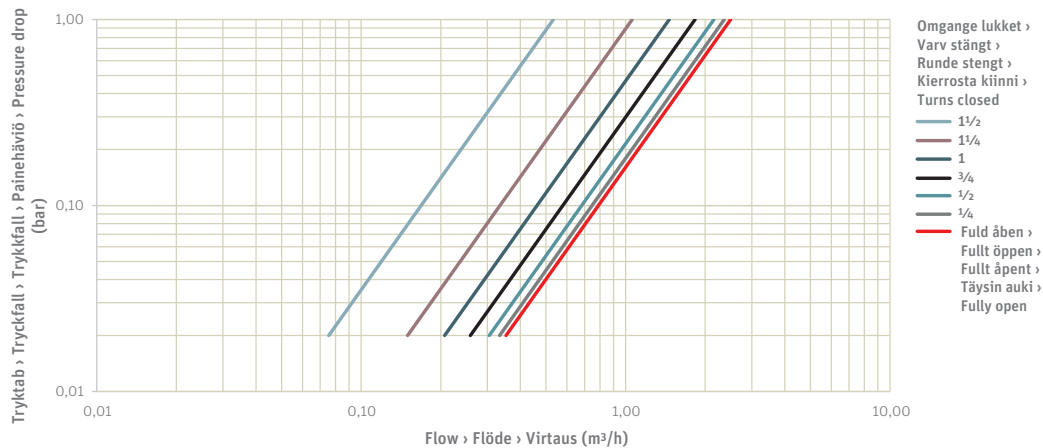

DK: Trykffaldskurver for Roth reguleringsventil fra fuld åben til 1 1/2 omgang lukket SE: Tryckfallskurvor för Roth reglerventil från fullt öppen till 1 1/2 varv stängt
NO: Trykffaldskurver for Roth reguleringsventil fra full åpen til 1 1/2 sving lukket FI: Roth-säätöventtiilin painehäviökäyrät, täysin auki-asennosta 1 1/2 kierrosta kiinni-asentoon
UK: Pressure drop graph for Roth control valve from fully open to 1 1/2 turn closed

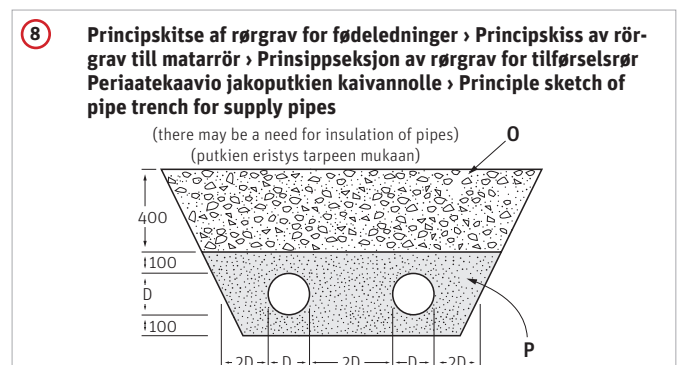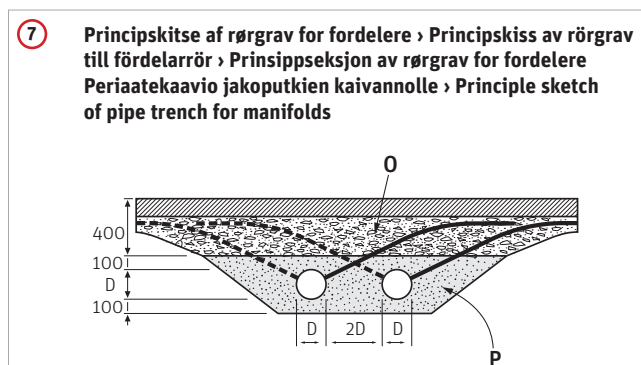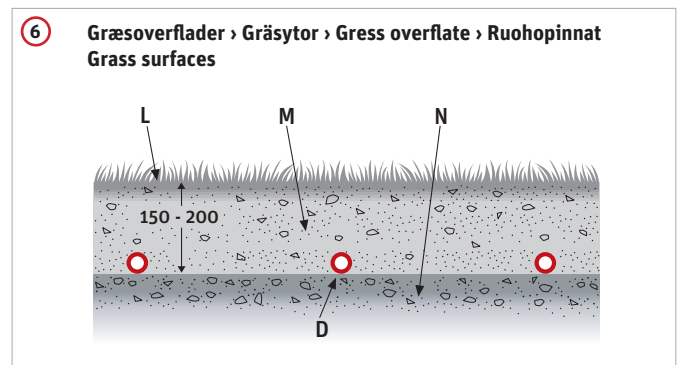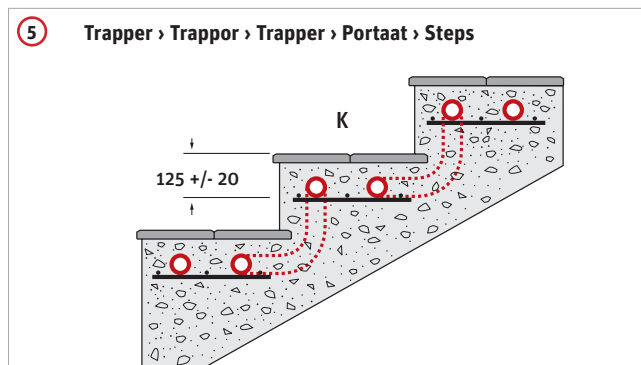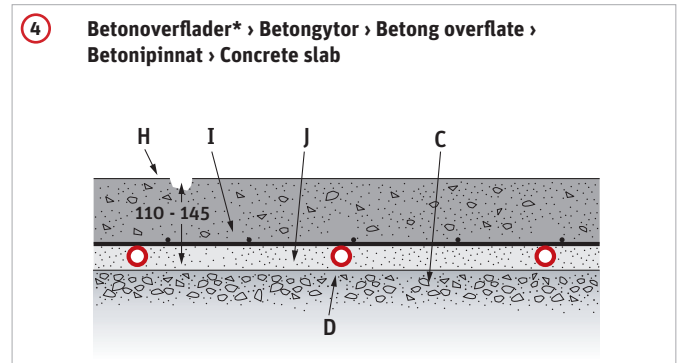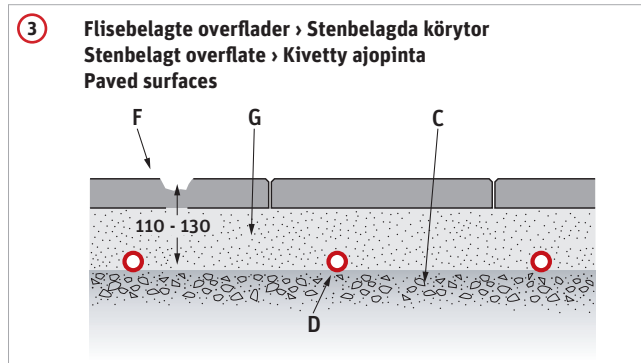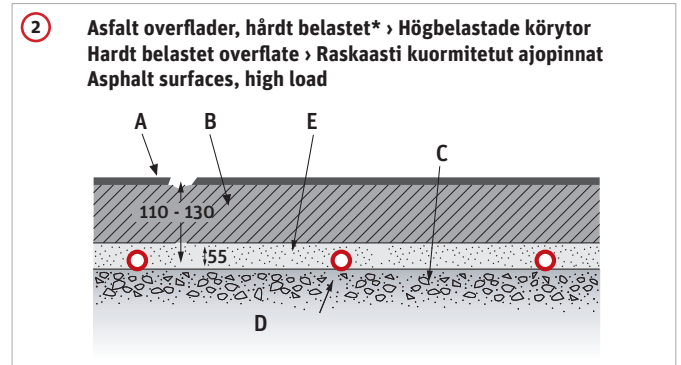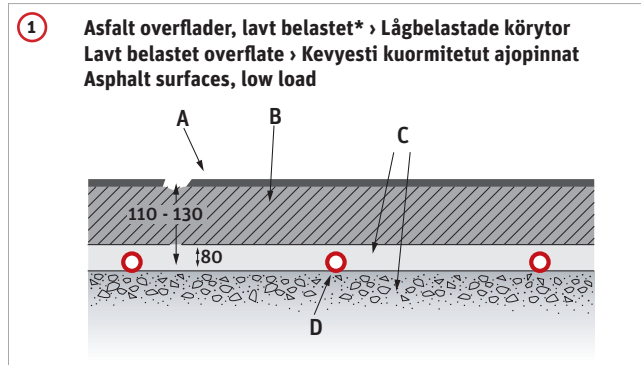

DK: Slidlag (A), Asfalt (B), Bærelag med naturgrus O-18 eller morænegrus O-8 (C), Varmeslanger (D), Asfalt, maks. 120°C eller morænegrus O-8 (E), Fliser (F), Sand eller morænegrus O-8 (G), Beton (H), Armering (I), Bærelag: beton (J), Varmeslanger fastgøres til armering (K), Græs (L), Jord (M), Drænlag (N), Bærelag (O), Komprimeret sand (P)

SE: Slitlager (A), Asfalt (B), Bärlager med naturgrus O-18 eller krossgrus O-8 (C), Varmeslingor (D), Asfalt, max. 120°C eller krossgrus O-8 (E), Sten (F), Sand eller krossgrus O-8 (G), Betong (H), Armering (I), Bärlag: betong (J), Varmeslinga fästes mot armering (K), Gräs (L), Jord (M), Dränering (N), Bärlag (O), Komprimerad sand (P)

NO: Topplag (A), Asfalt (B), Bærelag med naturgrus O-18 eller sprengstein O-8 (C), Varmesløyfer (D), Asfalt, maks. 120°C eller sprengstein O-8 (E), Sten (F), Sand eller sprengstein O-8 (G), Betong (H), Armering (I), Bærelag: betong (J), Varmesløyfer festes til armering (K), Gress (L), Jord (M), Drenerende masse (N), Bærelag (O), Sand komprimeres (P)

FI: Kulutuspinna (A), Asfaltti (B), Kantava kerros luonnonsoraa O-18 tai murskasoraa O-8 (C), Lämpöputket (D), Asfaltti, maks. 120°C tai murskasoraa O-8 (E), Kivi (F), Hiekkaa tai murskasoraa O-8 (G), Betoni (H), Rauditus (I), Kantava kerros: betonia (J) Lämpöputki kiinnitetään rauditukseen (K), Ruoho (L), Maa-aines (M), Salaojitus (N), Kantava kerros (O), Tiivistetty hiekka (P)

UK: Surface course (A), Base course (B), Subbase with gravel O-18 or crushed gravel O-8 (C), Heating pipe (D), Asphalt base course, max. 120°C or crushed gravel O-8 (E), Paved surfaces (F), Sand or crushed gravel O-8 (G), Concrete (H), Rebar (I), Base course: concrete (J), Heating pipe is fastened to the rebar (K), Grass (L), Soil (M), Drainage layer (N), Base course (O), Compressed sand (P)

* 1 + 2: Her bør der cirkulere koldt vand i slangerne under udlægningen af asfalten. 4: Tykkelsen på betonlaget kan afhænge af trafikbelastningen

* 1 + 2: Edellyttää, että putkistossa virtaa kylmää vettä asfaltoinnin aikana. 4: Betonirakenteen paksuus riippuu käyttöasteesta.