

Postępowanie z wyrobem zużyтым

Adaptory produkowane są z zastosowaniem materiałów i technologii, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Należy postępować według obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Zużyty wyrób rozmontować, oddzielić części metalowe od części z tworzyw sztucznych. Części metalowe, nienadające się do dalszego użycia, posegregować na metale kolorowe oraz pozostałe i przekazać na złom. Części z tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi należy przekazać do odpowiednich firm zajmujących się recyklingiem. Części z tworzyw sztucznych niepodlegających recyklingowi należy przekazać do odpowiednich firm zajmujących się utylizacją. Opakowanie kartonowe oraz torebki foliowe podlegają recyklingowi, należy przekazać je do odpowiednich firm zajmujących się recyklingiem. W razie wątpliwości należy kontaktować się z producentem.

Proceeding with the material utilized

Adapters are manufactured with the use of materials and technology which are not harmful to the natural environment. Obligatory regulations regarding protection of the environment should be respected. The product utilized should be dismantled and metal parts should be apart from plastic ones. Useless metal parts should be segregated to non-ferrous metals and others and they are to be scraped. Plastic parts which are recyclable should be sent to recycling companies. Plastic parts which are non-recyclable and should be sent to a utilization companies. Cardboard packaging and plastic bags are recyclable and should be sent to recycling companies. In case of doubt, please contact the manufacturer.

Vorgehen mit einem verbrauchten produkt

Adaptorn werden aus Materialien und Technologien hergestellt, die keine Gefahr für die Umwelt darstellen. Die geltenden Umweltvorschriften sind zu beachten. Das verbrauchte Produkt demontieren, die Metallteile von den Kunststoffteilen trennen. Metallteile, die nicht für die weitere Verwendung geeignet sind in Nichteisenmetalle und andere Metalle trennen und an einen Verschrottungsbetrieb übergeben. Recyclebare Kunststoffteile sollten an die entsprechenden Recyclingbetriebe übergeben werden. Die nicht recyclebaren Kunststoffteile sind den zuständigen Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Kartonagen und Plastiktüten sind recyclebar und müssen an die zuständigen Recyclingunternehmen übergeben werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

Warunki transportu i magazynowania

Magazynowanie w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach suchych i czystych o temperaturze powyżej -5°C i wilgotności względnej nie większej niż 80% przy temperaturze $+35^{\circ}\text{C}$. Przy najwyższej temperaturze $+40^{\circ}\text{C}$ wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 50%.

Transport and storage conditions

Storage should be performed in original packaging, in dry and clean rooms at temperature higher than -5°C and related humidity not higher than 80% at temperature $+35^{\circ}\text{C}$. At the highest temperature $+40^{\circ}\text{C}$ air humidity should not be higher than 50%..

Transport- und lagerbedingungen

Lagerung in Werksverpackungen, in trockenen sauberen Räumen, mit einer Temperatur von über -5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80% bei $+35^{\circ}\text{C}$. Bei der höchsten Temperatur von $+40^{\circ}\text{C}$ sollte die relative Luftfeuchtigkeit 50% nicht überschreiten.








Montaż adaptera hakowego w aparatach smartARS 2, 3 pro – wykonanie na most szynowy IP20

Assembly of the hook adapter in smartARS 2,3 pro – for IP 20 busbar

Einbau vom Hackenadapter in der Lastschaltleiste smartARS 2,3 pro – Ausführung für Sammelschienensystem IP20



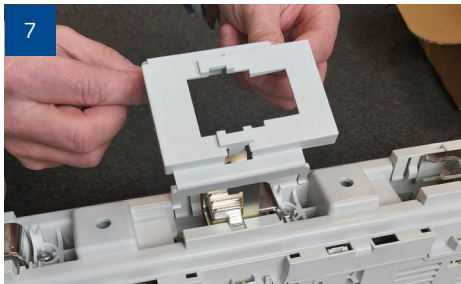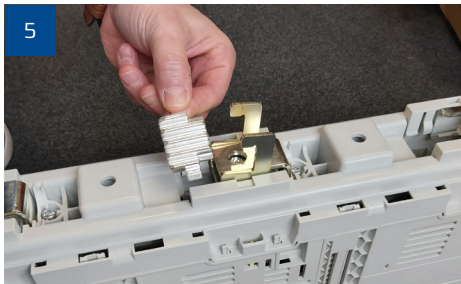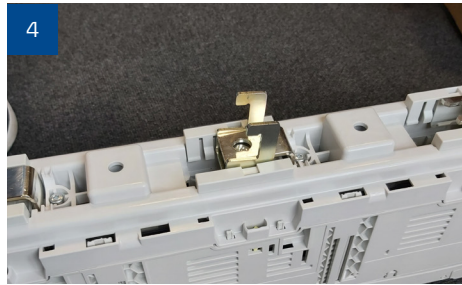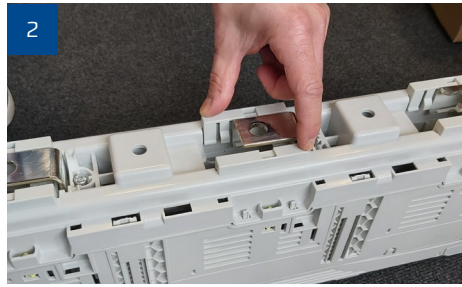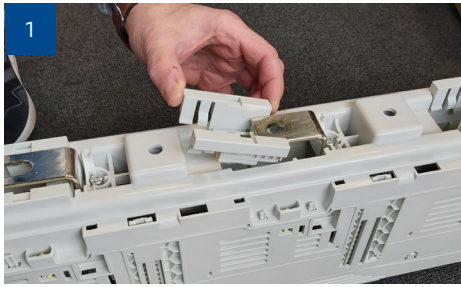


Montaż rozłącznika odpływami do góry Assembly of the disconnecter with the drains facing up Montage von Plattenelement



W przypadku montażu rozłącznika odpływami do góry powyższe elementy należy obrócić o 180° w stosunku do montażu adaptera w rozłączniku z odpływami do dołu.

In case of assembly of the disconnecter with the drains facing up, the above elements have to be rotated 180° in relation to the assembly of the adapter in the disconnecter with the drains facing down.

Bei der Montage der Lastschaltleiste Abgang oben müssen die auf den Bildern dargestellten Teile um 180° umgedreht werden im Vergleich zu der Ausführung Abgang unten.

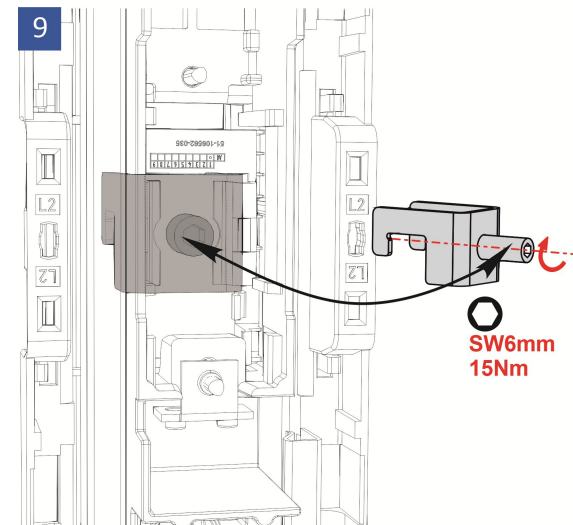

Klucz imbusowy 6 mm, moment obrotowy 15 Nm
6 mm Allen key, tightening torque 15 Nm
Inbusschlüssel 6 mm, Drehmoment 15 Nm