



2.7 HiFEP piipun asennus

Hifep piippu asennetaan kattoon hyvien rakennustapojen mukaisesti. Huomioitava, ettei vesi pääse kulkeutumaan piipusta rakennukseen. Esimerkkikuva läpivientipiipun asennuksesta alapuolella. Turvakytimen sadesuojauksesta huolehdittava.

HUIPPUIMURIN ASENNUS

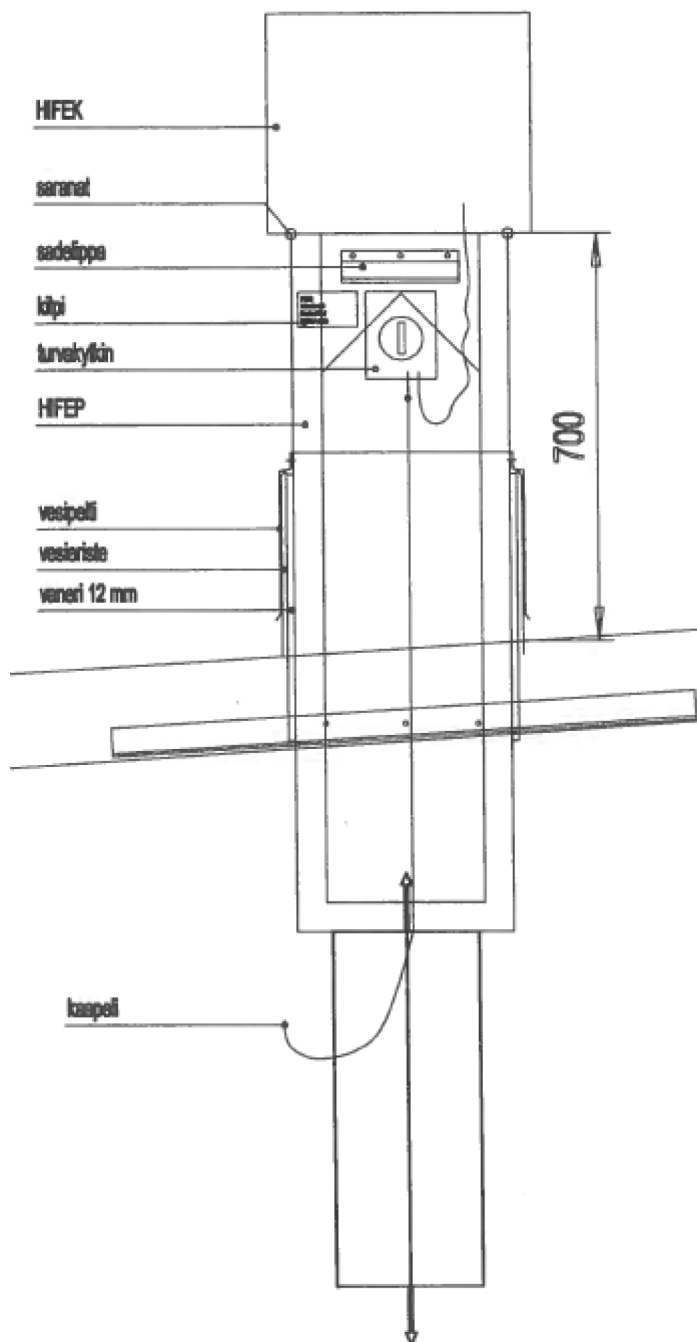

2.8 HIFEK ECO 01 – ECO 20 kiinnittäminen läpivientipiipuun

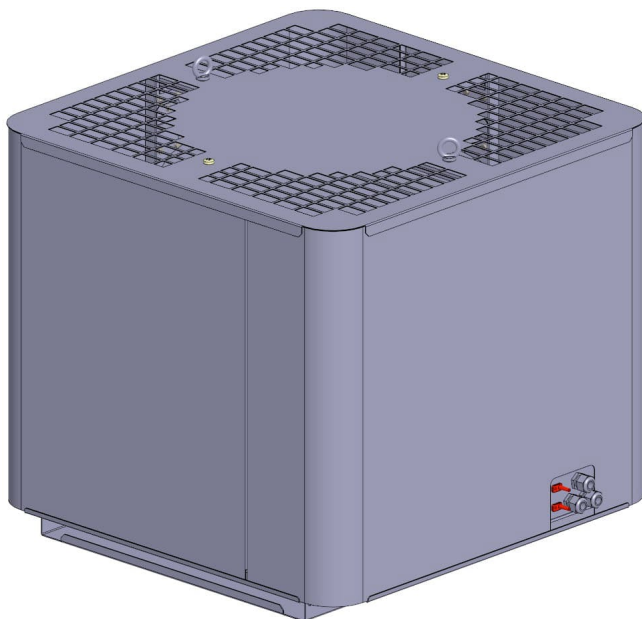


Kuva: ECO 01 – ECO 20

HIFEK ECO-huippuimuri on tarkoitettu asennettavaksi ulkotiloihin rakennusten katoille läpivientipiipun päälle.

Siirrettävän ilman tulee olla puhdasta ja lämpötilan alle +40 °C.

Kiinnitä huippuimuri kattoläpivientiin seuraavan ohjeen mukaan. Varmista, että pohjalevy on tiiviisti kiinni kattoläpiviennin asennuspinnassa.

1. Huippuimuri nostetaan alapinnasta. Älä nosta tuotetta ulospuhallusritilästä tai sähköjohdosta. Nostettaessa huippuimuria varo pohjalevyn mahdollisesti terävää reunaa.
2. Varmista ennen huippuimurin kiinnitystä, että kattoläpiviennin asennuspinta on suorassa.
3. **Kiinnitä tiivistenauha asennuslevyn alapintaan, kiinnitysreikien ulkopuolelle.**
4. Kiinnitä asennuslevy läpivientipiippuun siten, että huippuimurin sähkökaapeliin ulostulo on samalla puolella kuin läpivientipiipun sähköläpivientiputket.
5. Kiinnitä lukitustapit huippuimuriin. Nosta imuri piipun päälle niin, että lukitustapit menevät paikoilleen.
6. Irrota huippuimurin ulospuhalluslevy. Nosta huippuimurin ulkovaippa pois paikoiltaan.
7. Asenna huippuimurin saranatapit (kuusioruuvit) paikoilleen. Käytä toimituksen mukana tulleita tai vastaavia itselukittuvia (Nylock) muttereita. Muttareita ei saa kiristää liian tiukasti kiinni.

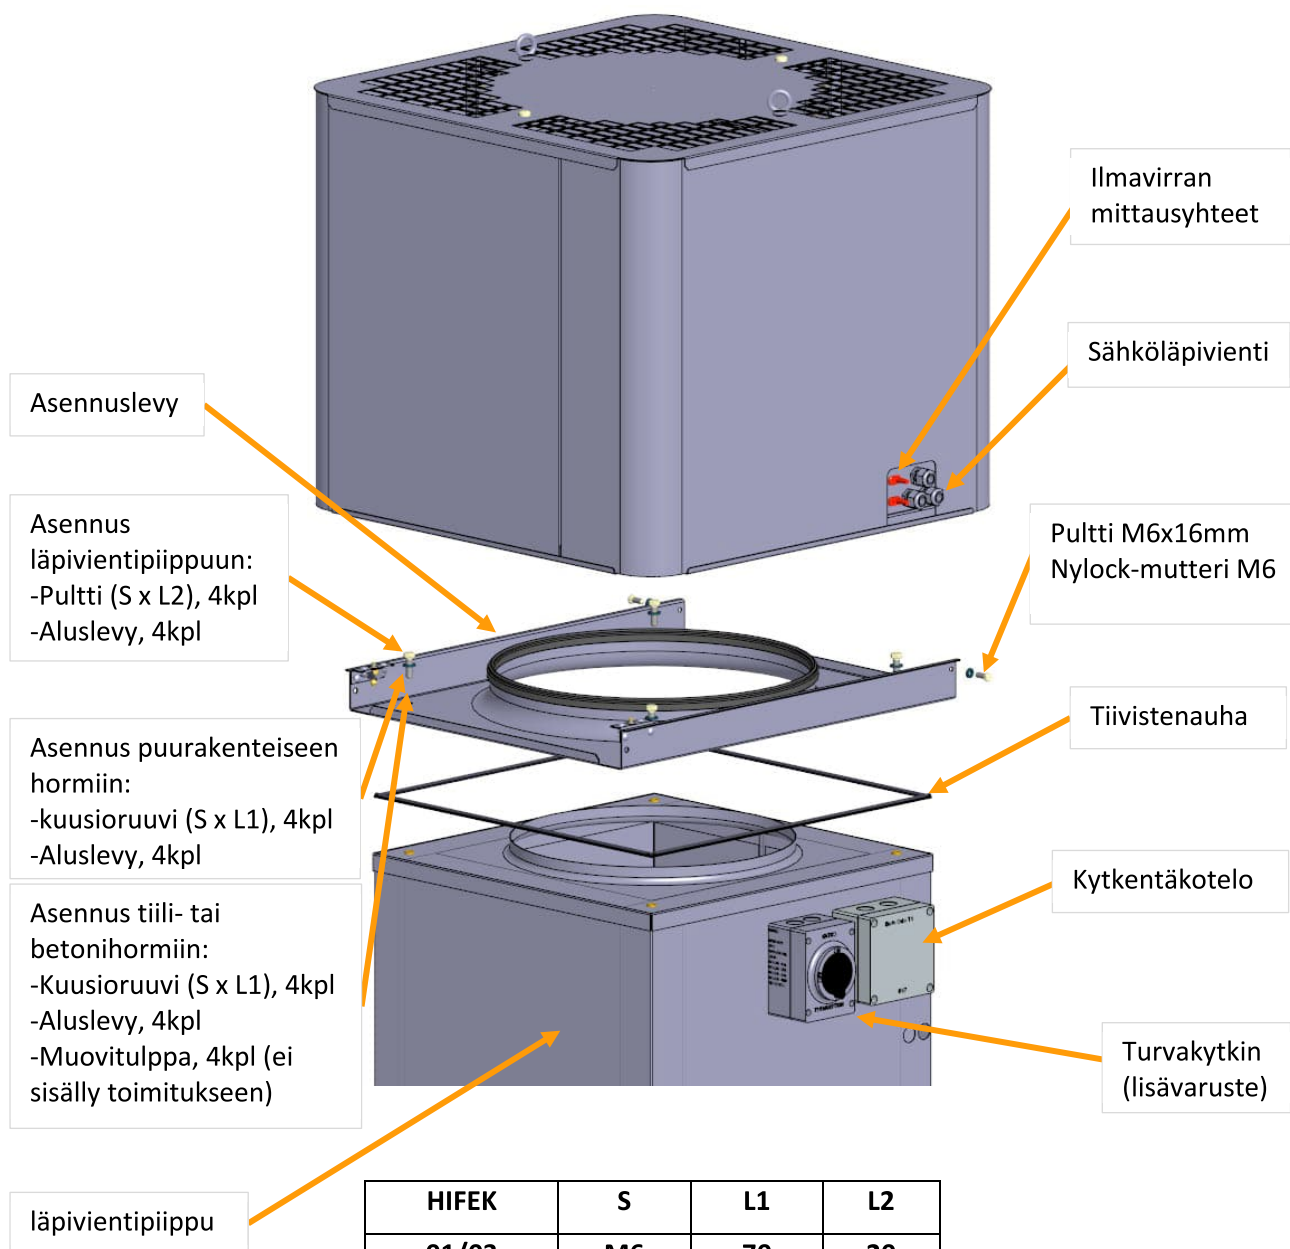

	Sähköläpivienti	Kaapeleille	Käytössä	Läpivientien määrä
ECO 01	M16x1,5 IP68	4,5-10mm	2 kpl	3 kpl
ECO 03	M16x1,5 IP68	4,5-10mm	2 kpl	3 kpl
ECO 06	PG13.5 IP68	6-12mm	2 kpl	3 kpl
ECO 09	PG13.5 IP68	6-12mm	2 kpl	3 kpl
ECO 12	PG13.5 IP68	6-12mm	2 kpl	3 kpl
ECO 20	PG13.5 IP68	6-12mm	3 kpl	3 kpl

2.9 HIFEK ECO 30 – ECO 40 kiinnittäminen läpivientipiippuun





Kuva: ECO 30 – ECO 40

HIFEK-huippuimuri on tarkoitettu asennettavaksi ulkotiloihin rakennusten katoille läpivientipiipun päälle.


Siirrettävän ilman tulee olla puhdasta ja lämpötilan alle +40 °C.

Kiinnitä huippuimuri kattoläpivientiin alla olevan ohjeen mukaan.


1. Huippuimuri nostetaan paikoilleen käyttäen kaikkia huippuimurin nostolenkkejä. Älä nosta tuotetta ulospuhallusritilästä tai sähköjohdosta.
2. Varmista ennen huippuimurin kiinnitystä, että kattoläpivientipiipun asennuspinta on vaakasuorassa. Kiinnitä huippuimuri kattoläpivientipiippuun tai nykyiseen hormiin alla olevan kuvaohjeen mukaan.
3. Asenna huippuimurin ja kattoläpivientipiipun väliin korokekumit 4kpl joka kulman alle kuvan mukaisesti, jotta vesi pääsee poistumaan huippuimurin sisältä.
4. Asenna tiiviste (15x30) paikoilleen pohjalevyn alapuolelle.
5. Huoltoluukut avataan mukana toimitetulla muovikahvalla tai 16 mm kuusiokantakiintoavaimella tai hylsillä.
6. Kiinnitysruuvit 4 kpl sekä kumikartiot kiinnitetään huippuimurin sisäpuolelta läpivientipiippuun, kun huoltoluukut ovat otettu pois paikaltaan. Kiinnitysvälit:
 - a. HIFEK ECO 30 → 710mm x 710mm.
 - b. HIFEK ECO 40 → 910mm x 910mm.

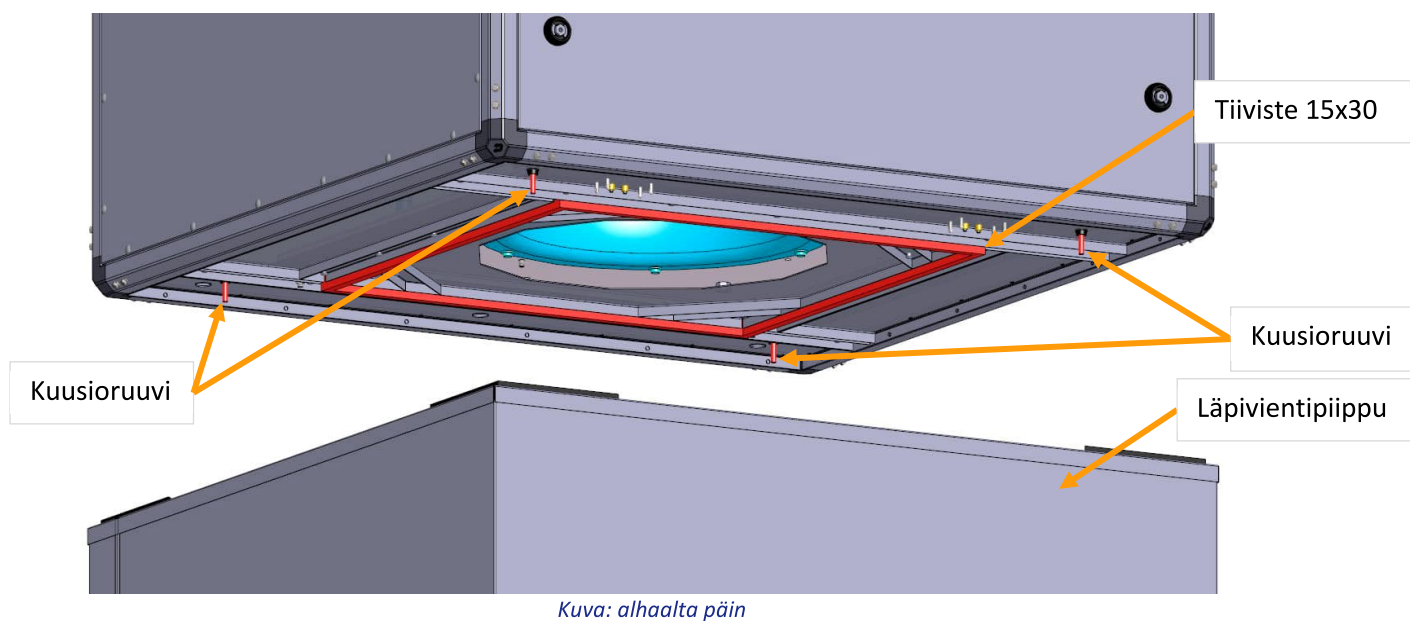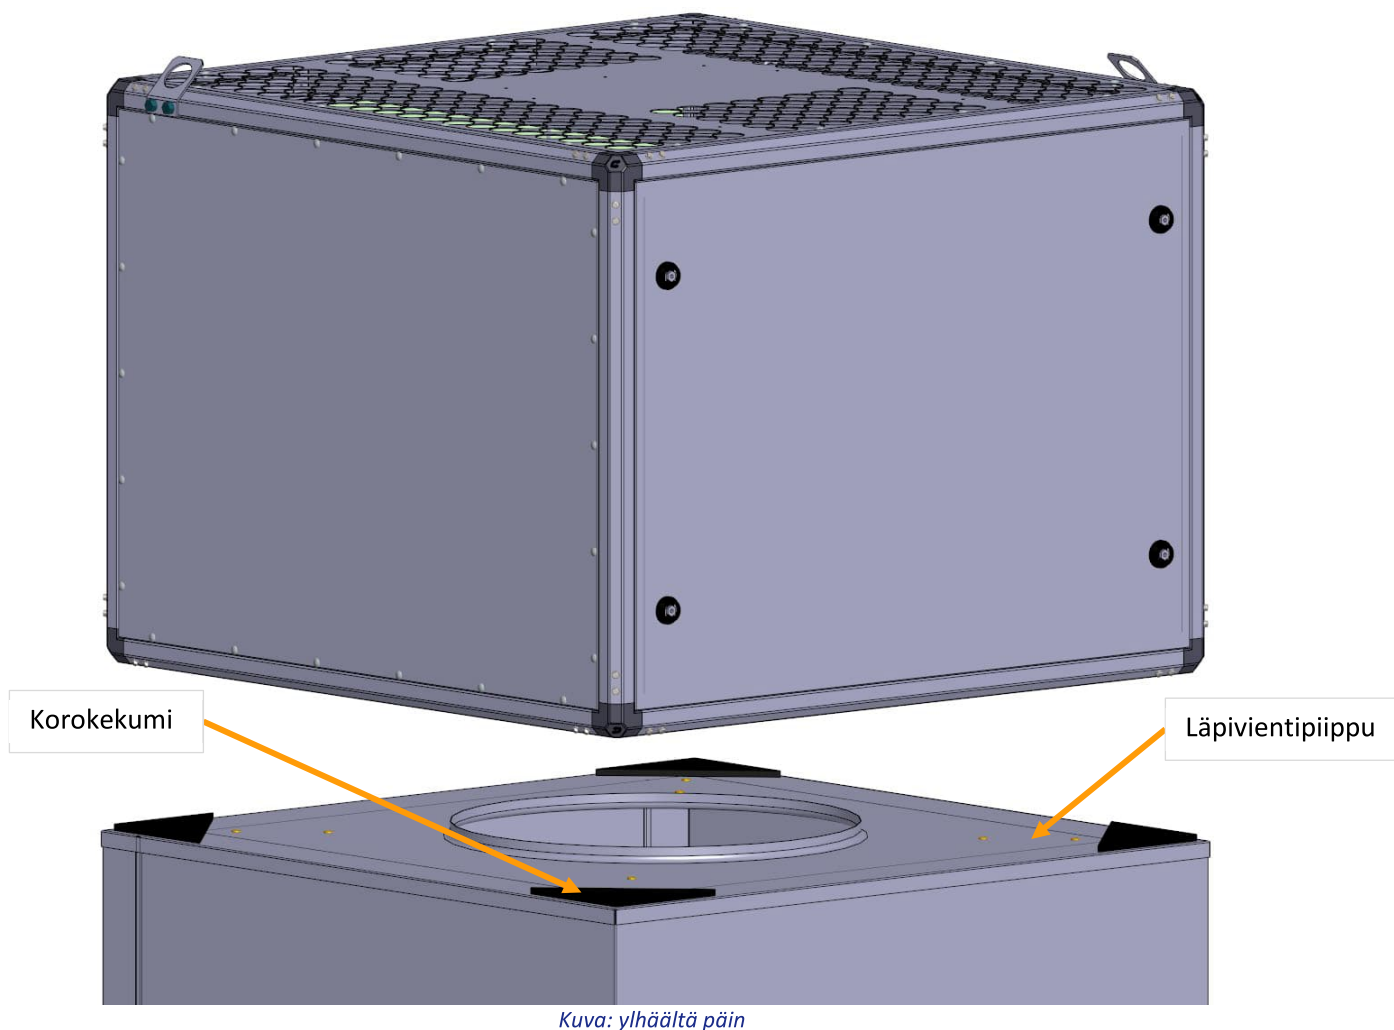

Huippumurin kiinnitys HiFEP-läpivientipiippuun

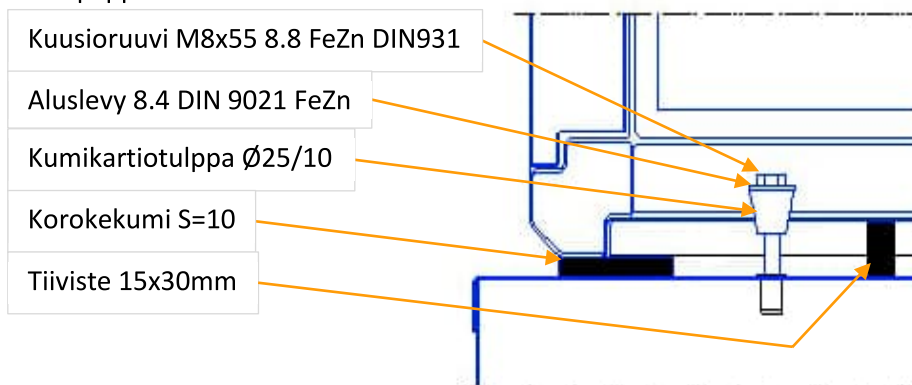

Huippumurin kiinnitys puurakenteiseen hormiin

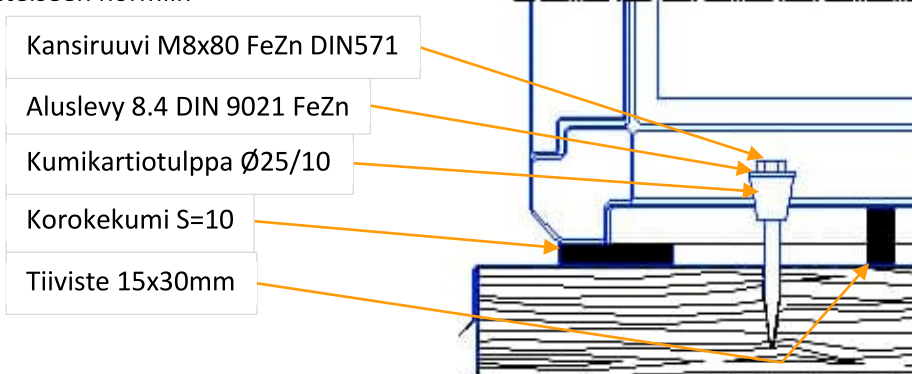

Huippumurin kiinnitys tiili- tai betonirakenteiseen hormiin

