

ASENNUS

Asennus kiviaineisiin seiniin

Palonrajoitin asennetaan paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin siten, että sulkuläpän akseli on aina vaakasuorassa. Palonrajoittimelle jätetään rakenneseosaan aukko, johon tuote kiinnitetään jälkivalulla.

Asennuksen helpottamiseksi tuotteessa on asennuslaippa, jonka avulla palonrajoitin ruuvataan kiinni betonipintaan ennen jälkivalua.

Asennuksen ajaksi palonrajoitin ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella.

Palonrajoittimen toimivuus on varmistettava ennen jälkivalua ja sen jälkeen.

Kun pelti kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin, asennusaukon koko on W/H + 100 mm.


Asennus kevyeen kipsiseinään

Kun palonrajoitin asennetaan kevytrakenteiseen kipsiseinään paloteknisten osastojen väliin, kipsilevyyden on jätettävä palonrajoitinta varten läpivientiaukko, johon ensin kiinnitetään asennuskehys (sisältyy toimitukseen). Sulkuläpän akselin on aina oltava vaakasuorassa. Asennuksen helpottamiseksi palonrajoittimen mukana toimitetaan asennuslaippa, jonka avulla palonrajoitin kiinnitetään esim. levyseinän teräsrankaan. Palonrajoittimen ja asennuskehysvälinen tila tiivistetään palokatkomassalla. Asennuksen ajaksi palonrajoitin ja toimilaite on suojattava esimerkiksi muovisuojuksella. Palonrajoittimen toimivuus on varmistettava palokatkomassan levittämisen jälkeen.

Kevytrakenteisissa seinissä asennusaukon koko on W/H + 110 mm. Tarkista asennusaukon koko kohdasta "Asiakirjat / Asennusohjeet".


Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan tarkat asennusohjeet ja asennustodistuskaavake. Katso myös kohta "Asiakirjat / Asennusohjeet".

Sähköisen toimilaitteen kytkentäkaavio

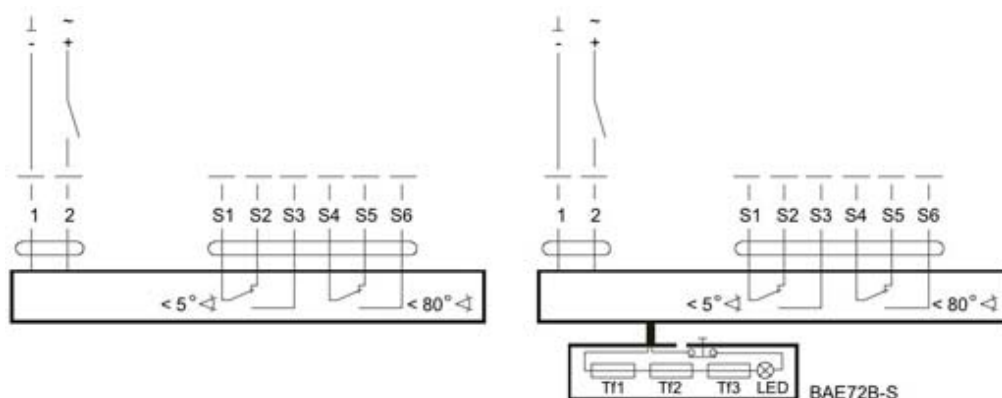

BF24 HL BF24 T HL
BF230 HL BF230 T HL

Manuaalisen toimilaitteen kytkentäkaavio (rajakytkimet, MS)

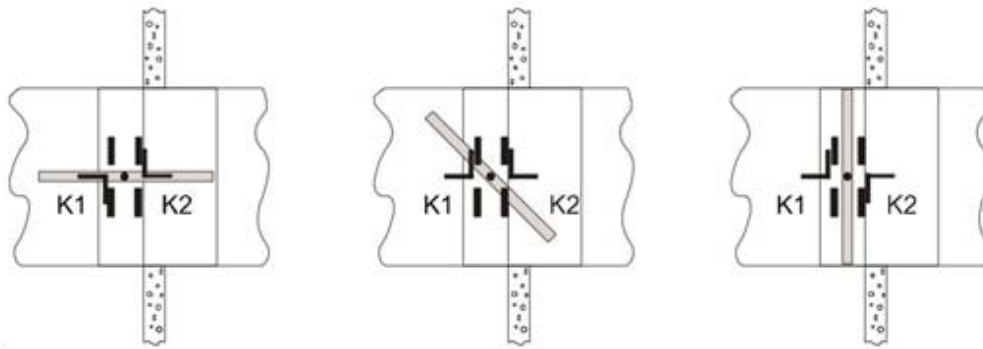

Palonrajoitin auki Palonrajoitin liikkeessä Palonrajoitin suljettu

K1: 13/14 suljettu K1: 13/14 auki K1: 13/14 auki
21/22 auki 21/22 suljettu 21/22 suljettu

K2: 13/14 auki K2: 13/14 auki K2: 13/14 suljettu
21/22 suljettu 21/22 suljettu 21/22 auki