


PÄÄMAADOITUSKISKO  
(Ei keskuksessa)



Potentialin tasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
Potentialin tasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
Potentialin tasaus, putkistot	MK 6 kevi
Potentialin tasaus, betoniteräkset	MK 6 kevi
Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
Suojajohdin	MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS		
Tyyppi	YM5T09UR-GL8		
Sähkö nro	3417052		
$I_{nA} = 50A$	$U_n = 400V$		
$P_h =$	$P_h =$		
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	2013


HUOM!  
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

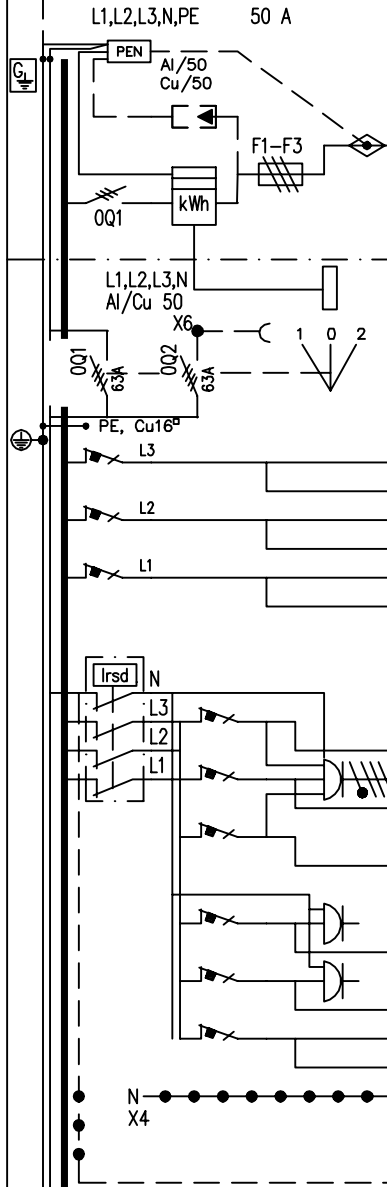

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm <sup>2</sup>	N	PE
	Varatila ylijännitesuojat OVRT1+215225-7					
	Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50					
	Päävarokkeet	/63				
	Pääkytkin (80 A)					
X2	Ohjauksiviliittimet	22,23,32,33				
	KOJEVASTAKE 3x32A+N+PE kuuluu toimitukseen					
	I = VERKKO					
	II = VARASYÖTTÖ					
1F3	VALAISTUS		B10			
1F2	VALAISTUS		B10			
1F1	VALAISTUS		B10			
2F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA					
2F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
3F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X3)		C16			
3F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X2)		C16			
3F1			C16			
	Alakeskus lähtö Cu25					

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	8 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	800 mm
Syvyys :	170 mm

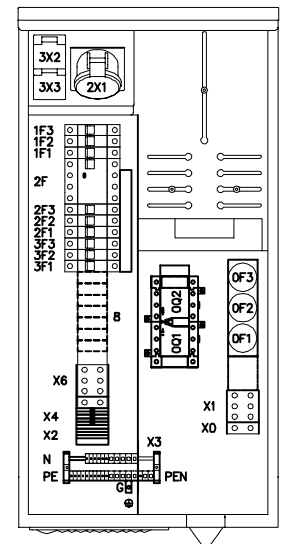

LÄHTÖ:  
HTC-16 kääntömultilaippa seuraaville  
kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-40mm  
SYÖTTÖ:  
Multilaippa kaapeleille 20-54

Työ nro	Ark. koodi	YM5T09UR-GL8-A	KESKUS	MK 1	Työpiiri:				
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	VN	Hyy.	ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiiri.
							Rakennuskohde	Tall.koodi	3417052-K
								Lehti	01 Lehestä 01
								Piirustus nro	

