PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus MK 1		

Laji	MITTAUSKESKUS
Tyyppi	MCSYMP8K03UTJ
Sähkö nro	3412951
I_n 80A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 34

PE,N,L1,L2,L3 80A
PEN Al/70² Cu/50²

0Q1
0 F1.1
0F1.2
G
4
kWh 1
kWh 2
kWh 3

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm²
	Syöttöliittimet Al/Cu 25–120 mm²			
0	KYTKINVAROKE OS 125		/125	
1.1	TARIFFIN OHJAUS		B 10 A	
	KELLOKYTKIN			
1.2	Apureleiden ohjaus		B 10 A	
X2	Ohjausriviliittimet			
	Yöajan apurele 1K11			
	Tehonrajoituksen apurele 2K11			
1	Talo 1		A/63	
2	Talo 2		A/63	
3	Talo 3		A/63	

KESKUKSEN MITAT		
Leveys :	600	mm
Korkeus:	2060	mm
Syvyys :	260	mm

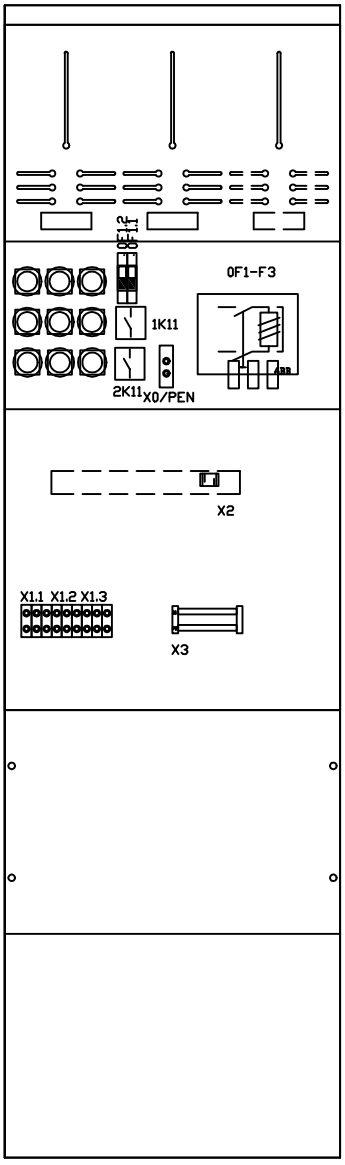

Työ nro		Ark. koodi	31 MFC	—	KESKUS MK 1	Työpiir:
Pvm.	12.04.2005	Suunn. PP	Tark. HJ	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
					Rakennuskohde	Tall.koodi 3412951–K
						Lehti 01 Lehdestä 01
						Piirustus nro