PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus MK 1		

Laji	MITTAUSKESKUS
Tyyppi	YMP8K02UTR
Sähkö nro	3417271
I_n 80A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 34

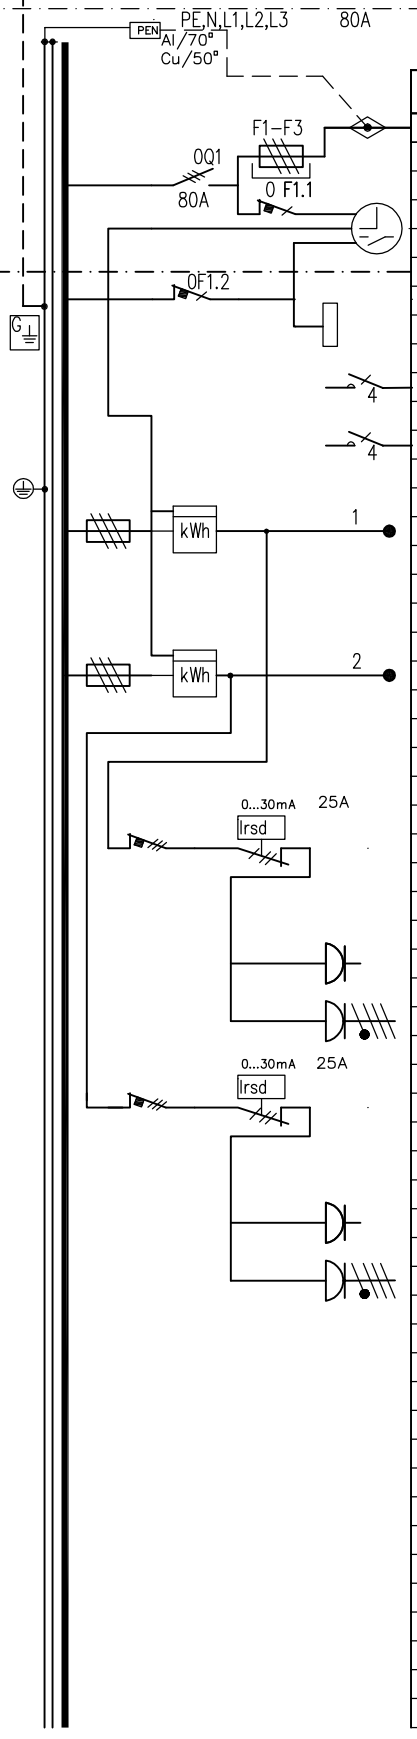

N:o	N i m i t y s kW	A/A	mm²
	Syöttöliittimet Al/Cu 10–70 mm²		
0	päävarokkeet	/00	
0	Pääkytkin		
1.1	TARIFFIN OHJAUS	B 10 A	
	KELLOKYTKIN		
1.2	Apureleiden ohjaus	B 10 A	
X2	Ohjausriviliittimet		
	Yöajan apurele 1K11		
	Tehonrajoituksen apurele 2K11		
1	Talo 1	/63A	
2	Talo 2	/63A	
3F0	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		
3		C 16 A	
	PISTORASIA 1x16A+N+PE		
	PISTORASIA 3x16A+N+PE		
4F0	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA		
4		C 16 A	
	PISTORASIA 1x16A+N+PE		
	PISTORASIA 3x16A+N+PE		

KESKUKSEN VARATILAT	
Ylärivi	–
Alarivi	–

KESKUKSEN MITAT		
Leveys :	500	mm
Korkeus:	1000	mm
Syvyys :	155	mm

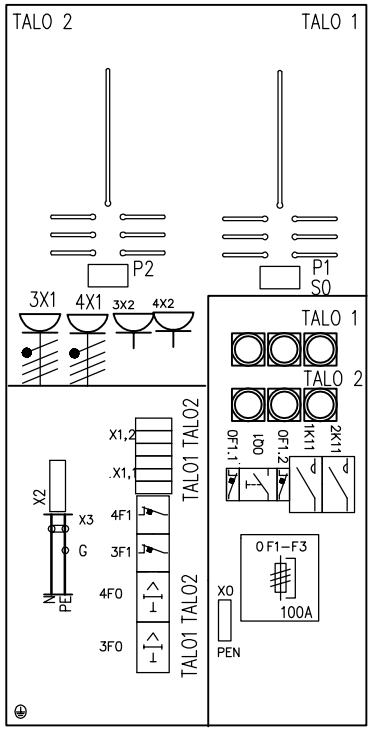

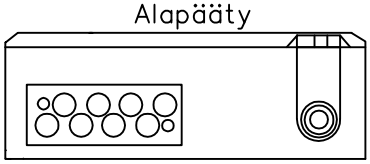

Työ nro	Ark. koodi 31 MFC –01			KESKUS MK 1	Työpiir:
Pvm. 19.12.2008	Suunn. PP	Tark. HJ	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
				Rakennuskohde	Tall.koodi 3417271–K
					Lehti 01 Lehdestä 02
					Piirustus nro

ABB