


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)



Pääpotentiaalın tasaus		TPK 1	

Laji	TYÖPAIKKAKESKUS		
Tyyppi	T40P4V		
Sähkö nro	3419305		
I _n	40A	U _n	400V
P _l	=	kW	P _h =
Kotelointi	IP 44		



PE,N,L1,L2,L3 40A

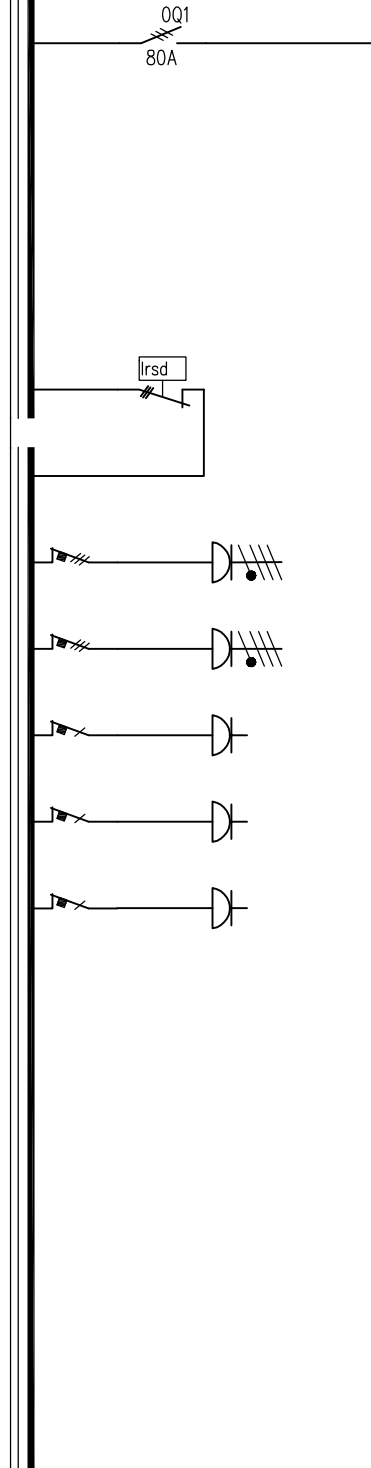

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm ²
0	Pääkytkin			
1F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA			
2F	PISTORASIA 3x16A+N+PE		C 16 A	
3F	PISTORASIA 3x16A+N+PE		C 16 A	
4F1	PISTORASIA 1x16A+N+PE		C 16 A	
4F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE		C 16 A	
4F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE		C 16 A	

KESKUKSEN VARATILAT
26 mod.

KESKUKSEN MITAT
Leveys : 400 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys : 155 mm

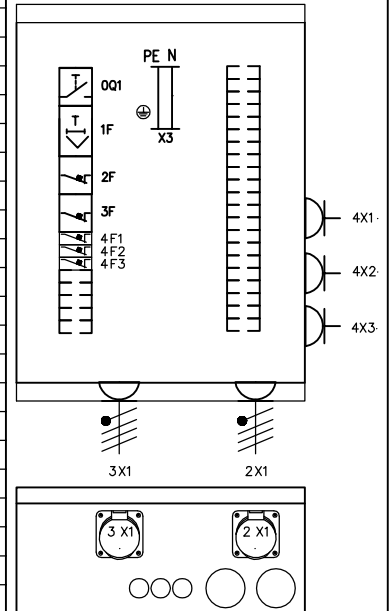

YLÄPÄÄTY:
1xMC-3 multilaippa seuraaville kaapeille
1x30-60mm+2x24-54mm+4x8-16mm.
ALAPÄÄTY:
Reikäaihiot 2x47.5mm+3x23mm

Työ nro	Ark. koodi	31 MFC -01	KESKUS	TPK 1	Työpiir:
Pvm.	Suunn.	PP	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
20.01.2009	Tark.	HJ	Rakennuskohde		Tall.koodi
	Hyy.	ABB			3419305-K
					Lehti 01 Lehdestä 01
					Piirustus nro

