


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

○	Potentialin tasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
○	Potentialin tasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
○	Potentialin tasaus, putkistot	MK 6 kevi
○	Potentialin tasaus, betoniteräks	MK 6 kevi
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Suojajohdin	MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS		
Tyyppi	YM5T09UR-L8		
Sähkö nro	3417046		
$I_{nA} = 50A$	$U_n = 400V$		
$I_{cw} =$	kA	$I_{pk} =$	kA
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	2013


HUOM!
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

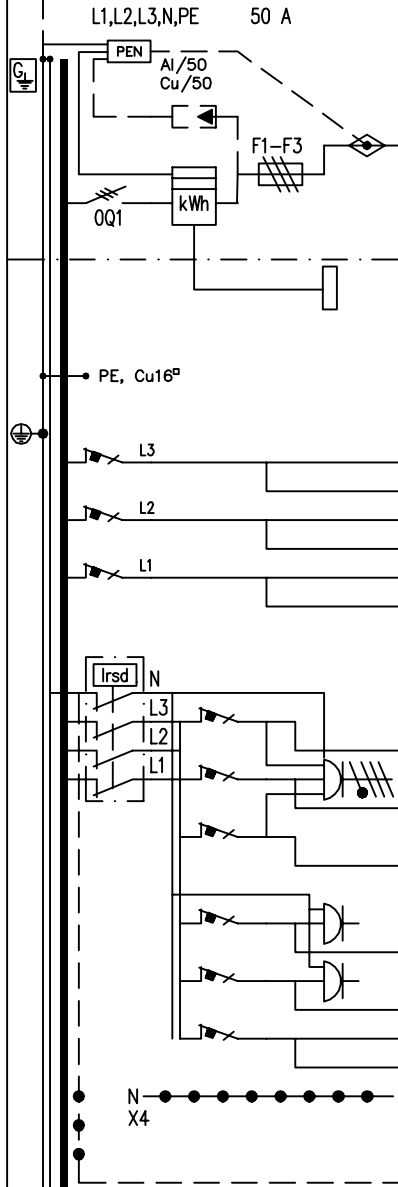

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE	Liitin nro:
	Tilavarus ylijännitesuojille OVRT1+215255-7						
X1	Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50						
0	Päävarokkeet	/63					
	Pääkytkin (80 A)						
X2	Ohjaisrivi liittimet	22,23,32,33					
1F3	VALAISTUS		B10				
1F2	VALAISTUS		B10				
1F1	VALAISTUS		B10				
2F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA						
2F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16				
2F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16				
2F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16				
3F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X3)		C16				
3F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X2)		C16				
3F1			C16				
	Alakeskus lähtö max Cu25						

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	12 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	800 mm
Syvyys :	170 mm

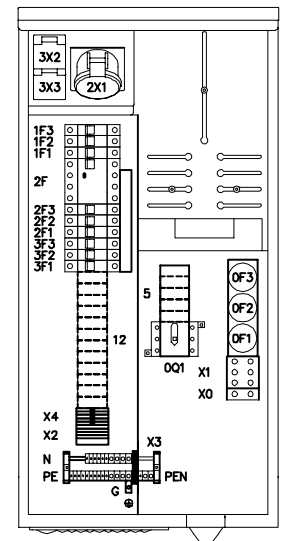

LÄHTÖ:
HTC-16 kääntömultilaippa seuraaville
kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-40mm
SYÖTTÖ:
Multilaippa kaapeleille 20-54

Työ nro	Ark. koodi	YM5T09UR-L8-A	KESKUS	MK 1	Työpiir:							
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	VN	Hyv.	ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.			
07.05.2013							Rakennuskohde		Tall.koodi	3417046-K		
									Lehti	01	Lehdestä	01
									Piirustus nro			

